

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electrical installations in ships –
Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV**

**Installations électriques à bord des navires –
Partie 353: Câbles d'énergie pour les tensions assignées 1 kV et 3 kV**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 60092-353

Edition 4.0 2016-09

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electrical installations in ships –
Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV**

**Installations électriques à bord des navires –
Partie 353: Câbles d'énergie pour les tensions assignées 1 kV et 3 kV**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.060.20; 47.020.60

ISBN 978-2-8322-3623-9

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope and object.....	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	7
4 General requirements	7
4.1 Rated voltage	7
4.2 Markings.....	8
4.2.1 Indication of origin and voltage identification	8
4.2.2 Continuity of marking	8
4.2.3 Core identification.....	8
5 Constructional requirements	8
5.1 General description.....	8
5.1.1 Overview	8
5.1.2 Unarmoured cables (excluding 1,8/3 kV)	8
5.1.3 Armoured cables.....	9
5.2 Conductors	10
5.3 Insulation	10
5.3.1 Material	10
5.3.2 Application.....	10
5.3.3 Thickness of insulation.....	10
5.4 Cabling (including fillers and binders).....	11
5.5 Inner covering.....	11
5.5.1 General	11
5.5.2 Thickness of inner covering.....	11
5.6 Screen.....	12
5.6.1 Construction	12
5.6.2 Application.....	13
5.7 Inner sheath	13
5.7.1 Material	13
5.7.2 Application.....	13
5.7.3 Thickness of inner sheath	13
5.8 Braid armour.....	13
5.8.1 General	13
5.8.2 Braid wire diameter.....	14
5.8.3 Coverage density	14
5.8.4 Application of the armour	14
5.9 Outer sheath.....	14
5.9.1 Material	14
5.9.2 Application.....	14
5.9.3 Thickness of outer sheath	14
5.9.4 Colour of outer sheath	15
6 Tests – Methods and requirements	15
Annex A (informative) Alternative enhanced insulation thickness for 0,6/1 kV	18
Annex B (informative) Identification of cores of multicore cables.....	19
B.1 Inscription.....	19

B.2	Arrangement of the marks	19
B.3	Spacing and dimensions of the marks	19
B.4	Appearance of inscription.....	20
	Bibliography	21
	Figure B.1 – Arrangement of the marks	19
	Table 1 – Insulation thickness.....	11
	Table 2 – Thickness of extruded inner covering and fictitious diameters	12
	Table 3 – Requirements of drain wire.....	12
	Table 4 – Tests applicable to all cables (<i>1 of 2</i>).....	15
	Table 5 – Additional tests required for halogen-free cables	16
	Table 6 – Additional test required for low smoke cables	17
	Table 7 – Additional test required for fire resistant cables	17
	Table 8 – Additional tests required for specific performances	17
	Table A.1 – Alternative enhanced insulation thickness for 0,6/1 kV.....	18
	Table B.1 – Dimensions of the marks	20

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS –

Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60092-353 has been prepared by Subcommittee 18A: Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units of IEC Technical Committee 18: Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2011. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) updated references to IEC 60092-350 for general construction and test methods and IEC 60092-360 for insulating and sheathing materials.

The text of this document is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
18A/399/FDIS	18A/400/RVD

Full information on the voting for the approval of this document can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts of the IEC 60092 series, under the general title *Electrical installations in ships*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS –

Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV

1 Scope and object

This part of IEC 60092 is applicable to shipboard and offshore non radial field power cables with extruded solid insulation, having a voltage rating of 0,6/1 (1,2) kV or 1,8/3 (3,6) kV intended for fixed installations.

Cables designed to maintain circuit integrity during fire are included.

The various types of power cables are given in 5.1. The constructional requirements and test methods are aligned with those indicated in IEC 60092-350, unless otherwise specified in this document.

The object of this document is

- to standardize cables whose safety and reliability is ensured when they are installed in accordance with the requirements of IEC 60092-352 or IEC 61892-4,
- to lay down standard manufacturing requirements and characteristics of such cables directly or indirectly bearing on safety, and
- to specify test methods for checking conformity with those requirements.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-461, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 461: Electric cables*

IEC 60092-350:2014, *Electrical installations in ships – Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications*

IEC 60092-360, *Electrical installations in ships – Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables*

IEC 60228, *Conductors of insulated cables*

IEC 60331-1, *Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm*

IEC 60331-2, *Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter not exceeding 20 mm*

IEC 60331-21, *Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 21: Procedures and requirements – Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV*

IEC 60332-1-2, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame*

IEC 60332-3-22, *Tests on electric cables and optical fibre cables under fire conditions – Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category A*

IEC 60445, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors*

IEC 60684-2, *Flexible insulating sleeving – Part 2: Methods of test*

IEC 60754-1, *Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 1: Determination of the halogen acid gas content*

IEC 60754-2, *Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity*

IEC 61034-2, *Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions – Part 2: Test procedure and requirements*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60092-350 and in IEC 60050-461 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 General requirements

4.1 Rated voltage

The standard method of designating the rated voltages of cables covered by this document shall take the following form:

$$U_0/U (U_m)$$

where

U_0 is the rated power-frequency voltage between phase conductor and earth or metallic screen, for which the cable is designed;

U is the rated power-frequency voltage between phase conductors for which the cable is designed;

U_m is the maximum value of the “highest system voltage” for which the equipment (including cable) may be used (see IEC 60038).

All voltages are given as RMS values.

The standard rated voltages $U_o/U (U_m)$ of the cables considered in this document are the following:

$$U_o/U (U_m) = 0,6/1 (1,2) \text{ kV and } 1,8/3 (3,6) \text{ kV}$$

For 0,6/1 (1,2) kV cables, DC voltage up to a maximum of 1,5 times the AC voltage may be used provided that the voltage to earth does not exceed 0,9 kV.

4.2 Markings

4.2.1 Indication of origin and voltage identification

Cables shall comply with IEC 60092-350:2014, 4.1.3, with respect to

- a) indication of origin,
- b) rated voltage and cable construction (number of cores and cross sectional area of the construction),
- c) continuity of marking, and
- d) durability/legibility.

4.2.2 Continuity of marking

The marking is deemed to be continuous if the distance between the end of any marking and the beginning of the next does not exceed

- a) 550 mm if the marking is on the outer surface of the cable, and
- b) 275 mm in all other cases.

4.2.3 Core identification

4.2.3.1 General

Cable cores shall be clearly identified by either colours or numbers.

4.2.3.2 Coloured cores

The core colours shall be in accordance with IEC 60445.

4.2.3.3 Numbered cores – Multicore cables

Identification shall be made by inscription of numbers on each core starting from the centre beginning with 1 in accordance with Annex B.

5 Constructional requirements

5.1 General description

5.1.1 Overview

Shipboard and offshore cables for fixed installations shall be single or multicore cables generally constructed as follows.

5.1.2 Unarmoured cables (excluding 1,8/3 kV)

- a) Single-core unarmoured unsheathed cable
 - copper conductor, see 5.2;

- insulation applied as a single layer of insulating compound of one of the types described in 5.3 with an enhanced thickness equivalent to that of a combined insulation and outer sheath for use in unarmoured cables installed in an adequately protected environment (see 5.3.3 for the thickness).

b) Unarmoured single- or double-sheathed cable

- copper conductor, see 5.2;
- insulation, see 5.3;
- cabling (for multicore cables), see 5.4;
- inner covering (optional, but mandatory when a braided or a metal tape electrostatic screening is applied over the core lay-up), see 5.5;
- electrostatic screening (optional), see 5.6;
- inner sheath (optional), see 5.7;
- outer sheath applied as either one or two layer systems, see 5.9.

5.1.3 Armoured cables

a) Armoured single-sheathed cable with outer sheath only

- copper conductor, see 5.2;
- insulation, see 5.3;
- cabling (for multicore cables), see 5.4;
- inner covering below electrostatic screening (optional, but mandatory when a braided or a metal tape electrostatic screening is applied over the core lay-up), see 5.5;
- electrostatic screening (optional), see 5.6;
- inner covering (optional, but mandatory in case of a braid armour of galvanised steel wires in which case the inner covering shall be extruded), see 5.5;
- braid armour, see 5.8;
- outer sheath applied as either one- or two-layer systems, see 5.9.

NOTE 1 Variable frequency drives induce specific electrical constraints on the connected power cables (for example voltage peaks, harmonics, reflection or earthing method among other electrical stresses).

b) Armoured double-sheathed cable with inner and outer sheath

- copper conductor, see 5.2;
- insulation, see 5.3;
- cabling (for multicore cables), see 5.4;
- inner covering (optional, but mandatory when a braided or a metal tape electrostatic screening is applied over the core lay-up), see 5.5;
- electrostatic screening (optional), see 5.6;
- inner sheath, see 5.7;
- braid armour, see 5.8;
- outer sheath applied as either one or two layer systems, see 5.9.

NOTE 2 The use of a thermoplastic inner sheath (ST2 or SHF1) is not compatible with cross-linking technology of elastomeric outer sheath.

c) Armoured single-sheathed cable with inner sheath only

- copper conductor, see 5.2;
- insulation, see 5.3;
- cabling (for multicore cables), see 5.4;

- inner covering (optional, but mandatory when a braided or a metal tape electrostatic screening is applied over the core lay-up), see 5.5;
- electrostatic screening (optional), see 5.6;
- inner sheath, see 5.7;
- braid armour, see 5.8.

Cables for installation in spaces where corrosion may occur, for example weather decks, wet locations, battery compartments, refrigeration rooms, should have an outer sheath over the braid, unless the braid itself is corrosion-resistant.

5.2 Conductors

The material, metal coating, class and form of the conductors shall be in accordance with IEC 60092-350. For cables having rated voltage 1,8/3 kV, only circular stranded compacted or non-compacted conductors with a minimum cross-section of 10 mm² are permitted. A separator between conductors and insulation is permitted.

5.3 Insulation

5.3.1 Material

The insulating compounds and their designations shall be as given in IEC 60092-360, as follows:

- for 0,6/1 (1,2) kV cables, types EPR, HEPR, XLPE, HF 90 or S 95 shall be used;
- for 1,8/3 (3,6) kV cables, types only EPR, HEPR, XLPE shall be used.

The insulation system shall consist of one of the options a) to c) as listed in IEC 60092-350:2014, 4.3.1.

5.3.2 Application

The application shall be as detailed in IEC 60092-350:2014, 4.3.2.

5.3.3 Thickness of insulation

The thickness of the insulation shall be as specified in Table 1 hereinafter and meet the requirements of IEC 60092-350:2014, 4.3.3.

For single-core unarmoured unsheathed cables (see 5.1.2 a)), the total insulation thickness shall be the sum of

- a) the thickness t_j as specified in Table 1, and
- b) the thickness as calculated in accordance with 5.9.3 a), with fictitious diameter $D = d_L + 2 t_i$ (see also IEC 60092-350:2014, A.3.1 and A.3.2). The total thickness shall meet the requirements of IEC 60092-350:2014, 4.3.3.

Table 1 – Insulation thickness

Nominal cross sectional area of conductor mm ²	0,6/1 kV		1,8/3 kV	
	EPR S 95	HEPR HF90 XLPE	EPR	HEPR XLPE
	mm	mm	mm	mm
1	1,0	0,7	–	–
1,5	1,0	0,7	–	–
2,5	1,0	0,7	–	–
4	1,0	0,7	–	–
6	1,0	0,7	–	–
10	1,0	0,7	2,2	2,0
16	1,0	0,7	2,2	2,0
25	1,2	0,9	2,2	2,0
35	1,2	0,9	2,2	2,0
50	1,4	1,0	2,2	2,0
70	1,4	1,1	2,2	2,0
95	1,6	1,1	2,4	2,0
120	1,6	1,2	2,4	2,0
150	1,8	1,4	2,4	2,0
185	2,0	1,6	2,4	2,0
240	2,2	1,7	2,4	2,0
300	2,4	1,8	2,4	2,0
400	2,6	2,0	2,6	2,0
500	2,8	2,2	2,8	2,2
630	2,8	2,4	2,8	2,4

NOTE Alternative enhanced insulation thickness can be given in some countries for legal reasons. These alternative values are based on those given in Annex A.

5.4 Cabling (including fillers and binders)

Cores of a multicore cable shall be laid up, and the interstices filled if necessary with fillers, inner covering or inner sheath (outer sheath in the case of unarmoured cables) according to IEC 60092-350:2014, 4.5.

5.5 Inner covering

5.5.1 General

The inner covering, if any, may be extruded (mandatory below galvanized steel wire braid) or lapped. The relevant material and characteristics shall be in accordance with IEC 60092-350:2014, 4.6.

5.5.2 Thickness of inner covering

The values of the (approximate) thickness of extruded inner covering for the calculation of fictitious diameters are given in Table 2.

Table 2 – Thickness of extruded inner covering and fictitious diameters

Fictitious diameter over laid up cores		Thickness of extruded inner covering
Above mm	Up to and including mm	(approximate value) mm
–	25	1,0
25	35	1,2
35	45	1,4
45	60	1,6
60	80	1,8
80	–	2,0

The values of the (approximate) thickness of lapped covering for the calculation of the fictitious diameters are 0,4 mm for fictitious diameter over laid-up cores up to and including 40 mm and 0,6 mm for larger diameters.

NOTE For the calculation of fictitious diameter, see IEC 60092-350:2014, Annexes A and C.

5.6 Screen

5.6.1 Construction

5.6.1.1 General

The screen, if any, shall be a collective metallic screen and shall be in accordance with IEC 60092-350:2014, 4.4.2, and shall consist of one or more tapes, a braid or a combination of a braid with tape(s).

5.6.1.2 Metal/polyester tape

The laminated electrostatic screening tape shall be applied with the metallic side in electrical contact with a drain wire. The minimum overlap of the laminated tape shall be 15 % of its total width, to ensure coverage in case of bending of the cable. The laminated tape shall be either aluminium bonded to polyester having a minimum thickness of aluminium of 0,008 mm and a minimum thickness of polyester of 0,010 mm, or copper bonded to polyester having a minimum thickness of copper of 0,018 mm and a minimum thickness of polyester of 0,023 mm.

The drain wire shall be composed of a number of strands of tinned annealed copper wires in the case of aluminium laminate tape and either plain or tinned annealed copper wires in the case of copper laminate tape. The drain wire shall have a maximum resistance in accordance with Table 3.

Table 3 – Requirements of drain wire

Nominal area of conductor of the cores mm ²	Maximum drain wire resistance ohm/km
1,0 to 1,5	28,3
2,5 and above	21,2

Polyester tape of either 0,023 mm or 0,050 mm nominal thickness shall be applied over the screen with a minimum overlap of 15 % of its total width.

A screen consisting of a laminated electrostatic screening tape and a drain wire is not suitable for carrying large short-circuit currents and should not be grounded with the protective earth conductor of the applicable power circuit.

5.6.1.3 Metal tape

The specified nominal thickness for a plain metal tape shall be at least 0,1 mm.

5.6.1.4 Braid

The specified nominal diameter for the braiding wires shall be at least 0,2 mm.

5.6.2 Application

The screen, if any, shall be applied over the inner covering in case of a braided or a metal tape screen (see 5.1.2 and 5.1.3).

5.7 Inner sheath

5.7.1 Material

The inner sheathing compound and its designation shall be one of those given in IEC 60092-360.

5.7.2 Application

The application shall be as detailed in IEC 60092-350:2014, 4.7.2.

5.7.3 Thickness of inner sheath

The thickness of the inner sheath is given as a function of the internal diameter of the sheath under consideration, the fictitious diameter being calculated by the method given in IEC 60092-350:2014, Annexes A and C.

The formula is the following:

a) for double-sheathed unarmoured cable as in 5.1.2 b):

$$t_1 = 0,025 D + 0,6 \text{ mm, with a minimum thickness of } 0,8 \text{ mm;}$$

b) for armoured cable as 5.1.3 b) and c):

$$t_1 = 0,04 D + 0,8 \text{ mm, with a minimum thickness of } 1,0 \text{ mm for construction } 5.1.3 \text{ b) and } 1,4 \text{ mm for construction } 5.1.3 \text{ c)}$$

where

D is the fictitious diameter under the inner sheath.

The thickness at any point shall satisfy the requirements given in IEC 60092-350:2014, 4.7.3.

5.8 Braid armour

5.8.1 General

In this document, only metal braid armours are specified, the braid wires being of copper, copper alloy or galvanized steel.

Joints in the braiding wires shall be soldered, twisted or woven-in, and the complete braid shall not be jointed. The braid shall be evenly applied.

The armour may serve as a collective metallic screen (see 5.6).

NOTE In some countries, the use of an armour as an earthing collective metallic screen is prohibited for legal reasons.

5.8.2 Braid wire diameter

Irrespective of the metal used, the nominal diameter of the braid wire shall be

- 0,2 mm, as a minimum, for cables having fictitious diameter under the braid less than or equal to 10 mm,
- 0,3 mm, as a minimum, for cables having fictitious diameter under the braid larger than 10 mm and less than or equal to 30 mm, and
- 0,4 mm, as a minimum, for cables having fictitious diameter under the braid larger than 30 mm.

5.8.3 Coverage density

The coverage density of the braid shall be in accordance with IEC 60092-350:2014, 4.8.2.

NOTE In case the alternative method in accordance with IEC 60092-350:2014, 4.8.2, is used to evaluate the coverage density, the mean diameter of the braid to be used is the fictitious diameter under the braid plus two times the nominal diameter of the braiding wires.

5.8.4 Application of the armour

The armour shall be applied in such a way that it shall neither adhere to the inner covering or inner sheath nor to the outer sheath.

5.9 Outer sheath

5.9.1 Material

The outer sheathing compound and its designation shall be one of those given in IEC 60092-360.

5.9.2 Application

The application shall be as detailed in IEC 60092-350:2014, 4.9.2.

5.9.3 Thickness of outer sheath

The thickness of outer sheath is given as a function of the internal diameter of the sheath under consideration, the fictitious diameter being calculated by the method given in IEC 60092-350:2014, Annexes A and C.

The formula is the following:

- a) for unarmoured or armoured single-sheathed cables as in 5.1.2 a) and b) and 5.1.3 a):

$$t_1 = 0,04 D + 0,8 \text{ mm with a minimum thickness of } 1,0 \text{ mm}$$

where D is the fictitious diameter under the sheath

- b) for unarmoured double-sheathed cables as in 5.1.2 b):

$$t_2 = 0,025 D + 0,9 \text{ mm, with a minimum thickness of } 1,0 \text{ mm}$$

- c) for armoured double-sheathed cables as in 5.1.3 b):

$$t_2 = 0,025 D + 0,6 \text{ mm, with a minimum thickness of } 0,8 \text{ mm}$$

The thickness at any point shall satisfy the requirements given in IEC 60092-350:2014, 4.9.3.

5.9.4 Colour of outer sheath

The outer sheath shall be colored black or grey, or, for fire resistant cables, orange, unless otherwise specified by the purchaser at the time of ordering.

6 Tests – Methods and requirements

The tests shall be carried out according to Tables 4 to 8 where applicable.

Table 4 – Tests applicable to all cables (1 of 2)

Test	Applicability – all types of cable unless otherwise stated	Status	Method – subclause number given in IEC 60092-350:2014	Requirement – as in IEC 60092-350 unless otherwise stated
Measurement of electrical resistance of conductors		Routine	5.2.2	IEC 60228
Voltage test		Routine	5.2.3	–
Voltage test on sheath	Armoured cables	Routine	5.2.3.4	–
Insulation resistance test		Sample	7.2	–
Conductor examination		Sample and type	6.4	–
Check of cable dimensions – thickness of insulation – thickness of non metallic sheaths (excluding inner coverings) – external diameter		Sample and type	6.5 and 8.2 6.6 and 8.3 6.7	– – –
Hot set test	HEPR, EPR, XLPE, HF 90, S 95 insulations and SH, SE, SHF2 sheaths	Sample	6.8	IEC 60092-360
Coverage density of braid	Braid armoured cables	Type	4.8.2	
Insulation resistance measurement at maximum rated temperature		Type	7.2.2	IEC 60092-360
Increase in AC capacitance after immersion in water		Type	7.3	IEC 60092-360
High-voltage test for 4 h		Type	7.7.9	
Mechanical properties of insulation before and after ageing		Type	8.4	IEC 60092-360
Mechanical properties of sheath before and after ageing		Type	8.5	IEC 60092-360
Additional ageing compatibility test		Type	8.6	IEC 60092-360
Loss of mass test	PVC ST2 sheath	Type	8.7	IEC 60092-360

Table 4 (2 of 2)

Test	Applicability – all types of cable unless otherwise stated	Status	Method – subclause number given in IEC 60092-350:2014	Requirement – as in IEC 60092-350 unless otherwise stated
Behaviour at high temperature	PVC ST2 and SHF1 sheaths	Type	8.8	IEC 60092-360
Behaviour at low temperatures	PVC ST2, SHF1 and SHF2 sheaths	Type	8.9	IEC 60092-360
Test for coating of copper wires		Type	8.11	
Galvanizing test		Type	8.12	
Resistance to cracking heat shock	PVC ST2 and SHF1 sheaths	Type	8.13	IEC 60092-360
Ozone resistance	HEPR, EPR, HF90 insulations and SH, SE, SHF2 sheaths	Type	8.14	IEC 60092-360
Hot oil immersion	SE1, SH and SHF2 sheaths	Type	8.15.1	IEC 60092-360
Fire-retardant tests: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-22		Type	8.17.1 8.17.2	IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-22 in which case cables shall be installed in the touching configuration on the front of the ladder.
Determination of hardness	HEPR insulation	Type	8.18	IEC 60092-360
Determination of modulus of elasticity	HEPR insulation	Type	8.19	IEC 60092-360
Durability of marking		Type	8.20	The marking shall remain legible following the test as given in IEC 60092-350:2014, 8.20

Table 5 – Additional tests required for halogen-free cables

Test	Status	Method – subclause number given in IEC 60092-350:2014	Requirement – as in IEC 60092-350 unless otherwise stated
Acid gas emission	Type	8.17.4	IEC 60754-1
pH and conductivity	Type	8.17.5	IEC 60754-2
Fluorine content test	Type	8.17.6	IEC 60684-2

Table 6 – Additional test required for low smoke cables

Test	Status	Method – subclause number given in IEC 60092-350:2014	Requirement – as in IEC 60092-350 unless otherwise stated
Smoke emission test for cables insulated and sheathed with halogen-free materials. When tested according to IEC 61034-2	Type	8.17.3	The test is satisfactory for the finished cables if the levels of light transmittance exceed 60 % throughout the test
NOTE The smoke emission test is in general applicable to halogen-free cables. See also Table 5.			

Table 7 – Additional test required for fire resistant cables

Test	Status	Method – subclause number given in IEC 60092-350:2014	Requirement – as in IEC 60092-350 unless otherwise stated
Test for fire resistance (limited circuit integrity)	Type	8.17.7	The test shall be carried out in accordance with IEC 60331-21 or IEC 60331-1 or IEC 60331-2 and the minimum time to failure shall be 90 min
NOTE The test apparatus for the test procedure defined in IEC 60331-21 is detailed in IEC 60331-11.			

Table 8 – Additional tests required for specific performances

Test	Status	Method – subclause number given in IEC 60092-350:2014	Requirement – as in IEC 60092-350 unless otherwise stated
Special test for low temperature behaviour	Type	8.10	
Enhanced hot oil immersion	Type	8.15.2	IEC 60092-360
Drilling fluid test	Type	8.16	IEC 60092-360

Annex A (informative)

Alternative enhanced insulation thickness for 0,6/1 kV

NOTE For legal reasons, in some countries, Annex A may become normative.

Table A.1 gives an overview of alternative enhanced insulation thickness for 0,6/1 kV.

Table A.1 – Alternative enhanced insulation thickness for 0,6/1 kV

Rated voltage 0,6/1 kV			
Silicone rubber/EPR		XLPE	
Nominal cross-sectional area (S) mm ²	Insulation thickness (t) ^a and ^b mm	Nominal cross-sectional area (S) mm ²	Insulation thickness (t) ^c mm
1	1,0	1,0	0,9
1,5	1,0	1,5	0,9
2,5	1,0	2,5	0,9
4	1,1	4	1,0
6	1,1	6	1,0
10	1,2	10	1,1
16	1,3	16	1,2
25	1,4	25	1,3
35	1,5	35	1,3
50	1,6	50	1,4
70	1,7	70	1,6
95	1,9	95	1,7
120	2,0	120	1,8
150	2,1	150	1,9
185	2,3	185	2,0
240	2,4	240	2,2
300	2,6	300	2,4
400	2,9	400	2,6
500	3,1	500	2,8
630	3,4	630	3,1

For cross sections of 185 mm² and above, the insulation thickness is suitable for 3 kV. If in this case a voltage rating of 3 kV is designated to the cable, this cable should be tested as a 3 kV cable.

^a These values of the insulation thickness correspond approximately to the formula:
 $t = 0,1\sqrt{S} + 0,9$ mm

^b All these values may be reduced by 0,1 mm if the rubber wall is covered by an extruded skin of polyamide or equivalent material.

^c These values of the insulation thickness correspond approximately to the formula:
 $t = 0,09\sqrt{S} + 0,8$ mm

Annex B (informative)

Identification of cores of multicore cables


B.1 Inscription

The inscription shall be composed of marks at regular intervals along the entire length of core and comprising:

- a reference number in Arabic numerals;
- a dash which underlines this reference number and indicates the direction in which the number shall be read.

B.2 Arrangement of the marks

Two consecutive marks shall always be placed upside down in relation to one another. The arrangement of the marks is shown in Figure B.1.

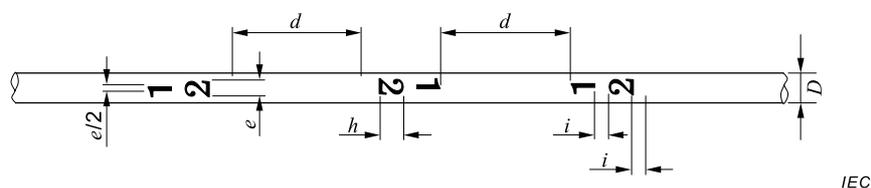

Key

Refer to Clause B.3 below.

Figure B.1 – Arrangement of the marks

When the reference consists of a single numeral, the dash is placed under it; if the reference number consists of two numerals, these are disposed one below the other and the dash is placed underneath the lower numeral.

B.3 Spacing and dimensions of the marks

The dimensions of the marks and the spacing are given in Table B.1, where:

- D is the nominal diameter of the core;
- e is the minimum width of a mark;
- h is the minimum height of a numeral;
- i is the approximate interval, in a mark, between two consecutive numerals, as well as between numeral and dash;
- d is the maximum interval between two consecutive marks.

Table B.1 – Dimensions of the marks

Nominal diameter, D , of the core mm	e^a	h	i	d
$D \leq 2,4$	0,6 mm	2,3 mm	2 mm	50 mm
$2,4 < D \leq 5$	1,2 mm	3,2 mm	3 mm	50 mm
$D > 5$	1,6 mm	4,6 mm	4 mm	50 mm

^a When the numeral is 1, the minimum width is equal to half the dimension given in this Table.

B.4 Appearance of inscription

The inscription shall be legible and of a colour which contrasts with that of the core. All the marks of the cores in a multicore cable shall be of the same colour.

Bibliography

IEC 60038, *IEC standard voltages*

IEC 60331-11, *Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 11: Apparatus – Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	24
1 Domaine d'application et objet	26
2 Références normatives	26
3 Termes et définitions	27
4 Exigences générales	27
4.1 Tension assignée.....	27
4.2 Marquages.....	28
4.2.1 Indication de l'origine et indication de tension	28
4.2.2 Continuité du marquage	28
4.2.3 Identification des conducteurs.....	28
5 Exigences de construction	28
5.1 Description générale	28
5.1.1 Vue d'ensemble	28
5.1.2 Câbles non armés (à l'exclusion de 1,8/3 kV)	29
5.1.3 Câbles armés	29
5.2 Âmes conductrices.....	30
5.3 Isolation.....	30
5.3.1 Matériau	30
5.3.2 Application.....	30
5.3.3 Épaisseur de l'enveloppe isolante	30
5.4 Assemblage (y compris les bourrages et rubans de maintien).....	31
5.5 Revêtement d'assemblage	31
5.5.1 Généralités	31
5.5.2 Épaisseur du revêtement d'assemblage	32
5.6 Écran.....	32
5.6.1 Construction	32
5.6.2 Application.....	33
5.7 Gaine interne	33
5.7.1 Matériau	33
5.7.2 Application.....	33
5.7.3 Épaisseur de la gaine interne.....	33
5.8 Armure tressée	33
5.8.1 Généralités	33
5.8.2 Diamètre du fil de la tresse	34
5.8.3 Densité de surface.....	34
5.8.4 Application de l'armure	34
5.9 Gaine externe	34
5.9.1 Matériau	34
5.9.2 Application.....	34
5.9.3 Épaisseur de la gaine externe.....	34
5.9.4 Couleur de la gaine externe	35
6 Essais – Méthodes et exigences.....	35
Annexe A (informative) Autres épaisseurs renforcées pour des enveloppes isolantes 0,6/1 kV	38
Annexe B (informative) Identification des conducteurs des câbles multipolaires.....	39

B.1	Inscription.....	39
B.2	Disposition des marques	39
B.3	Espacement et dimensions des marques	39
B.4	Aspect de l'inscription	40
	Bibliographie	41
	Figure B.1 – Disposition des marques	39
	Tableau 1 – Épaisseur de l'enveloppe isolante.....	31
	Tableau 2 – Épaisseur du revêtement d'assemblage extrudé et diamètres fictifs.....	32
	Tableau 3 – Exigences relatives au fil de continuité	32
	Tableau 4 – Essais applicables à tous les câbles (1 de 2)	35
	Tableau 5 – Essais supplémentaires exigés pour les câbles sans halogène.....	36
	Tableau 6 – Essai supplémentaire exigé pour les câbles à faible émission de fumée	37
	Tableau 7 – Essais supplémentaires exigés pour les câbles résistants au feu	37
	Tableau 8 – Essais supplémentaires exigés pour performances spécifiques	37
	Tableau A.1 – Autres épaisseurs renforcées pour des enveloppes isolantes 0,6/1 kV	38
	Tableau B.1 – Dimensions des marques	40

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BORD DES NAVIRES –

Partie 353: Câbles d'énergie pour les tensions assignées 1 kV et 3 kV

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60092-353 a été établie par le sous-comité 18A: Câbles électriques pour navires et unités mobiles et fixes en mer, du comité d'études 18 de l'IEC: Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2011. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) mise à jour des références à l'IEC 60092-350 pour la construction générale et les méthodes d'essai et à l'IEC 60092-360 pour les matériaux d'isolation et de gainage.

Le texte de ce document est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
18A/399/FDIS	18A/400/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60092, publiées sous le titre général *Installations électriques à bord des navires*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BORD DES NAVIRES –

Partie 353: Câbles d'énergie pour les tensions assignées 1 kV et 3 kV

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de l'IEC 60092 est applicable aux câbles pour installations à bord des navires et en mer, à champ non radial, à isolement massif extrudé et avec une tension assignée de 0,6/1 (1,2) kV ou de 1,8/3 (3,6) kV destinés aux installations fixes.

Les câbles conçus pour assurer l'intégrité des circuits au cours d'un incendie sont inclus.

Les différents types de câbles d'énergie sont indiqués en 5.1. Leurs exigences de fabrication et leurs méthodes d'essai sont conformes à celles qui sont indiquées dans l'IEC 60092-350 sauf spécification contraire dans le présent document.

L'objet du présent document est

- de normaliser des câbles qui soient sûrs et fiables lorsqu'ils sont installés conformément aux exigences de l'IEC 60092-352 ou de l'IEC 61892-4,
- d'établir les caractéristiques pour de tels câbles et les exigences normalisées relatives à leur fabrication se référant directement ou indirectement à la sécurité, et
- de préciser les méthodes d'essai pour vérifier la conformité à ces exigences.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-461, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 461: Câbles électriques*

IEC 60092-350:2014, *Installations électriques à bord des navires – Partie 350: Construction générale et méthodes d'essai des câbles d'énergie, de commande et d'instrumentation des navires et des unités mobiles et fixes en mer*

IEC 60092-360, *Installations électriques à bord des navires – Partie 360: Matériaux d'isolation et de gainage des câbles d'alimentation, de commande, d'instrumentation et de télécommunication installés à bord des navires et des unités en mer*

IEC 60228, *Âmes des câbles isolés*

IEC 60331-1, *Essais pour câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 1: Méthode d'essai au feu avec chocs pour les câbles de tension assignée au plus égale à 0,6/1,0 kV et de diamètre externe supérieur à 20 mm, à une température d'au moins 830 °C*

IEC 60331-2, *Essais pour câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 2: Méthode d'essai au feu avec chocs pour les câbles de tension assignée au plus égale à 0,6/1,0 kV et de diamètre externe inférieur ou égal à 20 mm, à une température d'au moins 830 °C*

IEC 60331-21, *Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 21: Procédures et prescriptions – Câbles de tension assignée jusque et y compris 0,6/1,0 kV*

IEC 60332-1-2, *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu – Partie 1-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé – Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW*

IEC 60332-3-22, *Essais des câbles électriques et des câbles à fibres optiques soumis au feu – Partie 3-22: Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles montés en nappes en position verticale – Catégorie A*

IEC 60445, *Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, le marquage et l'identification des bornes de matériels, des extrémités de conducteurs et des conducteurs*

IEC 60684-2, *Gaines isolantes souples – Partie 2: Méthodes d'essai*

IEC 60754-1, *Essai sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur câbles – Partie 1: Détermination de la quantité de gaz acide halogéné*

IEC 60754-2, *Essai sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur câbles – Partie 2: Détermination de la conductivité et de l'acidité (par mesure du pH)*

IEC 61034-2, *Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2: Procédure d'essai et exigences*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'IEC 60092-350 et de l'IEC 60050-461 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Exigences générales

4.1 Tension assignée

La méthode normalisée utilisée pour la désignation des tensions assignées des câbles couverts par le présent document doit prendre la forme suivante:

$$U_o/U (U_m)$$

où

U_o est la tension assignée à fréquence industrielle entre le conducteur de phase et la terre ou un écran métallique, pour laquelle le câble est conçu;

U est la tension assignée à fréquence industrielle entre les conducteurs de phase, pour laquelle le câble est conçu;

U_m est la valeur maximale de la tension la plus élevée du réseau pour laquelle le matériel (y compris le câble) peut être utilisé (voir l'IEC 60038).

Toutes les tensions sont exprimées en valeurs efficaces.

Les tensions assignées normales $U_0/U (U_m)$ des câbles prévues par le présent document sont les suivantes:

$$U_0/U (U_m) = 0,6/1 (1,2) \text{ kV et } 1,8/3 (3,6) \text{ kV}$$

Pour les câbles 0,6/1 (1,2) kV, la tension en courant continu peut être utilisée jusqu'à 1,5 fois au maximum la tension en courant alternatif, à condition que la tension par rapport à la terre ne dépasse pas 0,9 kV.

4.2 Marquages

4.2.1 Indication de l'origine et indication de tension

Les câbles doivent être conformes au 4.1.3 de l'IEC 60092-350:2014, quant à

- a) l'indication de l'origine,
- b) la tension assignée et la construction du câble (nombre de conducteurs et section de la construction),
- c) la continuité du marquage, et
- d) la durabilité/lisibilité.

4.2.2 Continuité du marquage

Le marquage est considéré comme continu si l'intervalle compris entre la fin de chaque marquage et le commencement du suivant ne dépasse pas

- a) 550 mm si le marquage se trouve sur la surface extérieure du câble, et
- b) 275 mm dans tous les autres cas.

4.2.3 Identification des conducteurs

4.2.3.1 Généralités

Les conducteurs de câble doivent être clairement identifiés par des couleurs ou des numéros.

4.2.3.2 Conducteurs de couleur

Les couleurs du conducteur doivent être conformes à l'IEC 60445.

4.2.3.3 Conducteurs numérotés – Câbles multipolaires

L'identification doit apparaître sous la forme de numéros placés sur chaque conducteur, commençant par 1 à partir du centre, conformément à l'Annexe B.

5 Exigences de construction

5.1 Description générale

5.1.1 Vue d'ensemble

Les câbles installés à bord des navires et dans les installations fixes en mer doivent être des câbles uniques ou multipolaires, en général construits comme suit.

5.1.2 Câbles non armés (à l'exclusion de 1,8/3 kV)

a) Câble sans gaine non armé unipolaire

- âme en cuivre, voir 5.2;
- isolation appliquée en une seule couche de mélange d'isolation de l'un des types décrits en 5.3, avec une épaisseur renforcée équivalente à celle d'une isolation combinée et une gaine externe utilisée pour les câbles non armés installés dans un environnement convenablement protégé (voir 5.3.3 pour l'épaisseur).

b) Câble non armé à une ou deux gaines

- âme en cuivre, voir 5.2;
- isolation, voir 5.3;
- assemblage (pour les câbles multipolaires), voir 5.4;
- revêtement d'assemblage (facultatif, mais obligatoire si tressé ou si un écran électrostatique à ruban métallique est appliqué sur l'assemblage des conducteurs), voir 5.5;
- écran électrostatique (facultatif), voir 5.6;
- gaine interne (facultative), voir 5.7;
- gaine externe appliquée comme des systèmes à une ou deux couches, voir 5.9.

5.1.3 Câbles armés

a) Câble armé à une seule gaine, externe uniquement

- âme en cuivre, voir 5.2;
- isolation, voir 5.3;
- assemblage (pour les câbles multipolaires), voir 5.4;
- revêtement d'assemblage sous un écran électrostatique (facultatif, mais obligatoire si tressé ou si un écran électrostatique à ruban métallique est appliqué sur l'assemblage des conducteurs), voir 5.5;
- écran électrostatique (facultatif), voir 5.6;
- revêtement d'assemblage (facultatif, mais obligatoire dans le cas d'une armure tressée en feuillard d'acier galvanisé, auquel cas le revêtement d'assemblage doit être extrudé), voir 5.5;
- armure tressée, voir 5.8;
- gaine externe appliquée comme des systèmes à une ou deux couches, voir 5.9.

NOTE 1 Les dispositifs d'entraînement à fréquence variable induisent des contraintes électriques spécifiques sur les câbles de puissance connectés (par exemple, les pics de tension, les harmoniques, la méthode de réflexion ou de mise à la terre entre autres contraintes électriques)

b) Câble armé à deux gaines, interne et externe

- âme en cuivre, voir 5.2;
- isolation, voir 5.3;
- assemblage (pour les câbles multipolaires), voir 5.4;
- revêtement d'assemblage (facultatif, mais obligatoire si tressé ou si un écran électrostatique à ruban métallique est appliqué sur l'assemblage des conducteurs), voir 5.5;
- écran électrostatique (facultatif), voir 5.6;
- gaine interne, voir 5.7;
- armure tressée, voir 5.8;
- gaine externe appliquée comme des systèmes à une ou deux couches, voir 5.9.

NOTE 2 L'utilisation d'une gaine interne thermoplastique (ST2 ou SHF1) n'est pas compatible avec la technologie de réticulation d'une gaine externe élastomère.

c) Câble armé à une seule gaine, interne uniquement

- âme en cuivre, voir 5.2;
- isolation, voir 5.3;
- assemblage (pour les câbles multipolaires), voir 5.4;
- revêtement d'assemblage (facultatif, mais obligatoire si tressé ou si un écran électrostatique à ruban métallique est appliqué sur l'assemblage des conducteurs), voir 5.5;
- écran électrostatique (facultatif), voir 5.6;
- gaine interne, voir 5.7;
- armure tressée, voir 5.8.

Il convient d'équiper les câbles prévus pour être installés dans des locaux présentant des risques de corrosion (ponts exposés aux intempéries, endroits humides, salles réservées aux accumulateurs, chambres frigorifiques, par exemple) d'une gaine externe sur la tresse, sauf si la tresse elle-même est résistante à la corrosion.

5.2 Âmes conductrices

Le matériau, le revêtement métallique, la classe et la forme des âmes conductrices doivent être conformes à l'IEC 60092-350. Pour les câbles présentant une tension assignée de 1,8/3 kV, seules des âmes conductrices câblées circulaires compactées ou non compactées de section minimale de 10 mm² sont admises. La présence d'un séparateur placé entre les âmes conductrices et l'isolation est admise.

5.3 Isolation

5.3.1 Matériau

Les mélanges d'isolation et leurs désignations doivent être ceux donnés dans l'IEC 60092-360, comme suit:

- pour les câbles 0,6/1 (1,2) kV, les types EPR, HEPR, XLPE, HF 90 ou S 95 doivent être utilisés;
- pour les câbles 1,8/3 (3,6) kV, les types EPR, HEPR, XLPE uniquement doivent être utilisés.

Le système d'isolation doit être composé de l'une des options (a) à (c) telles qu'énumérées en 4.3.1 de l'IEC 60092-350:2014.

5.3.2 Application

L'application doit être celle présentée en 4.3.2 de l'IEC 60092-350:2014.

5.3.3 Épaisseur de l'enveloppe isolante

L'épaisseur de l'enveloppe isolante doit être celle indiquée dans le Tableau 1 ci-après et satisfaire aux exigences de 4.3.3 de l'IEC 60092-350:2014.

Pour les câbles sans gaine non armés unipolaires (voir 5.1.2 a)), l'épaisseur totale de l'enveloppe isolante doit être égale à la somme de

- a) l'épaisseur t_j telle que spécifiée au Tableau 1, et

- b) l'épaisseur calculée conformément au 5.9.3 a), avec un diamètre fictif $D = d_L + 2 t_i$ (voir également A.3.1 et A.3.2 de l'IEC 60092-350:2014). L'épaisseur totale doit satisfaire aux exigences de 4.3.3 de l'IEC 60092-350:2014.

Tableau 1 – Épaisseur de l'enveloppe isolante

Section nominale de l'âme conductrice mm ²	0,6/1 kV		1,8/3 kV	
	EPR S 95 mm	HEPR HF 90 XLPE mm	EPR mm	HEPR XLPE mm
1	1,0	0,7	–	–
1,5	1,0	0,7	–	–
2,5	1,0	0,7	–	–
4	1,0	0,7	–	–
6	1,0	0,7	–	–
10	1,0	0,7	2,2	2,0
16	1,0	0,7	2,2	2,0
25	1,2	0,9	2,2	2,0
35	1,2	0,9	2,2	2,0
50	1,4	1,0	2,2	2,0
70	1,4	1,1	2,2	2,0
95	1,6	1,1	2,4	2,0
120	1,6	1,2	2,4	2,0
150	1,8	1,4	2,4	2,0
185	2,0	1,6	2,4	2,0
240	2,2	1,7	2,4	2,0
300	2,4	1,8	2,4	2,0
400	2,6	2,0	2,6	2,0
500	2,8	2,2	2,8	2,2
630	2,8	2,4	2,8	2,4

NOTE Dans certains pays et pour des raisons légales, d'autres épaisseurs renforcées de l'enveloppe isolante peuvent être spécifiées. Elles sont alors basées sur celles indiquées à l'Annexe A.

5.4 Assemblage (y compris les bourrages et rubans de maintien)

Les conducteurs d'un câble multipolaire doivent être câblés, les interstices étant, si nécessaire, remplis par des bourrages, un revêtement d'assemblage ou une gaine interne (une gaine externe dans le cas des câbles non armés) conformément au 4.5 de l'IEC 60092-350:2014.

5.5 Revêtement d'assemblage

5.5.1 Généralités

Le revêtement d'assemblage, le cas échéant, peut être extrudé (obligatoire dans le cas d'une tresse d'armure en acier galvanisé) ou rubané. Le matériau et les caractéristiques correspondants doivent être conformes au 4.6 de l'IEC 60092-350:2014.

5.5.2 Épaisseur du revêtement d'assemblage

Les valeurs de l'épaisseur (approximative) du revêtement d'assemblage extrudé pour le calcul des diamètres fictifs sont données dans le Tableau 2.

Tableau 2 – Épaisseur du revêtement d'assemblage extrudé et diamètres fictifs

Diamètre fictif des conducteurs câblés		Épaisseur du revêtement d'assemblage extrudé
Au-dessus mm	Jusqu'à et y compris mm	(valeur approximative) mm
–	25	1,0
25	35	1,2
35	45	1,4
45	60	1,6
60	80	1,8
80	–	2,0

Les valeurs de l'épaisseur (approximative) du revêtement rubané pour le calcul des diamètres fictifs sont de 0,4 mm pour le diamètre fictif des conducteurs câblés inférieurs ou égaux à 40 mm et de 0,6 mm pour les diamètres plus importants.

NOTE Pour le calcul du diamètre fictif, voir les Annexes A et C de l'IEC 60092-350:2014.

5.6 Écran

5.6.1 Construction

5.6.1.1 Généralités

Le cas échéant, l'écran doit être un écran métallique collectif, doit être conforme au 4.4.2 de l'IEC 60092-350:2014, et doit être composé d'un ou de plusieurs rubans, d'une tresse ou d'une combinaison d'une tresse et d'un ou de plusieurs rubans.

5.6.1.2 Ruban métallique/polyester

Le ruban de l'écran électrostatique stratifié doit être appliqué de sorte que le côté métallique soit en contact électrique avec un fil de continuité. Le chevauchement minimal du ruban stratifié doit représenter 15 % de sa largeur totale, afin d'assurer la couverture en cas de courbure du câble. Le ruban stratifié doit être en aluminium associé au polyester, chacun de ces matériaux présentant respectivement une épaisseur minimale de 0,008 mm et de 0,010 mm, ou en cuivre associé au polyester, chacun de ces matériaux présentant respectivement une épaisseur minimale de 0,018 mm et 0,023 mm.

Le fil de continuité doit être composé d'un certain nombre de brins de fils de cuivre étamé recuit dans le cas d'un ruban stratifié en aluminium et de fils de cuivre nu ou étamé recuit dans le cas d'un ruban stratifié en cuivre. Le fil de continuité doit présenter une résistance maximale conforme aux valeurs indiquées dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Exigences relatives au fil de continuité

Surface nominale de l'âme des conducteurs mm ²	Résistance maximale du fil de continuité ohm/km
1,0 à 1,5	28,3
2,5 et supérieur	21,2

Le ruban en polyester d'épaisseur nominale de 0,023 mm ou 0,050 mm doit être appliqué sur l'écran, avec un chevauchement minimal de 15 % de sa largeur totale.

Un écran composé d'un ruban électrostatique stratifié et d'un fil de continuité n'est pas adapté à l'acheminement de courants de court-circuit importants et il convient de ne pas le mettre à la terre avec le conducteur de terre de protection du circuit d'alimentation.

5.6.1.3 Ruban métallique

L'épaisseur nominale spécifiée d'un ruban métallique nu doit être d'au moins 0,1 mm.

5.6.1.4 Tresse

Le diamètre nominal spécifié des fils de tresse doit être d'au moins 0,2 mm.

5.6.2 Application

L'écran, le cas échéant, doit être appliqué sur le revêtement d'assemblage dans le cas d'un écran tressé ou à ruban métallique (voir 5.1.2 et 5.1.3).

5.7 Gaine interne

5.7.1 Matériau

Le mélange de gainage interne et ses désignations doivent être l'un de ceux donnés dans l'IEC 60092-360.

5.7.2 Application

L'application doit être celle présentée au 4.7.2 de l'IEC 60092-350:2014.

5.7.3 Épaisseur de la gaine interne

L'épaisseur de la gaine interne est spécifiée en fonction du diamètre intérieur de la gaine à l'étude, le diamètre fictif étant calculé par la méthode décrite aux Annexes A et C de l'IEC 60092-350:2014.

La formule est la suivante:

a) pour le câble non armé à deux gaines selon 5.1.2 b):

$$t_1 = 0,025 D + 0,6 \text{ mm, avec une épaisseur minimale de } 0,8 \text{ mm}$$

b) pour le câble armé selon 5.1.3 b) et c):

$$t_1 = 0,04 D + 0,8 \text{ mm, avec une épaisseur minimale de } 1,0 \text{ mm pour la construction } 5.1.3 \text{ b) et de } 1,4 \text{ mm pour la construction } 5.1.3 \text{ c)}$$

où

D est le diamètre fictif sous la gaine interne.

L'épaisseur en un point quelconque doit satisfaire aux exigences énoncées au 4.7.3 de l'IEC 60092-350:2014.

5.8 Armure tressée

5.8.1 Généralités

Le présent document ne spécifie que les armures tressées métalliques dont les fils sont en cuivre, alliage de cuivre ou acier galvanisé.

Les raccords des fils de la tresse doivent être brasés, torsadés ou entrelacés, et la tresse complète ne doit pas être soudée. Celle-ci doit être appliquée d'une manière uniforme.

L'armure peut faire office d'écran métallique collectif (voir 5.6).

NOTE Dans certains pays, il est interdit d'utiliser une armure comme écran métallique collectif pour des raisons légales.

5.8.2 Diamètre du fil de la tresse

Indépendamment du métal employé, le diamètre nominal du fil de la tresse doit être de

- 0,2 mm au moins pour les câbles dont le diamètre fictif sous la tresse est inférieur ou égal à 10 mm,
- 0,3 mm au moins pour les câbles dont le diamètre fictif sous la tresse est supérieur à 10 mm et inférieur ou égal à 30 mm, et
- 0,4 mm au moins pour les câbles dont le diamètre fictif sous la tresse est supérieur à 30 mm.

5.8.3 Densité de surface

La densité de surface de la tresse doit être conforme au 4.8.2 de l'IEC 60092-350:2014.

NOTE Si l'autre méthode conforme au 4.8.2 de l'IEC 60092-350:2014 est utilisée pour évaluer la densité de surface, le diamètre moyen de la tresse à utiliser est égal au diamètre fictif sous la tresse, plus deux fois le diamètre nominal des fils de tresse.

5.8.4 Application de l'armure

L'armure doit être appliquée de sorte qu'elle n'adhère ni au revêtement d'assemblage, ni à la gaine interne, ni à la gaine externe.

5.9 Gaine externe

5.9.1 Matériau

Le mélange de gainage externe et ses désignations doivent être l'un de ceux donnés dans l'IEC 60092-360.

5.9.2 Application

L'application doit être celle présentée au 4.9.2 de l'IEC 60092-350:2014.

5.9.3 Épaisseur de la gaine externe

L'épaisseur de la gaine externe est spécifiée en fonction du diamètre intérieur de la gaine à l'étude, le diamètre fictif étant calculé par la méthode décrite aux Annexes A et C de l'IEC 60092-350:2014.

La formule est la suivante:

- a) pour les câbles armés ou non armés à une seule gaine selon 5.1.2 a) et b) et 5.1.3 a):

$$t_1 = 0,04 D + 0,8 \text{ mm avec une épaisseur minimale de } 1,0 \text{ mm}$$

où D est le diamètre fictif sous la gaine

- b) pour les câbles non armés à deux gaines selon 5.1.2 b):

$$t_2 = 0,025 D + 0,9 \text{ mm, avec une épaisseur minimale de } 1,0 \text{ mm}$$

- c) pour les câbles armés à deux gaines selon 5.1.3 b):

$$t_2 = 0,025 D + 0,6 \text{ mm, avec une épaisseur minimale de } 0,8 \text{ mm}$$

L'épaisseur en un point quelconque doit satisfaire aux exigences énoncées en 4.9.3 de l'IEC 60092-350:2014.

5.9.4 Couleur de la gaine externe

La gaine externe doit être de couleur noire ou grise, et de couleur orange pour les câbles résistants au feu, sauf spécification contraire de l'acheteur au moment de la commande.

6 Essais – Méthodes et exigences

Les essais doivent être réalisés conformément aux Tableaux 4 à 8, le cas échéant.

Tableau 4 – Essais applicables à tous les câbles (1 de 2)

Essai	Applicabilité – tous les types de câbles, sauf indication contraire	Statut	Méthode – numéro de paragraphe donné dans l'IEC 60092-350:2014	Exigence – comme dans l'IEC 60092-350, sauf indication contraire
Mesurage de la résistance électrique des âmes conductrices		Individuel de série	5.2.2	IEC 60228
Essai de tension		Individuel de série	5.2.3	–
Essai de tension sur la gaine	Câbles armés	Individuel de série	5.2.3.4	–
Essai de résistance d'isolement		Échantillon	7.2	–
Examen de l'âme conductrice		Échantillon et type	6.4	–
Vérifications dimensionnelles du câble		Échantillon et type		
– épaisseur de l'enveloppe isolante			6.5 et 8.2	–
– épaisseur des gaines non métalliques (à l'exclusion des revêtements d'assemblage)			6.6 et 8.3	–
– diamètre extérieur			6.7	–
Essais d'allongement à chaud	Isolations HEPR, EPR, XLPE, HF 90, S 95 et gaines SH, SE, SHF2	Échantillon	6.8	IEC 60092-360
Densité de surface de la tresse	Câbles armés tressés	Type	4.8.2	
Mesurage de la résistance d'isolement à la température assignée maximale		Type	7.2.2	IEC 60092-360
Augmentation de la capacité en courant alternatif après immersion dans l'eau		Type	7.3	IEC 60092-360
Essais à haute tension pendant 4 h		Type	7.7.9	
Propriétés mécaniques de l'enveloppe isolante avant et après vieillissement		Type	8.4	IEC 60092-360
Propriétés mécaniques de la gaine avant et après vieillissement		Type	8.5	IEC 60092-360
Essai supplémentaire de compatibilité au vieillissement		Type	8.6	IEC 60092-360
Essai de perte de masse	Gaine PVC ST2	Type	8.7	IEC 60092-360

Tableau 4 (2 de 2)

Essai	Applicabilité – tous les types de câbles, sauf indication contraire	Statut	Méthode – numéro de paragraphe donné dans l'IEC 60092-350:2014	Exigence – comme dans l'IEC 60092-350, sauf indication contraire
Comportement à haute température	Gaines PVC ST2 et SHF1	Type	8.8	IEC 60092-360
Comportement à basse température	Gaines PVC ST2, SHF1 et SHF2	Type	8.9	IEC 60092-360
Essai du revêtement des fils de cuivre		Type	8.11	
Essai de galvanisation		Type	8.12	
Résistance au choc thermique de fissure	Gaines PVC ST2 et SHF1	Type	8.13	IEC 60092-360
Résistance à l'ozone	Isolations HEPR, EPR, HF90 et gaines SH, SE, SHF2	Type	8.14	IEC 60092-360
Immersion dans l'huile chaude	Gaines SE1, SH et SHF2	Type	8.15.1	IEC 60092-360
Essais de propagation de la flamme: IEC 60332-1-2 et IEC 60332-3-22		Type	8.17.1 8.17.2	IEC 60332-1-2 et IEC 60332-3-22, auquel cas les câbles doivent être installés dans la configuration de contact à l'avant de l'échelle.
Détermination de la dureté	Isolation HEPR	Type	8.18	IEC 60092-360
Détermination du module d'élasticité	Isolation HEPR	Type	8.19	IEC 60092-360
Durabilité de l'impression		Type	8.20	Le marquage doit rester lisible après les essais, comme indiqué en 8.20 de l'IEC 60092-350:2014

Tableau 5 – Essais supplémentaires exigés pour les câbles sans halogène

Essai	Statut	Méthode – numéro de paragraphe donné dans l'IEC 60092-350:2014	Exigence – comme dans l'IEC 60092-350, sauf indication contraire
Émission de gaz acides	Type	8.17.4	IEC 60754-1
pH et conductivité	Type	8.17.5	IEC 60754-2
Essai de teneur en fluor	Type	8.17.6	IEC 60684-2

Tableau 6 – Essai supplémentaire exigé pour les câbles à faible émission de fumée

Essai	Statut	Méthode – numéro de paragraphe donné dans l'IEC 60092-350:2014	Exigence – comme dans l'IEC 60092-350, sauf indication contraire
Essai d'émission de fumée dégagée par les câbles comportant des enveloppes isolantes et des gaines sans halogène. L'essai est réalisé conformément à l'IEC 61034-2	Type	8.17.3	L'essai est considéré comme satisfaisant pour les câbles complets si les niveaux de transmittance lumineuse dépassent 60 % durant l'essai
NOTE L'essai d'émission de fumée s'applique en général aux câbles sans halogène. Voir également le Tableau 5.			

Tableau 7 – Essais supplémentaires exigés pour les câbles résistants au feu

Essai	Statut	Méthode – numéro de paragraphe donné dans l'IEC 60092-350:2014	Exigence – comme dans l'IEC 60092-350, sauf indication contraire
Essai de résistance au feu (intégrité des circuits des câbles)	Type	8.17.7	L'essai doit être réalisé conformément à l'IEC 60331-21 ou à l'IEC 60331-1 ou à l'IEC 60331-2, et le temps minimal de fonctionnement avant défaillance doit être de 90 min
NOTE L'appareillage d'essai pour le mode opératoire d'essai défini dans l'IEC 60331-21 est détaillé dans l'IEC 60331-11.			

Tableau 8 – Essais supplémentaires exigés pour performances spécifiques

Essai	Statut	Méthode – numéro de paragraphe donné dans l'IEC 60092-350:2014	Exigence – comme dans l'IEC 60092-350, sauf indication contraire
Essai particulier pour le comportement à basse température	Type	8.10	
Immersion améliorée dans l'huile chaude	Type	8.15.2	IEC 60092-360
Essai d'immersion dans les boues de forage	Type	8.16	IEC 60092-360

Annexe A (informative)

Autres épaisseurs renforcées pour des enveloppes isolantes 0,6/1 kV

NOTE Pour des raisons légales, dans certains pays l'Annexe A peut devenir normative.

Le Tableau A.1 ci-dessous présente d'autres épaisseurs renforcées pour des enveloppes isolantes 0,6/1 kV.

Tableau A.1 – Autres épaisseurs renforcées pour des enveloppes isolantes 0,6/1 kV

Tension assignée 0,6/1 kV			
Caoutchouc de silicone/EPR		XLPE	
Section nominale (S)	Épaisseur de l'enveloppe isolante (t) ^a et ^b	Section nominale (S)	Épaisseur de l'enveloppe isolante (t) ^c
mm ²	mm	mm ²	mm
1	1,0	1,0	0,9
1,5	1,0	1,5	0,9
2,5	1,0	2,5	0,9
4	1,1	4	1,0
6	1,1	6	1,0
10	1,2	10	1,1
16	1,3	16	1,2
25	1,4	25	1,3
35	1,5	35	1,3
50	1,6	50	1,4
70	1,7	70	1,6
95	1,9	95	1,7
120	2,0	120	1,8
150	2,1	150	1,9
185	2,3	185	2,0
240	2,4	240	2,2
300	2,6	300	2,4
400	2,9	400	2,6
500	3,1	500	2,8
630	3,4	630	3,1

Pour les sections d'au moins 185 mm², l'épaisseur de l'enveloppe isolante est appropriée pour 3 kV. Dans ce cas, si une tension assignée de 3 kV est prévue pour le câble, il convient de soumettre le câble à l'essai comme un câble 3 kV.

^a Ces valeurs de l'épaisseur de l'enveloppe isolante correspondent approximativement à la formule suivante:

$$t = 0,1\sqrt{S} + 0,9 \text{ mm}$$

^b Toutes ces valeurs peuvent être réduites de 0,1 mm si le matériau d'isolation est recouvert d'une couche extrudée de polyamide ou d'un matériau équivalent.

^c Ces valeurs de l'épaisseur de l'enveloppe isolante correspondent approximativement à la formule suivante:

$$t = 0,09\sqrt{S} + 0,8 \text{ mm}$$

Annexe B (informative)

Identification des conducteurs des câbles multipolaires


B.1 Inscription

L'inscription doit être composée de marques placées à intervalles réguliers sur toute la longueur du conducteur et présenter:

- un numéro de référence en chiffres arabes;
- un tiret soulignant ce numéro de référence et indiquant le sens de lecture du numéro.

B.2 Disposition des marques

Deux marques consécutives doivent toujours être placées à l'envers l'une par rapport à l'autre. La disposition des marques est représentée à la Figure B.1.

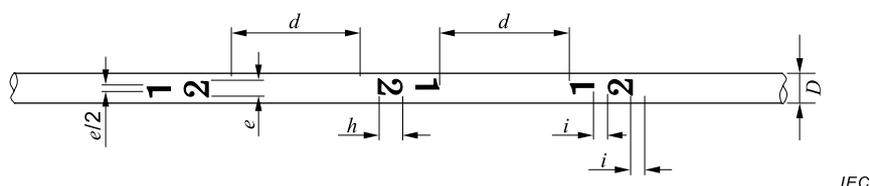

IEC

Légende

Voir l'Article B.3 ci-dessous.

Figure B.1 – Disposition des marques

Si la référence est composée d'un seul numéro, le tiret est placé en dessous. Si elle est composée de deux numéros, ces derniers sont disposés l'un sous l'autre et le tiret est placé sous le numéro inférieur.

B.3 Espacement et dimensions des marques

Les dimensions et l'espacement des marques sont donnés dans le Tableau B.1, où:

- D est le diamètre nominal du conducteur;
- e est la largeur minimale d'une marque;
- h est la hauteur minimale d'un numéro;
- i est l'intervalle approximatif, dans une marque, entre deux numéros consécutifs ainsi qu'entre un numéro et un tiret;
- d est l'intervalle maximal entre deux marques consécutives.

Tableau B.1 – Dimensions des marques

Diamètre nominal, D , du conducteur mm	e^a	h	i	d
$D \leq 2,4$	0,6 mm	2,3 mm	2 mm	50 mm
$2,4 < D \leq 5$	1,2 mm	3,2 mm	3 mm	50 mm
$D > 5$	1,6 mm	4,6 mm	4 mm	50 mm

^a Si le numéro est 1, la largeur minimale est égale à la moitié de la dimension donnée dans le présent Tableau.

B.4 Aspect de l'inscription

L'inscription doit être lisible et sa couleur doit contraster avec celle du conducteur. Toutes les marques des conducteurs d'un câble multipolaire doivent être de la même couleur.

Bibliographie

IEC 60038, *Tensions normales de la CEI*

IEC 60331-11, *Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 11: Appareillage – Incendie seul avec flamme à une température d'au moins 750 °C*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch