

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes –  
Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.**

**Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues –  
Partie 1: Prises de courant 16 A 250 V c.a.**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2009 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland  
Email: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: [www.iec.ch/webstore/custserv](http://www.iec.ch/webstore/custserv)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)  
Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

### A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: [www.iec.ch/searchpub/cur\\_fut-f.htm](http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm)

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: [www.iec.ch/webstore/custserv/custserv\\_entry-f.htm](http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)  
Tél.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00



IEC 60906-1

Edition 2.0 2009-04

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

**IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes –  
Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.**

**Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues –  
Partie 1: Prises de courant 16 A 250 V c.a.**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

M

ICS 29.120.30

ISBN 2-8318-1036-0

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	4
1 Domaine d'application .....	10
2 Références normatives.....	10
3 Exigences et Essais .....	10
FEUILLE DE NORME 1-1 16A 250V Courant alternatif SOCLE BIPOLAIRE AVEC CONTACT DE TERRE .....	12
EXPLICATION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DE LA FEUILLE DE NORME 1-1 .....	13
FEUILLE DE NORME 2-1 16A 250V Courant alternatif FICHE BIPOLAIRE AVEC BROCHE DE TERRE .....	14
FEUILLE DE NORME 2-2 16A 250V Courant alternatif FICHE BIPOLAIRE CLASSE II.....	15
EXPLICATION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES FEUILLES DE NORME 2-1 et 2-2.....	16
FEUILLE DE NORME 3-1 16A 250V Courant alternatif SOCLE MOBILE BIPOLAIRE AVEC CONTACT DE TERRE .....	17
FEUILLE DE NORME 3-2 16A 250V Courant alternatif SOCLE MOBILE BIPOLAIRE SANS CONTACT DE TERRE.....	18
EXPLICATION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES FEUILLES DE NORME 3-1 et 3-2.....	19
CALIBRE POUR VÉRIFIER L'IMPOSSIBILITÉ DE L'INTRODUCTION D'UNE SEULE BROCHE DES FICHES POINT 1 ET 2 DES FEUILLES DE NORME 1-1, 3-1 et 3-2. ....	20
CALIBRE POUR VÉRIFIER LES DISTANCES EN ACCORD AVEC LES POINTS 2 ET 5 DES FEUILLES DE NORME 1-1, 3-1 et 3-2. ....	21
CALIBRE POUR VÉRIFIER LE POINT 6 DES FEUILLES DE NORME 1-1 et 3-1. ....	22
CALIBRE POUR VÉRIFIER LE POINT 7 DE LA FEUILLE DE NORME 1-1, 3-1 et 3-2. ....	23
CALIBRE POUR VÉRIFIER LA FORCE MAXIMALE NÉCESSAIRE DE RETRAIT DE LA FICHE (VOIR ARTICLE 22 DE LA CEI 60884-1) .....	24
CALIBRE POUR VÉRIFIER LA FORCE MAXIMALE NÉCESSAIRE DE RETRAIT DE LA FICHE (VOIR ARTICLE 22 DE LA CEI 60884-1) .....	25
CALIBRE POUR VÉRIFIER LA FORCE MINIMALE NÉCESSAIRE POUR RETIRER LA FICHE (VOIR PARAGRAPHE 22.2 DE LA CEI 60884-1). ....	26

## CONTENTS

FOREWORD.....	5
1. Scope.....	11
2. Normative references .....	11
3. Requirements and tests.....	11
STANDARD SHEET 1-1 16A 250V a.c. TWO-POLE SOCKET-OUTLET WITH EARTHING CONTACT.....	12
EXPLANATION OF REFERENCE NUMBERS ON STANDARD SHEET 1-1 .....	13
STANDARD SHEET 2-1 16A 250V a.c. TWO-POLE PLUG WITH EARTHING PIN .....	14
STANDARD SHEET 2-2 16A 250V a.c. TWO-POLE PLUG CLASS II .....	15
EXPLANATION OF REFERENCE NUMBERS ON STANDARD SHEETS 2-1 AND 2-2.....	16
STANDARD SHEET 3-1 16A 250V a.c. TWO-POLE PORTABLE SOCKET-OUTLET WITH EARTHING CONTACT .....	17
STANDARD SHEET 3-2 16A 250V a.c. TWO-POLE PORTABLE SOCKET-OUTLET WITHOUT EARTHING CONTACT .....	18
EXPLANATION OF REFERENCE NUMBERS ON STANDARD SHEETS 3-1 and 3-2 .....	19
GAUGE FOR CHECKING IMPOSSIBILITY OF SINGLE-POLE INSERTION ITEM 1 AND 2 OF STANDARD SHEETS 1-1, 3-1 and 3-2.....	20
GAUGE TO VERIFY THE DISTANCES ACCORDING TO ITEMS 2 AND 5 OF STANDARD SHEETS 1-1, 3-1 and 3-2.....	21
GAUGE FOR CHECKING POINT 6 OF STANDARD SHEETS 1-1 and 3-1. ....	22
GAUGE FOR CHECKING POINT 7 OF STANDARD SHEETS 1-1, 3-1 and 3-2. ....	23
GAUGE FOR CHECKING THE MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE (SEE CLAUSE 22 OF IEC 60884-1) .....	24
GAUGE FOR CHECKING THE MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE (SEE CLAUSE 22 OF IEC 60884-1) .....	25
GAUGE FOR CHECKING THE MINIMUM WITHDRAWAL FORCE (SEE SUBCLAUSE 22.2 OF IEC 60884-1).....	26

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### SYSTÈME CEI DE PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES –

#### Partie 1: Prises de courant 16 A 250 V c.a.

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60906-1 a été établie par le sous-comité 23C: Prise de courant universelle, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1986 et constitue une révision technique. Les changements principaux par rapport à la première édition sont les suivants:

- les prises de courant de classe 0 ont été supprimées ;
- addition des calibres nécessaires pour vérifier les dimensions des feuilles de norme et les exigences de la CEI 60884-1.
- les obturateurs sont obligatoires.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**IEC SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET-OUTLETS  
FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR PURPOSES –****Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60906-1 has been prepared by subcommittee 23C: World-wide plug and socket-outlet systems, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1986 and constitutes a technical revision. The main changes from the first edition are as follows:

- Class 0 plugs have been deleted;
- addition of the gauges necessary for checking dimensions of standard sheets and IEC 60884-1 requirements;
- shutters are mandatory.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
23C/149/FDIS	23C/151/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60906, sous le titre général *Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
23C/149/FDIS	23C/151/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 60906 series, under the general title *IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

L'objectif de cette Norme Internationale est de fournir une norme pour un Système CEI 16 A 250 V c.a. de prises de courant compactes et pratiques qui puisse être accepté par de nombreux pays comme leur norme nationale même si ce n'est pas dans un avenir proche. Il est donc recommandé que tout pays ayant besoin d'un système nouveau ou de remplacement adopte cette norme comme sa seule norme nationale.

Il convient que la conception des socles multiples soit telle que les fiches conformes aux feuilles de norme de cette norme ne puissent empêcher l'insertion ou l'extraction de fiches adjacentes.

## INTRODUCTION

The aim of this International Standard is to provide a standard for a safe, compact and practical IEC 16 A 250 V a.c. System of plugs and socket-outlets that could be accepted by many countries as their national standard, even if not in the near future. It is, therefore, recommended that any country in need of a new or a replacement system adopt this standard as its only national standard.

Multiple socket-outlet shall be so arranged that plugs according to Standard Sheets of this standard will never prevent the correct insertion and withdrawal of adjacent plug(s).

# SYSTÈME CEI DE PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES –

## Partie 1: Prises de courant 16 A 250 V c.a.

### 1 Domaine d'application

La présente norme traite des exigences dimensionnelles relatives au Système CEI de prises de courant de caractéristiques assignées 16 A 250 V en courant alternatif pour usages domestiques et analogues pour le raccordement de matériels à des systèmes de distribution ayant des tensions nominales comprises entre 200 V et 250 V en courant alternatif.

Cette norme ne s'applique pas aux prises de courant de caractéristiques assignées 15 A 125 V en courant alternatif pour usages domestiques et analogues pour le raccordement de matériels à des systèmes de distribution ayant des tensions nominales comprises entre 100 V et 125 V en courant alternatif.

NOTE En Espagne et dans le Royaume-Uni, l'usage domestique de fiches et socles conformes à cette norme est interdit.

### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

IEC 60884-1:2002, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: Règles générales*  
Amendement 1(2006)

ISO 1101, *Spécification géométrique des produits (GPS) – Tolérancement géométrique – Tolérancement de forme, orientation, position et battement*

### 3 Exigences et essais

Les fiches et socles du Système CEI 250 V doivent être conformes aux feuilles de normes appropriées de la présente norme.

De plus les fiches et socles doivent satisfaire à toutes les exigences applicables de la CEI 60884-1 et de la partie 2 applicable de la CEI 60884 quand cela est nécessaire. Les calibres pour vérifier les exigences de la CEI 60884-1 sont montrés dans les Figures 1, 5A, 5B et 6.

NOTE 1 Le Système CEI 250 V ne prévoit l'utilisation d'aucune fiche ou d'aucun socle autres que ceux représentés dans les feuilles de norme.

NOTE 2 L'introduction dans un pays d'une variante de fiche (ou de socle) pour utilisation avec le Système CEI 250 V pourrait en fait compromettre la sécurité si cette variante venait à être utilisée dans un autre pays avec un socle (ou une fiche) conforme une norme nationale existante dans ce pays, et elle est donc déconseillée.

# IEC SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR PURPOSES –

## Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.

### 1 Scope

This standard applies to the IEC System of plugs and socket-outlets rated 16 A 250 V a.c. for household and similar purposes for the connection of equipment to distribution systems having nominal voltages between 200 V and 250 V a.c., insofar as dimensional requirements are concerned.

This standard does not apply to plugs and socket-outlets rated 15 A 125 V a.c. for household and similar purposes for the connection of equipment to distribution systems having nominal voltages between 100 V and 125 V a.c.

NOTE In Spain and the UK, household use of plug and socket-outlets complying with this standard is forbidden.

### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment*

IEC 60884-1:2002, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements*  
Amendment 1(2006)

ISO 1101, *Geometrical Product Specification (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out*

### 3 Requirements and tests

The plugs and socket-outlets of the IEC 250 V System shall conform to the relevant standard sheets of this standard.

In addition, the plugs and socket-outlets shall comply with all the relevant requirements of IEC 60884-1 and the relevant Part 2 of IEC 60884 if necessary. Gauges for checking the IEC 60884-1 requirements are shown in Figures 1, 5A, 5B and 6.

NOTE 1 The IEC 250 V System does not provide for the use of any plugs or socket-outlets other than those shown in the standard sheets.


NOTE 2 The introduction in one country of an alternative design of plug (or socket-outlet) for use with the IEC 250 V system might in fact cause safety hazards if this alternative were to be used in another country with a socket-outlet (or plug) complying with an existing national standard in that country, and it is therefore to be avoided.

<b>FEUILLE DE NORME 1-1</b> <b>16A 250V c.a.</b> <b>SOCLE BIPOLAIRE</b> <b>AVEC CONTACT DE TERRE</b>	<b>STANDARD SHEET 1-1</b> <b>16A 250V a.c.</b> <b>TWO-POLE SOCKET-OUTLET</b> <b>WITH EARTHING CONTACT</b>
---	--

Dimensions en millimetres

Dimensions in millimetres

Selon la IEC 60884-1  
According to IEC 60884-1

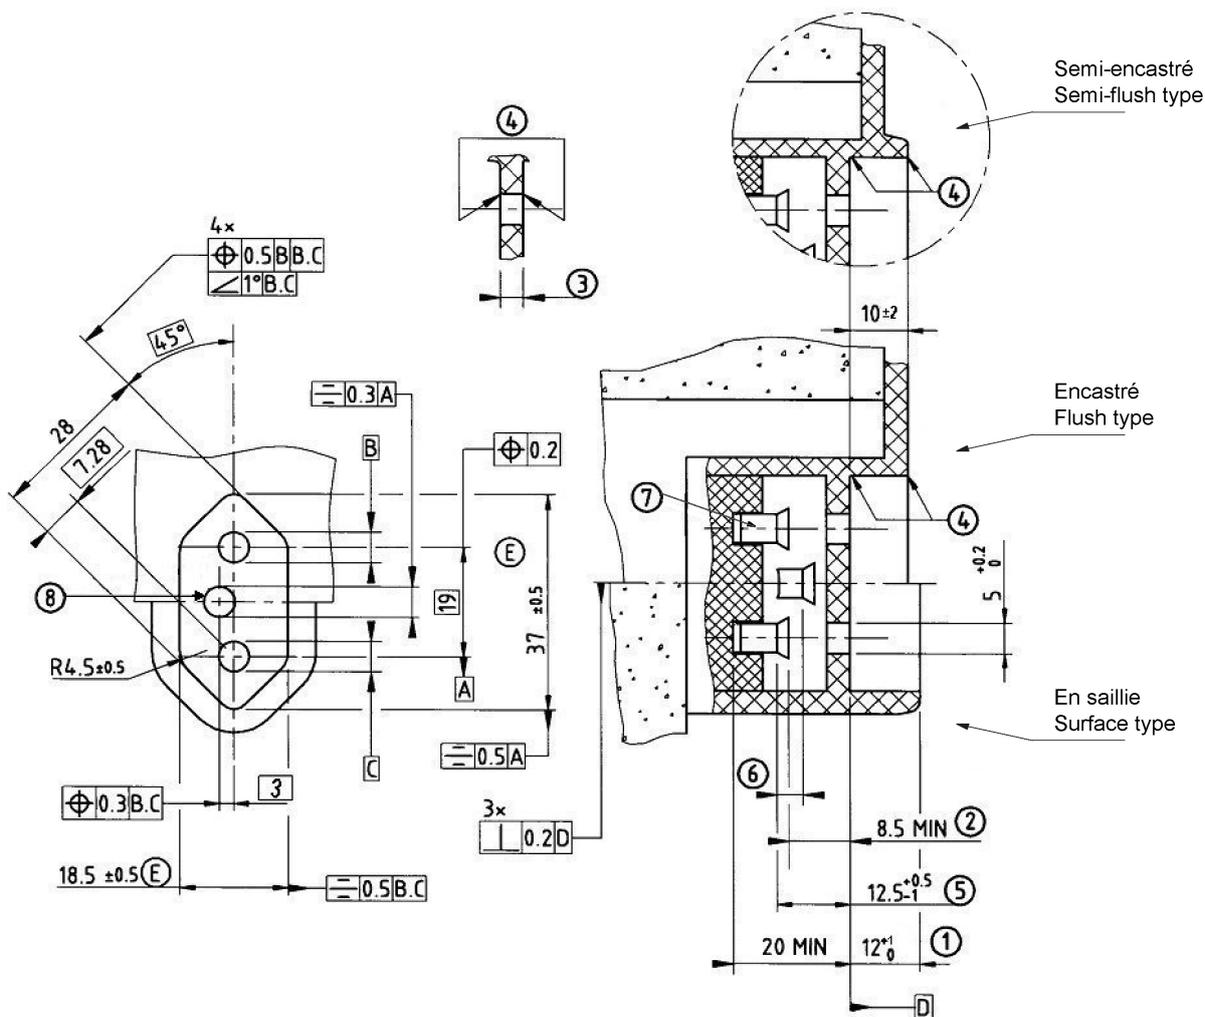

Les dessins représentent les différents modes d'installation : socles encastrés, socles semi-encastrés et socles en saillie.

Lorsqu'un système polarisé est utilisé, le neutre doit être indiqué par la lettre "N" sur la borne la plus basse, le contact de terre du socle étant situé du côté gauche.

Les dessins ne préjugent pas des détails non cotés.

Ils peuvent être utilisés dans des réalisations diverses telles que des socles multiples.  
Pour les symboles indiquant les tolérances de forme ou de position, voir l'ISO 1101.

The drawings show the different types of installation: the flush type, the semi-flush and the surface type socket-outlet.

If a polarised system is necessary the neutral terminal shall be marked by "N" on the lower terminal, the socket earth contact being situated on the left side.

The sketches are not intended to govern design, except as regards the dimension shown.

They may be used in various arrangements such as multiple socket-outlets.  
For the symbols indicating the tolerance of form or of position, see ISO 1101.

**EXPLICATION DES NUMÉROS DE  
RÉFÉRENCE DE LA FEUILLE DE  
NORME 1-1**

1. Un puits, une collerette ou une combinaison des deux doit être prévu.

2. Cette cote est prévue pour la plaque de recouvrement, le guidage des broches et le mécanisme des obturateurs.

Les obturateurs sont obligatoires.

3. Dans les limites de cette épaisseur, le guidage des broches doit se faire sur 1,5 mm au moins au diamètre spécifié.

4. Faible chanfrein ou faible rayon.

5. La distance correcte entre la face d'engagement et le point de premier contact avec les alvéoles transportant le courant est vérifiée au moyen des calibres décrits à la Figure 2.

6. Les calibres décrits à la Figure 3 doivent être utilisés pour vérifier les points suivants:

- lors de l'insertion d'une fiche avec broche de terre, la connexion de terre est établie avant que les broches transportant le courant de la fiche soient mises sous tension;
- lors du retrait de la fiche, les broches transportant le courant doivent se séparer de leurs alvéoles avant que la connexion de terre ne soit rompue.

7. Les alvéoles du socle doivent avoir une résilience adéquate.

La résilience et la force de contact de l'alvéole doivent être vérifiées avec le calibre décrit à la Figure 4.

NOTE Une entrée de forme appropriée, telle qu'un chanfrein ou un rayon, est nécessaire pour empêcher l'alvéole d'être endommagée quand la fiche est introduite suivant la position la plus défavorable.

8. La borne de terre doit être repérée par le symbole CEI 60417-5019 (2006-08). Les repères doivent être apposés près des bornes. Il n'est pas nécessaire de marquer les bornes des types non démontables.

**EXPLANATION OF REFERENCE  
NUMBERS ON STANDARD SHEET 1-1**

1. A rim or a recess or a combination of a rim and recess shall be provided.

2. This dimension is for the cover-plate, guidance of pins and for the shutter mechanism.

Shutters are mandatory.

3. Within this thickness, the guidance for the pins shall be at least 1,5 mm at the specified diameter.

4. Slight chamfer or radius.

5. The correct distance between the engagement face and the point of first contact with current-carrying socket contacts is checked by means of gauges shown in Figure 2.

6. The gauges shown in Figure 3 shall be used to check that

- when inserting a plug with earthing contact, the earth connection is made before the current-carrying pins of the plug become live;
- when withdrawing the plug, the current-carrying pins shall separate from socket contact assemblies before the earth connection is broken.

7. Socket-contact shall have adequate resiliency.

The resiliency and contact force of the socket-contact shall be checked by means of the gauges shown in Figure 4.

NOTE A suitably shaped entry such as a chamfer or a radius is necessary to prevent damage to the socket contacts when the plug is introduced at its most unfavourable angle.


8. The earthing terminal shall be indicated by the symbol IEC 60417-5019 (2006-08). The indications shall be placed near the terminals. There is no need to mark the terminations of non-rewireable types.



<p><b>FEUILLE DE NORME 2-2</b>  <b>16A 250V c.a.</b>  <b>FICHE BIPOLAIRE</b>  <b>CLASSE II</b></p>	<p><b>STANDARD SHEET 2-2</b>  <b>16A 250V a.c.</b>  <b>TWO-POLE PLUG</b>  <b>CLASS II</b></p>
--	---

Dimensions en millimètres

Dimensions in millimetres

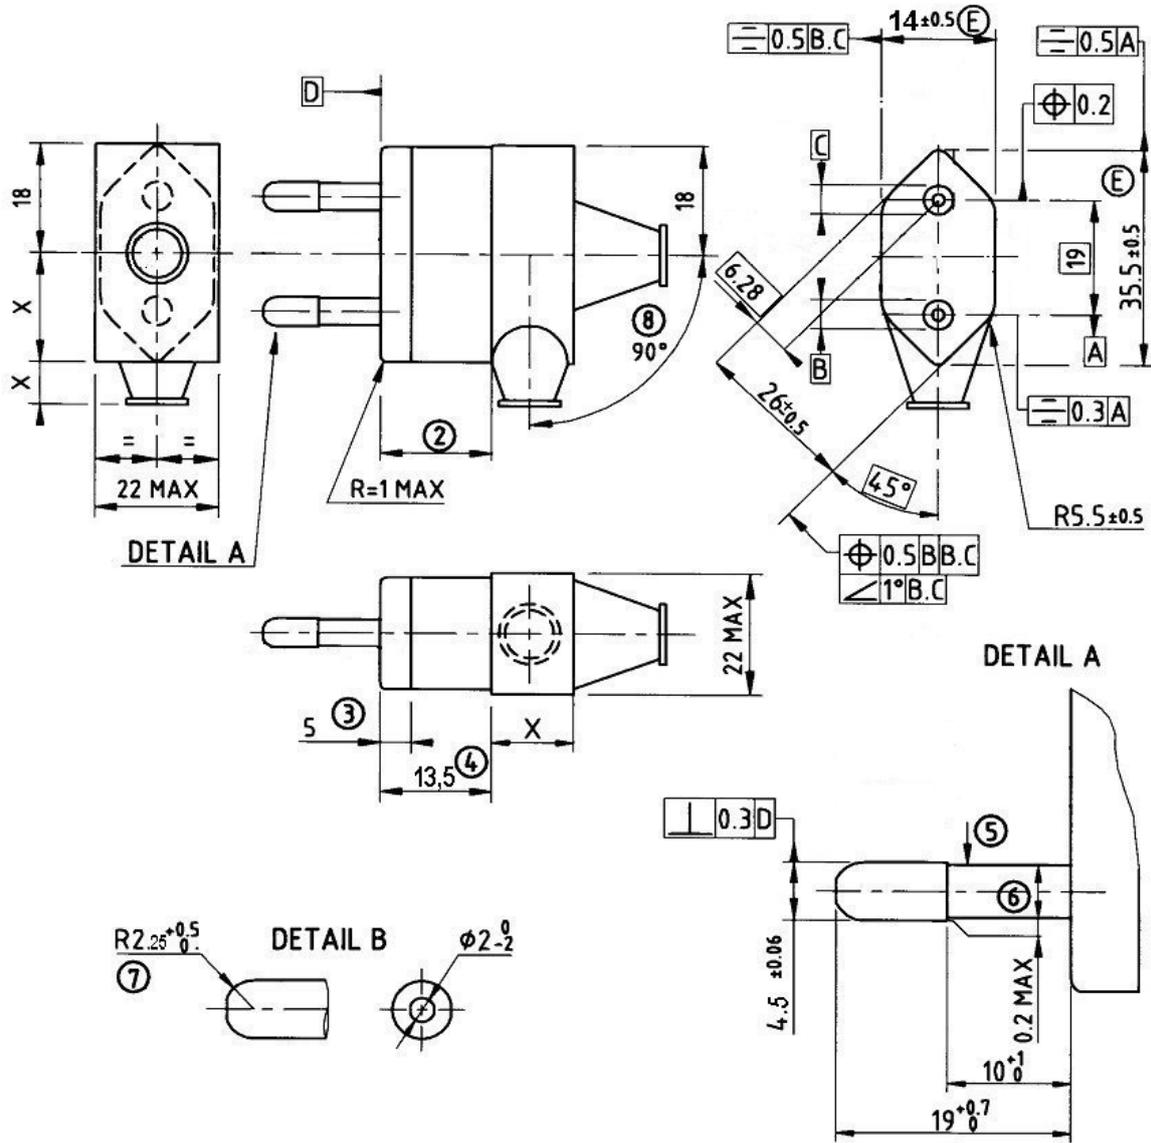

X: Dimensions non prescrites.

X: No dimensional requirements.

Les dessins ne préjugent pas des détails non cotés.

The sketches are not intended to govern design, except as regards the dimension shown.

Pour les symboles indiquant les tolérances de forme ou de position, voir l'ISO 1101.

For the symbols indicating the tolerance of form or of position, see ISO 1101.

**EXPLICATION DES NUMÉROS DE  
RÉFÉRENCE DES FEUILLES DE  
NORME 2-1 et 2-2**

1. La borne de terre doit être repérée par le symbole CEI 60417-5019 (2006-08).  
Les repères doivent être apposés à l'intérieur du corps près des bornes.  
Il n'est pas nécessaire de marquer les bornes des types non démontables.

2. La distance entre la face d'engagement et le câble ou l'embout de protection éventuel doit être de 13,5 mm au moins.

3. Dans les limites de cette cote, le contour ne doit pas être en retrait par rapport à celui de la face d'engagement.

4. Dans les limites de cette cote, le contour ne doit pas dépasser celui de la face d'engagement.

5. Les gaines isolantes sur les broches transportant le courant sont obligatoires.  
Si les gaines isolantes sont des pièces séparées, elles doivent pénétrer dans la fiche d'au moins 3 mm, mesurés à partir de la face d'engagement.

NOTE Dans les pays suivants cette exigence est volontaire: Brésil.

6. Le diamètre extérieur des gaines isolantes doit toujours être en retrait par rapport au diamètre extérieur de la partie conductrice des broches.

7. Pour éviter une détérioration des obturateurs, les extrémités des broches ne doivent présenter ni angles vifs, ni bavures à l'extrémité de la broche et dans la surface entre le contact et la partie isolante.  
Elles doivent être de forme arrondie, telle que représentée avec éventuellement un bout plat d'un diamètre de 2 mm maximum (voir détail B).

8. L'angle de 90° représente l'angle maximum permis pour l'orientation de l'entrée du câble souple.

NOTE Au Royaume-Uni, les fiches conformes à la Feuille de Norme 2-2 ne sont pas admises car elles sont dangereusement compatibles avec les socles conformes aux normes BS 1363-2 et BS 546.

**EXPLANATION OF REFERENCE  
NUMBERS ON STANDARD SHEETS  
2-1 AND 2-2**

1. The earthing terminal shall be indicated by the symbol IEC 60417-5019 (2006-08).  
The indications shall be placed inside the body near the terminals.  
There is no need to mark the terminations of non-rewireable types.

2. The distance between the engagement face and the cord or cord guard, if any, shall be at least 13,5 mm.

3. Within this distance, the outline shall not be smaller than the engagement face.

4. Within this distance, the outline shall not be larger than the engagement face.

5. Insulating sleeves on the current-carrying pins are mandatory.  
If the insulating sleeves are separate parts, they shall enter the plug by at least 3 mm measured from the engagement face.

NOTE In the following countries, this requirement is voluntary: Brasil.

6. The outside diameter of insulating sleeves shall always be recessed in relation to the outside diameter of the conducting zone of the pins.

7. To avoid damage to shutters, the ends of the pins shall show neither sharp edges nor burrs in pin front and in area between contact part/insulating part.

They shall be of rounded shape as shown with an optional flat end not exceeding 2 mm in diameter (see detail B).

8. The angle of 90° represents the maximum permissible angle for the orientation of the entry of the flexible cable or cord.


NOTE In the UK, plugs complying with Standard Sheet 2-2 are not acceptable as they are dangerous compatible with socket-outlet complying with BS 1363-2 and BS 546.

**FEUILLE DE NORME 3-1**  
**16A 250V c.a.**  
**SOCLE MOBILE BIPOLAIRE**  
**AVEC CONTACT DE TERRE**

**STANDARD SHEET 3-1**  
**16A 250V a.c.**  
**TWO-POLE PORTABLE SOCKET-OUTLET**  
**WITH EARTHING CONTACT**

Dimensions en millimètres

Dimensions in millimetres

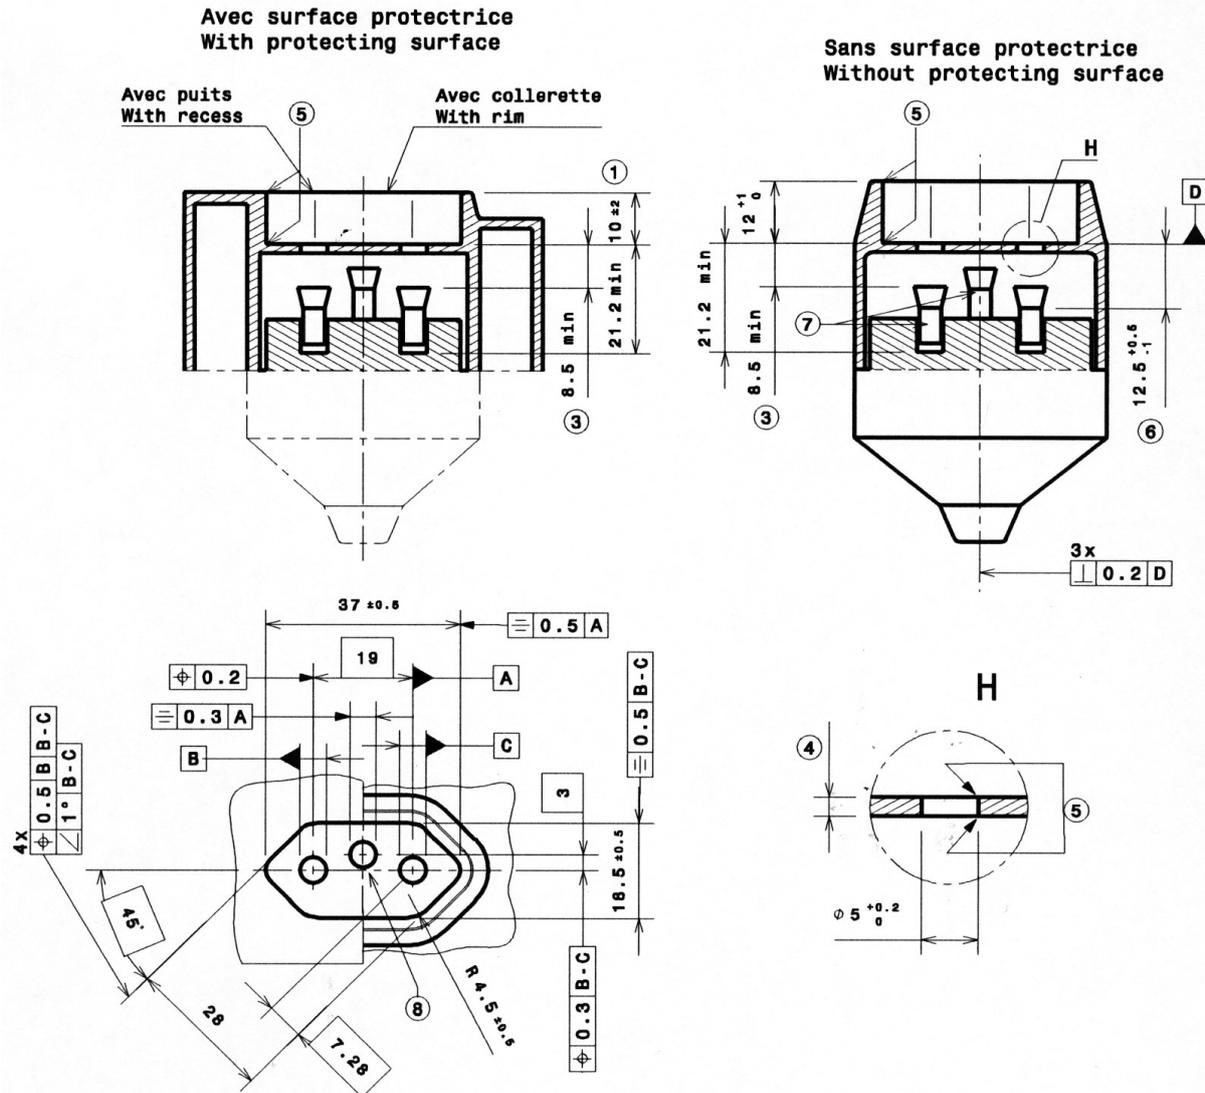

Pour les dimensions non indiquées et autres détails, voir la Feuille de Norme 1-1.

Les dessins ne préjugent pas des détails non cotés.

Ils peuvent être utilisés dans des réalisations diverses, telles que socles multiples.

Pour les symboles indiquant les tolérances de forme ou de position, voir l'ISO 1101.

For dimensions not indicated, see Standard Sheet 1-1.

The sketches are not intended to govern design, except as regards the dimension shown.


They may be used in various arrangements such as multiple socket-outlets.

For the symbols indicating the tolerance of form or of position, see ISO 1101.

<p><b>FEUILLE DE NORME 3-2</b>  <b>16A 250V c.a.</b>  <b>SOCLE MOBILE BIPOLAIRE</b>  <b>SANS CONTACT DE TERRE</b></p>	<p><b>STANDARD SHEET 3-2</b>  <b>16A 250V a.c.</b>  <b>TWO-POLE PORTABLE SOCKET-OUTLET</b>  <b>WITHOUT EARTHING CONTACT</b></p>
---	---

Dimensions en millimètres

Dimensions in millimetres

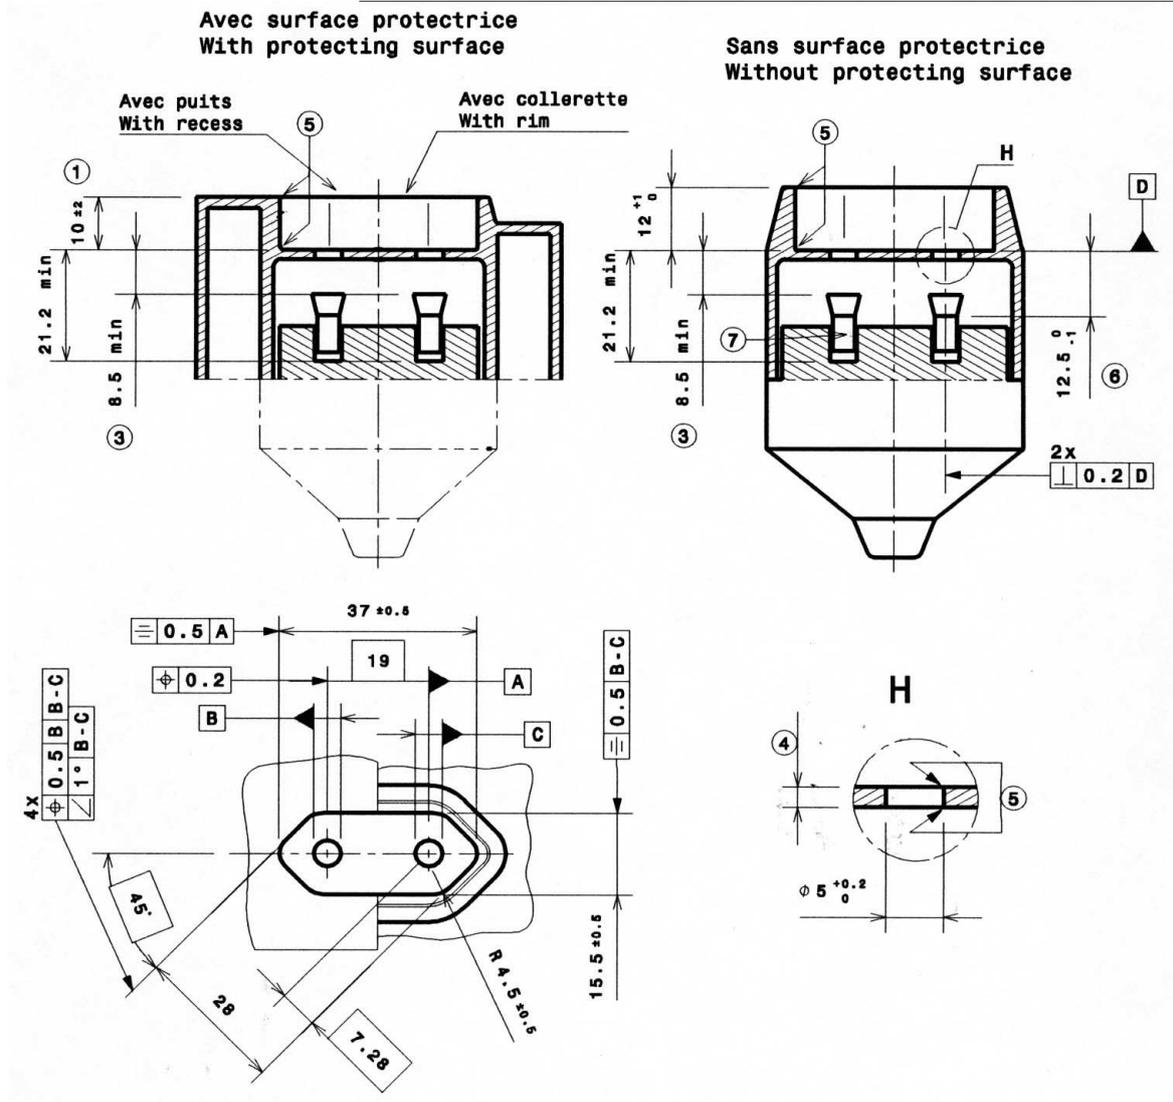

Les dessins ne préjugent pas des détails non cotés.

The sketches are not intended to govern design, except as regards the dimension shown.

Ils peuvent être utilisés dans des réalisations diverses, telles que socles multiples.

They may be used in various arrangements such as multiple socket-outlets.

Pour les symboles indiquant les tolérances de forme ou de position, voir l'ISO 1101.

For the symbols indicating the tolerance of form or of position, see ISO 1101.

### EXPLICATION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES FEUILLES DE NORME 3-1 et 3-2

Ces feuilles de norme sont également prévues pour des socles destinés à être intégrés dans des appareils.

1. Un puits, une collerette ou une combinaison des deux doit être prévu.
2. Non utilisé.
3. Cette cote est prévue pour la plaque de recouvrement, le guidage des broches et le mécanisme des obturateurs.

Les obturateurs sont obligatoires.

4. Dans les limites de cette épaisseur, le guidage des broches doit se faire sur 1,5 mm au moins au diamètre spécifié.
5. Faible chanfrein ou faible rayon.
6. La distance correcte entre la face d'engagement et le point de premier contact avec les alvéoles transportant le courant est vérifiée au moyen des calibres décrits à la Figure 2.
7. Les alvéoles du socle doivent avoir une résilience adéquate.

La résilience et la force de contact de l'alvéole doivent être vérifiées avec le calibre décrit à la Figure 4.

NOTE 1 Une entrée de forme appropriée, telle qu'un chanfrein ou un rayon, est nécessaire pour empêcher l'alvéole d'être endommagée quand la fiche est introduite suivant la position la plus défavorable.

NOTE 2 Au Royaume-Uni, les socles portables sans contact de terre ne sont pas autorisés.

### EXPLANATION OF REFERENCE NUMBERS ON STANDARD SHEETS 3-1 and 3-2

These standard sheets are also intended to cover socket-outlets for incorporation in appliances.

1. A rim or a recess or a combination of a rim and recess shall be provided.
2. Not used.
3. This dimension is for the cover-plate, guidance of pins and for the shutter mechanism.

Shutters are mandatory.

4. Within this thickness, the guidance for the pins shall be at least 1,5 mm at the specified diameter.
5. Slight chamfer or radius.
6. The correct distance between the engagement face and the point of first contact with current-carrying socket contacts is checked by means of gauges shown in Figure 2.
7. Socket-contact shall have adequate resiliency.




The resiliency and contact force of the socket-contact shall be checked by means of the gauges shown in Figure 4.

NOTE 1 A suitably shaped entry such as a chamfer or a radius is necessary to prevent damage to the socket contacts when the plug is introduced at its most unfavourable angle.

NOTE 2 In the UK, portable socket-outlets without an earthing contact are completely unacceptable.

FIGURE 1

<p><b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b></p> <p><b>CALIBRE POUR VÉRIFIER L'IMPOSSIBILITÉ DE L'INTRODUCTION D'UNE SEULE BROCHE DES FICHES POINT 1 ET 2 DES FEUILLES DE NORMES 1-1, 3-1 et 3-2</b></p> <p><b>(Paragraphe 10.3 de la CEI 60884-1)</b></p>	<p><b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b></p> <p><b>GAUGE FOR CHECKING IMPOSSIBILITY OF SINGLE-POLE INSERTION ITEM 1 AND 2 OF STANDARD SHEETS 1-1, 3-1 and 3-2</b></p> <p><b>(Subclause 10.3 of IEC 60884-1)</b></p>
--	--

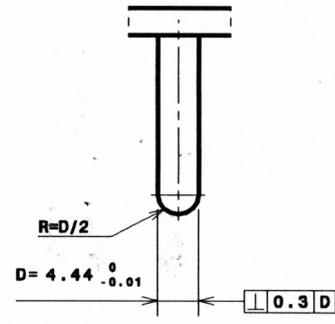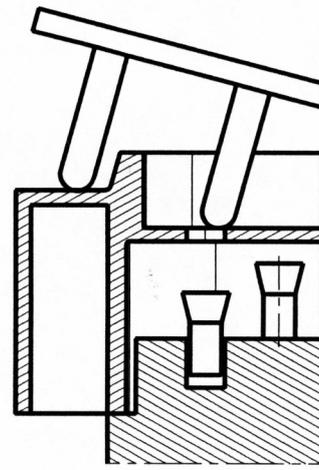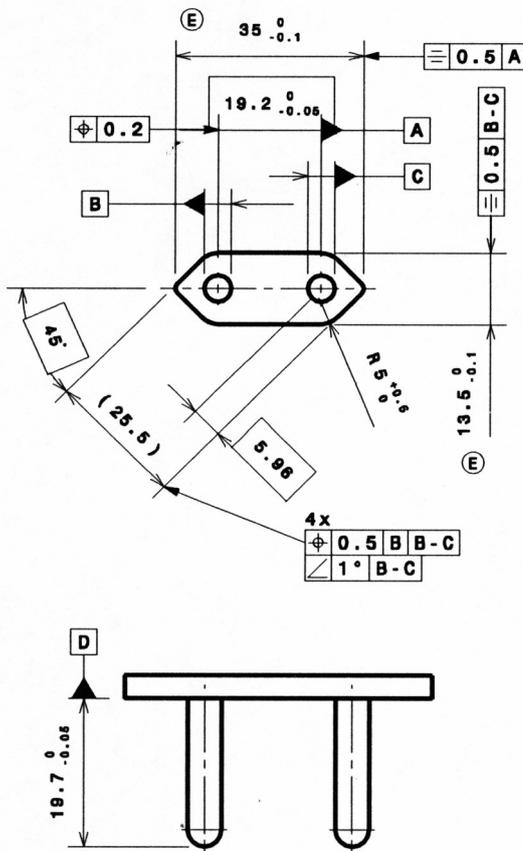

L'essai est effectué avec la face d'engagement du socle horizontale et les obturateurs ouverts. Le calibre est appliqué sous son propre poids dans toute position possible. Il ne doit pas être possible de toucher l'alvéole du socle avec une seule broche du calibre; un indicateur électrique avec une tension comprise entre 40 V et 50 V inclus est utilisé pour indiquer le contact. La masse totale du calibre doit être de  $(200 \pm 5)$  g, il est réalisé en un métal ayant une résistance élevée à la corrosion et assurant une dureté suffisante (par exemple en acier inoxydable).




NOTE Pour les socles en matériau tel que caoutchouc ou PVC, voir 10.3 de la CEI 60884-1.

The test is made with the engagement face of the socket-outlet horizontal and the shutters open. The gauge is applied under its own weight in every possible position. It shall not be possible to touch the socket-contact assembly with one gauge pin only; an electrical indicator with a voltage not less than 40 V and not more than 50 V is used to show contact. The total mass of the gauge shall be  $200 \text{ g} \pm 5 \text{ g}$  and it is made with hard corrosion-resistant metal providing sufficient rigidity (e.g. stainless steel).

NOTE For socket-outlets of material such as rubber or PVC, see 10.3 of IEC 60884-1.

FIGURE 2

<p style="text-align: center;"><b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CALIBRE POUR VÉRIFIER LES DISTANCES EN ACCORD AVEC LES POINTS 2 ET 5 DES FEUILLES DE NORME 1-1, 3-1 et 3-2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GAUGE TO VERIFY THE DISTANCES ACCORDING TO ITEMS 2 AND 5 OF STANDARD SHEETS 1-1, 3-1 and 3-2</b></p>
---	--

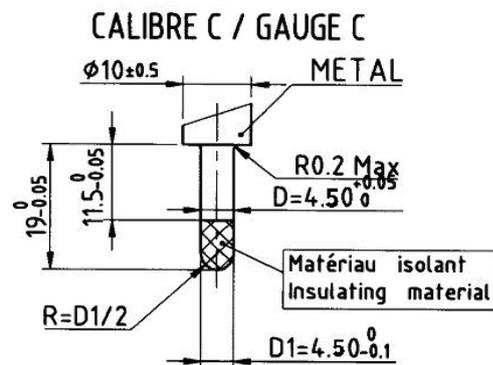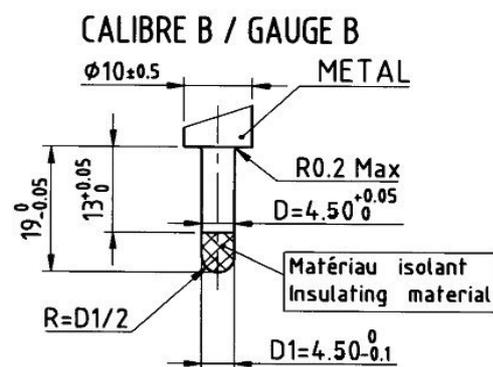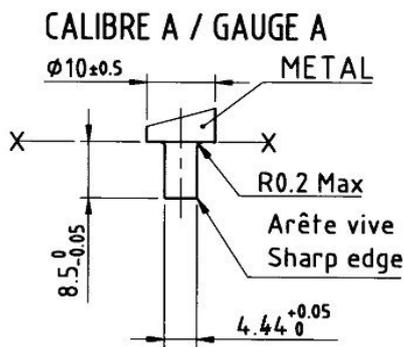

Pendant les essais utilisant ces calibres, les obturateurs doivent être maintenus ouverts.

Les parties métalliques des calibres A, B, C sont réalisées en métal ayant une résistance élevée à la corrosion (par exemple en acier inoxydable).

Un indicateur électrique ayant une tension comprise entre 40 V et 50 V inclus est utilisé pour indiquer le contact.

Le calibre A doit être introduit dans les trous d'entrée des alvéoles dans toute position possible jusqu'à ce que le plan XX soit complètement en contact avec la face d'engagement.

L'indicateur ne doit pas s'allumer.

Les broches des calibres B et C doivent être complètement introduites. Alors,

- pour le calibre B, l'indicateur doit s'allumer;
- pour le calibre C, l'indicateur ne doit pas s'allumer.

During the tests using these gauges, shutters shall be held open.

The metallic parts of gauges A, B and C are made of hard corrosion-resistant metal (e.g. stainless steel).

An electrical indicator with a voltage not less than 40 V and not more than 50 V is used to show contact.

The gauge A shall be introduced through the entry holes of the socket-contact assembly in every possible position until the plane XX is fully in contact with the engagement face.


The indicator shall not light.

The pins of gauges B and C shall be completely inserted. Then,

- for gauge B the indicator shall light;
- for gauge C the indicator shall not light.

FIGURE 3

<p><b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b></p> <p><b>CALIBRE POUR VÉRIFIER LE POINT 6 DES FEUILLES DE NORME 1-1 et 3-1</b></p>	<p><b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b></p> <p><b>GAUGE FOR CHECKING POINT 6 OF STANDARD SHEETS 1-1 and 3-1</b></p>
--	---

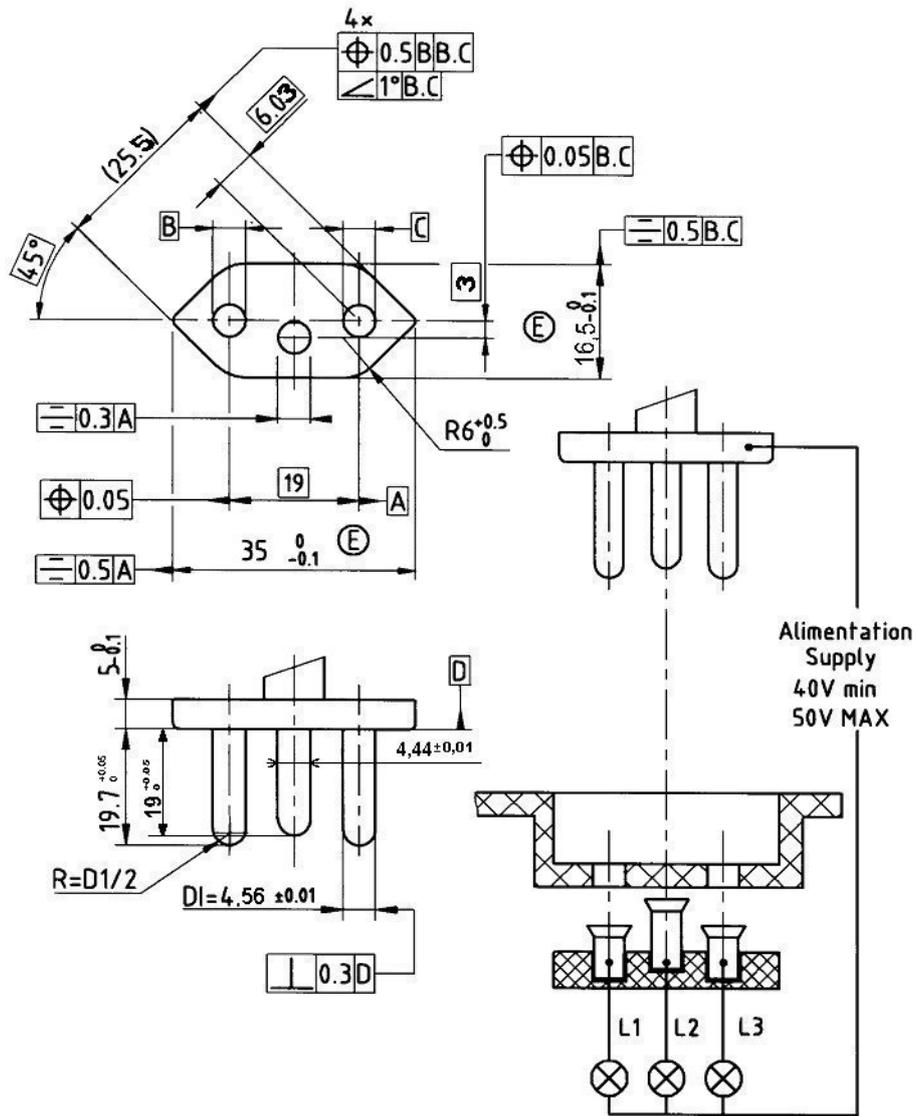

Lorsque le calibre est inséré dans le socle, sans force mais sous tous les angles possibles, il doit entraîner l'allumage de la lampe L2 avant les lampes L1 et L3.

Le retrait du calibre doit entraîner l'extinction des lampes L1 et L3 avant L2.

Le calibre doit être fait en un métal ayant une résistance élevée à la corrosion (par exemple en acier inoxydable).

The gauge when inserted into the socket-outlet, without undue force but at any possible angle, shall cause lamp L2 to light up before lamps L1 and L3.


The gauge, when withdrawn, shall cause the lamp L1 and L3 to extinguish before lamp L2.

The gauge shall be made of hard corrosion-resistant metal (e.g. stainless steel).

FIGURE 4

<b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b>	<b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b>
<b>CALIBRE POUR VÉRIFIER LE POINT 7 DES FEUILLES DE NORME 1-1, 3-1 et 3-2</b>	<b>GAUGE FOR CHECKING POINT 7 OF STANDARD SHEETS 1-1, 3-1 and 3-2</b>

CALIBRE GAUGE	A mm	MASSE MASS g
C1	4,44 +0,05 - 0	200 ± 5
C2	4,56 + 0 -0,05	400 ± 5

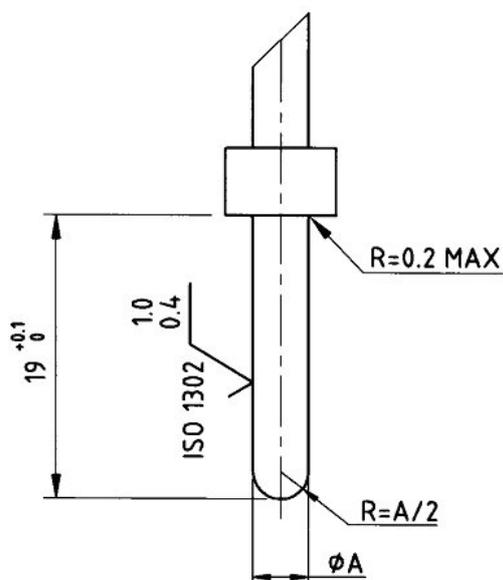

Durant ces essais, les obturateurs doivent être maintenus ouverts.

Le calibre doit être essuyé de toute graisse avant utilisation.

Le calibre C2 doit pénétrer dans l'alvéole poussé par une force maximale de 50 N perpendiculaire à la face d'engagement du socle, après quoi le calibre C2 ne doit pas tomber sous son propre poids de l'alvéole, le socle étant placé dans la position la plus défavorable.

Ensuite, le calibre C1 doit être introduit dans l'alvéole et ne doit pas tomber sous son propre poids de l'alvéole, le socle étant placé dans la position la plus défavorable.

During these tests, shutters shall be held open.


The gauge shall be wiped free from grease before use.

The gauge C2 shall enter the socket-contact assembly pushed with a maximum force of 50 N perpendicular to the engagement face of the socket-outlet, after which the gauge C2 shall not fall-out from the socket-contact assembly under its own weight, the socket-outlet being placed in the worst position.

Then, the gauge C1 shall enter the socket-contact assembly and shall not fall-out from the socket-contact assembly under its own weight, the socket-outlet being placed in the worst position.

FIGURE 5 A

<p><b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b></p> <p><b>CALIBRE POUR VÉRIFIER LA FORCE MAXIMALE NÉCESSAIRE DE RETRAIT DE LA FICHE</b></p> <p><b>( Article 22 de la CEI 60884-1)</b></p>	<p><b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b></p> <p><b>GAUGE FOR CHECKING THE MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE</b></p> <p><b>(Clause 22 of IEC 60884-1)</b></p>
--	--

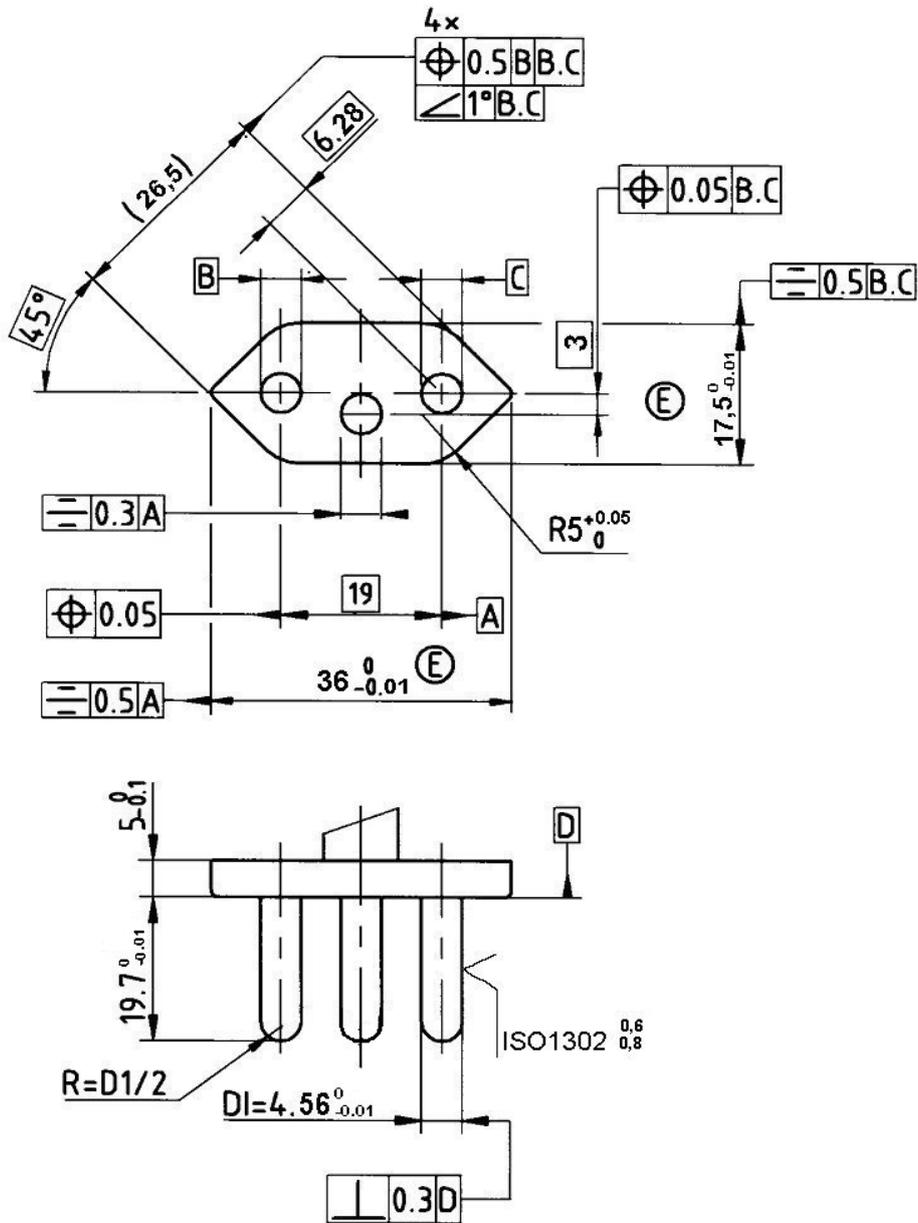


Le calibre doit être fait en un métal ayant une résistance élevée à la corrosion (par exemple en acier inoxydable).

The gauge shall be made of hard corrosion-resistant metal (e.g. stainless steel).

FIGURE 5 B

<p><b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b></p> <p><b>CALIBRE POUR VÉRIFIER LA FORCE MAXIMALE NÉCESSAIRE DE RETRAIT DE LA FICHE</b></p> <p><b>(Article 22 de la CEI 60884-1)</b></p>	<p><b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b></p> <p><b>GAUGE FOR CHECKING THE MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE</b></p> <p><b>(Clause 22 of IEC 60884-1)</b></p>
---	--

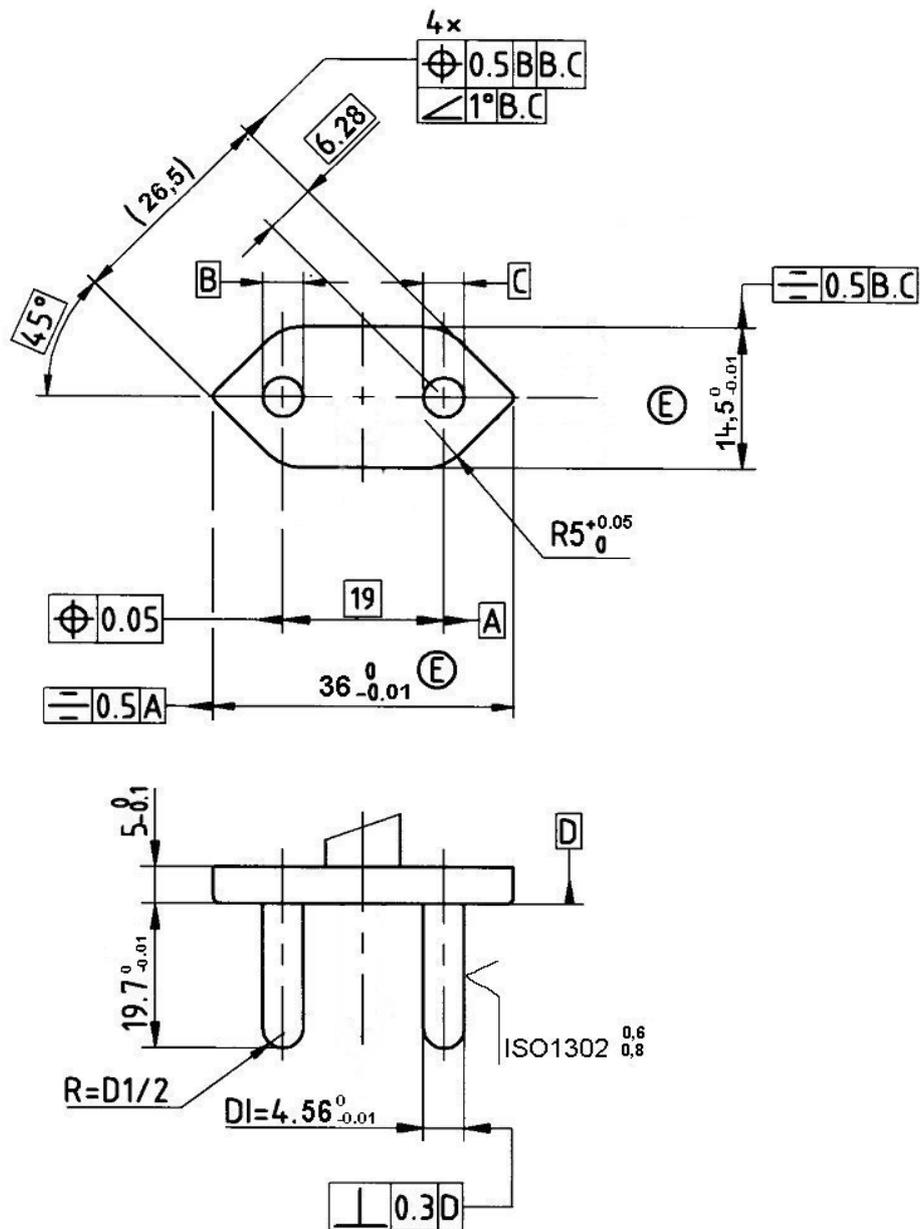


Le calibre doit être fait en un métal ayant une résistance élevée à la corrosion (par exemple en acier inoxydable).

The gauge shall be made of hard corrosion-resistant metal (e.g. stainless steel).

FIGURE 6

<p><b>SYSTÈME DE PRISES DE COURANT 16A 250V C.A.</b></p> <p><b>CALIBRE POUR VÉRIFIER LA FORCE MINIMALE NÉCESSAIRE POUR RETIRER LA FICHE</b></p> <p><b>(Paragraphe 22.2 de la CEI 60884-1)</b></p>	<p><b>SYSTEM OF PLUGS AND SOCKET- OUTLETS 16A 250V A.C.</b></p> <p><b>GAUGE FOR CHECKING THE MINIMUM WITHDRAWAL FORCE</b></p> <p><b>(Subclause 22.2 of IEC 60884-1)</b></p>
---	---

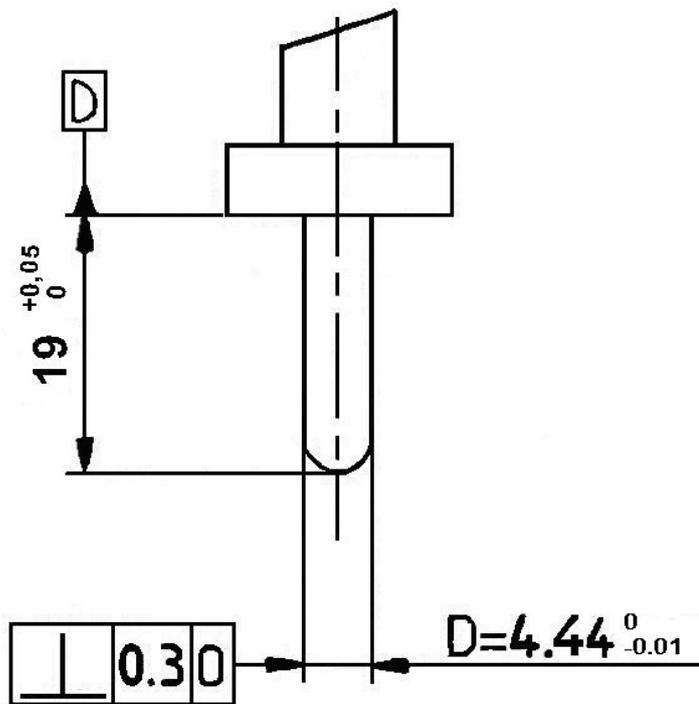

Le calibre doit être fait en un métal ayant une résistance élevée à la corrosion (par exemple en acier inoxydable).

NOTE En Afrique du Sud, il convient que la force minimum de retrait soit conduite avec des calibres des tailles de broche comme énuméré ci-dessous, selon 22.2 de la CEI 60884-1. Il s'agit d'éviter la compatibilité dangereuse avec des fiches de prise de courant de la classe II de la EN 50075.

D1 =  $3,94^{+0}_{-0,01}$  : masse = 1,5 N

D2 =  $4,44^{+0}_{-0,01}$  : masse = 2,0 N

The gauge shall be made of hard corrosion-resistant metal (e.g. stainless steel).

NOTE In South Africa, the minimum withdrawal force should be conducted with gauges of pin sizes as listed below, in accordance with IEC 60884-1 Subclause 22.2. This is to avoid the dangerous compatibility with Class II plugs to EN 50075.

D1 =  $3,94^{+0}_{-0,01}$  : mass = 1,5 N

D2 =  $4,44^{+0}_{-0,01}$  : mass = 2,0 N

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE  
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)