

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 3-8: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 8**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 3-8: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Spécifications
supplémentaires pour CPF 8**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 61784-3-8

Edition 2.0 2016-07

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 3-8: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 8**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 3-8: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Spécifications
supplémentaires pour CPF 8**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40, 35.100.05

ISBN 978-2-8322-3491-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	7
0 Introduction	9
0.1 General.....	9
0.2 Patent declaration	11
1 Scope.....	12
2 Normative references.....	12
3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions.....	13
3.1 Terms and definitions	13
3.1.1 Common terms and definitions	14
3.1.2 CPF 8: Additional terms and definitions	20
3.2 Symbols and abbreviated terms	21
3.2.1 Common symbols and abbreviated terms.....	21
3.2.2 CPF 8: Additional symbols and abbreviated terms.....	22
3.3 Conventions.....	22
4 Overview	22
5 General	22
6 Safety communication layer services.....	23
7 Safety communication layer protocol	23
8 Safety communication layer management.....	23
9 System requirements	23
10 Assessment.....	23
11 FSCP 8/1	23
11.1 Scope – FSCP 8/1.....	23
11.2 Normative references – FSCP 8/1.....	23
11.3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions – FSCP 8/1.....	23
11.4 Overview of FSCP 8/1 (CC-Link Safety™)	23
11.5 General – FSCP 8/1	24
11.5.1 External documents providing specifications for the profile.....	24
11.5.2 Safety functional requirements	24
11.5.3 Safety measures	24
11.5.4 Safety communication layer structure	26
11.5.5 Relationships with FAL (and DLL, PhL).....	26
11.6 Safety communication layer services for FSCP 8/1.....	27
11.6.1 General	27
11.6.2 SASEs.....	27
11.6.3 SARs	28
11.6.4 Process data SAR ASEs	28
11.7 Safety communication layer protocol for FSCP 8/1	29
11.7.1 Safety PDU format	29
11.7.2 State description	36
11.8 Safety communication layer management for FSCP 8/1	40
11.8.1 General	40
11.8.2 Connection establishment and confirmation processing.....	41
11.8.3 Safety slave verification	41
11.9 System requirements for FSCP 8/1	42

11.9.1	Indicators and switches	42
11.9.2	Installation guidelines.....	43
11.9.3	Safety function response time	43
11.9.4	Duration of demands	45
11.9.5	Constraints for calculation of system characteristics	45
11.9.6	Maintenance	46
11.9.7	Safety manual.....	47
11.10	Assessment for FSCP 8/1.....	47
12	FSCP 8/2	47
12.1	Scope – FSCP 8/2.....	47
12.2	Normative references – FSCP 8/2.....	47
12.3	Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions – FSCP 8/2.....	47
12.4	Overview of FSCP 8/2 (CC-Link IE™ Safety communication function)	47
12.5	General – FSCP 8/2	48
12.5.1	External documents providing specifications for the profile.....	48
12.5.2	Safety functional requirements	48
12.5.3	Safety measures	49
12.5.4	Safety communication layer structure	53
12.5.5	Relationships with FAL (and DLL, PhL).....	54
12.6	Safety communication layer services for FSCP 8/2.....	54
12.6.1	General	54
12.6.2	Connection reestablishment services.....	54
12.6.3	Data transmission services.....	55
12.6.4	Connection termination notification services	56
12.7	Safety communication layer protocol for FSCP 8/2.....	56
12.7.1	Safety PDU format	56
12.7.2	Safety FAL service protocol machine (SFSPM)	62
12.8	Safety communication layer management for FSCP 8/2	85
12.8.1	Parameter Definitions.....	85
12.8.2	Parameter Setup	89
12.8.3	Management Services.....	89
12.9	System requirements for FSCP 8/2.....	92
12.9.1	Indicators and switches	92
12.9.2	Installation guidelines.....	94
12.9.3	Safety function response time	94
12.9.4	Duration of demands	95
12.9.5	Constraints for calculation of system characteristics	95
12.9.6	Maintenance	97
12.9.7	Safety manual.....	97
12.10	Assessment for FSCP 8/2.....	98
Annex A (informative)	Additional information for functional safety communication profiles of CPF 8.....	99
A.1	Hash function calculation for FSCP 8/1	99
A.2	Hash function calculation for FSCP 8/2	99
A.3	Meaning of response time calculation formula for FSCP 8/2	99
Annex B (informative)	Information for assessment of the functional safety communication profiles of CPF 8	100
Bibliography		101

Figure 1 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery).....	9
Figure 2 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process)	10
Figure 3 – Relationship between SCL and the other layers of IEC 61158 Type 18	26
Figure 4 – State diagram.....	37
Figure 5 – Detection of unintended repetition	50
Figure 6 – Detection of incorrect sequence.....	51
Figure 7 – Detection of loss	51
Figure 8 – Detection of unacceptable delay by time stamps	52
Figure 9 – Detection of unacceptable delay by timer	53
Figure 10 – Protocol Hierarchy	54
Figure 11 – Safety PDU Structure	57
Figure 12 – CTRL Configuration	57
Figure 13 – SASE-M and SASE-S TS	60
Figure 14 – S-Data during safety refresh	60
Figure 15 – S-Data not during safety refresh	61
Figure 16 – S-Data header configuration	61
Figure 17 – CRC calculation.....	62
Figure 18 – Communication models.....	62
Figure 19 – SFSPM state transition diagram.....	63
Figure 20 – Connection establishment sequence	65
Figure 21 – Communication sequence during safety refresh communication.....	65
Figure 22 – Offset measurement and generation sequence during safety refresh communication	66
Figure 23 – SFSPM-M state transition diagram.....	67
Figure 24 – Sequence other than during safety refresh	70
Figure 25 – S-Connect-req.....	71
Figure 26 – S-InitConfirmNetPrm-req	71
Figure 27 – net_prm_list	72
Figure 28 – S-InitVerifyStnPrm-req.....	72
Figure 29 – stn_prm_list	72
Figure 30 – S-InvokeFunc-req	73
Figure 31 – S-WriteErrorInfo-req	73
Figure 32 – date_and_time_of_occurrence	74
Figure 33 – SFSPM-S state transition diagram	75
Figure 34 – Sequence other than during safety refresh	80
Figure 35 – S-Connect-rsp	80
Figure 36 – S-InitConfirmNetPrm-rsp.....	81
Figure 37 – S-InitVerifyStnPrm-rsp	81
Figure 38 – S-InvokeFunc-rsp	82
Figure 39 – Offset calculation procedure of safety clock	83
Figure 40 – Relationship between transmission interval fluctuation and transmission_interval	86
Figure 41 – Calculation of allowable_refresh_interval	88
Figure 42 – Calculation of allowable_delay.....	89

Figure 43 – Calculation of response time between safety PLCs.....	94
Figure 44 – Relationship between safety connections and residual error rate	97
Figure A.1 – allowable_delay and offset calculation deviation	99
Table 1 – Selection of the various measures for possible errors	25
Table 2 – M1 safety device manager attribute format	30
Table 3 – S1 safety device manager attribute format	30
Table 4 – M1 safety connection manager attribute format	30
Table 5 – S1 safety connection manager attribute format.....	30
Table 6 – M1 safety cyclic transmission attribute format	31
Table 7 – S1 safety cyclic transmission attribute format.....	31
Table 8 – M1 safety device manager attribute encoding	32
Table 9 – S1 safety device manager attribute encoding	32
Table 10 – M1 safety connection manager attribute encoding	32
Table 11 – S1 safety connection manager attribute encoding	33
Table 12 – M1 safety cyclic transmission attribute encoding.....	33
Table 13 – S1 safety cyclic transmission attribute encoding	35
Table 14 – Safety master monitor timer operation	39
Table 15 – Safety slave monitor timer operation	39
Table 16 – Safety data monitor timer operation.....	39
Table 17 – Details of connection establishment and confirmation processing.....	41
Table 18 – Details of slave information verification processing	41
Table 19 – Details of safety slave parameter transmission processing.....	42
Table 20 – Monitor LEDs.....	43
Table 21 – Safety function response time calculation.....	44
Table 22 – Safety function response time definition of terms	44
Table 23 – Number of occupied slots and safety data	45
Table 24 – Residual error rate Λ (occupied slots = 1).....	46
Table 25 – Residual error rate Λ (occupied slots = 2).....	46
Table 26 – Selection of the various measures for possible errors	49
Table 27 – SS-Start	54
Table 28 – SS-Restart	55
Table 29 – SS-InvokeFunc	55
Table 30 – SS-Read	55
Table 31 – SS-Write.....	56
Table 32 – SS-Terminate	56
Table 33 – Safety PDU elements.....	57
Table 34 – CTRL Elements	58
Table 35 – State list.....	63
Table 36 – SFSPM-M timers	67
Table 37 – SFSPM-M state transition table	67
Table 38 – support_functions	71
Table 39 – error_category	74

Table 40 – error_category for AL errors	74
Table 41 – error_code	74
Table 42 – SFSPM-S timers	76
Table 43 – SFSPM-S state transition table	76
Table 44 – Parameters used by safety communication layer	85
Table 45 – SM-SetSafetyStationInfo	89
Table 46 – Safety station information setting parameters of SM-SetSafetyStationInfo	90
Table 47 – SM-SetSafetyNetworkParameter	90
Table 48 – Safety network parameters of SM-SetSafetyNetworkParameter	90
Table 49 – SM-GetSafetyStationInfo	91
Table 50 – Safety station information parameters of SM-GetSafetyStationInfo (Request)	91
Table 51 – Safety station information parameters of SM-GetSafetyStationInfo (Response)	91
Table 52 – SM-GetSafetyNetworkParameter	92
Table 53 – Parameters of SM-GetSafetyNetworkParameter request	92
Table 54 – Parameters of SM-GetSafetyNetworkParameter response	92
Table 55 – Monitor LEDs	93
Table 56 – Communication port monitor LEDs	93

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –
PROFILES –****Part 3-8: Functional safety fieldbuses –
Additional specifications for CPF 8****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

International Standard IEC 61784-3-8 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial networks, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2010. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- Added FSCP 8/2;
- Added FSCP 8/2 Clause 12;
- Added content for FSCP 8/2 to Clauses 1 to 3 (scope, references, terms);
- Moved previous FSCP 8/1 to Clause 11 (demoting all old heading levels by one);
- Restructured old Clauses 4 to 10 to point to appropriate subclauses as appropriate.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
65C/851/FDIS	65C/854/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61784-3 series, published under the general title *Industrial communication networks – Profiles – Functional safety fieldbuses*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.


0 Introduction

0.1 General

The IEC 61158 fieldbus standard together with its companion standards IEC 61784-1 and IEC 61784-2 defines a set of communication protocols that enable distributed control of automation applications. Fieldbus technology is now considered well accepted and well proven. Thus fieldbus enhancements continue to emerge, addressing applications for areas such as real time, safety-related and security-related applications.

This standard explains the relevant principles for functional safety communications with reference to IEC 61508 series and specifies several safety communication layers (profiles and corresponding protocols) based on the communication profiles and protocol layers of IEC 61784-1, IEC 61784-2 and the IEC 61158 series. It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects.


Figure 1 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards in a machinery environment.

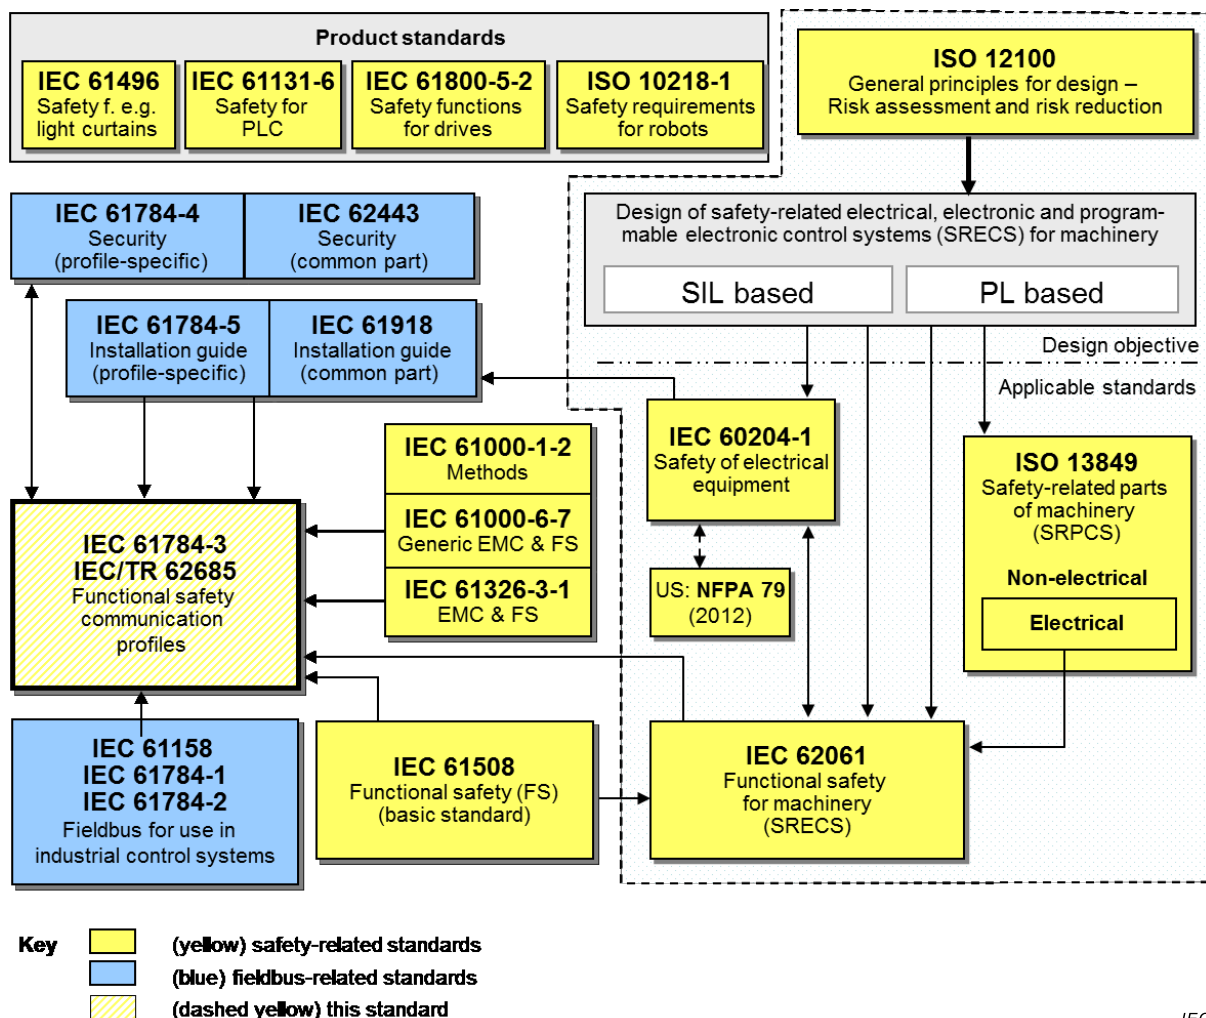

NOTE Subclauses 6.7.6.4 (high complexity) and 6.7.8.1.6 (low complexity) of IEC 62061 specify the relationship between PL (Category) and SIL.

Figure 1 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery)

Figure 2 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards in a process environment.

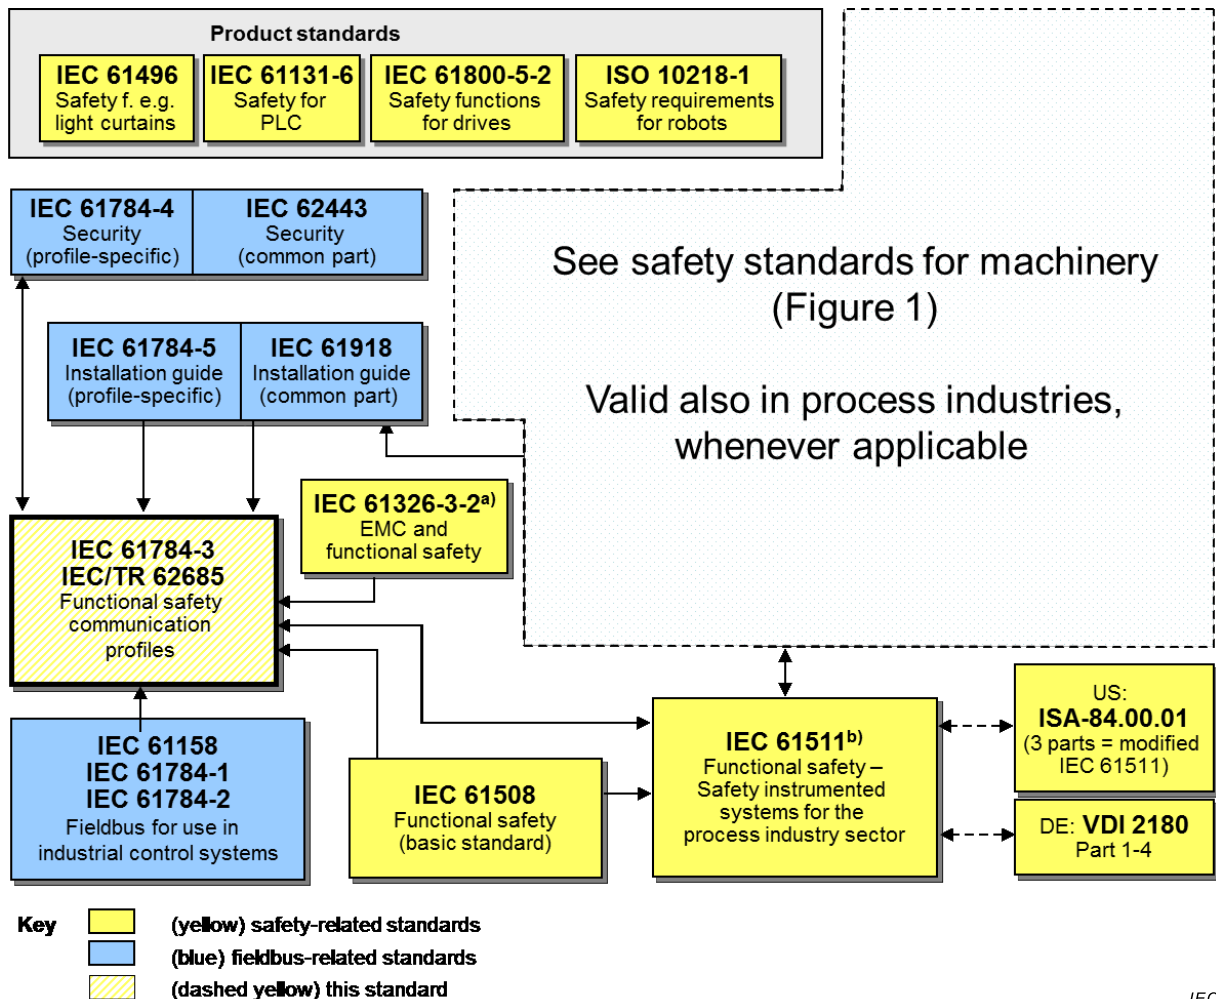

IEC

^a For specified electromagnetic environments; otherwise IEC 61326-3-1 or IEC 61000-6-7.

^b EN ratified.

Figure 2 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process)

Safety communication layers which are implemented as parts of safety-related systems according to IEC 61508 series provide the necessary confidence in the transportation of messages (information) between two or more participants on a fieldbus in a safety-related system, or sufficient confidence of safe behaviour in the event of fieldbus errors or failures.

Safety communication layers specified in this standard do this in such a way that a fieldbus can be used for applications requiring functional safety up to the Safety Integrity Level (SIL) specified by its corresponding functional safety communication profile.

The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety communication profile (FSCP) within this system – implementation of a functional safety communication profile in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.

This standard describes:

- basic principles for implementing the requirements of IEC 61508 series for safety-related data communications, including possible transmission faults, remedial measures and considerations affecting data integrity;

- functional safety communication profiles for several communication profile families in IEC 61784-1 and IEC 61784-2, including safety layer extensions to the communication service and protocols sections of the IEC 61158 series.

0.2 Patent declaration

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this document may involve the use of a patent concerning FSCP 8/2 given in Clause 12 as follows:

JP 2012-533784 US 13/821733 DE 112010005881.4 KR 10-2013-7006469 CN 201080069108.6	[MEC]	Communication apparatus and delay detecting method
--	-------	--

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

[MEC]	Mitsubishi Electric Corporation Corporate Licensing Division 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 Japan
-------	---

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (<http://patents.iec.ch>) maintain on-line data bases of patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the most up-to-date information concerning patents.

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

Part 3-8: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 8

1 Scope

This part of the IEC 61784-3 series specifies a safety communication layer (services and protocol) based on CPF 8 of IEC 61784-1, IEC 61784-2 and IEC 61158 Type 18 and Type 23. It identifies the principles for functional safety communications defined in IEC 61784-3 that are relevant for this safety communication layer. This safety communication layer is intended for implementation in safety devices only.

NOTE 1 It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects. Electrical safety relates to hazards such as electrical shock. Intrinsic safety relates to hazards associated with potentially explosive atmospheres.

This part¹ defines mechanisms for the transmission of safety-relevant messages among participants within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the requirements of IEC 61508 series² for functional safety. These mechanisms may be used in various industrial applications such as process control, manufacturing automation and machinery.

This part provides guidelines for both developers and assessors of compliant devices and systems.

NOTE 2 The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety communication profile within this system – implementation of a functional safety communication profile according to this part in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*

IEC 61131-2:2007, *Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests*

IEC 61158 (all parts), *Industrial communication networks – Fieldbus specifications*

IEC 61158-2, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition*

IEC 61158-3-18, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-18: Data-link layer service definition – Type 18 elements*

¹ In the following pages of this standard, “this part” will be used for “this part of the IEC 61784-3 series”.

² In the following pages of this standard, “IEC 61508” will be used for “IEC 61508 series”.

IEC 61158-4-18, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-18: Data-link layer protocol specification – Type 18 elements*

IEC 61158-5-18, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-18: Application layer service definition – Type 18 elements*

IEC 61158-5-23, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-23: Application layer service definition – Type 23 elements*

IEC 61158-6-18, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-18: Application layer protocol specification – Type 18 elements*

IEC 61158-6-23, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-23: Application layer protocol specification – Type 23 elements*

IEC 61326-3-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications*

IEC 61326-3-2, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with specified electromagnetic environment*

IEC 61508 (all parts), *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*

IEC 61511 (all parts), *Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector*

IEC 61784-1, *Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles*

IEC 61784-2, *Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3*

IEC 61784-3:—³, *Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety fieldbuses – General rules and profile definitions*

IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

IEEE 802.3, *IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method And Physical Layer Specifications*

3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

³ To be published.

NOTE Italics are used in the definitions to highlight terms which are themselves defined in 3.1.

3.1.1 Common terms and definitions

NOTE These common terms and definitions are inherited from IEC 61784-3:—.

3.1.1.1

absolute time stamp

time stamp referenced to a global time which is common for a group of devices using a *fieldbus*

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.1, modified – use devices and fieldbus]

3.1.1.2

active network element

network element containing electrically and/or optically active components that allows extension of the network

Note 1 to entry: Examples of active network elements are repeaters and switches.

[SOURCE: IEC 61918:2013, 3.1.2]

3.1.1.3

availability

probability for an automated system that for a given period of time there are no unsatisfactory system conditions such as loss of production

3.1.1.4

bit error probability

P_e

probability for a given bit to be received with the incorrect value

3.1.1.5

black channel

defined communication system containing one or more elements without evidence of design or validation according to IEC 61508

Note 1 to entry: This definition expands the usual meaning of channel to include the system that contains the channel.

3.1.1.6

bridge

abstract device that connects multiple network segments along the data link layer

3.1.1.7

closed communication system

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a *communication system* with well-known and fixed properties, and where the *risk* of unauthorized access is considered negligible

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.6, modified – transmission replaced by communication]

3.1.1.8

communication channel

logical *connection* between two end-points within a *communication system*

3.1.1.9

communication system

arrangement of hardware, software and propagation media to allow the transfer of *messages* (ISO/IEC 7498-1 application layer) from one application to another

**3.1.1.10
connection**

logical binding between two application objects within the same or different devices

**3.1.1.11
Cyclic Redundancy Check
CRC**

<value> redundant data derived from, and stored or transmitted together with, a block of data in order to detect data corruption

<method> procedure used to calculate the redundant data

Note 1 to entry: Terms "CRC code" and "CRC signature", and labels such as CRC1, CRC2, may also be used in this standard to refer to the redundant data.

Note 2 to entry: See also [29], [30]⁴.

**3.1.1.12
defined communication system
defined channel**

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a *fieldbus* based *communication system* with well-known and fixed properties, such as installation conditions, electromagnetic immunity, industrial (*active*) *network elements*, and where the *risk* of unauthorized access is reduced to a tolerated level according to the lifecycle model of IEC 62443, using for example zones and conduits

**3.1.1.13
diversity
different means of performing a required function**

Note 1 to entry: Diversity may be achieved by different physical methods or different design approaches.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.3.7]

**3.1.1.14
error
discrepancy between a computed, observed or measured value or condition and the true, specified or theoretically correct value or condition**

Note 1 to entry: Errors may be due to design mistakes within hardware/software and/or corrupted information due to electromagnetic interference and/or other effects.

Note 2 to entry: Errors do not necessarily result in a *failure* or a *fault*.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11, modified – notes added]

**3.1.1.15
failure
termination of the ability of a functional unit to perform a required function or operation of a functional unit in any way other than as required**

Note 1 to entry: Failure may be due to an *error* (for example, problem with hardware/software design or *message* disruption).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modified – notes and figures replaced]

⁴ Figures in square brackets refer to the bibliography.

3.1.1.16

fault

abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function

Note 1 to entry: IEC 60050-191:1990, 191.05.01 defines “fault” as a state characterized by the inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modified – figure reference deleted]

3.1.1.17

fieldbus

communication system based on serial data transfer and used in industrial automation or process control applications

3.1.1.18

fieldbus system

system using a *fieldbus* with connected devices

3.1.1.19

frame

denigrated synonym for DLPDU

3.1.1.20

Frame Check Sequence

FCS

redundant data derived from a block of data within a DLPDU (*frame*), using a *hash function*, and stored or transmitted together with the block of data, in order to detect data corruption

Note 1 to entry: An FCS can be derived using for example a CRC or other *hash function*.

Note 2 to entry: See also [29], [30].

3.1.1.21

hash function

(mathematical) function that maps values from a (possibly very) large set of values into a (usually) smaller range of values

Note 1 to entry: Hash functions can be used to detect data corruption.

Note 2 to entry: Common hash functions include parity, checksum or CRC.

[SOURCE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modified – addition of “usually” and notes]

3.1.1.22

hazard

state or set of conditions of a system that, together with other related conditions will inevitably lead to harm to persons, property or environment

3.1.1.23

master

active communication entity able to initiate and schedule communication activities by other stations which may be masters or *slaves*

3.1.1.24

message

ordered series of octets intended to convey information

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modified – character replaced by octet]

3.1.1.25**message sink**

part of a *communication system* in which *messages* are considered to be received

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.03]

3.1.1.26**message source**

part of a *communication system* from which *messages* are considered to originate

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.02]

3.1.1.27**nuisance trip**

spurious trip with no harmful effect

Note 1 to entry: Internal abnormal *errors* can be caused in *communication systems* such as wireless transmission, for example by too many retries in the presence of interferences.

3.1.1.28**performance level**

PL

discrete level used to specify the ability of safety-related parts of control systems to perform a *safety function* under foreseeable conditions

[SOURCE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23]

3.1.1.29**protective extra-low-voltage**

PELV

electrical circuit in which the voltage cannot exceed a.c. 30 V r.m.s., 42,4 V peak or d.c. 60 V in normal and single-*fault* condition, except earth *faults* in other circuits

Note 1 to entry: A PELV circuit is similar to an SELV circuit that is connected to protective earth.

[SOURCE: IEC 61131-2:2007, 3.54]

3.1.1.30**redundancy**

existence of more than one means for performing a required function or for representing information

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modified – example and notes deleted]

3.1.1.31**relative time stamp**

time stamp referenced to the local clock of an entity

Note 1 to entry: In general, there is no relationship to clocks of other entities.

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.43, modified – format adjusted]

3.1.1.32**reliability**

probability that an automated system can perform a required function under given conditions for a given time interval (t1,t2)

Note 1 to entry: It is generally assumed that the automated system is in a state to perform this required function at the beginning of the time interval.

Note 2 to entry: The term "reliability" is also used to denote the reliability performance quantified by this probability.

Note 3 to entry: Within the MTBF or MTTF period of time, the probability that an automated system will perform a required function under given conditions is decreasing.

Note 4 to entry: Reliability differs from *availability*.

[SOURCE: IEC 62059-11:2002, 3.17, modified – use automated system, two notes added]

3.1.1.33

residual error probability

RP

probability of an *error* undetected by the SCL *safety measures*

3.1.1.34

residual error rate

statistical rate at which the SCL *safety measures* fail to detect *errors*

3.1.1.35

risk

combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm

Note 1 to entry: For more discussion on this concept see Annex A of IEC 61508-5:2010.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6], [SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, definition 3.9, modified – different note]

3.1.1.36

safety communication channel

communication channel starting at the top of the SCL of the source and ending at the top of the SCL of the sink

Note 1 to entry: It can be modelled as two SCLs connected by a *black channel* or a *defined communication system*, or a *defined channel*.

3.1.1.37

safety communication layer

SCL

communication layer above the FAL that includes all necessary additional measures to ensure safe transmission of data in accordance with the requirements of IEC 61508

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.1.38

safety connection

connection that utilizes the safety protocol for communications transactions

3.1.1.39

safety data

data transmitted across a safety network using a safety protocol

Note 1 to entry: The *Safety Communication Layer* does not ensure safety of the data itself, only that the data is transmitted safely.

3.1.1.40

safety device

device designed in accordance with IEC 61508 and which implements the functional safety communication profile

3.1.1.41**safety extra-low-voltage****SELV**

electrical circuit in which the voltage cannot exceed a.c. 30 V r.m.s., 42,4 V peak or d.c. 60 V in normal and single-*fault* condition, including earth *faults* in other circuits

Note 1 to entry: An SELV circuit is not connected to protective earth.

[SOURCE: IEC 61131-2:2007, 3.59]

3.1.1.42**safety function**

function to be implemented by an E/E/PE *safety-related system* or other *risk* reduction measures, that is intended to achieve or maintain a safe state for the EUC, in respect of a specific hazardous event

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modified – references and example deleted]

3.1.1.43**safety function response time**

worst case elapsed time following an actuation of a safety sensor connected to a *fieldbus*, until the corresponding safe state of its safety actuator(s) is achieved in the presence of *errors* or *failures* in the *safety function*

Note 1 to entry: This concept is introduced in IEC 61784-3:—, 5.2.4 and addressed by the functional safety communication profiles defined in this part.

3.1.1.44**safety integrity level****SIL**

discrete level (one out of a possible four), corresponding to a range of safety integrity values, where safety integrity level 4 has the highest level of safety integrity and safety integrity level 1 has the lowest

Note 1 to entry: The target *failure* measures (see IEC 61508-4:2010, 3.5.17) for the four safety integrity levels are specified in Tables 2 and 3 of IEC 61508-1:2010.

Note 2 to entry: Safety integrity levels are used for specifying the safety integrity requirements of the *safety functions* to be allocated to the E/E/PE *safety-related systems*.

Note 3 to entry: A safety integrity level (SIL) is not a property of a system, subsystem, element or component. The correct interpretation of the phrase “SILn *safety-related system*” (where n is 1, 2, 3 or 4) is that the system is potentially capable of supporting *safety functions* with a safety integrity level up to n.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8]

3.1.1.45**safety measure**

<this standard> measure to control possible communication *errors* that is designed and implemented in compliance with the requirements of IEC 61508

Note 1 to entry: In practice, several safety measures are combined to achieve the required *safety integrity level*.

Note 2 to entry: Communication *errors* and related safety measures are detailed in IEC 61784-3:—, 5.3 and 5.4.

3.1.1.46**safety PDU****SPDU**

PDU transferred through the *safety communication channel*

Note 1 to entry: The SPDU may include more than one copy of the *safety data* using differing coding structures and *hash functions* together with explicit parts of additional protections such as a key, a sequence count, or a *time stamp* mechanism.

Note 2 to entry: Redundant SCLs may provide two different versions of the SPDU for insertion into separate fields of the *fieldbus frame*.

3.1.1.47

safety-related application

programs designed in accordance with IEC 61508 to meet the SIL requirements of the application

3.1.1.48

safety-related system

system performing *safety functions* according to IEC 61508

3.1.1.49

slave

passive communication entity able to receive *messages* and send them in response to another communication entity which may be a *master* or a slave

3.1.1.50

spurious trip

trip caused by the safety system without a process demand

3.1.1.51

time stamp

time information included in a *message*

3.1.1.52

uniform distribution

probability distribution where all values from a finite set are equally likely to occur

Note 1 to entry: For a field of bit length i the probability of occurrence of a particular field value is 2^{-i} since the sum of all probabilities of occurrence is equal to 1.

3.1.1.53

white channel

defined communication system in which all relevant hardware and software elements are designed, implemented and validated according to IEC 61508

Note 1 to entry: This definition expands the usual meaning of channel to include the system that contains the channel.

3.1.2 CPF 8: Additional terms and definitions

3.1.2.1

cycle

interval at which an activity is repetitively and continuously executed

3.1.2.2

safety application relationship

SAR

application relationship between two or more safety related application relationship endpoints

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.3

safety application service element

SASE

safety related application service element

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.1.2.4**safety clock**

clock (counter) for recording the time of occurrence of events such as the transmission and reception of safety communication related messages

3.1.2.5**safety data monitor timer**

timer used by the time expectation function for safety data transmission

3.1.2.6**safety monitor timer**

timer used by the time expectation function for safety connection management

3.1.2.7**safety refresh**

periodic transmission and reception of safety data between master and slave stations

3.1.2.8**slot**

one quantum (granularity) of the position dependent mapping of the cyclic data fields

3.1.2.9**station**

device and its corresponding SAREP associated with the transmission and reception of safety data

Note 1 to entry: The station number is used in the position dependent mapping of the cyclic data fields (a station occupies one or more slots).

3.1.2.10**safety protocol transmission information**

information distinguishing safety relevant messages

3.2 Symbols and abbreviated terms**3.2.1 Common symbols and abbreviated terms**

CP	Communication Profile	[IEC 61784-1]
CPF	Communication Profile Family	[IEC 61784-1]
CRC	Cyclic Redundancy Check	
DLL	Data Link Layer	[ISO/IEC 7498-1]
DLPDU	Data Link Protocol Data Unit	
EMC	Electromagnetic Compatibility	
EUC	Equipment Under Control	[IEC 61508-4:2010]
E/E/PE	Electrical/Electronic/Programmable Electronic	[IEC 61508-4:2010]
FAL	Fieldbus Application Layer	[IEC 61158-5]
FS	Functional Safety	
FSCP	Functional Safety Communication Profile	
FSPM	FAL Service Protocol Machine	[IEC 61158-1]
MTBF	Mean Time Between Failures	
MTTF	Mean Time To Failure	
PDU	Protocol Data Unit	[ISO/IEC 7498-1]
Pe	Bit error probability	
PELV	Protective Extra Low Voltage	
PhL	Physical Layer	[ISO/IEC 7498-1]

PL	Performance Level	[ISO 13849-1]
PLC	Programmable Logic Controller	
SCL	Safety Communication Layer	
SELV	Safety Extra Low Voltage	
SIL	Safety Integrity Level	[IEC 61508-4:2010]
SPDU	Safety PDU	

3.2.2 CPF 8: Additional symbols and abbreviated terms

AR	Application Relationship
ASE	Application Service Element
CID	Connection Identifier
CMD	Command Data
LED	Light Emitting Diode
LID	Link Identifier
OBL	Offset Base Line
PSD	Protocol Support Data
RNO	Running Number
SAR	Safety Application Relationship
SAREP	Safety Application Relationship Endpoint
SARPM	Safety Application Relationship Protocol State Machine
SASE	Safety Application Service Element
SFSPM	Safety FSPM (appended with -S Slave or -M Mater)
SRC	Safety Relevant Controller
SRP	Safety Relevant Peripheral
TPI	Safety Transmission Packet Information
TPI-T	Safety Transmission Packet Information from master
TPI-R	Safety Transmission Packet Information from slave
TS	Time Stamp

3.3 Conventions

Conventions used in this document are defined in IEC 61158 Type 18 and Type 23, IEC 61784-1 CPF 8 and IEC 61784-2 CPF 8.

In order to assist the reader familiar with the standard clause numbering and for the purpose of consistency and alignment with IEC 61784-3, Clauses 4 to 10 reference Clauses 11 to 17 for FSCP 8/1 and Clauses 18 to 24 for FSCP 8/2.

4 Overview

For FSCP 8/1, see 11.4. For FSCP 8/2, see 12.4.

5 General

For FSCP 8/1, see 11.5. For FSCP 8/2, see 12.5.

6 Safety communication layer services

For FSCP 8/1, see 11.6. For FSCP 8/2, see 12.6.

7 Safety communication layer protocol

For FSCP 8/1, see 11.7. For FSCP 8/2, see 12.7.

8 Safety communication layer management

For FSCP 8/1, see 11.8. For FSCP 8/2, see 12.8.

9 System requirements

For FSCP 8/1, see 11.9. For FSCP 8/2, see 12.9.

10 Assessment

For FSCP 8/1, see 11.10. For FSCP 8/2, see 12.10.

11 FSCP 8/1

11.1 Scope – FSCP 8/1

See Clause 1.

11.2 Normative references – FSCP 8/1

See Clause 2.

11.3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions – FSCP 8/1

See Clause 3.

11.4 Overview of FSCP 8/1 (CC-Link Safety™)

Communication Profile Family 8 (commonly known as CC-Link™ ⁵) defines communication profiles based on IEC 61158-2 Type 18, IEC 61158-3-18, IEC 61158-4-18, IEC 61158-5-18, and IEC 61158-6-18.

The basic profiles CP 8/1, CP 8/2, and CP 8/3 are defined in IEC 61784-1. The CPF 8 functional safety communication profile FSCP 8/1 (CC-Link Safety™ ⁵) is based on the CPF 8 basic profiles in IEC 61784-1 and the safety communication layer specifications defined in this part.

FSCP 8/1 is a protocol for communicating safety-relevant data such as emergency stop signals among participants within a distributed network using fieldbus technology in

⁵ CC-Link™ and CC-Link Safety™ are trade names of the non-profit organization CC-Link Partner Association. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this standard does not require use of the trade names CC-Link™ or CC-Link Safety™. Use of the trade names CC-Link™ or CC-Link Safety™ requires permission of CC-Link Partner Association and compliance with conditions for their use (such as testing and validation).

accordance with the requirements of IEC 61508 for functional safety. This protocol may be used in various applications such as process control, manufacturing automation and machinery.

The FSCP 8/1 protocol is designed to support Safety Integrity Level SIL3 (IEC 61508) using CPF 8 by additionally specifying mechanisms for the implementation of sequence number, time expectation, connection authentication, feedback message, data integrity assurance and different data integrity assurance safety measures.

SCL capabilities for FSCP 8/1 are provided with the introduction of safety application service elements (SASE). These SASEs are used in place of their corresponding ASEs as specified in this part. However, since they inherit directly from the parent classes defined for CPF 8, these SASEs specify required additions to CPF 8 for functional safety using a black channel approach.

11.5 General – FSCP 8/1

11.5.1 External documents providing specifications for the profile

Manufacturers of FSCP 8/1 safety devices are encouraged to check documents [34], [35] and [36] which provide additional specifications relevant for implementation of the SCL defined in this part.

11.5.2 Safety functional requirements

This standard specifies the services and protocols for a functional safety communication system based on IEC 61158 Type 18. The communication technologies specified in this standard shall only be implemented in devices designed in accordance with the requirements of IEC 61508.

The following requirements shall apply to the development of devices that implement FSCP 8/1 protocols. The same requirements were used in the development of FSCP 8/1.

- The FSCP 8/1 protocols are designed to support Safety Integrity Level SIL3 (refer to IEC 61508).
- Implementations of FSCP 8/1 shall comply with IEC 61508.
- The basic requirements for the development of the FSCP 8/1 protocol are in IEC 61784-3.
- The safety state for discrete data is the de-energized state (0). For analog values the de-energized state shall be defined by the safety-related application.
- Environmental conditions shall be according to IEC 61131-2 for the basic levels and IEC 61326-3-1, IEC 61326-3-2 for the safety margin tests, unless there are specific product standards.
- Unless specified in this part, the CPF 8 requirements shall be unchanged for safety.

11.5.3 Safety measures

11.5.3.1 General

The safety communication layer described in this standard provides the following deterministic remedial measures to implement its safety communication layer:

- sequence number;
- time expectation;
- connection authentication;
- feedback message;
- data integrity assurance (CRC 32);

- different data integrity assurance systems.

The selection of the various measures for possible errors is shown in Table 1.

Table 1 – Selection of the various measures for possible errors

Communication errors	Deterministic Remedial Measures							
	Sequence Number	Time Stamp	Time Expectation	Connection Authentication	Feedback Message	Data Integrity Assurance	Redundancy With Cross Checking	Different Data Integrity Assurance Systems
Corruption						X		
Unintended repetition	X							
Incorrect sequence	X							
Loss	X							
Unacceptable delay			X					
Insertion	X			X	X			
Masquerade				X	X			X
Addressing				X				
NOTE Table adapted from IEC 62280:2014								

11.5.3.2 Sequence number

Safety messages contain a sequence number (RNO) with a width of 4 bits and a specified sequence (see 11.7.1 and 11.7.2). If the sequence is not followed, all safety related output signals shall be set to their safe states.

11.5.3.3 Time expectation

An integrated watchdog timer providing the time expectation of each output channel on each safety output slave ensures a safety function response time, which is the time between the detection of an event at the safety input slave and the response at the corresponding output channel(s) on the safety output slave(s) without the processing time of the safety input. For details see also 11.9.3.

The safety function response time comprises the fieldbus transmission time from a safety input slave to the master and from the safety master to the safety output slave, including possible repetitions of the safety PDU due to transmission errors, the processing time on safety output slave, and the processing time within the safety relevant controller (SRC).

If the safety function response time of a specific output channel of a safety output slave is exceeded, the corresponding output channel is set to its safe state, which is usually the power OFF state. This shall be observed by the application layer of the SRP.

11.5.3.4 Connection authentication

The connection authentication is implemented by a set of a safety connection ID (Link ID) and a station number. Each safety slave uses a 3 bit Link ID which specifies its safety network system. This provides the SRC with up to 8 safety network systems. The assignment of Link ID values shall be unique within a functional safety communication system. The safety messages always contain the Link ID.

11.5.3.5 Feedback message

A feedback message is provided from each slave that confirms receipt of messages from the master. The feedback message contains error status information from the slave as well as acknowledgment of the RNO, link ID, command ID and protocol support data field.

11.5.3.6 Different data integrity assurance system

Distinction between safety relevant messages and non-safety relevant messages: Safety messages contain a CRC checksum (32 bits). The IEC 61158 Type 18 protocol uses a different CRC algorithm (16-bit CRC). Additionally, each telegram contains a 16-bit protocol support data field, an 8-bit command ID, a 3-bit link ID and a 4-bit RNO.

11.5.4 Safety communication layer structure

SCL capabilities for FSCP 8/1 are provided with the introduction of safety application service elements (SASE). These SASEs are used in place of their corresponding application service elements (ASEs) as specified herein. Since they inherit directly from the parent classes defined for CPF 8, these SASEs specify additions to CPF 8. The SASEs are implemented based on the following:

- Device manager — ASE class specifications for M1 and S1 type device manager;
- Connection manager — AR class definition for M1 and S1 type connection manger;
- Cyclic transmission — Process data AR ASE class specification for M1 and S1 type cyclic transmission.

The SCL augments these ASE definitions with:

- M1 and S1 type safety device manager;
- M1 and S1 type safety connection manger;
- M1 and S1 type safety cyclic transmission.

All management, behaviors and functions of the SCL is handled with these safety application service elements.

11.5.5 Relationships with FAL (and DLL, PhL)

11.5.5.1 Overview

Figure 3 shows the relationship between the SCL and the other layers of the IEC 61158 Type 18 communication stack.

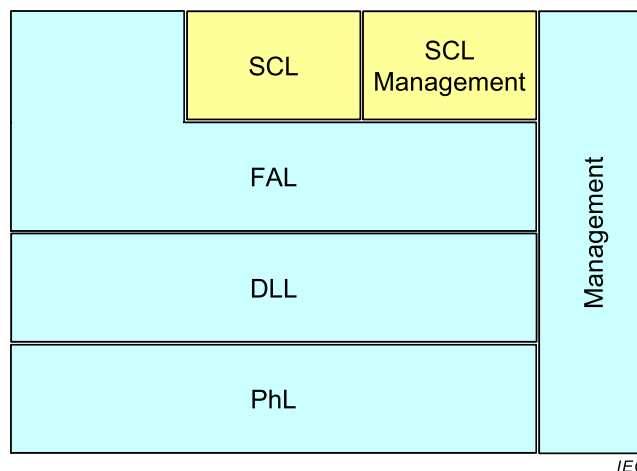


Figure 3 – Relationship between SCL and the other layers of IEC 61158 Type 18

11.5.5.2 Data types

Data types of safety data are specified in IEC 61158-5-18.

11.6 Safety communication layer services for FSCP 8/1

11.6.1 General

The FSCP 8/1 SAR uses buffered transport for process data inputs and outputs. Transmission triggering type services are required depending upon the configuration of the instantiated objects. Connection management is handled by the safety connection manager class. Safety-related applications use safety application service elements to communicate via the safety communication layer. The formal model of these service elements are defined in 11.6.

11.6.2 SASEs

11.6.2.1 M1 safety device manager class specification

The M1 safety device manager class supports a master type SCL user on a Polled type DL implementation.

SCL ASE:			Management SASE
CLASS:			M1 safety device manager
CLASS ID:			not used
PARENT CLASS:			M1 device manager
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribute:	Management information
1.1	(m)	Attribute:	Link id
1.2	(o)	Attribute:	Software/protocol version
2	(m)	Attribute:	Connected slaves management information
2.1	(m)	Attribute:	Software/protocol version 1
...	...	...	...
2.n	(m)	Attribute:	Software/protocol version n
...	...	...	...
2.64	(m)	Attribute:	Software/protocol version 64

11.6.2.2 S1 safety device manager class specification

The S1 safety device manager class supports a slave type SCL user on a Polled type DL implementation.

SCL ASE:			Management SASE
CLASS:			S1 safety device manager
CLASS ID:			not used
PARENT CLASS:			S1 device manager
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribute:	Management information
1.1	(m)	Attribute:	Link id
1.2	(m)	Attribute:	Software/protocol version

11.6.3 SARs

11.6.3.1 M1 safety connection manager class

The M1 safety connection manager class supports a master type SCL user on a Polled type DL implementation.

SCL ASE:			Management SASE
CLASS:			M1 safety connection manager
CLASS ID:			not used
PARENT CLASS:			M1 connection manager
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribute:	Parameter information
1.1	(m)	Attribute:	Safety monitor timer value
1.2	(m)	Attribute:	Safety data monitor timer value
1.3	(m)	Attribute:	Safety slave specification
1.4	(m)	Attribute:	Safety slave specification source
1.5	(m)	Attribute:	Safety slave product information
2	(m)	Attribute:	Safety slave parameter data
3	(m)	Attribute:	Safety slave link status

11.6.3.2 S1 safety connection manager class

The S1 safety connection manager class supports a slave type SCL user on a Polled type DL implementation.

SCL ASE:			Management SASE
CLASS:			S1 safety connection manager
CLASS ID:			not used
PARENT CLASS:			S1 connection manager
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribute:	Safety product information
2	(m)	Attribute:	Safety slave parameter data

11.6.4 Process data SAR ASEs

11.6.4.1 M1 safety cyclic transmission class specification

The M1 safety cyclic transmission class supports a master type SCL user in association with an M1 safety connection manager.

SCL ASE:			Process Data SAR ASE
CLASS:			M1 safety cyclic transmission
CLASS ID:			not used
PARENT CLASS:			M1 cyclic transmission
ATTRIBUTES:			
1.	(m)	Attribute:	Data out
1.1.	(m)	Attribute:	Safety RY data
1.2.	(m)	Attribute:	RWw data
1.2.1.	(m)	Attribute:	Safety RWw data
1.2.2.	(m)	Attribute:	Safety TPI-T

2.	(m)	Attribute:	Data in
2.1.	(m)	Attribute:	Safety data in 1
2.1.1.	(m)	Attribute:	Safety RX data 1
2.1.2.	(m)	Attribute:	RWr data 1
2.1.2.1	(m)	Attribute:	Safety RWr data 1
2.1.2.2	(m)	Attribute:	Safety TPI-R 1
...	...	...	...
2.n.	(m)	Attribute:	Safety data in n
...	...	...	...
2.64.	(m)	Attribute:	Safety data in 64

11.6.4.2 S1 safety cyclic transmission class specification

The S1 safety cyclic transmission class supports a slave type SCL user in association with an S1 safety connection manger.

SCL ASE:			Process Data SAR ASE
CLASS:			S1 safety cyclic transmission
CLASS ID:			not used
PARENT CLASS:			S1 cyclic transmission
ATTRIBUTES:			
1.	(m)	Attribute:	Data out
1.1	(m)	Attribute:	Safety RY data
1.2	(m)	Attribute:	RWw data
1.2.1.	(m)	Attribute:	Safety RWw data
1.2.2.	(m)	Attribute:	Safety TPI-T
2.	(m)	Attribute:	Data in
2.1	(m)	Attribute:	Safety RX data
2.2	(m)	Attribute:	RWr data
2.2.1	(m)	Attribute:	Safety RWr data
2.2.2	(m)	Attribute:	Safety TPI-R

11.7 Safety communication layer protocol for FSCP 8/1

11.7.1 Safety PDU format

11.7.1.1 General

The safety PDU syntax and encoding is described as in IEC 61158-6-18 in terms of abstract syntax and transfer syntax.

11.7.1.2 Abstract syntax

11.7.1.2.1 M1 safety device manager PDU abstract syntax

The abstract syntax for attributes belonging to this class is described in Table 2.

Table 2 – M1 safety device manager attribute format

Attribute	Format	Size (bits)
Management information	Structure of 2 elements:	11
Link id	Unsigned3	3
Software/protocol version	1 octet, bit mapped	8
Connected slave management information	Array of 64 members:	64 octets
Software/protocol version	1 octet, bit mapped	8

11.7.1.2.2 S1 safety device manager PDU abstract syntax

The abstract syntax for attributes belonging to this class is described in Table 3.

Table 3 – S1 safety device manager attribute format

Attribute	Format	Size (bits)
Management information	Structure of 3 elements:	11
Link id	Unsigned3	3
Software/protocol version	1 octet, bit mapped	8

11.7.1.2.3 M1 safety connection manager PDU abstract syntax

The abstract syntax for attributes belonging to this class is described in Table 4.

Table 4 – M1 safety connection manager attribute format

Attribute	Format	Size (bits)
Parameter information	Structure of 5 elements:	2 004 octets
Safety monitor timer value	Unsigned16	16
Safety data monitor timer value	Unsigned16	16
Safety slave specification	8 octets, bit mapped	64
Safety slave specification source	8 octets, bit mapped	64
Safety slave product information	Array of 64 members:	1 984 octets
Safety product information 1 – 64	Word oriented data structure	31 octets
Safety slave parameter data	16 – 52 224 octets	16 – 52 224 octets
Safety slave link status	8 octets, bit mapped	64

11.7.1.2.4 S1 safety connection manager PDU abstract syntax

The abstract syntax for attributes belonging to this class is described in Table 5.

Table 5 – S1 safety connection manager attribute format

Attribute	Format	Size (bits)
Safety product information 1 – 64	Word oriented data structure	31 octets
Safety slave parameter data	16 – 816 octets	16 – 816 octets

11.7.1.2.5 M1 safety cyclic transmission PDU abstract syntax

The abstract syntax for attributes belonging to this class is described in Table 6.

Table 6 – M1 safety cyclic transmission attribute format

Attribute	Format	Size (bits)
Data out	Structure of 2 elements:	$96 \times n$
Safety RY data	Bit-oriented data structure	$32 \times n$
RWw data	Word-oriented data structure	$64 \times n$
Safety RWw data	Word-oriented data	$64 \times (n - m)$
Safety TPI-T	Safety transmission packet information	$64 \times m$
Data in	Structure of n elements	$96 \times n$
Safety data in 1	Structure of 2 elements	$96 \times p_1$
Safety RX data	Bit-oriented data structure	$32 \times p_1$
RWr data	Word-oriented data structure	$64 \times p_1$
Safety RWr data	Word-oriented data	$64 \times (p_1 - 1)$
Safety TPI-R	Safety transmission packet information	64
...	...	...
Safety data in n	Structure of 2 elements	$96 \times p_n$
NOTE The values of n and m are dependent upon the values of the corresponding configuration settings in the master status. The value of p depends on the number of slots occupied by the slave station.		

11.7.1.2.6 S1 safety cyclic transmission PDU abstract syntax

The abstract syntax for attributes belonging to this class is described in Table 7.

Table 7 – S1 safety cyclic transmission attribute format

Attribute	Format	Size (bits)
Data out	Structure of 2 elements:	$96 \times p$
Safety RY data	Bit-oriented data structure	$32 \times p$
RWw data	Word-oriented data structure	$64 \times p$
Safety RWw data	Word-oriented data	$64 \times (p - 1)$
Safety TPI-T	Safety transmission packet information	64
Data in	Structure of 2 elements:	$96 \times p$
Safety RX data	Bit-oriented data structure	$32 \times p$
RWr data	Word-oriented data structure	$64 \times p$
Safety RWr data	Word-oriented data	$64 \times (p - 1)$
Safety TPI-R	Safety transmission packet information	64
NOTE The value of p depends on the number of slots occupied by the slave station.		

11.7.1.3 Transfer syntax**11.7.1.3.1 M1 safety device manager PDU encoding**

The specific PDU encoding for attributes belonging to this class is described in Table 8.

Table 8 – M1 safety device manager attribute encoding

Attribute	Encoding		
Management information	Specifies the configuration of the master device		
Link id	0 – 7 = allowable range		
Software/protocol version	Bit	Description	Value
	5 – 0	Software version	1 – 63 = allowable range
	7 – 6	Protocol version	0 = Version 1 1 = Version 2 2 = Version 3 3 = Version 4
Connected slave management information	Specifies the configuration of the connected slaves		
Slave information 1 – 64	Array of 64 elements, each encoded as:		
Software/protocol version	Bit	Description	Value
	5 – 0	Software version	1 – 63 = allowable range
	7 – 6	Protocol version	0 = Version 1 1 = Version 2 2 = Version 3 3 = Version 4

11.7.1.3.2 S1 safety device manager PDU encoding

The specific PDU encoding for attributes belonging to this class is described in Table 9.

Table 9 – S1 safety device manager attribute encoding

Attribute	Encoding		
Management information	Specifies the configuration of the master device		
Link id	0 – 7 = allowable range		
Software/protocol version	Bit	Description	Value
	5 – 0	Software version	1 – 63 = allowable range
	7 – 6	Protocol version	0 = Version 1 1 = Version 2 2 = Version 3 3 = Version 4

11.7.1.3.3 M1 safety connection manager PDU encoding

The specific PDU encoding for attributes belonging to this class is described in Table 10.

Table 10 – M1 safety connection manager attribute encoding

Attribute	Encoding
Parameter information	Specifies the connection configuration
Safety monitor timer value	1 – 65 535 = ms
Safety data monitor timer value	1 – 65 535 = ms
Safety slave specification	Bit 0 – 63 correspond to slot 1 – 64, where: 0 = SCL not supported 1 = SCL supported
Safety slave specification source	Bit 0 – 63 correspond to slot 1 – 64, where: 0 = SCL-user specification not supported 1 = SCL-user specification supported

Attribute	Encoding
Safety slave product information 1 – 64	Array of 64 elements, each encoded as:
Safety product information	31 octets of data for safety product information
Safety parameter data	0 – 52 224 octets of data for slave memory access
Safety slave link status	Bit 0 – 63 correspond to slot 1 – 64, where: 0 = Safety slave station not running 1 = Safety slave station running

11.7.1.3.4 S1 safety connection manager PDU encoding

The specific PDU encoding for attributes belonging to this class is described in Table 11.

Table 11 – S1 safety connection manager attribute encoding

Attribute	Encoding
Safety product information	31 octets of data for safety product information
Safety parameter data	0 – 816 octets of data for slave memory access

11.7.1.3.5 M1 safety cyclic transmission PDU encoding

The specific PDU encoding for attributes belonging to this class is described in Table 12.

Table 12 – M1 safety cyclic transmission attribute encoding

Attribute	Encoding
Data out	Process data registers set by the master for slave device output
Safety RY data	A position mapped field of bit-oriented output data for all connected slave devices ordered by slot with 32 bits per slot
RWw data	A position mapped field into which is mapped: word-oriented output data for all connected safety slave devices and the safety transmission packet information for transmission to the safety slave devices
Safety RWw data	A position mapped field of word-oriented output data for all connected slave devices. Contains 4 words per slot beginning with the second slot. This is because the following field occupies the space allocated for the first slot in a non safety slave

Attribute	Encoding			
Safety TPI-T	Octet	Bit	Description	Values
	0 – 1	–	Protocol support data (PSD) which is used by SCL management	0 – 65 535
	2 – 3	0 – 3	Running number	0 – 15
		4 – 6	Link id	0 – 7
		7	reserved	0
		8 – 11	Transmission data type	0 – 15
		12	Busy flag	0 = busy 1 = not busy
		13	reserved	0
		14	Read request	0 = no request 1 = request
		15	SCL-user application mode	0 = test mode 1 = safety mode
	4 – 7	–	CRC32	CRC32
Data in	Process data registers read by the master representing slave device inputs			
Safety data in	Process data registers read by the master representing safety slave device inputs			
Safety RX data	A field containing the bit-oriented input data from slave device n ordered by slot with 32 bits per slot. The number of slots occupied by the slave device determines the total length of this field			
RWr data	A field containing the word-oriented input data from slave device n ordered by slot with 4 words per slot. The number of slots occupied by the slave device determines the total length of this field			
Safety RWr data	A position mapped field of word-oriented input data from slave device n. Contains 4 words per slot beginning with the second slot. This is because the following field occupies the space allocated for the first slot in a non safety slave			

Attribute	Encoding		
Safety TPI-R	Bit	Description	Values
	0 – 15	Protocol support data (PSD) which is used by SCL management	0 – 65 535
	16 – 19	Running number	0 – 15
	20 – 22	Link id	0 – 7
	23	reserved	0
	24 – 27	Transmission data type	0 – 15
	28	Busy flag	0 = busy 1 = not busy
	29	Error notification	0 = no error 1 = error
	30	reserved	0
	31	SCL-user application mode	0 = test mode 1 = safety mode
	32 – 63	CRC32	CRC32

11.7.1.3.6 S1 safety cyclic transmission PDU encoding

The specific PDU encoding for attributes belonging to this class is described in Table 13.

Table 13 – S1 safety cyclic transmission attribute encoding


Attribute	Encoding
Data out	The process data received from the master
Safety RY data	A field containing the bit-oriented input data ordered by slot with 32 bits per slot. The number of slots occupied by the slave device determines the total length of this field
RWw data	A position mapped field into which is mapped: word-oriented output data (optionally) and the safety transmission packet information as received from the master
Safety RWw data	A position mapped field of word-oriented output data for the slave device. Contains 4 words per slot beginning with the second slot. This is because the following field occupies the space allocated for the first slot in a non safety slave

Attribute	Encoding		
Safety TPI-T	Bit	Description	Values
	0 – 15	Protocol support data (PSD) which is used by SCL management	0 – 65 535
	16 – 19	Running number	0 – 15
	20 – 22	Link id	0 – 7
	23	reserved	0
	24 – 27	Transmission data type	0 – 15
	28	Busy flag	0 = busy 1 = not busy
	29	reserved	0
	30	Read request	0 = no request 1 = request
	31	SCL-user application mode	0 = test mode 1 = safety mode
	32 – 63	CRC32	CRC32
Data in	The process data transmitted to the master		
Safety RX data	A field containing the bit-oriented input data ordered by slot with 32 bits per slot. The number of slots occupied by the slave device determines the total length of this field		
RWr data	A field containing the word-oriented input data from the master. The number of slots occupied by the slave device determines the total length of this field		
Safety RWr data	A position mapped field of word-oriented input data for the slave device. Contains 4 words per slot beginning with the second slot. This is because the following field occupies the space allocated for the first slot in a non safety slave		
Safety TPI-R	Bit	Description	Values
	0 – 15	Protocol support data (PSD) which is used by SCL management	0 – 65 535
	16 – 19	Running number	0 – 15
	20 – 22	Link id	0 – 7
	23	reserved	0
	24 – 27	Transmission data type	0 – 15
	28	Busy flag	0 = busy 1 = not busy
	29	Error notification	0 = no error 1 = error
	30	reserved	0
	31	SCL-user application mode	0 = test mode 1 = safety mode
	32 – 63	CRC32	CRC32

11.7.2 State description

11.7.2.1 Overview

The SCL state model is extended from IEC 61158 Type 18 with a safe state, as shown in Figure 4. The safe state is entered upon error conditions and is configured to ensure all outputs are maintained in safe states: digital outputs are low, zero or off, and analog outputs are held at a safe level previously configured by the SCL user. The M1 safety master device manages the states of each safety slave device individually.

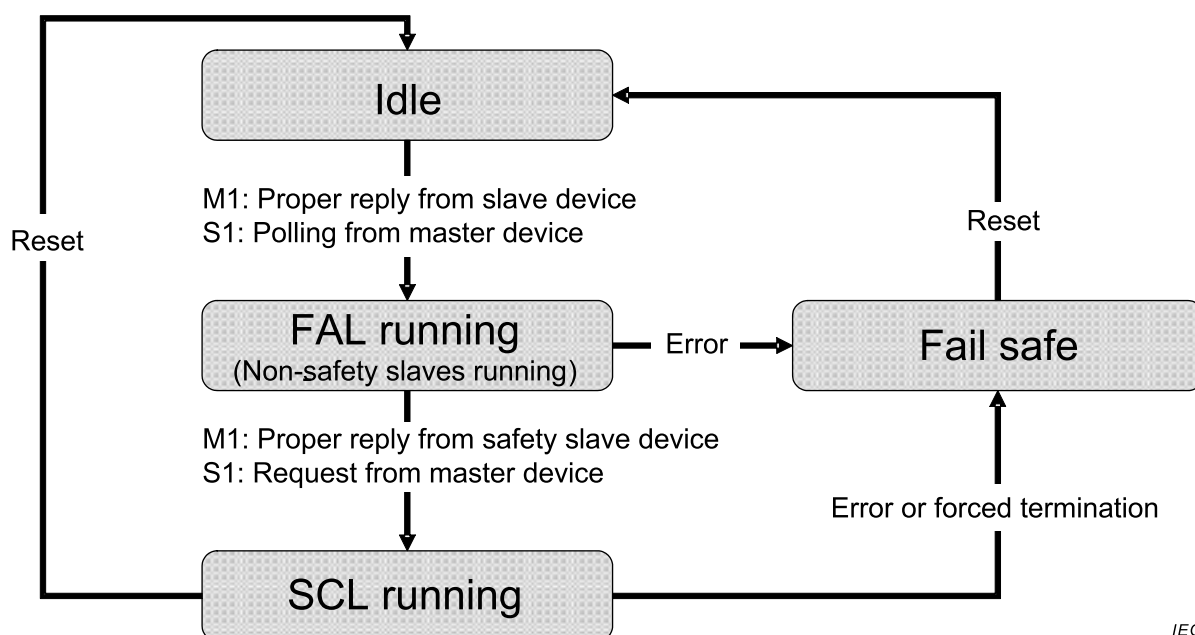

IEC

Figure 4 – State diagram

The general method of connection establishment, slave verification, and data refresh is also extended beyond that of IEC 61158 Type 18 and includes safety parameter transmission and processing (see SCL management in 11.8) and safety data transmission and confirmation monitoring.

11.7.2.2 Idle

11.7.2.2.1 Overview

The idle state exists prior to any FAL communications among devices.

11.7.2.2.2 Transition

Upon an appropriate request from the FAL user to the M1 safety master device, receipt of a proper reply from the S1 safety slave device yields a transition from the idle state to the FAL running state.

Upon the receipt of polling communications from the M1 safety master, the S1 safety slave device transitions to the FAL running state.

11.7.2.3 FAL running

11.7.2.3.1 Overview

The M1 safety master devices and S1 safety slave devices have established non-safety communications.

11.7.2.3.2 Transition

Upon receipt of request from the M1 safety master, the S1 safety slave transitions to the SCL running state.

Upon receipt of appropriate responses from the S1 safety slave devices, the M1 safety master transitions to the SCL running state.

Any condition of error or fault while in the FAL running state or failed attempt to transition to the SCL running state causes a FSCP 8/1 device to transition to the fail safe state.

11.7.2.4 SCL running

11.7.2.4.1 Overview

The details of the SCL running state are explained in 11.8.

11.7.2.4.2 Transition

As explained in 11.7.2.6, a FSCP 8/1 device transitions to the fail safe state upon detection of any of the following error types:

- sequence number;
- time expectation;
- connection authentication;
- feedback message;
- data integrity assurance;
- different data integrity assurance systems.

As explained in 11.7.2.7, a FSCP 8/1 device transitions to the fail safe state upon receipt of a forced termination request.

11.7.2.5 Fail safe

11.7.2.5.1 Overview

The fail safe state is one where all outputs are held in their safe state. For digital outputs, unless otherwise specified, this is the off (or zero or low) state, and for analog outputs, unless otherwise specified, this is the zero output (i.e., no voltage and/or no current) state. Typically, analog outputs will be configured with a safe value that is imposed on the output when in the fail safe state.

11.7.2.5.2 Transition

Exit from the fail safe state is only possible via slave reset.

11.7.2.6 Safety data transmission and processing

11.7.2.6.1 Overview

The SCL of FSCP 8/1 provides the following safety measures:

- sequence number;
- time expectation;
- connection authentication;
- feedback message;
- data integrity assurance;
- different data integrity assurance systems.

The safety master and each safety slave manages and analyzes safety transmissions in order to verify their integrity.

11.7.2.6.2 Sequence number

Safety messages contain a sequence number (RNO) with a width of 4 bits and a specified sequence. The RNO is incremented and transmitted by the safety master. The safety slave echoes the received RNO. If an out of sequence RNO is received, the safety slave is transitioned to the safe state.

11.7.2.6.3 Time expectation

The SCL uses a safety monitor timer and safety data monitor timers to ensure reliable and continuous communications. SLC management configures the timer value to a value of 1 ms to 65 535 ms.

The safety monitor timer is used for confirming that safety cyclic communication is being performed normally, and the safety data monitor timers are used for confirming that successive safety cyclic communications are being performed normally. Safety stations monitor the reception interval of the cyclic data that is protected by the normal safety data protection information by this safety monitor timer. Additionally, safety slave stations monitor the reception intervals of the cyclic data that are protected by the normal safety data protection information by the safety data monitor timers.

Table 14 and Table 15 describe the operation of the safety monitor timer for both safety master and safety slave devices.

Table 14 – Safety master monitor timer operation

Startup	Termination	Error termination
Sending of safety data (RNO ≠ 0)	Reception of slave response (refresh) data (of the same RNO as send RNO) to which safety data protection information has been properly added	(1) At occurrence of a monitoring timeout (2) At detection of an RNO error

Table 15 – Safety slave monitor timer operation

Startup	Reset	Termination
Reception of safety data (CMD ID=01h)	Reception of master station polling and refresh data (previously RNO+1) to which safety data protection information has been properly added	(1) At occurrence of a monitoring timeout (2) At detection of an RNO error (3) At reception of a forced termination request

Table 16 – Safety data monitor timer operation

Startup	Reset	Termination
Reception of safety cyclic I/O data (CMD ID = 0Fh)	Reception of master station polling and refresh data (previously RNO+2) to which safety data protection information has been properly added	(1) At occurrence of a monitoring timeout (2) At detection of an RNO error (3) At reception of a forced termination request
NOTE Safety slave stations have two safety data monitor timers. A safety data monitor timer starts up upon reception of safety cyclic I/O data (CMS ID=0Fh and RNO=n), and reception of two successive data (RNO=n+2) resets it. The other safety data monitor timer starts up upon reception of safety cyclic I/O data (CMD ID=0Fh and RNO=n+1), and reception of two successive data (RNO=n+3) reset it.		

The behavior of a safety master upon expiration of the safety monitor timer is specified as:

- 1) Failsafe processing such as the clearing of S-RX delivered to the SCL user to zero.
- 2) Error notification to SCL user.
- 3) Transition to the idle state.

The behavior of a safety slave upon expiration of the safety monitor timer is specified as:

- 1) Failsafe processing such as the termination of output to external devices.
- 2) Error notification to SCL user.
- 3) Transition to the safe state.

11.7.2.6.4 Connection authentication

The connection authentication is implemented by a set of a safety connection ID (Link ID) and a station number. Each safety slave uses a 3 bit Link ID which specifies its safety network system. This provides the SRC with up to 8 safety network systems. The assignment of Link ID values shall be unique within a functional safety communication system. The safety messages always contain the Link ID.

Additionally, the transmitted 16-bit logical connection ID is appended to the SPDU for validation. This field, which is comprised of A1 (8-bit source ID) and A2 (8-bit destination ID), is checked for correctness and also included in the data integrity measures, as shown in 11.9.5.2.

11.7.2.6.5 Feedback message

A feedback message is provided from each slave that confirms receipt of messages from the master. The feedback message contains error status information from the slave as well as acknowledgment of the RNO, link ID, command ID and protocol support data field.

11.7.2.6.6 Data integrity

The CRC32 for FSCP 8/1 is calculated as described in Annex A. The residual error rate for FSCP 8/1 is discussed in 11.9.5.2.

11.7.2.6.7 Different data integrity assurance system

The distinction between safety relevant and non-safety relevant messages is ensured by validating the uniqueness of safety messages to contain a properly formatted CRC checksum (32 bits), a 16-bit protocol support data field, an 8-bit command ID, a 3-bit link ID and a 4-bit RNO.

The IEC 61158 Type 18 protocol uses a different CRC algorithm (16-bit CRC) and no inclusion of protocol support data field, command ID, link ID or RNO.

11.7.2.7 Forced termination

Forced termination processing is used when the safety master requests a safety slave to terminate communication. The safety slave that receives the forced termination request transitions to the fail safe state (stopping external output) and then immediately terminates communication.

11.8 Safety communication layer management for FSCP 8/1

11.8.1 General

Safety-related applications use the following services to configure the safety communication system:

- establish connection;

- verify slave configuration;
- safety slave parameter transmission.

11.8.2 Connection establishment and confirmation processing

Upon connection establishment, initial configuration is confirmed by validating that the SAREPs reside in safety devices and that safety cyclic transmission is supported. This process is described in Table 17.

Table 17 – Details of connection establishment and confirmation processing

SAREP type	Details of processing
Safety master	(1) Confirm that the slave is a safety slave device. (This is confirmed by communicating the safety cyclic data.) (2) Confirm that the safety slave has received the establish connection command. (This is confirmed by checking that the CMD and PSD of the response data are identical with the send data.) (3) Transmit the safety monitor timer value.
Safety slave	(1) Confirm that the master is a safety master device. (This is confirmed by communicating the safety cyclic data.) (2) Receive the safety monitor timer value and registers the value internally.

The safety master station transmits RNO = 0 when sending the establish connection command.

11.8.3 Safety slave verification

11.8.3.1 General

Product information verification processing confirms that the actually connected safety slave stations match the safety slave stations currently set to the network parameters of the safety master station to detect misconnections and misconfiguration. A replacement slave device that is not a safety slave, is detected and disabled at start-up.

11.8.3.2 Safety slave information verification process

The safety slave information verification process is described in Table 18.

Table 18 – Details of slave information verification processing

SAREP type	Details of processing
Safety master	(1) Read the product information from safety slaves, and verify that information against product information set to network parameters. (2) After verification, send the product information to safety slave stations.
Safety slave	(1) Verify the product information of the slave against the product information received from the safety master.

Slave information verification processing verifies safety slave product information.

11.8.3.3 Safety slave parameter transmission

Safety slave configuration parameters are transmitted from the safety master to each safety slave. This process is described in Table 19.

Table 19 – Details of safety slave parameter transmission processing

SAREP type	Details of processing
Safety master	(1) Read the CRC32 of the ROM storage parameters from the safety slave stations, and verify this CRC32 with the CRC32 of the ROM storage parameters registered from the SCL user. (2) Send the safety slave parameters to the safety slave.
Safety slave	(1) Receive the safety slave parameters from the safety master, confirm the setting values, and perform internal registration processing.

11.9 System requirements for FSCP 8/1

11.9.1 Indicators and switches

11.9.1.1 Switches

Each safety device shall provide physical means for setting the following:

- Online – Set this mode to establish a data link.
- Station number – 0: Safety master, 1 to 64: Safety slave – required for safety slave only.
- Link ID – 0 to 7
- Baud rate – 156 kbit/s, 625 kbit/s, 2,5 Mbit/s, 5 Mbit/s, 10 Mbit/s – required for safety master only.
- Reset – required for safety slave only

and optionally provides physical means for setting the following:

- Number of occupied slots – Station slots (1 or 2) occupied by one safety slave station.
- Line test 1 – Verifies that the master is able to connect to all slave stations.
- Line test 2 – Verifies that the master is able to connect to a specific slave station.
- Parameter check test – Verifies the parameter content.
- Hardware test – Verifies each individual module for normal operation.

11.9.1.2 Indicators

Indicator requirements are specified in Table 20 with the following interpretation:

M = mandatory

O = optional

Indicator type, color and shape are not specified. Also, where computers or other devices with screens are used, indication may be supported via indication on the screen.

Table 20 – Monitor LEDs

No.	LED Name	Description	Safety master station	Safety remote device station	Safety remote I/O station
1	RUN	Lit: Module normal Out: Watchdog timer error	M	O	O
2	ERR	Lit: Communication with all stations error This LED lights when one of the following occurs: · Switch setting error · Master station duplicated on same line · Parameter content error · Data link monitor timer activated · Cable wire break Or cable influenced by noise on the transmission path Flashing: Communication error	M	O	O
3	L RUN	Lit: Data link execution in progress	M	O	O
4	L ERR.	Lit: Communication error (self station) Flashing: Switch type setting was changed with power ON	M	O	O

11.9.2 Installation guidelines

This standard specifies protocol and services for a safety communication system based on IEC 61158 Type 18. However, usage of safety devices with the safety protocol specified in this standard requires proper installation. All devices connected to a safety communication system defined in this part shall fulfill SELV/PELV requirements, which are specified in the relevant IEC standards such as IEC 60204-1.

Additional installation information is also given in [34] and [35] in the Bibliography.

11.9.3 Safety function response time

11.9.3.1 General

As mentioned in 11.5.3, an integrated watchdog timer is used which provides the time expectation of each output channel on each safety output slave. It ensures a safety function response time, which is the time between the detection of an event at the safety input slave and the response at the corresponding output channel(s) on the safety output slave(s).

The safety function response time comprises the fieldbus transmission time from a safety input slave to the master and from the safety master to the safety output slave, including possible repetitions of the safety PDU due to transmission errors, the processing time on each safety slave (input and output), and the processing time within the SRC.

If the safety function response time of a specific output channel of a safety output slave is exceeded, the corresponding output channel is set to its safe state, which is usually the power OFF state.

11.9.3.2 Time calculation

An integrated watchdog timer providing the time expectation of each output channel on each safety output slave ensures a safety function response time, which is the time between the

detection of an event at the safety input slave and the response at the corresponding output channel(s) on the safety output slave(s) without the processing time of the safety input.

The safety function response time comprises the fieldbus transmission time from a safety input slave to the master and from the safety master to the safety output slave, including possible repetitions of the safety PDU due to transmission errors, the processing time on safety output slave, and the processing time within the SRC.

The safety function response time is calculated as the sum of (a) through (f) from Table 21 with the terms as defined in Table 22.

NOTE 1 The safety master calculates the timeout based on: the safety refresh monitoring time – $((WDT \times n) \times 2)$.

NOTE 2 $(WDT \times n) \times 2$ is the time required for the safety master to send communication data.

Table 21 – Safety function response time calculation

Item	Maximum
(a) Input device response time	DT1
(b) Safety slave input processing time	Time of noise removal filter + Processing time of remote input station
(c) Monitoring time from safety input to safety output	Safety data monitor time
(d) Safety slave output processing time	Processing time of remote output station
(e) Output device response time	DT2
Total	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Table 22 – Safety function response time definition of terms

Item	Definition
LS	Link Scan Time as specified by the manufacturer
n	Value after the decimal point of LS/WDT (rounded up)
SRRP	Safety refresh response processing time. As specified by the manufacturer
m	Value after the decimal point of SRRP/(WDT × n) (rounded up)
Time of noise removal filter	Configured in safety remote station settings (Setting value: 1 ms to 50 ms)
DT1, DT2	Response time of sensor or output destination controlling device. As specified by the manufacturer.
Safety data monitor time	Time set in network parameter. Use the value derived from the following formula as the measure: Safety refresh monitor time × 2 – $((WDT \times n) \times m) - 10$ [ms]
Safety refresh monitor time	Time set in network parameter. Use the value gained by the following calculation formula as the measure. In triggered mode: $(WDT \times n) \times 3 + (WDT \times n) \times m \times 2 + (WDT \times \alpha)$ [ms] In free-running mode: $(WDT \times n) \times 3 + LS + (WDT \times n) \times m \times 2 + (WDT \times \alpha)$ [ms] where: $\alpha = 0$, for $LS \leq 1,5$ ms $\alpha = 1$, for $LS > 1,5$ ms
WDT (Watchdog timer)	Time set in configuration parameter.

Item	Definition
Triggered mode	Mode which performs data link when sequence scan is synchronized with link scan. In the triggered mode, sequence scan and link scan start simultaneously
Free-running mode	Mode which performs data link without synchronizing sequence program

11.9.4 Duration of demands

The duration of demand by the safety-related application to the safety communication layer shall be sufficient in duration such that demand is detected within the longest safety function response time by the application.

11.9.5 Constraints for calculation of system characteristics

11.9.5.1 System characteristics

The following basic data have to be adhered:

- IEC 61158 Type 18: No restrictions
- Maximum number of safety slots: 64
- Minimum scan cycle time: 10 ms
- Maximum number of safety relevant I/O bits per safety PDU – slave to master: 208
- Maximum number of safety relevant I/O bits per safety PDU – master to slave: 7 168

11.9.5.2 Residual error rate (Λ)

The residual error rate, Λ , for the safety system is directly impacted by the number of safety slave devices and their corresponding number of occupied slots in the system configuration. Table 23 shows the impact of the number of occupied slots of the safety slave on the resulting frame length for its relevant safety PDU.

Table 23 – Number of occupied slots and safety data

Occupied slots	Structure of safety PDU		Frame length (bits)
	SAR	Structure	
1	Safety master station → Safety slave station		112
	Safety slave station → Safety master station		112

Occupied slots	Structure of safety PDU						Frame length (bits)	
	SAR	Structure						
2	Safety master station							208
	→	A1 A2	S-RY	S-RW	PSD	RSV. CMD,LI D,RNO	CRC32	
		16bits	64bits	64bits	16bits	16bits	32bits	
	Safety slave station							
	Safety slave station							208
→	A1 A2	S-RX	S-RWr	PSD	RSV. CMD,LI D,RNO	CRC32		
	16bits	64bits	64bits	16bits	16bits	32bits		
Safety master station								

Based on the frame length and the number of safety slaves in the safety system, Λ is found in Table 24 and Table 25.

Table 24 – Residual error rate Λ (occupied slots = 1)

Residual error rate probability, R_{pCRC32}	Number of safety slaves	Minimum cycle time ms	Residual error rate, Λ
$1,01 \times 10^{-24}$	1	10,0	$7,27 \times 10^{-17}$
	8	10,0	$5,81 \times 10^{-16}$
	16	10,0	$1,16 \times 10^{-15}$
	32	10,0	$2,33 \times 10^{-15}$
	42	10,0	$3,05 \times 10^{-15}$

Table 25 – Residual error rate Λ (occupied slots = 2)

Residual error rate probability, R_{pCRC32}	Number of safety slaves	Minimum cycle time ms	Residual error rate, Λ
$2,05 \times 10^{-19}$	1	10,0	$1,47 \times 10^{-11}$
	8	10,0	$1,18 \times 10^{-10}$
	16	10,0	$2,36 \times 10^{-10}$
	32	10,0	$4,72 \times 10^{-10}$

The resulting residual error rate for all specified configurations of FSCP 8/1 is maintained below the 10^{-7} (10^{-9} attributable to the network) required in order to satisfy SIL3 and Category 4.

11.9.6 Maintenance

There are no SCL specific requirements for maintenance.

Specifications for system behavior in case of device repair and replacement are outside the scope of this standard. The specification of these activities and the responsibilities are not relevant for the specification of services and protocols. Usually this will be part of a functional safety management plan. However, repair, replacement as well as maintenance, overall safety validation, overall operation, modifications, retrofits and decommissioning or disposal

according to IEC 61508 are important issues which have to be taken into account. It is recommended to contact the device or system supplier also.

For information on programming the SRP and setting the parameters of safety devices, it is strongly recommended to contact the device or system supplier. Besides, it is recommended to take into account the documents [34] and [35] from the Bibliography. In these documents additional information, e.g. checklists, is given for the user of a CC-LINK-Safety system.

NOTE Additional requirements for maintenance – as well as other requirements – are specified in IEC 61508, IEC 61511 and/or IEC 62061.

11.9.7 Safety manual

The supplier of safety slaves that incorporate the SCL according to the SCL specifications given in this standard shall prepare an appropriate safety manual according to IEC 61508. This safety manual shall also include the installation requirements as specified in 11.9.2 as well as guidelines for the configuration of device switches. In addition to switches common with IEC 61158 Type 18, these guidelines shall include the statement that all safety devices on the same network shall be configured with the same Link ID. See 11.9.1.1.

According to the safety communication system based on IEC 61158 Type 18, it is strongly recommended to take into account the specifications [34], [35] and [36] of the Bibliography.

NOTE Before starting the implementation of a safety device it is good engineering practice to contact the CLPA to determine if there are amendments to implementation guidelines and/or implementation requirements.

11.10 Assessment for FSCP 8/1

It is the manufacturer's responsibility to develop the device to the appropriate development process according to the safety standards (see IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061, ...) and relevant legal regulations (e. g. European machinery directive).

12 FSCP 8/2

12.1 Scope – FSCP 8/2

See Clause 1.

12.2 Normative references – FSCP 8/2

See Clause 2.

12.3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions – FSCP 8/2

See Clause 3.

12.4 Overview of FSCP 8/2 (CC-Link IE™ Safety communication function)

Communication Profile 8/4 and 8/5 (commonly known as CC-Link IE™⁶) defines communication profiles based on IEEE 802.3, IEC 61158-5-23, and IEC 61158-6-23.

The basic profiles CP 8/4, and CP 8/5 are defined in IEC 61784-2. The CPF 8 functional safety communication profile FSCP 8/2 (CC-Link IE™ Safety communication function⁵) is

⁶ CC-Link IE™ are trade names of the non-profit organization CC-Link Partner Association. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this standard does not require use of the trade names CC-Link IE™. Use of the trade names CC-Link IE™ requires permission of CC-Link Partner Association and compliance with conditions for their use (such as testing and validation).

based on the CP 8/4 and CP 8/5 basic profiles in IEC 61784-2 and the safety communication layer specifications defined in this part.

FSCP 8/2 is a protocol for communicating safety-relevant data such as emergency stop signals among participants within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the requirements of IEC 61508 for functional safety. This protocol may be used in various applications such as process control, manufacturing automation and machinery.

The FSCP 8/2 protocol is designed to support Safety Integrity Level SIL3 (IEC 61508) using CP 8/4 and CP 8/5 by additionally specifying mechanisms for the implementation of sequence number, time expectation, connection authentication, feedback message, data integrity assurance and different data integrity assurance safety measures.

SCL capabilities for FSCP 8/2 are provided with the introduction of safety application service elements (SASE). These SASEs are used in place of their corresponding ASEs as specified in this part. However, since they inherit directly from the parent classes defined for CP 8/4 and CP 8/5, these SASEs specify required additions to CP 8/4 and CP 8/5 for functional safety using a black channel approach.

The master and slave construct yields two SASEs, the SASE-M and SASE-S respectively. Each are managed by an safety FAL service protocol machine, the SFSPM-M and the SFSPM-S respectively.

12.5 General – FSCP 8/2

12.5.1 External documents providing specifications for the profile

Manufacturers of FSCP 8/2 safety devices are encouraged to review CC-Link Safety Specifications which provide additional specifications relevant for implementation of the SCL defined in this part.

NOTE Documents [34] and [35] contain important information related to FSCP 8/2.

12.5.2 Safety functional requirements

This standard specifies the services and protocols for a functional safety communication system based on IEC 61158 Type 23. The communication technologies specified in this standard shall only be implemented in devices designed in accordance with the requirements of IEC 61508.

The following requirements shall apply to the development of devices that implement FSCP 8/2 protocols. The same requirements were used in the development of FSCP 8/2.

- The FSCP 8/2 protocols are designed to support Safety Integrity Level SIL3 (refer to IEC 61508).
- Implementations of FSCP 8/2 shall comply with IEC 61508.
- The basic requirements for the development of the FSCP 8/2 protocol are in IEC 61784-3.
- The safety state for discrete data is the de-energized state (0). For analog values the de-energized state shall be defined by the safety-related application.
- Environmental conditions shall be according to IEC 61131-2 for the basic levels and IEC 61326-3-1, IEC 61326-3-2 for the safety margin tests, unless there are specific product standards.
- Unless specified in this part, the CPF 8 requirements shall be unchanged for safety.

12.5.3 Safety measures

12.5.3.1 General

The safety communication layer described in this standard provides the following deterministic remedial measures to implement its safety communication layer:

- time stamp;
- time expectation;
- connection authentication;
- feedback message;
- data integrity assurance;
- different data integrity assurance systems.

The selection of the various measures for possible errors is shown in Table 26.

Table 26 – Selection of the various measures for possible errors

Communication errors	Deterministic Remedial Measures							
	Sequence Number	Time Stamp	Time Expectation	Connection Authentication	Feedback Message	Data Integrity Assurance	Redundancy With Cross Checking	Different Data Integrity Assurance Systems
Corruption						X		
Unintended repetition		X						
Incorrect sequence		X						
Loss		X ^{a,c}			X ^b			
Unacceptable delay		X ^c	X					
Insertion				X				
Masquerade								X
Addressing				X				
^a Assessed by received time stamp. ^b Used in request/response model. ^c Not used in request/response model.								

12.5.3.2 Corruption

Corruption is detected using the CRC included in the safety PDU. The transmitting node sends the safety PDU including its calculated CRC. The receiving node compares the CRC included in the received safety PDU with the CRC calculated from the received safety PDU, and determines if corruption occurred. If the comparison result indicates not a match, the receiving node deems that corruption has occurred and shall discard the received safety PDU. When the received safety PDU is discarded, the timer delay_detection_timer used for unacceptable delays shall not be reset.

12.5.3.3 Unintended repetition

Unintended repetition is the repeated receipt of a safety PDU that is not the latest safety PDU at appropriate timing, due to an error, fault, or interference. The identity of the safety PDU is detected using the time stamp included in the safety PDU. The transmitting node sends safety PDUs that includes a timestamp (TS).

The receiving node receives the safety PDU and holds the TS of the received safety PDU in order to detect unintended repetition of the safety PDU at the time of the next reception. Upon receipt of the safety PDU, the receiving node compares the TS included in the safety PDU with the held TS of the safety PDU previously received. If the TS of the received safety PDU is the same as the TS of the previously received TS, the receiving node deems that unintended repetition has occurred, and shall discard the received safety PDU. When a safety PDU having the same TS value is received, the timer `delay_detection_timer` used to detect unacceptable delays shall not be reset.

Figure 5 shows the sequence in a case where safety PDUs are sent from SASE-M to SASE-S, and unintended repetition is detected in SASE-S. Similarly, when a safety PDU is sent from SASE-S to SASE-M, unintended repetition is detected by SASE-M on the receiving node.

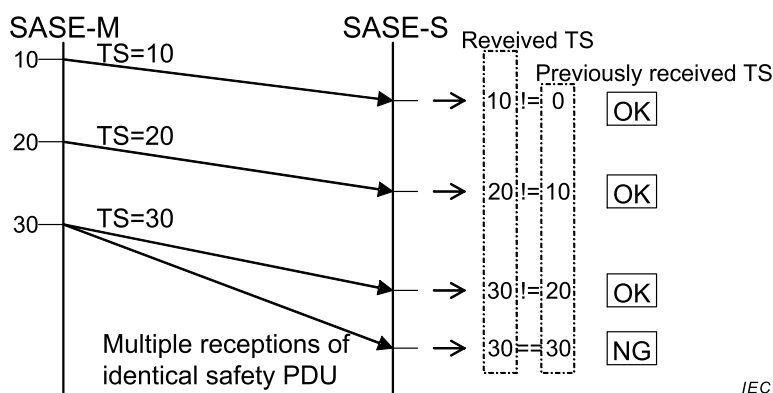


Figure 5 – Detection of unintended repetition

12.5.3.4 Incorrect sequence

Incorrect sequence is the receiving node's receipt of safety PDUs in an order that differs from the order in which the safety PDUs were sent from the transmitting node. The order is detected using the time stamps included in the safety PDUs. The transmitting node sends safety PDUs that include a TS.

The receiving node receives a safety PDU and holds the TS of the received safety PDU. Upon receipt of the next safety PDU, the receiving node compares the TS included in the safety PDU with the held TS of the safety PDU previously received. If the TS of the received PDU is less than the TS of the previously received TS, the receiving node deems that the order is incorrect, and shall terminate the safety connection.

Figure 6 shows the sequence in a case where safety PDUs are sent from SASE-M to SASE-S, and incorrect order is detected in SASE-S. Similarly, when a safety PDU is sent from SASE-S to SASE-M, incorrect order is detected by SASE-M on the receiving node.

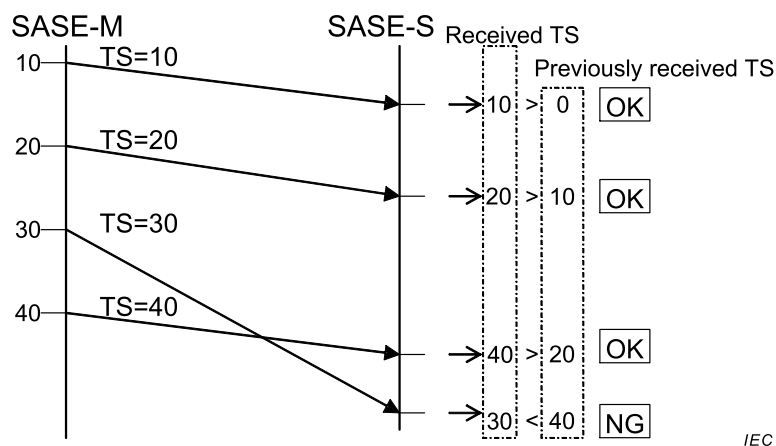


Figure 6 – Detection of incorrect sequence

12.5.3.5 Loss

Loss is detected using time stamps.

SASE-M periodically sends safety PDUs to SASE-S based on the SASE-M transmission interval (transmission_interval). The TS included in the safety PDU sent by SASE-M is the value of the safety clock during safety PDU transmission. SASE-S periodically sends safety PDUs to SASE-M based on the SASE-S transmission interval (transmission_interval). The TS included in the safety PDU sent by SASE-S is a value calculated based on the safety clock value during safety PDU transmission and the offset ts_offset with SASE-M.

The receiving node receives a safety PDU, verifies that the TS of the received safety PDU is not larger than the sum of the transmission_interval of the transmitting node added to the TS of the safety PDU previously received, and deems that loss has occurred if the value is larger. If loss is detected, the receiving node shall terminate the safety connection.

Figure 7 shows the sequence in a case where safety PDUs are sent from SASE-M to SASE-S and loss is detected in SASE-S. Similarly, when a safety PDU is sent from SASE-S to SASE-M, loss is detected in SASE-M on the receiving node.

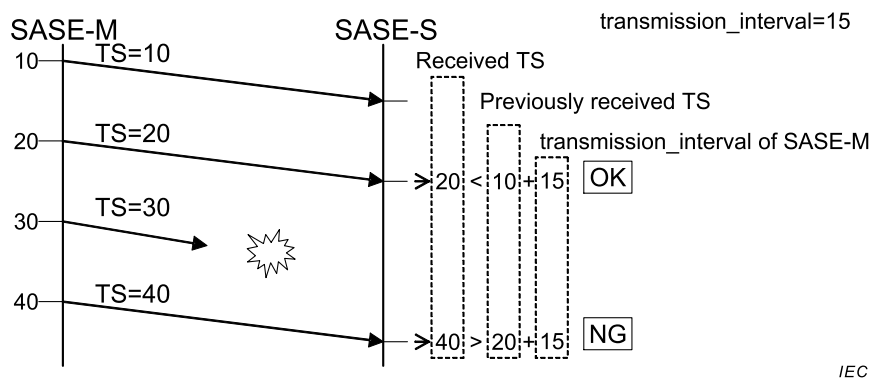


Figure 7 – Detection of loss

12.5.3.6 Unacceptable delay

An unacceptable delay is detected using timers and time stamps.

SASE-M periodically sends safety PDUs to SASE-S based on the SASE-M transmission interval (transmission_interval). The TS included in the safety PDU sent by SASE-M is the value of the safety clock during safety PDU transmission. SASE-S periodically sends safety

PDU to SASE-M based on the SASE-S transmission interval (transmission_interval). The TS included in the safety PDU sent by SASE-S is the sum of the safety clock value during safety PDU transmission and the offset ts_offset with SASE-M.


SASE-S on the receiving node receives a safety PDU from SASE-M, records the safety clock value at the time of safety PDU reception, and starts or resets the timer delay_detection_timer. SASE-S calculates the difference between the sum of the recorded safety clock value and the offset ts_offset and the received TS, and calculates the delay value from SASE-M to SASE-S. If the calculated value does not satisfy the following condition that takes into consideration offset dispersion (offset_dispersions), the receiving node deems that an unacceptable delay has occurred.

$$\text{offset_dispersion} < \text{Calculated value} < \text{allowable_delay} + \text{offset_dispersion}$$

If a valid safety PDU is not received before the timer delay_detection_timer expires, which occurs at the allowable_refresh_interval, the receiving node deems that an unacceptable delay has occurred. If this happens, SASE-S shall terminate the safety connection.

SASE-M on the receiving node receives a safety PDU from SASE-S, records the safety clock value at the time of safety PDU reception, and starts or resets the timer delay_detection_timer. SASE-M calculates the difference between the recorded safety clock value and the received TS, and calculates the delay value from SASE-S to SASE-M. If the calculated value does not satisfy the above-described SASE-S assessment formula, the receiving node deems that an unacceptable delay has occurred. In addition, if a valid safety PDU cannot be received before delay_detection_timer expires, the receiving node deems that an unacceptable delay has occurred. When this happens, SASE-M shall terminate the safety connection.

Figure 8 shows the sequence in a case where safety PDUs are sent from SASE-M to SASE-S and an unacceptable delay is detected by time stamps in SASE-S. Figure 9 shows a case where an unacceptable delay is detected by a timer in SASE-S. Similarly, when a safety PDU is sent from SASE-S to SASE-M, an unacceptable delay is detected in SASE-M on the receiving node.

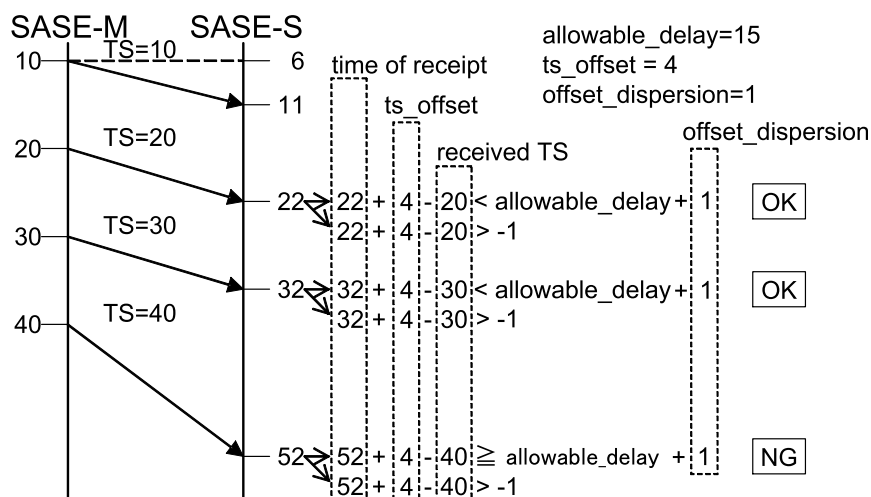

IEC

Figure 8 – Detection of unacceptable delay by time stamps

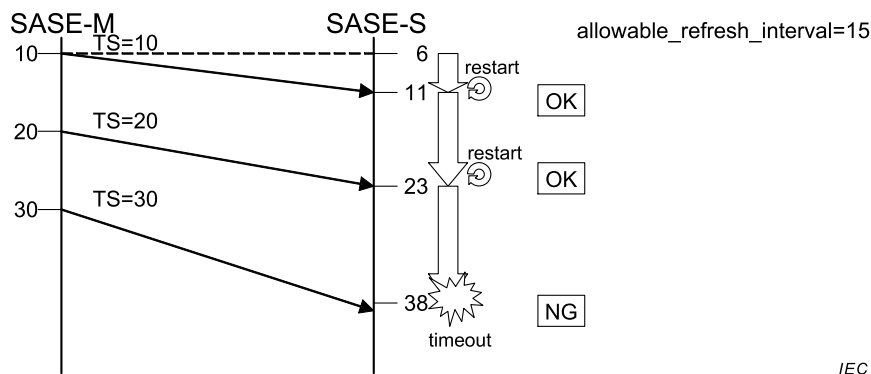


Figure 9 – Detection of unacceptable delay by timer

12.5.3.7 Insertion

Insertion is the insertion of a message from an unexpected or unknown transmission source. Insertion is detected using the safety connection identifier `connection_id` (CID) included in the safety PDU. The transmitting node sends a safety PDU that stores the `connection_id` in CID.

The receiving node compares the CID included in the safety PDU with the `connection_id` agreed upon at the time of connection establishment, and determines if the two match. If the two do not match, the receiving node shall discard the received safety PDU. If the received safety PDU is discarded, the timer `delay_detection_timer` used to detect unacceptable delays shall not be reset.

12.5.3.8 Masquerade

Masquerade is the reception of an unsafe message by a safety station and insertion of the message from what appears to be a valid transmission source as a result of a fault or interference. Masquerade is detected using CRC generated by a generator polynomial that differs from that for non-safety communication.

The transmitting node sends a safety PDU that includes its calculated CRC. The receiving node compares the CRC included in the safety PDU with the CRC calculated from the received safety PDU. If the two do not match, the receiving node shall discard the received safety PDU. If the received safety PDU is discarded, the timer `delay_detection_timer` used to detect unacceptable delays shall not be reset.

12.5.3.9 Addressing

Addressing is the transmission of a safety message to the wrong safety station and treatment of the message as a correct message due to a fault or interference. Addressing is detected using the safety connection identifier `connect_id` included in the safety PDU.

The transmitting node sends a safety PDU that stores the `connection_id` in CID. The receiving node compares the CID included in the safety PDU with the `connection_id` agreed upon at the time of connection establishment, and determines if the two match. If the two do not match, the receiving node shall discard the received safety PDU. If the received safety PDU is discarded, the timer `delay_detection_timer` used to detect unacceptable delays shall not be reset.

12.5.4 Safety communication layer structure

The protocol hierarchy of the safety station is comprised of the protocol hierarchy of CP 8/4 and CP 8/5 (IEEE 802.3 and FAL Type 23) which serves as the foundation, the safety communication layer FSCP 8/2 which implements safety communication, and safety related applications. This hierarchy is shown (for CP 8/5) in Figure 10.

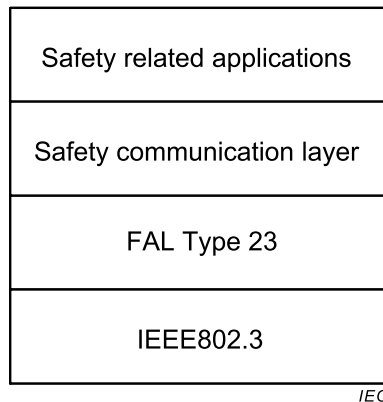


Figure 10 – Protocol Hierarchy

12.5.5 Relationships with FAL (and DLL, PhL)

12.5.5.1 General

There are no FAL requirements other than those stated in this document.

FSCP 8/2 uses the services of the CP 8/4, CP 8/5 FAL. Safety data delivery uses the transient transmission service. The CP 8/4 uses the “Read memory” and “Write memory” services, and the CP 8/5 uses the “AC Send ND” service. Both are described in FAL Type 23.

12.5.5.2 Data types

Data types of safety data are specified in IEC 61158-5-23.

12.6 Safety communication layer services for FSCP 8/2

12.6.1 General

The FSCP 8/2 is structured around two state machines, the SFSPM-M in the safety master, and the SFSPM-S in the safety slave, with state transitions effected via services as described in 12.6. Safety-related applications use safety application services to communicate via the safety communication layer.

12.6.2 Connection reestablishment services

12.6.2.1 SS-Start

SS-Start is a service used for requesting the start of safety communication. Table 27 shows the SS-Start parameters.

Table 27 – SS-Start

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
ConnectionID	M	M(=)		

ConnectionID

Specifies the ID of the safety connection that is to start safety communication. The size is 32 bits.

12.6.2.2 SS-Restart

SS-Restart is a service used for requesting the restart of safety communication. Table 28 shows the SS-Restart parameters.

Table 28 – SS-Restart

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
ConnectionID	M	M(=)		

ConnectionID

Specifies the ID of the safety connection that is to restart safety communication. The size is 32 bits.

12.6.2.3 SS-InvokeFunc

SS-InvokeFunc is a service used for requesting the execution of a safety application command. Table 29 shows the SS-InvokeFunc parameters.

Table 29 – SS-InvokeFunc

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
ConnectionID	M	M(=)		
Command	M	M(=)		
Data	C	C(=)		
Result			C	C(=)
R Data			C	C(=)

ConnectionID

Specifies the ID of the target safety connection. The size is 32 bits.

Command

Specifies the command to be executed.

Data

Specifies the information related to the command to be executed.

R Data

Contains the information returned from the executed service.

12.6.3 Data transmission services**12.6.3.1 SS-Read**

This service is used to read safety data of a specified size from safety cyclic memory. Table 30 shows the parameters of this service.

Table 30 – SS-Read

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Address	M	M(=)		
Size	M	M(=)		
Result			M	M(=)
R Data			M	M(=)

Address

Specifies the target memory head address.

Size

Specifies the target memory size (bit units).

Data

Contains the contents of the read memory.

12.6.3.2 SS-Write

This service is used to write safety data of a specified size to safety cyclic memory. Table 31 shows the parameters of this service.

Table 31 – SS-Write

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Address	M	M(=)		
Size	M	M(=)		
Data	M	M(=)		

Address

Specifies the target memory head address.

Size

Specifies the target memory size (bit units).

Data

Specifies the safety data to be written to the target memory.

12.6.4 Connection termination notification services

12.6.4.1 SS-Terminate

This service is used to issue a notification of termination of the safety connection. Table 32 shows the parameters of this service.

Table 32 – SS-Terminate

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument		M		
CID		M		

CID


Specifies the CID of the terminated safety connection.

12.7 Safety communication layer protocol for FSCP 8/2

12.7.1 Safety PDU format

12.7.1.1 Safety PDU structure

Figure 11 shows the structure of the safety PDU used by the FSCP 8/2 safety communication function. S-Data indicates the safety data area and stores safety input data or safety output data. The size of S-Data is 128 bits, maximum.

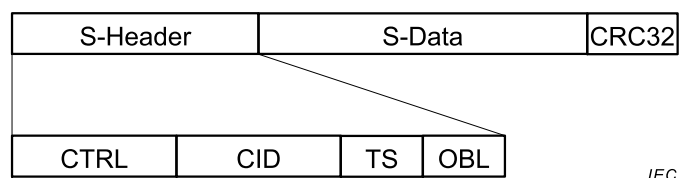

IEC

Figure 11 – Safety PDU Structure


Table 33 shows the names, sizes, and contents of the elements that make up the safety PDU.

Table 33 – Safety PDU elements

Attribute	Description	Size (bits)
S-Header	Structure of 4 elements:	96
CTRL	Command type, status	32
CID	Safety connection identifier	32
TS	Time stamp	16
OBL	Offset generation information	16
S-Data	Safety data	128 max
CRC32	Cyclic Redundancy Check	32

12.7.1.2 CTRL

Figure 12 shows the configuration of CTRL. Table 34 describes the contents of the elements that make up CTRL.

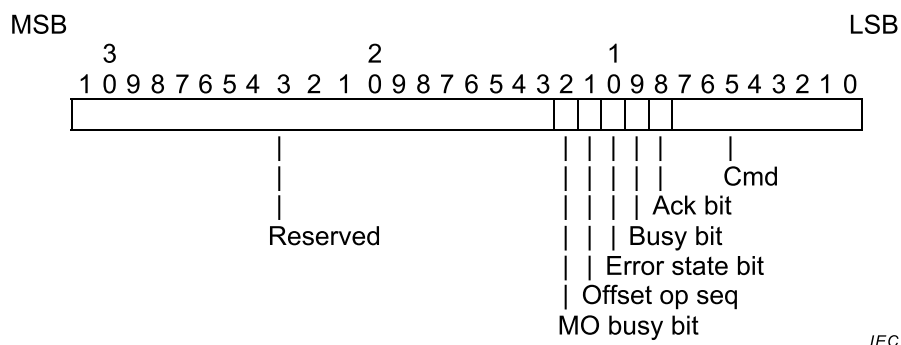

IEC

Figure 12 – CTRL Configuration

Table 34 – CTRL Elements

Item		Value	Description
Cmd	S-Connect	0x00	Establish safety connection
	S-InitConfirmNetPrm	0x01	Confirm safety network parameters
	S-InitVerifyStnPrm	0x02	Verify safety station parameters
	S-InvokeFunc	0x03	Safety application command
	Reserved	0x04 – 0xF0	For future expansion
	S-ReadErrorInfo	0xFA	Read error information
	S-WriteErrorInfo	0xFB	Issue error notification
	S-RefreshReady	0xFC	Issue safety refresh ready notification and measure offset
	S-RefreshMO	0xFD	Safety refresh; measure offset
	S-RefreshGO	0xFE	Safety refresh; generate offset
	S-Refresh	0xFF	Safety refresh
Ack bit		0x00	Request
		0x01	Response
Busy bit		0x00	Processing complete
		0x01	Processing not complete
Error state bit		0x00	No error
		0x01	Error
Offset op seq		0x00, 0x01	Offset measurement/generation sequence number
MO busy bit		0x00	Processing complete
		0x01	Processing not complete
Reserved		—	For future expansion

Cmd

Indicates the safety PDU type.

Ack bit

Indicates whether Cmd is a request or a response. 0 indicates request and 1 indicates response.

Busy bit

Indicates whether or not the processing on the Cmd by the transmitting node has been completed at a time other than safety refresh. 0 indicates that the request process is completed, and 1 indicates that the request process is not complete. The Busy bit shall be 0 during safety refresh.

When Cmd is sent with the Busy bit set to 1, SASE-M shall send the same Cmd with the Busy bit set to 0 after the processing that caused the Busy bit is completed. Upon receipt of a safety PDU with the Busy bit set to 1, SASE-M discards the received safety PDU, restarts roundtrip_time, and then resends the same Cmd. Upon receipt of a safety PDU with the Busy bit set to 1, SASE-S discards the received safety PDU, restarts roundtrip_timer, and sends a response with the Busy bit set to 0.

Error state bit

Indicates the error state. 0 indicates no error, and 1 indicates error. The Error state bit is 1 from the moment an error occurs to the moment it is cleared.

Offset op seq

Used to associate requests sent by SASE-M with responses sent by SASE-S at the time of offset measurement and offset generation. Offset op seq is used when Cmd is:

S-RefreshReady,

S-RefreshMO, or
S-RefreshGO.

Its initial value is 0. SASE-M alternately specifies 0 and 1 at each offset measurement. With offset generation implemented following offset measurement, the value used with offset measurement is used as Offset op seq. SASE-S uses the Offset op seq value received in a request from SASE-M as the response Offset op seq.

NOTE 1 During offset measurement and offset generation which follows offset measurement, offset measurement and offset generation are associated by using the same value as Offset op seq.

MO Busy bit

Indicates whether or not the transmitting node processing is completed for offset measurement during safety refresh. 0 indicates that the processing is completed, and 1 indicates that it is not. When a safety PDU with the MO Busy bit set to 1 is received, restart shall be performed if roundtrip_timer has been started. When a safety PDU with the MO busy bit set to 1 is transmitted, the transmitting node does not start roundtrip_timer.

NOTE 2 The MO Busy bit is used for restarting the roundtrip_timer only. It does not extend the interval of clock offset interpolation.

12.7.1.3 CID

CID is a safety connection identifier that indicates the relationship between a transmission source and a transmission destination. CID is generated so as to include the SASE-M address and SASE-S address.

There is a maximum of two connections per set of safety stations. Given n1 as the network number of station A, n2 as the station number, n3 as the network number of station B, and n4 as the station number, the CIDs are as follows:

CID

$$CID_1 = ((n1 \times 256 + n2) \times 65536) + (n3 \times 256 + n4)$$

$$CID_2 = ((n3 \times 256 + n4) \times 65536) + (n1 \times 256 + n2)$$

where

CID_1 is the CID for safety connection 1

CID_2 is the CID for safety connection 2

12.7.1.4 TS

TS is a time stamp that indicates the lower 16 bits of a 48-bit safety clock. Its unit is 128 microseconds. TS uses the safety clock of SASE-M as its standard.

NOTE The time period handled by the 48-bit safety clock (unit: 128 microseconds) is approximately 1140 years.

When SASE-M executes a Cmd request, the value of the lower 16 bits of the safety clock during the Cmd request shall be stored in TS.

When SASE-S executes a Cmd request, the value calculated by the formula below shall be stored in TS. sending_time is the lower 16-bit value of the SASE-S safety clock, and ts_offset is the offset of the SASE-M safety clock.

Time stamp

$$TS = (\text{sending_time} + \text{ts_offset}) \bmod 2^{16}$$

Figure 13 indicates the relationship between the SASE-M and SASE-S safety clocks and the TS during a Cmd request.

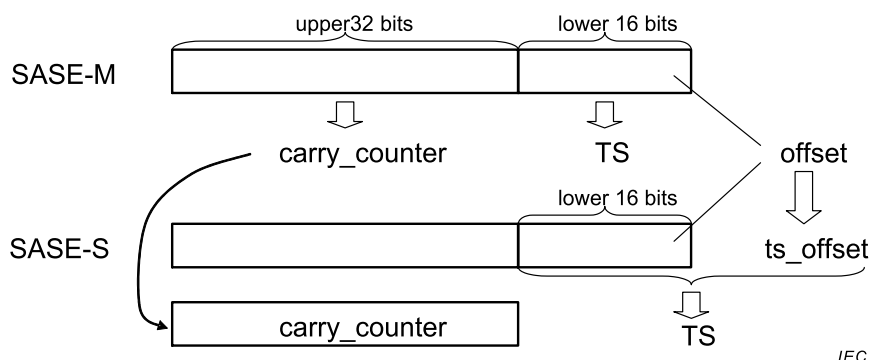


Figure 13 – SASE-M and SASE-S TS

When a response is sent to the Cmd request, TS shall be the same value as the TS used by the Cmd requesting node.

The upper 32 bits of the 48-bit safety clock are called the `carry_counter`, and are derived from the upper 32 bits of the SASE-M safety clock. SASE-M notifies SASE-S of the initial value of `carry_counter` when connection is established.

SASE-S then uses the value identified by SASE-M as the `carry_counter`. The `carry_counter` is used as the initial value of CRC generation that is stored in the safety PDU.

The accuracy of the safety clock implemented shall satisfy ± 100 ppm.

12.7.1.5 OBL

OBL is information used to generate the offset `ts_offset` of the safety clock. OBL is used in the request S-RefreshGO-req sent by SASE-M and in the response S-RefreshGO-rsp sent by SASE-S.

The information stored in OBL of S-RefreshGO-req is `offset_baseline` described in 12.7.2.5. The information stored in OBL of S-RefreshGO-rsp is the value of the difference between the calculated `ts_offset` and the used `ts_offset`, also described in 12.7.2.5.

12.7.1.6 S-Data

12.7.1.6.1 Structure

S-Data is an area that stores safety data. During safety refresh, S-Data uses the format shown in Figure 14, where `safety_data` is safety refresh data.

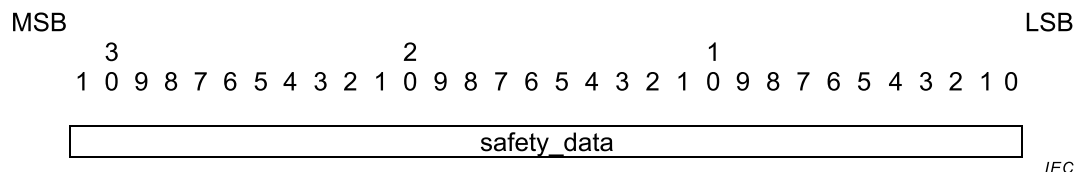


Figure 14 – S-Data during safety refresh

Figure 15 and Figure 16 show the S-Data formats used at times other than during safety refresh.



Figure 15 – S-Data not during safety refresh

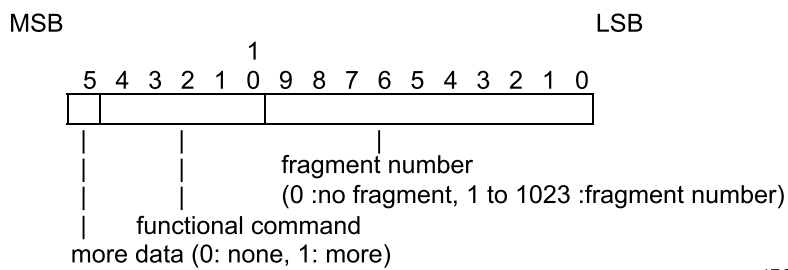


Figure 16 – S-Data header configuration

S-DataHeader

The header used when safety data is transmitted in fragments or when a functional command is executed.

Fragment number

Indicates the number of fragments. 0 indicates no fragments, and 1 to 1023 indicates the number of fragments.

Functional command

Indicates the functional command.

More data

Indicates whether or not there is more data when the safety data is transmitted in fragments. 0 indicates that there is no more data, and 1 indicates that there is more data.

12.7.1.6.2 Fragmentation

When safety data is transmitted in fragments, SASE-M sets the fragment number of the first S-DataHeader of the fragmented safety data to 1 and more data to 1. In the second and subsequent S-DataHeaders, SASE-M sequentially sets the fragment number to a value incremented by 1. SASE-M sets more data to 0 only when the fragment is the last fragment, and to 1 at any other time.

When requesting SASE-S to transmit safety data, SASE-M sends a request with the fragment number of the S-DataHeader set to 1 and more data set to 0. When SASE-S transmits the safety data in fragments, SASE-S sets the fragment number to 1 and more data to 1 in the S-DataHeader of the first fragmented safety data. When SASE-M receives the first fragmented safety data from SASE-S, it sends a request with the fragment number of the S-DataHeader set to 2 (equivalent to the value at the time of the previous request transmission incremented by 1) and more data set to 0. SASE-S then enters a value incremented by 1 as the fragment value in the second and subsequent S-DataHeaders.

SASE-S enters 0 for the last more data only, and 1 for all other more data values. SASE-M always enters a value equivalent to the previous value incremented by 1 for the fragment data of S-DataHeader, and 0 for more data.

12.7.1.7 CRC32

CRC32 is a 32-bit CRC for safety communication. The following formula shall be used as the CRC generator polynomial with the FSCP 8/2 safety communication function.

CRC generator polynomial (0x1F1922815)

$$G(x) = x^{32} + x^{31} + x^{30} + x^{29} + x^{28} + x^{24} + x^{23} + x^{20} + x^{17} + x^{13} + x^{11} + x^4 + x^2 + 1$$

NOTE This CRC generator polynomial is described in [36]. It exhibits properness when the block length (n), which is the sum of the message length and CRC length, is less than 2 046. In the range of $99 \leq n \leq 1\,024$, the minimum hamming distance of this CRC generator polynomial is 8.

CRC32 shall be calculated using CTRL, CID, TS, OBL, S-Data, and carry_counter included in the safety PDU as shown in Figure 17.

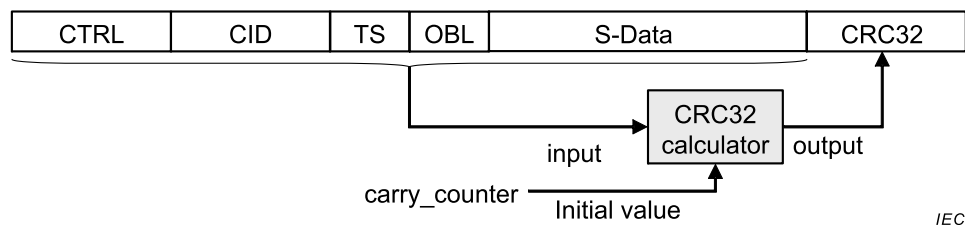


Figure 17 – CRC calculation

12.7.2 Safety FAL service protocol machine (SFSPM)

12.7.2.1 Overview

The behaviour of the safety communication layer of FSCP 8/2 is defined by the state machines, SFSPM-M and SFSPM-S, each time a safety connection is made. SFSPM-M and SFSPM-S communication uses the models shown in Figure 18 when performing safety refresh operations configured to transmit and receive safety input and output, and when performing operations other than safety refresh.

When operations other than safety refresh are performed, SFSPM-M sends a request to SFSPM-S, and SFSPM-S sends a response to SFSPM-M. When safety refresh operations are performed, SFSPM-M and SFSPM-S independently send requests to one another.

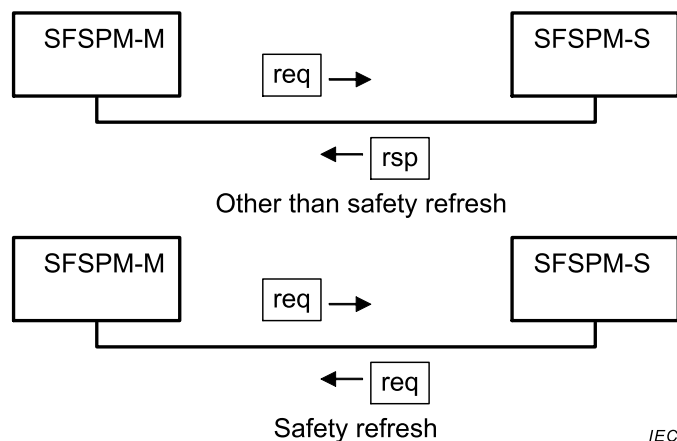


Figure 18 – Communication models

Figure 19 provides an overview of the state transitions of the safety communication layer.

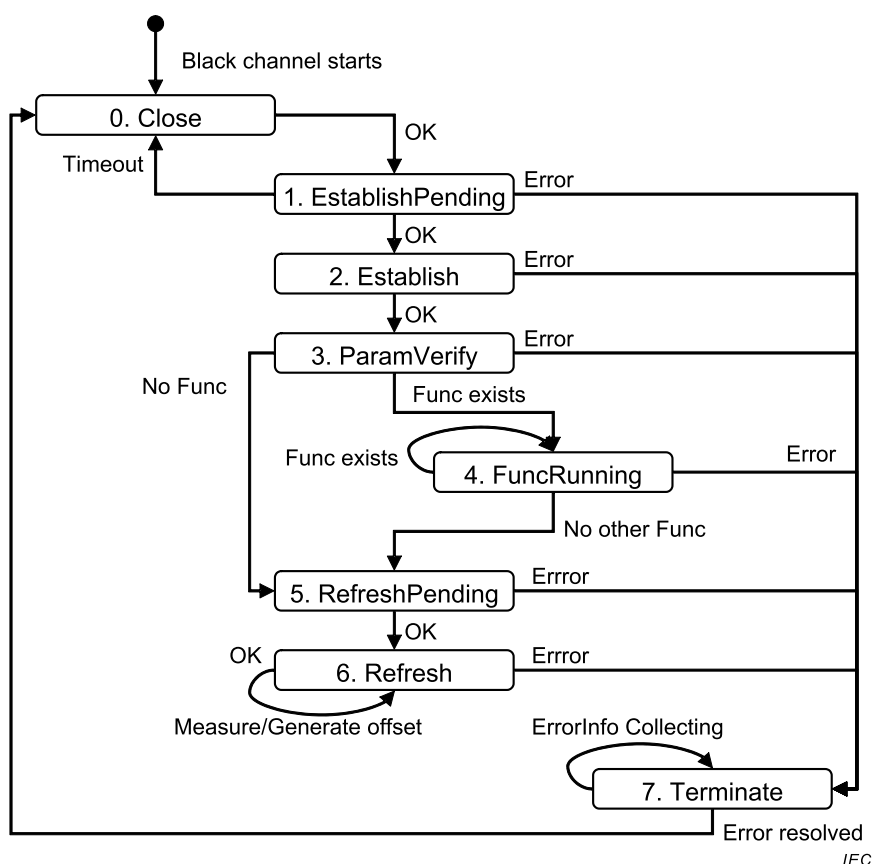


Figure 19 – SFSPM state transition diagram

Table 35 describes the states shown in Figure 19.

Table 35 – State list

No.	State Name	State	Description
0	Close	Safety connection not established	A safety connection is not established between SFSPM-M and SFSPM-S.
1	EstablishPending	Safety connection establishment pending	The establishment of a safety connection between SFSPM-M and SFSPM-S is pending.
2	Establish	Safety connection established	A safety connection is established between SFSPM-M and SFSPM-S.
3	ParamVerify	Parameter verification	The parameters held by SFSPM-M and SFSPM-S are being verified.
4	FuncRunning	Function running	Support functions of SFSPM-M and SFSPM-S are running. For executable support function, see Table 38, bits 2 to 31. This state is for future expansion. State transitions to this state do not occur.
5	RefreshPending	Safety refresh pending	Verification of the safety refresh ready status of SFSPM-M and SFSPM-S and measurement of the safety clock offset are currently in progress.
6	Refresh	Safety refresh in progress	Safety input/output information is currently being exchanged between SFSPM-M and SFSPM-S. At the same time, periodic safety clock offset measurement and generation are also being performed.
7	Terminate	Safety connection terminated	An error occurred on SFSPM-M and/or SFSPM-S, and the safety connection was terminated.

12.7.2.2 Behaviour

12.7.2.2.1 Safety initialization

The safety communication layer establishes a safety connection prior to communication as shown in Figure 20. The safety connection is established following the procedure below:

- 1) SFSPM-M starts. SFSPM-M sends a safety connection establishment request to SFSPM-S based on parameters provided in advance.
- 2) SFSPM-S receives the safety connection establishment request from SFSPM-M and sends a safety connection establishment response to SFSPM-M.
- 3) SFSPM-M receives the safety connection establishment response from SFSPM-S and, based on support function information agreed upon at the time of safety connection establishment, sends a request related to support functions to SFSPM-S. SFSPM-M sends a safety network parameter confirmation request related to support functions to SFSPM-S.
- 4) SFSPM-S receives the safety network parameter confirmation request from SFSPM-M, stores the received parameters, and sends a safety network parameter confirmation response to SFSPM-M.
- 5) SFSPM-M receives the safety network parameter confirmation response from SFSPM-S and stores the received parameters.
- 6) If safety network parameter confirmation ends successfully, SFSPM-M sends a safety station parameter verification request to SFSPM-S.
- 7) SFSPM-S receives the safety station parameter verification request from SFSPM-M and sends the safety station parameter verification response, including parameters provided in advance, to SFSPM-M.
- 8) SFSPM-M receives the safety station parameter verification response from SFSPM-S and checks if the safety station parameters are correct.
- 9) SFSPM-M verifies that the safety station parameters are correct, and repeatedly sends requests and receives responses until all requests related to support functions have been performed.
- 10) SFSPM-S repeatedly receives requests and sends responses during the period the requests related to support functions continue.
- 11) Once all requests related to support functions have been performed, SFSPM-M sends a refresh preparation + offset measurement request to SFSPM-S.
- 12) SFSPM-S receives the refresh preparation + offset measurement request from SFSPM-M and sends a refresh preparation + offset measurement response to SFSPM-M.
- 13) SFSPM-M receives the refresh preparation + offset measurement response, generates the information required for offset calculation, and sends a safety refresh + offset generation request, including the generated information, to SFSPM-S.
- 14) SFSPM-S receives the safety refresh + offset generation request from SFSPM-M, generates an offset from the notified information, and sends a safety refresh + offset generation response to SFSPM-M.
- 15) SFSPM-M starts safety refresh by sending a safety refresh + offset generation request and, after the transmission interval has passed, sends a safety refresh request.
- 16) SFSPM-S starts safety refresh by sending a safety refresh + offset generation response and, after the transmission interval has passed, sends a safety refresh request.

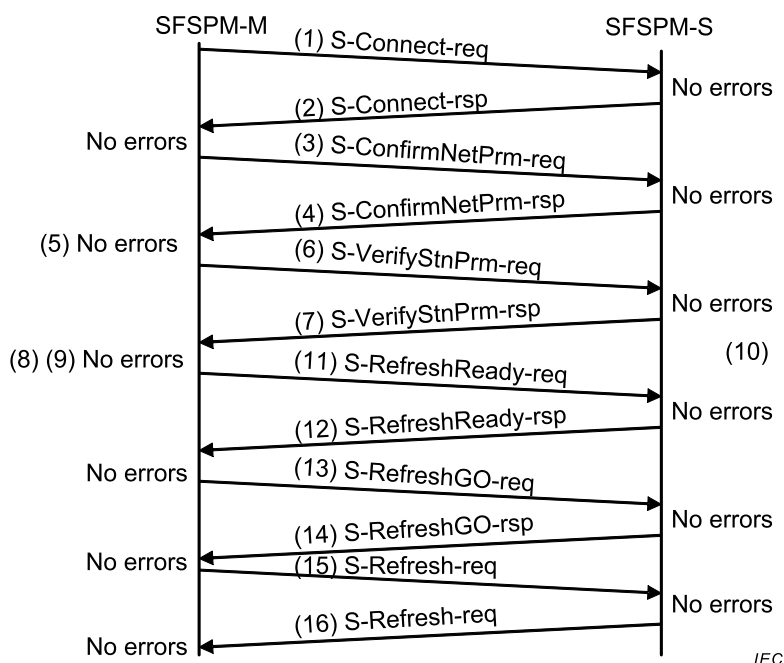


Figure 20 – Connection establishment sequence

12.7.2.2.2 Safety refresh

Figure 21 shows the normal communication sequence from SFSPM-M to SFSPM-S during the safety refresh communication that executes safety input/output transmission and reception.

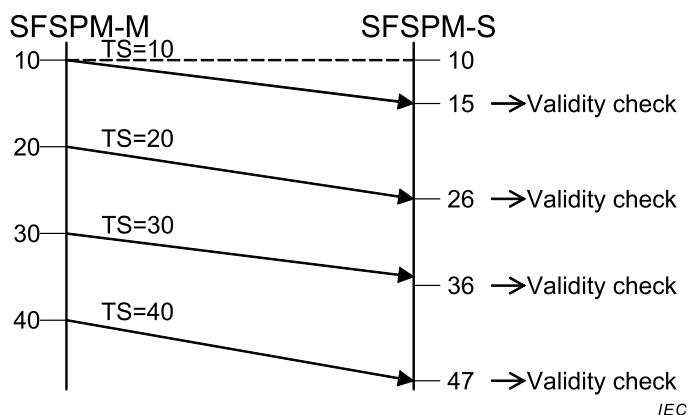


Figure 21 – Communication sequence during safety refresh communication

SFSPM-M periodically sends safety PDUs to SFSPM-S based on the SFSPM-M transmission interval (transmission_interval). SFSPM-S verifies the received safety PDUs.

SFSPM-S periodically sends safety PDUs to SFSPM-M based on the SFSPM-S transmission interval (transmission_interval). SFSPM-M verifies the received safety PDUs.

SFSPM-M and SFSPM-S shall conduct safety connection identifier verification, CRC verification, and time stamp verification of the received safety PDUs. SFSPM-M and SFSPM-S shall mutually monitor the periodic transmission of safety PDUs.

SFSPM-M and SFSPM-S shall deliver the received safety data to upper layers when the verification results of a received safety PDU indicate that the PDU is normal.

During safety refresh communication, SFSPM-M and SFSPM-S periodically execute offset measurement and generation. Figure 22 shows the sequence at the time of offset measurement and generation between SFSPM-M and SFSPM-S.

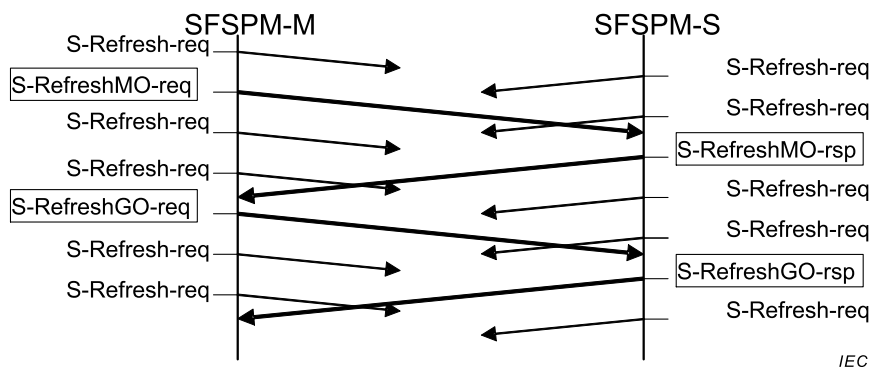


Figure 22 – Offset measurement and generation sequence during safety refresh communication

12.7.2.2.3 Safety connection termination

When a communication error is detected during safety initialization or safety refresh, SFSPM-M and SFSPM-S stop safety refresh (if the error occurred during safety refresh) and terminate the safety connection.

SFSPM-M or SFSPM-S shall terminate the safety connection following the procedure below.

- 1) SFSPM-M or SFSPM-S detects an error requiring safety connection termination.
- 2) SFSPM-M or SFSPM-S issues a notification to the safety user layer indicating that an error occurred requiring termination of the safety connection and the safety connection is subject to termination.
- 3) The safety user layer application switches the state and information related to the safety connection where the error occurred to a safe state.
- 4) SFSPM-M or SFSPM-S terminates the safety connection where the error occurred.
- 5) SFSPM-M re-establishes the safety connection once the error is cleared.

12.7.2.3 SFSPM-M

12.7.2.3.1 State transitions

Figure 23 shows an SFSPM-M state transition diagram.

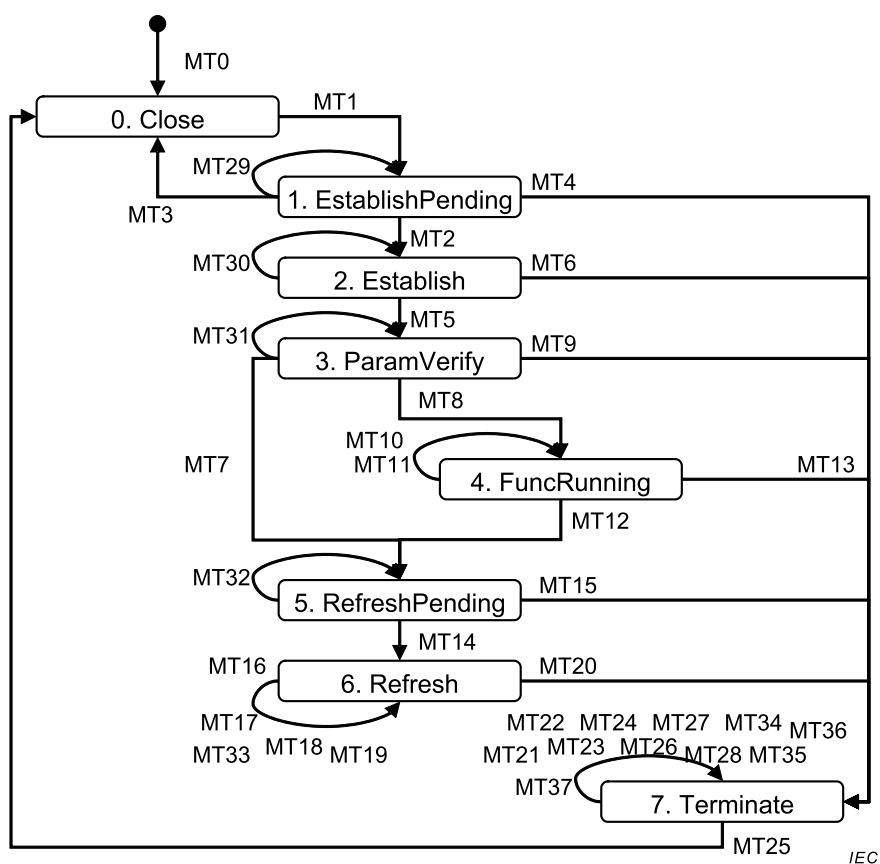


Figure 23 – SFSPM-M state transition diagram

Table 36 describes the timers used by SFSPM-M.

Table 36 – SFSPM-M timers

Name	Description
roundtrip_timer	Used to detect unallowable delays other than during safety refresh. It expires after the allowable_roundtrip_delay has elapsed.
delay_detection_timer	Used to detect unallowable delays. It expires after the allowable_refresh_interval has elapsed.

Table 37 shows the SFSPM-M state transition table.

Table 37 – SFSPM-M state transition table

Trans	State	Condition	Action	Next State
MT0	—	Black channel ready	—	0.Close
MT1	0.Close	—	Send S-Connect-req && Start roundtrip_timer	1.EstablishPending
MT2	1.EstablishPending	Receive S-Connect-rsp [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitConfirmNetPrm-req && Start roundtrip_timer	2.Establish
MT29	1.EstablishPending	Receive S-Connect-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent	1.EstablishPending

Trans	State	Condition	Action	Next State
			S-Connect-req && Start roundtrip_timer	
MT3	1.EstablishPending	roundtrip_timer timeout	—	0.Close
MT4	1.EstablishPending	Receive S-Connect-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT5	2.Establish	Receive S-InitConfirmNetPrm-rsp [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitVerifyStnPrm-req && Start roundtrip_timer	3.ParamVerify
MT30	2.Establish	Receive S-InitConfirmNetPrm-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent S-InitConfirmNetPrm-req && Start roundtrip_timer	2.Establish
MT6	2.Establish	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
MT6	2.Establish	Receive S-InitConfirmNetPrm-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT7	3.ParamVerify	Receive S-InitVerifyStnPrm-rsp [NoError] && OptFuncs not exist	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-req && Start roundtrip_timer	6.RefreshPending
MT8	3.ParamVerify	Receive S-InitVerifyStnPrm-rsp [NoError] && OptFuncs exist	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-req && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
MT31	3.ParamVerify	Receive S-InitVerifyStnPrm-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent S-InitVerifyStnPrm-req && Start roundtrip_timer	3.ParamVerify
MT9	3.ParamVerify	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
MT9	3.ParamVerify	Receive S-InitVerifyStnPrm-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT10	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-rsp [NoError] && Another OptFunc exists	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-req && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
MT11	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent S-InvokeFunc-req && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
MT12	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-rsp [NoError] && No other OptFunc exists	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-req && Start roundtrip_timer	6.RefreshPending
MT13	4.FuncRunning	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
MT13	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT14	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshReady-rsp	Stop roundtrip_timer	6.Refresh

Trans	State	Condition	Action	Next State
		[NoError]	&& Send S-RefreshGO-req && Start roundtrip_timer	
MT32	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshReady-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent S-RefreshReady-req && Start roundtrip_timer	6.RefreshPending
MT15	5.RefreshPending	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
MT15	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshReady-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT16	6.Refresh	Time to send [NoError]	Send S-Refresh-req	6.Refresh
MT17	6.Refresh	Time to measure offset	Send S-RefreshMO-req && Start roundtrip_timer	6.Refresh
MT18	6.Refresh	ReceiveS-RefreshMO-rsp [NoError]	Stop roundtrip_timer	6.Refresh
MT18	6.Refresh	Time to send [at first after S-RefreshMO-rsp with NoMOBusy received]	Send S-RefreshGO-req && Start roundtrip_timer	6.Refresh
MT33	6.Refresh	ReceiveS-RefreshMO-rsp [MOBusy]	Stop roundtrip_timer && Start roundtrip_timer	6.Refresh
MT19	6.Refresh	ReceiveS-RefreshGO-rsp [NoError]	Stop roundtrip_timer	6.Refresh
MT20	6.Refresh	Receive S-Refresh-req [Error]	—	7.Terminate
MT20	6.Refresh	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
MT20	6.Refresh	ReceiveS-RefreshMO-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT20	6.Refresh	ReceiveS-RefreshGO-rsp [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT21	7.Terminate	Need to collect error information	Send S-ReadErrorInfo-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
MT22	7.Terminate	Receive S-ReadErrorInfo-rsp [No more data]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT34	7.Terminate	Receive S-ReadErrorInfo-rsp [More data]	Stop roundtrip_timer && S-ReadErrorInfo-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
MT35	7.Terminate	ReceiveS-ReadErrorInfo-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent S-ReadErrorInfo-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
MT23	7.Terminate	Need to send error information	Send S-WriteErrorInfo-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
MT24	7.Terminate	Receive S-WriteErrorInfo-rsp [No more data]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT36	7.Terminate	Receive S-WriteErrorInfo-rsp [More data]	Stop roundtrip_timer && S-WriteErrorInfo-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate

Trans	State	Condition	Action	Next State
MT37	7.Terminate	ReceiveS-WriteErrorInfo-rsp [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send previously sent S-WriteErrorInfo-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
MT25	7.Terminate	Error resolved	—	0.Close
MT26	7.Terminate	Need to invoke Function	Send S-InvokeFunc-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
MT27	7.Terminate	Receive S-InvokeFunc-rsp	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
MT28	7.Terminate	Receive S-InvokeFunc-rsp [Busy]	Send previously sent S-InvokeFunc-req	7.Terminate
MT4, MT6, MT9, MT13, and MT15 errors: Abnormal CTRL, Error state bit = 1, Abnormal S-Data				
MT20 error: Incorrect order, Loss, Unallowable delay, Abnormal CTRL, Error state bit = 1				

12.7.2.3.2 Operation other than during safety refresh

SFSPM-M starts the timer roundtrip_timer at the same time as it sends a request. SFSPM-M receives a response to the request from SFSPM-S, and stops the timer roundtrip_timer. The timer roundtrip_timer expires at the allowable_roundtrip_delay. If SFSPM-M does not receive a response to the request before the timer roundtrip_timer expires, an unallowable delay occurs. Figure 24 shows the sequence for states other than safety refresh.

When sending a request, SFSPM-M inserts the lower 16 bits of the safety clock value into the TS of the safety PDU and sends the request. When sending a response, SFSPM-S inserts the value of the TS included in the safety PDU of the corresponding request into the TS of the safety PDU that is to serve as the response. SFSPM-M verifies that the response corresponds to the request by comparing the value of the TS included in the response with the value of the TS sent. If the two values do not match, SFSPM-M shall discard the received safety PDU.

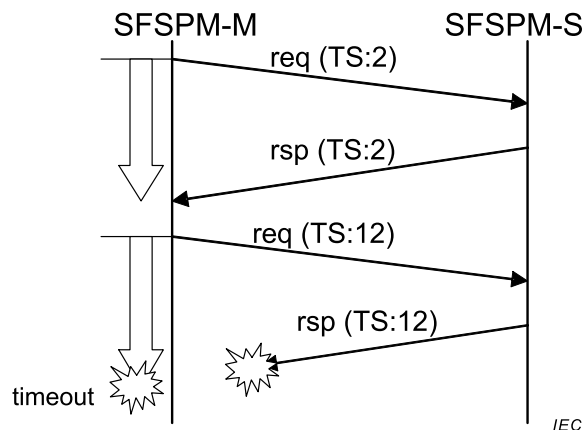
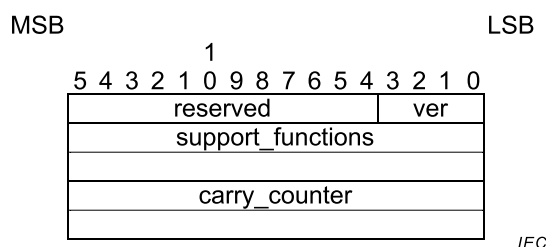


Figure 24 – Sequence other than during safety refresh

12.7.2.3.3 S-Data syntax

12.7.2.3.3.1 S-Connect-req

S-Connect-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 25.

**Figure 25 – S-Connect-req****ver**

Indicates the protocol version of FSCP 8/2 supported by SFSPM-M. The protocol version is 0000b.

reserved

Reserved for future expansion.

support_functions

Table 38 describes the details of the support functions of S-Connect-req. Each bit indicates whether or not the function indicated in the table is supported. 1 indicates that the function is supported, and 0 indicates that the function is not supported.

Table 38 – support_functions

Bit	Function	Description
0	Safety network parameter verification	Verifies the network safety parameters held by SFSPM-M and SFSPM-S.
1	Safety station parameter verification	Verifies the safety station parameters held by SFSPM-M and SFSPM-S.
2 – 31	For future expansion	For future expansion


carry_counter

The initial value of the carry_counter used by SFSPM-M and SFSPM-S after S-Connect transmission/reception.

If S-Data of the safety PDU is S-connect-req, the value of the carry_counter used in the generation of CRC32 as initial value is 0.

12.7.2.3.3.2 S-InitConfirmNetPrm-req

S-InitConfirmNetPrm-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 26.

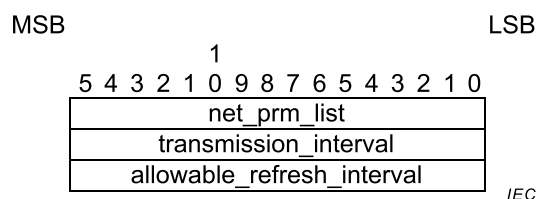**Figure 26 – S-InitConfirmNetPrm-req****net_prm_list**

A list of the safety network parameters to be confirmed. Figure 27 shows the configuration of net_prm_list. 1 indicates that the parameter is to be confirmed, and 0 indicates that it is not. The bits of transmission_interval and allowable_refresh_interval are set to 1.

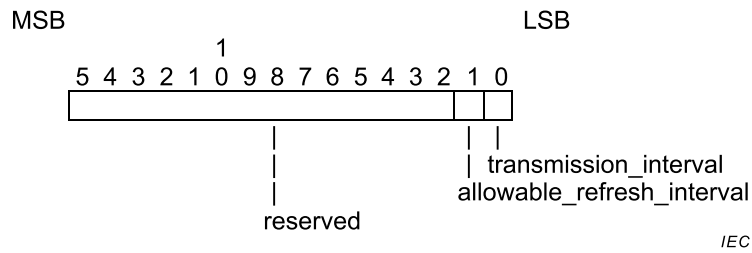


Figure 27 – net_prm_list

transmission_interval

The transmission interval of the safety PDUs of SFSPM-M during safety refresh. The unit is 128 μ s.

allowable_refresh_interval

The allowable reception interval used by SFSPM-M and SFSPM-S during safety refresh. The unit is 128 μ s.

12.7.2.3.3.3 S-InitVerifyStnPrm-req

S-InitVerifyStnPrm-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 28.

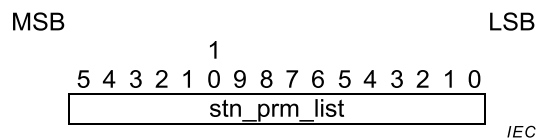


Figure 28 – S-InitVerifyStnPrm-req

stn_prm_list

A list of safety station parameters to be verified. Figure 29 shows the configuration of **stn_prm_list**. 1 indicates that the parameter is to be verified, and 0 indicates that it is not.

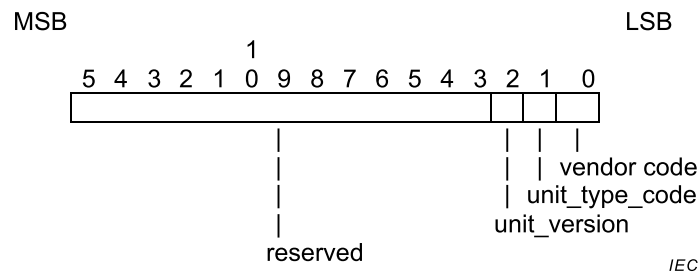
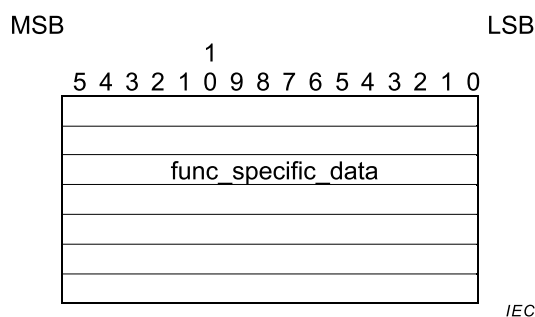


Figure 29 – stn_prm_list

12.7.2.3.3.4 S-InvokeFunc-req

S-InvokeFunc-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data areas stores the data described in Figure 30.

**Figure 30 – S-InvokeFunc-req****func_specific_data**

Data related to the function specified by the functional command of S-DataHeader. funcspecific_data is determined for each functional command.

12.7.2.3.3.5 S-RefreshReady-req


S-RefreshReady-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area does not store any information.

12.7.2.3.3.6 S-ReadErrorInfo-req

S-ReadErrorInfo-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area does not store any information.

12.7.2.3.3.7 S-WriteErrorInfo-req

S-WriteErrorInfo-req uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 31.

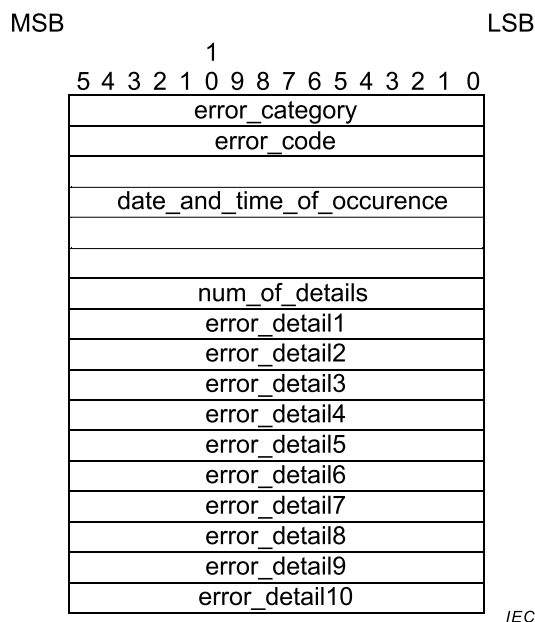**Figure 31 – S-WriteErrorInfo-req****error_category**

Indicates the category of an error, and uses the values indicated in Table 39 and Table 40.

Table 39 – error_category

Value	Meaning
0 – 299	For future expansion
300 – 349	Application layer common error (see Table 40)
350	Application layer vendor definition error
351 – 399	For future expansion (application layer error)
400~449	For future expansion (service user layer common error)
450	Service user layer vendor definition error
451 – 449	For future expansion (service user layer error)
500 – 66535	For future expansion

Table 40 – error_category for AL errors

Value	Meaning
300 – 309	For future expansion
310 – 314	Application layer error

error_code


Indicates the error number. The numbers used are shown in Table 41.

Table 41 – error_code

error_category	error_code	Meaning
310	0	CRC error detection
	1	TS error
	2	CID error
311	0	delay_detection_timer timeout
	1	roundtrip_timer time-out
312	0	Fragment number error
313	0	Safety network parameter error
314	0	Safety station parameter error

date_and_time_of_occurrence

Indicates the date and time of error occurrence. The format used is that shown in Figure 32. The year_upper (upper two digits of year), year_lower (lower two digits of year), month, day, hour, minute, second, and day_of_week, all expressed in BCD code.

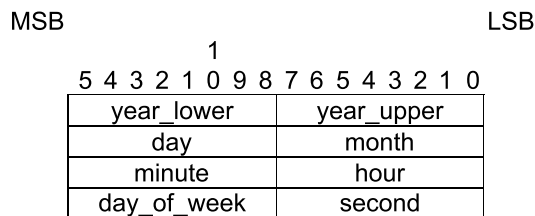

IEC

Figure 32 – date_and_time_of_occurrence**num_of_details**

Indicates the number of error details expressed by error_detail1 to error_detail10.

error_detail

Indicates the error details (1 – 10).

reserved

Reserved for future expansion.

12.7.2.3.3.8 S-RefreshMO-req

S-RefreshMO-req uses the S-Data format shown in Figure 14. The safety_data is safety refresh data.

12.7.2.3.3.9 S-RefreshGO-req


S-RefreshGO-req uses the S-Data format shown in Figure 14. The safety_data is safety refresh data.

12.7.2.3.3.10 S-Refresh-req

S-Refresh-req uses the S-Data format shown in Figure 14. The safety_data is safety refresh data.

12.7.2.4 SFSPM-S**12.7.2.4.1 State transitions**

Figure 33 shows an SFSPM-S state transition diagram.

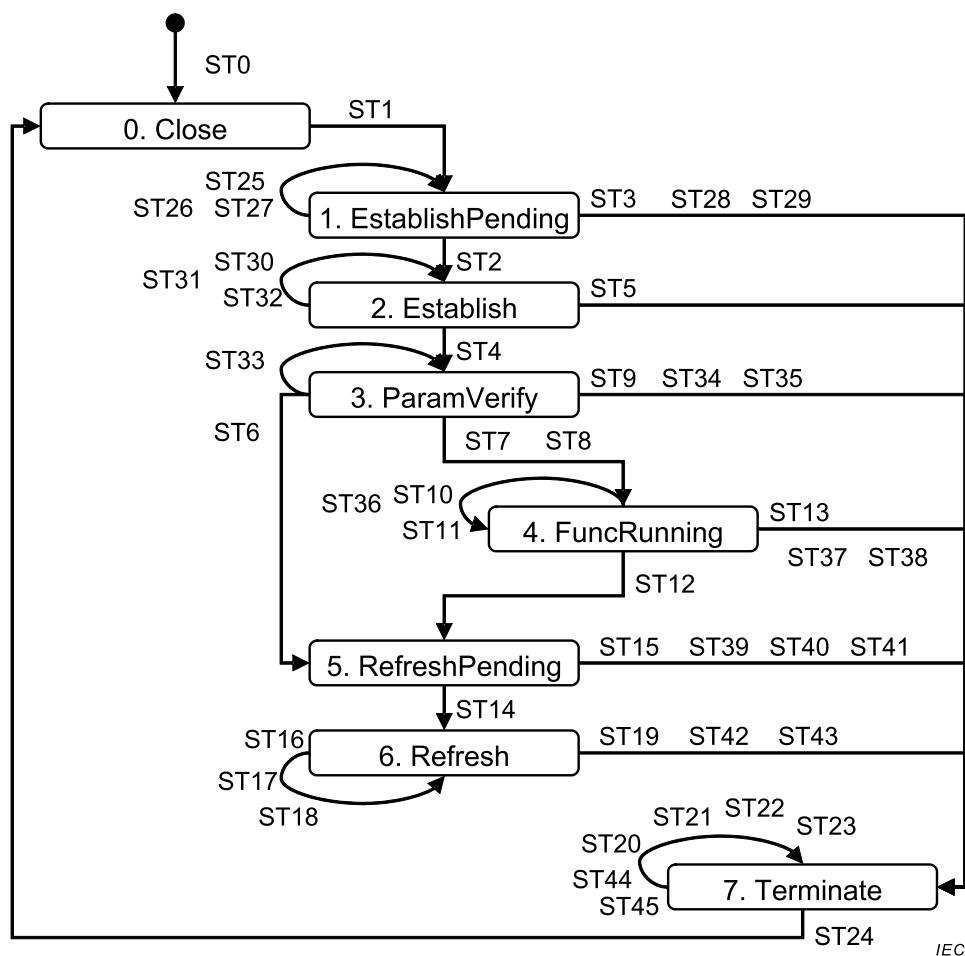

IEC

Figure 33 – SFSPM-S state transition diagram

Table 42 describes the timers used by SFSPM-S.

Table 42 – SFSPM-S timers

Name	Description
roundtrip_timer	Used to detect unallowable delays other than during safety refresh. It expires after the allowable_roundtrip_delay has elapsed.
delay_detection_timer	Used to detect unallowable delays. It expires after the allowable_refresh_interval has elapsed.

Table 43 shows the SFSPM-S state transition table.

Table 43 – SFSPM-S state transition table

Transition	State	Condition	Action	Next State
ST0	—	Black channel ready	—	0.Close
ST1	0.Close	Receive S-Connect-req [NoError]	Send S-Connect-rsp && Start roundtrip_timer	1.EstablishPending
ST2	1.EstablishPending	Receive S-InitConfirmNetPrm-req [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitConfirmNetPrm-rsp && Start roundtrip_timer	2.Establish
ST25	1.EstablishPending	Receive S-Connect-req [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-Connect-rsp && Start roundtrip_timer	1.EstablishPending
ST26	1.EstablishPending	Receive S-InitConfirmNetPrm-req [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitConfirmNetPrm-rsp && Start roundtrip_timer	1.EstablishPending
ST27	1.EstablishPending	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
ST3	1.EstablishPending	Receive S-InitConfirmNetPrm-req [Error]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitConfirmNetPrm-rsp	7.Terminate
ST28	1.EstablishPending	Receive S-WriteErrorInfo-req [No more data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST29	1.EstablishPending	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST4	2.Establish	Receive S-InitVerifyStnPrm-req [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitVerifyStnPrm-rsp && Start roundtrip_timer	3.ParamVerify
ST30	2.Establish	Receive S-InitVerifyStnPrm-req [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitVerifyStnPrm-rsp && Start roundtrip_timer	2.Establish
ST31	2.Establish	Receive S-WriteErrorInfo-req [No more data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST32	2.Establish	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer &&	7.Terminate

Transition	State	Condition	Action	Next State
			Send S-WriteErrorInfo-rsp && Start roundtrip_timer	
ST5	2.Establish	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
ST5	2.Establish	Receive S-InitVerifyStnPrm-req [Error]	Stop roundtrip_timer && Send S-InitVerifyStnPrm-rsp	7.Terminate
ST6	3.ParamVerify	Receive S-RefreshReady-req [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-rsp && Start roundtrip_timer	5.RefreshPending
ST33	3.ParamVerify	Receive S-RefreshReady-req [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-rsp && Start roundtrip_timer	3.ParamVerify
ST7	3.ParamVerify	Receive S-InvokeFunc-req [NoError] && Processing complete	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-rsp [NoBusy] && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST8	3.ParamVerify	Receive S-InvokeFunc-req [NoError] && Function in progress	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-rsp [Busy] && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST34	3.ParamVerify	Receive S-WriteErrorInfo-req [No more data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST35	3.ParamVerify	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rspStart roundtrip_timer	7.Terminate
ST9	3.ParamVerify	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
ST9	3.ParamVerify	Receive S-InvokeFunc-req [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
ST9	3.ParamVerify	Receive S-RefreshReady-req [Error]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-rsp	7.Terminate
ST10	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-req [NoError] && Processing complete	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-rsp [NoBusy] && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST11	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-req [NoError] && Function in progress	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-rsp [Busy] && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST12	4.FuncRunning	Receive S-RefreshReady-req [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-rsp && Start roundtrip_timer	5.RefreshPending
ST36	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-req [Busy]	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-rsp && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST37	4.FuncRunning	Receive S-WriteErrorInfo-req	Stop roundtrip_timer	7.Terminate

Transition	State	Condition	Action	Next State
		[No more data]	&& Send S-WriteErrorInfo-rsp	
ST38	4.FuncRunning	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST13	4.FuncRunning	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
ST13	4.FuncRunning	Receive S-InvokeFunc-req [Error]	Stop roundtrip_timer && Send S-InvokeFunc-rsp	7.Terminate
ST13	4.FuncRunning	Receive S-RefreshReady-req [Error]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshReady-rsp	7.Terminate
ST14	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshGO-req [NoError]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshGO-rsp	6.Refresh
ST39	5.RefreshPending	Receive S-WriteErrorInfo-req [No more data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST40	5.RefreshPending	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST15	5.RefreshPending	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
ST15	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshGO-req [ErrorA]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
ST15	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshGO-req [ErrorB]	Stop roundtrip_timer && Send S-RefreshGO-rsp && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST16	6.Refresh	Time to send[NoError]	Send S-Refresh-req	6.Refresh
ST17	6.Refresh	Receive S-RefreshMO-req [NoError]	Stop roundtrip_timer	6.Refresh
ST17	6.Refresh	Time to send [at first after S-RefreshMO-req with NoError received]	Send S-RefreshMO-rsp && Start roundtrip_timer	6.Refresh
ST18	6.Refresh	Receive S-RefreshGO-req [NoError]	—	6.Refresh
ST18	6.Refresh	Time to send [at first after S-RefreshGO-req with NoError received]	Send S-RefreshGO-rsp	6.Refresh
ST41	6.Refresh	Receive S-WriteErrorInfo-req [No more data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST42	6.Refresh	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Receive S-Refresh-req [Error]	—	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Time to send [at first after S-Refresh-req with ErrorA received]	Send S-Refresh-req && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Receive S-RefreshMO-req [Error]	—	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Time to send [at first after S-RefreshMO-req with ErrorA]	Send S-RefreshMO-rsp &&	7.Terminate

Transition	State	Condition	Action	Next State
		received]	Startroundtrip_timer	
ST19	6.Refresh	Receive S-RefreshGO-req [Error]	Stop roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Time to send [at first after S-RefreshGO-req with ErrorA received]	Send S-RefreshGO-rsp && Startroundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	roundtrip_timer timeout	—	7.Terminate
ST20	7.Terminate	Receive S-ReadErrorInfo-req [No more data]	Send S-ReadErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST43	7.Terminate	Receive S-ReadErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-ReadErrorInfo-rsp && Startp roundtrip_timer	7.Terminate
ST21	7.Terminate	Receive S-WriteErrorInfo-req [No more data]	Send S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST44	7.Terminate	Receive S-WriteErrorInfo-req [More data]	Stop roundtrip_timer && Send S-WriteErrorInfo-rsp && Start roundtrip_timer	7.Terminate
ST22	7.Terminate	Receive S-InvokeFunc-req [NoError] && Processing complete	Send S-InvokeFunc-rsp [NoBusy]	7.Terminate
ST23	7.Terminate	Receive S-InvokeFunc-req [NoError] && Function in progress	Send S-InvokeFunc-rsp [Busy]	7.Terminate
ST24	7.Terminate	Error resolved	—	0.Close
ST3, ST5, ST9, and ST13 errors: Abnormal CTRL, Error state bit = 1, Abnormal S-Data ST15 Error A: Unallowable delay ST15 Error B: Incorrect order, Abnormal CTRL, Error state bit = 1 ST19 Error: Incorrect order, Loss, Unallowable delay, Abnormal CTRL, Error state bit = 1 ST19 Error A: Incorrect order, Abnormal CTRL, Error state bit = 1				

12.7.2.4.2 Operation other than during safety refresh

SFSPM-S starts the timer roundtrip_timer at the same time as it sends a response. SFSPM-S receives the next request in reply to its response from SFSPM-M, and stops the timer roundtrip_timer. The timer roundtrip_timer expires at the allowable_roundtrip_delay. If SFSPM-S does not receive the next request in reply to its response before the timer roundtrip_timer expires, an unallowable delay occurs. Figure 34 shows the sequence for states other than safety refresh.

When sending a response, SFSPM-S inserts the value of TS included in the safety PDU of the corresponding request into the TS of the safety PDU.

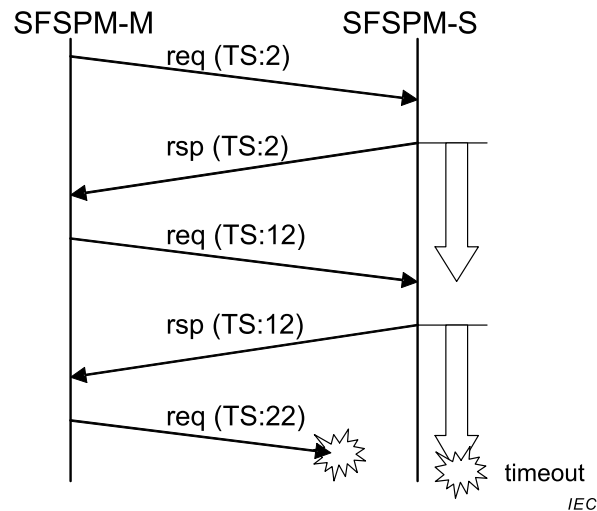


Figure 34 – Sequence other than during safety refresh

12.7.2.4.3 S-Data syntax

12.7.2.4.3.1 S-Connect-rsp

S-Connect-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 35.

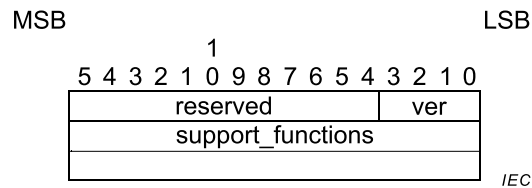


Figure 35 – S-Connect-rsp

Ver

Indicates the protocol version of the FSCP 8/2 safety communication function supported by SFSPM-S. The protocol version is 0000b.

reserved


Reserved for future expansion.

support_functions

Indicate the functions supported by SFSPM-S out of the support_functions that SFSPM-M reported to SFSPM-S. Table 38 describes the specifiable details. Each bit indicates whether or not the function indicated in the table is supported. 1 indicates that the function is supported, and 0 indicates that the function is not supported. SFSPM-S regards the value of the logical product of the support_functions notified by SFSPM-M and the functions supported by SFSPM-S as support_functions.

12.7.2.4.3.2 S-InitConfirmNetPrm-rsp

S-InitConfirmNetPrm-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 36.

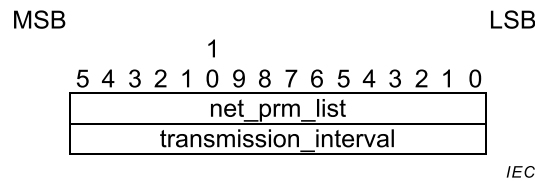**Figure 36 – S-InitConfirmNetPrm-rsp****net_prm_list**


A list of safety network parameters to be confirmed. 1 indicates that the parameter is to be confirmed and 0 indicates that it is not. For the configuration of net_prm_list, see Figure 27. The bit of transmission_interval is set to 1.

transmission_interval

The transmission interval of the safety PDUs of SFSPM-S during safety refresh. The unit is 128 μ s.

12.7.2.4.3.3 S-InitVerifyStnPrm-rsp

S-InitVerifyStnPrm-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 37.

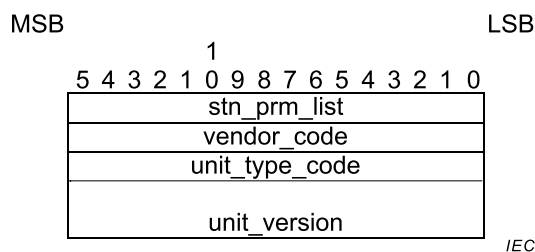**Figure 37 – S-InitVerifyStnPrm-rsp****stn_prm_list**

A list of safety station parameters to be verified. For details, see 12.7.2.3.3.3.

vendor_code

A unique code assigned to a vendor to identify the vendor.

unit_type_code

A unique code assigned to each product model managed by the vendor.

unit_version

The version of the operation specifications of the product managed by the vendor.

12.7.2.4.3.4 S-InvokeFunc-rsp

S-InvokeFunc-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data described in Figure 38.

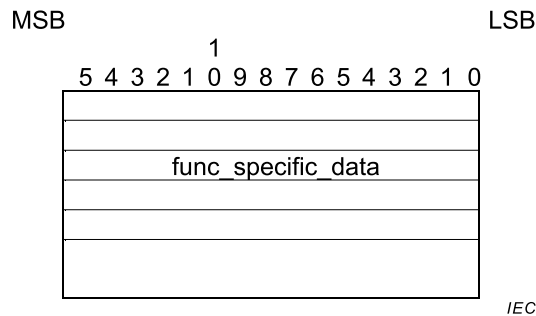


Figure 38 – S-InvokeFunc-rsp

func_specific_data

Data related to the function specified by the functional command of S-DataHeader. funcspecific_data is determined for each functional command.

12.7.2.4.3.5 S-RefreshReady-rsp

S-RefreshReady-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area does not store any information.

12.7.2.4.3.6 S-ReadErrorInfo-rsp

S-ReadErrorInfo-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area stores the data shown in Figure 31. For safety_data details, see 12.7.1.6.

12.7.2.4.3.7 S-WriteErrorInfo-rsp

S-WriteErrorInfo-rsp uses the S-Data format shown in Figure 15. The safety_data area does not store any information.

12.7.2.4.3.8 S-RefreshMO-rsp

S-RefreshMO-rsp uses the S-Data format shown in Figure 14. The safety_data is safety refresh data.

12.7.2.4.3.9 S-RefreshGO-rsp

S-RefreshGO-rsp uses the S-Data format shown in Figure 14. The safety_data is safety refresh data.

12.7.2.4.3.10 S-Refresh-req

S-Refresh-req uses the S-Data format shown in Figure 14. The safety_data is safety refresh data.

12.7.2.5 Correcting the clock offset

The difference between the safety clocks of SFSPM-M and SFSPM-S is the offset ts_offset.

SFSPM-M shall use the value of the lower 16 bits of the safety clock of its own node to generate time stamps.

SFSPM-S shall use the value current_time of the lower 16 bits of the safety clock of its own node and the offset ts_offset to generate time stamps. SFSPM-S shall use the following formula for this calculation:

$$TS = (current_time + ts_offset) \bmod 2^{16}$$

Figure 39 shows the offset calculation procedure of the safety clock.

NOTE 1 This calculation is a modified version of the widely-known Cristian's algorithm.

NOTE 2 FSCP 8/2 uses deterministic media access control based on token passing. Since transmission is performed only by the node holding the token, there is no conflict or queuing of multiple frames in intermediate nodes. In addition, only a single logical path is established between two nodes.

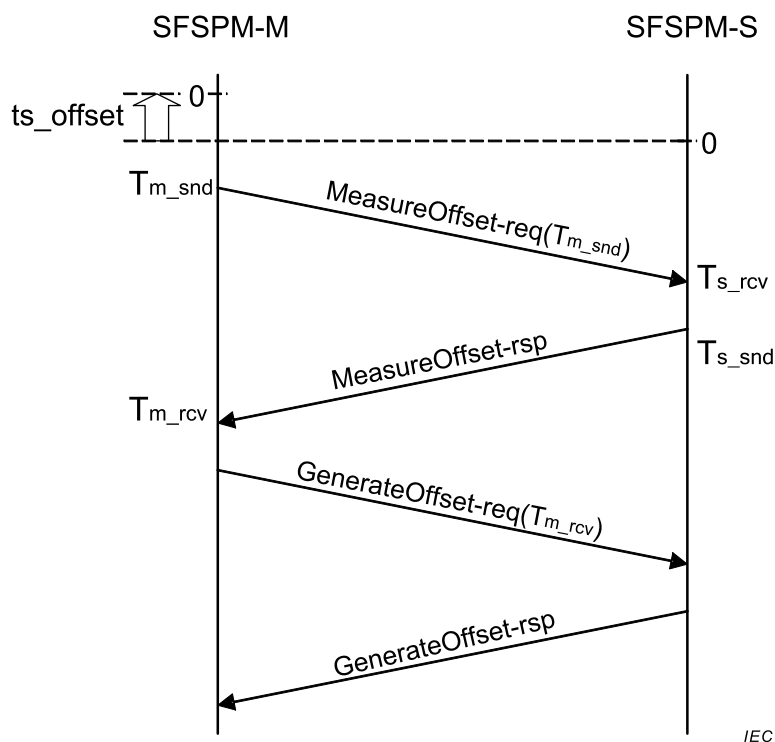


Figure 39 – Offset calculation procedure of safety clock

SFSPM-M generates MeasureOffset-req, and sends MeasureOffset-req, which includes the safety clock value at the time of MeasureOffset-req transmission, to SFSPM-S.

SFSPM-S receives MeasureOffset-req and records the safety clock value at the time of reception and the safety clock value included in MeasureOffset-req. SFSPM-S then generates MeasureOffset-rsp, records the safety clock value at the time of MeasureOffset-rsp transmission, and sends the generated MeasureOffset-rsp to SFSPM-M.

SFSPM-M receives MeasureOffset-rsp and records the safety clock value at the time of reception. SFSPM-M, which received MeasureOffset-rsp, then generates GenerateOffset-req with offset calculation information, which is the safety clock value at the time of MeasureOffset-rsp reception, and sends GenerateOffset-req to SFSPM-S.

SFSPM-S receives GenerateOffset-req, calculates and stores the offset ts_offset based on the recorded safety clock value and the offset calculation information in GenerateOffset-req. SFSPM-S then generates GenerateOffset-rsp, which stores the difference between the used ts_offset and the calculated ts_offset in OBL, and sends GenerateOffset-rsp to SFSPM-M.

SFSPM-S verifies that the round-trip transmission delay at the time of offset calculation is within range prior to ts_offset calculation using the formula below. If the value is out of range, SFSPM-S shall not use the collected information in offset calculation.

$$0 < (T_{m_rcv} - T_{m_snd}) - (T_{s_snd} - T_{s_rcv}) \leq 2 * \text{link_transmission_delay}$$

link_transmission_delay is the transmission delay of the FSCP 8/2 network, which is calculated from the following three parameters: the allowable_refresh_interval, SFSPM-M transmission_interval, and SFSPM-S transmission_interval (which are described in 12.7.2). The calculation formula is as follows:

$$D_{lt} = I_{ar} - I_{mt} - I_{st}$$

where

D_{lt} is the link transmission delay;
 I_{ar} is the allowable refresh interval;
 I_{mt} is the SFSPM-M transmission interval;
 I_{st} is the SFSPM-S transmission interval.

The following formula shall be used to calculate the offset ts_offset:

$$ts_offset = 0.5 * ((T_{m_rcv} + T_{m_snd}) - (T_{s_snd} + T_{s_rcv}))$$

The calculated dispersion offset_dispersions of the following formula is included in the calculated offset ts_offset:

$$offset_dispersion = 0.5 * ((T_{m_rcv} - T_{m_snd}) + (T_{s_rcv} - T_{s_snd}))$$

The maximum value of the calculation deviation offset_dispersions is link_transmission_delay.

SFSPM-M confirms that SFSPM-S calculated the offset with the reception of GenerateOffset-rsp. SFSPM-M receives GenerateOffset-rsp and uses an adjusted TS in place of the TS included in GenerateOffset-rsp to detect incorrect order and loss of the received GenerateOffset-rsp and determine the transmission interval described in 12.7.2. The adjusted TS is a value obtained by subtracting the value stored in OBL of GenerateOffset-rsp received by SFSPM-M, that is, the difference between the ts_offset calculated by SFSPM-S and ts_offset used by SFSPM-S, from the value stored in TS of the received GenerateOffset-rsp.

NOTE When SFSPM-S changes ts_offset as a result of an offset calculation performed during safety refresh, the actual transmission interval of SFSPM-S differs from the value that is calculated by subtracting the TS of the previously received PDU subtracted from the TS of GenerateOffset-rsp. Implementing this procedure yields two matching values.

Offset calculation is performed at the time of safety connection establishment and periodically during safety refresh. At the time of safety connection establishment, S-RefreshReady is used as MeasureOffset, and S-RefreshGO is used as GenerateOffset. T_{m_snd} and T_{m_rcv} are delivered from SFSPM-M to SFSPM-S as the TS for S-RefreshReady and the OBL of S-RefreshGO, respectively. During safety refresh, S-RefreshMO is used as MeasureOffset, and S-RefreshGO is used as GenerateOffset. T_{m_snd} and T_{m_rcv} are delivered from SFSPM-M to SFSPM-S as the TS for S-RefreshMO and the OBL for S-RefreshGO, respectively.

During safety refresh, SFSPM-M shall correct the clock offset at the interval defined below. The resolution_factor shall be determined so that the error caused by clock drift is kept below 128 microseconds, which is the safety clock unit of measurement.

$$interval = transmission_interval * resolution_factor$$

If the safety clock accuracy is 100 ppm, the error is $\pm 100 \mu s$ per second, maximum. When the errors of the SFSPM-M and SFSPM-S safety clocks are opposite in direction, the difference caused by clock drift is $200 \mu s$ per second, maximum. At this time, the clock offset may be corrected at an interval of 640 ms or less to keep the error less than $128 \mu s$. The resolution_factor calculation formula in such a case is as follows:

$$resolution_factor < 640 / transmission_interval$$

12.7.2.6 Calculating the reception time

SFSPM-M shall use the value of the lower 16 bits of the safety clock at the time of reception.

SFSPM-S shall use the value calculated using the formula below, based on the receipt_time, which is the value of the lower 16 bits of the safety clock at the time of reception, and the offset ts_offset.

$$\text{time} = (\text{receipt_time} + \text{ts_offset}) \bmod 2^{16}$$

12.7.2.7 Operating carry_counter

SFSPM-S calculates the SFSPM-M_current_time using the formula below from the current_time, which is the lower 16 bits of the safety clock of SFSPM-S, and the offset ts_offset, each time a safety PDU is sent and received.

$$\text{SFSPM-M_current_time} = (\text{current_time} + \text{ts_offset}) \bmod 2^{16}$$

If the following formula is satisfied, the carry_counter is incremented by 1.

$$\text{prev_SFSPM-M_current_time} > \text{SFSPM-M_current_time}$$

Here, prev_SFSPM-M_current_time is the previously calculated SFSPM-M_current_time.

The transmission interval transmission_interval and current_time unit of measurement and size are the same. Thus, the current_time overflow count is 1 (maximum, as long as transmission is within the transmission_interval). As a result, the carry_counter increment is 1.

12.8 Safety communication layer management for FSCP 8/2

12.8.1 Parameter Definitions

12.8.1.1 Parameter list

Table 44 lists the parameters used by FSCP 8/2.

Table 44 – Parameters used by safety communication layer

Parameter Name	Contents	Configurable/Generated
connection_id	Safety connection identifier	Configurable
transmission_interval	Transmission interval	Configurable
allowable_refresh_interval	Allowable refresh interval	Configurable
allowable_delay	Maximum allowable delay	Generated by safety communication layer
allowable_roundtrip_delay	Allowable roundtrip delay	Generated by safety communication layer

12.8.1.2 connection_id

Connection_id is a configurable parameter that indicates the identifier of the relationship between the transmission source and transmission destination. The size is 32 bits. connection_id shall be assigned a unique value within the network. To ensure uniqueness, connection_id shall be a value derived from the transmission source address and transmission destination address (16 bits each). The transmission source address and transmission destination address are generated from the network number and station number (8 bits each).

12.8.1.3 transmission_interval

Transmission_interval is a configurable parameter that specifies the maximum interval for transmitting safety PDUs during safety refresh. The size is 16 bits, and the unit is 128 µs. The minimum value is 2.

The transmission interval of safety PDUs sometimes fluctuates. The actual fluctuation of the transmission interval shall be within the range below:

$$\text{transmission_interval} / 2 < \text{actual transmission interval} \leq \text{transmission_interval}$$

To normally receive safety PDUs sent at the maximum transmission interval ($\text{transmission_interval}$), the upper limit of the actual transmission interval shall be less than or equal to the maximum transmission interval. On the other hand, the actual transmission interval requires a lower limit to detect the loss of a middle safety PDU between three safety PDUs sent continuously at the minimum transmission interval. Figure 40 shows the sequence for such a case. The loss of the second safety PDU can be detected if the value is less than twice the minimum transmission interval.

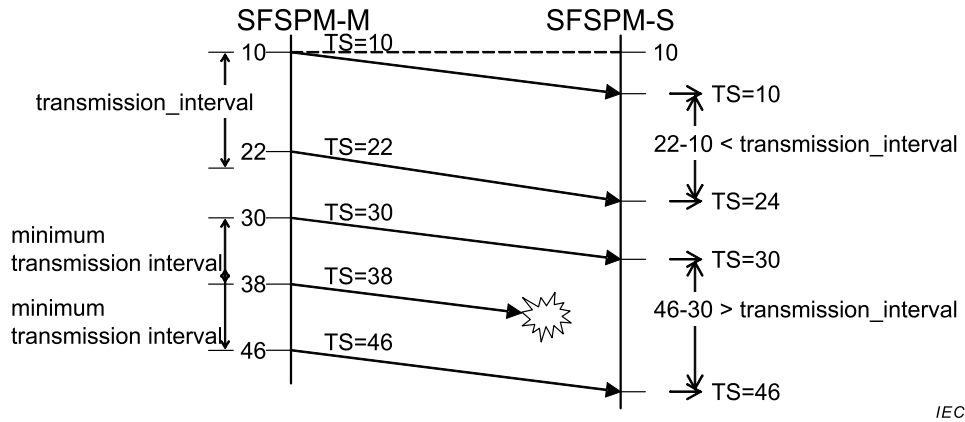


Figure 40 – Relationship between transmission interval fluctuation and transmission_interval

12.8.1.4 allowable_refresh_interval

`allowable_refresh_interval` is a configurable parameter that specifies the allowable refresh interval by the receiving node. The size is 16 bits, and the unit is 128 μs .

The following formula is used to calculate `allowable_refresh_interval` in SFSPM-S when safety PDUs are sent from SFSPM-M to SFSPM-S:

SFSPM-S allowable refresh interval

$$I_{\text{sar}} = I_t + D_{\text{lt}} + T_{\text{spc}}$$

where

- I_{sar} is the SFSPM-S allowable refresh interval
- I_t SFSPM-M transmission interval
- D_{lt} link transmission delay of the FAL Type 23 network
- T_{spc} SFSPM-S processing cycle time

When SFSPM-S is a safety logic device, the SFSPM-S processing cycletime depends on the processed contents. When SFSPM-S is a safety input/output device, the SFSPM-S processing cycletime depends on implementation.

Figure 41 illustrates the concept of determining the `allowable_refresh_interval` of SFSPM-S and SFSPM-M.

When the maximum delay time ($\text{TS3} - \text{TS4}$) follows the shortest delay time ($\text{TS1} - \text{TS2}$) during communication from SFSPM-M to SFSPM-S, the reception interval is calculated as shown below, where `transmission_interval` (SFSPM-M) indicates the `transmission_interval` of SFSPM-M.

SFSPM-S reception interval

$$I_{sr} = I_t + D_t + T_{soc}$$

$$I_{sr} = I_{tm} + D_{lt} + T_{spc}$$

where

I_{sr} is the SFSPM-S reception interval (TS4 – TS2);

I_t is the transmission interval (TS3 – TS1);

D_t is the type 23 network transmission delay;

T_{soc} is the SFSPM-S operation cycle time;

I_{tm} is the SFSPM-M transmission interval;

D_{lt} is the link transmission delay;

T_{spc} is the SFSPM-S processing cycle time.

The same concept applies to SFSPM-S. `transmission_interval` (SFSPM-S) indicates the `transmission_interval` of SFSPM-S.

SFSPM-S allowable refresh interval

$$I_{sar} = I_t + D_{lt} + T_{mpc}$$

where

I_{sar} is the SFSPM-S allowable refresh interval;

I_t is the transmission interval;

D_{lt} is the link transmission delay;

T_{mpc} is the SFSPM-M processing cycle time.

Given that the `transmission_interval` is the same as the operation cycle time, the calculation formula becomes the same for both SFSPM-M and SFSPM-S. The calculation formula is as follows:

Allowable refresh interval

$$I_{ar} = D_{lt} + T_{mpc} + T_{spc}$$

where

I_{ar} is the allowable refresh interval;

D_{lt} is the link transmission delay;

T_{mpc} is the SFSPM-M processing cycle time;

T_{spc} is the SFSPM-S processing cycle time.

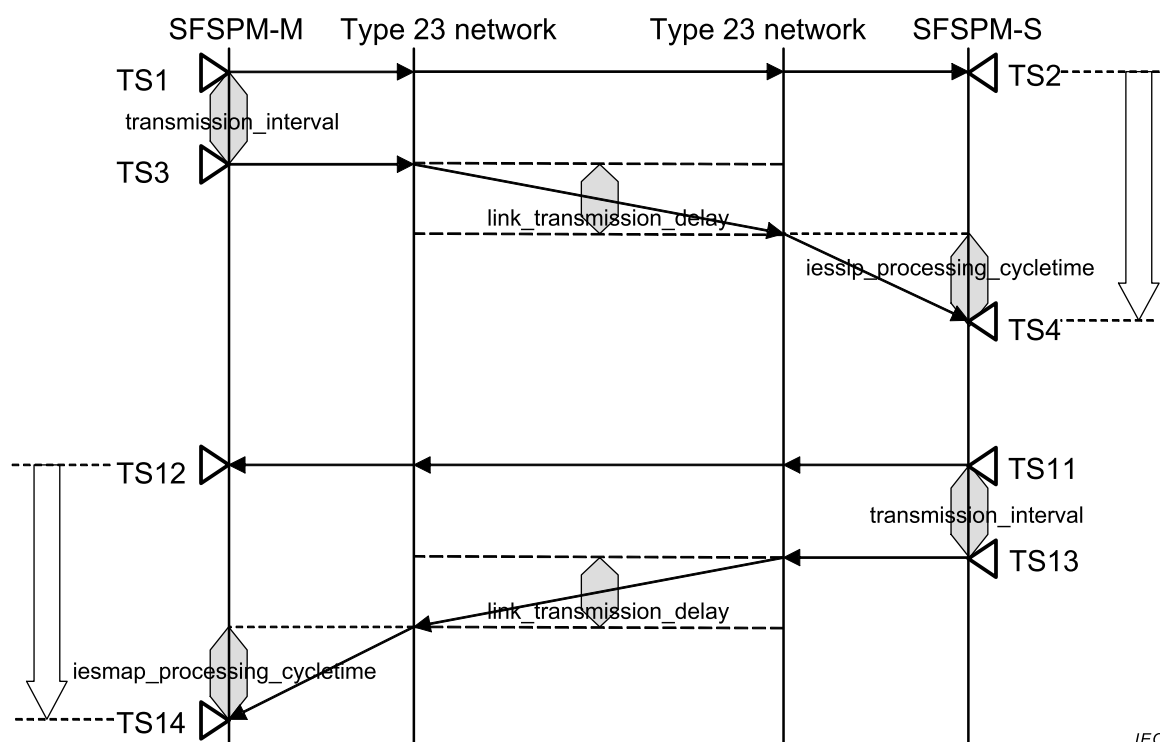


Figure 41 – Calculation of allowable_refresh_interval

12.8.1.5 allowable_delay

allowable_delay is the maximum allowable delay, and is a parameter used to detect the occurrence of unallowable delays. The size is 16 bits, and the unit is 128 μ s.

The formula used to calculate allowable_delay is shown below. Transmission_interval (SFSPM-M) and transmission_interval (SFSPM-S) indicate the transmission intervals of SFSPM-M and SFSPM-S, respectively. Similar to allowable_refresh_interval, the transmission_interval is assumed to be the same as the operation cycle time.

Allowable delay for SFSPM-M

$$D_{ma} = D_{lt} + T_{mpc}$$

$$D_{ma} = I_{ar} - I_{st}$$

Allowable delay for SFSPM-S

$$D_{sa} = D_{lt} + T_{spc}$$

$$D_{sa} = I_{ar} - I_{mt}$$

where

D_{ma}	is the SFSPM-M allowable delay;
D_{ms}	is the SFSPM-S allowable delay;
D_{lt}	is the link transmission delay;
T_{mpc}	is the SFSPM-M processing cycle time;
T_{spc}	is the SFSPM-S processing cycle time;
I_{ar}	is the allowable refresh interval;
I_{mt}	is the SFSPM-M transmission interval;
I_{st}	is the SFSPM-S transmission interval.

Figure 42 illustrates the concept of determining the `allowable_delay` for transmission from SFSPM-M to SFSPM-S, and for transmission from SFSPM-S to SFSPM-M.

The period from the moment that SFSPM-M sends a safety PDU at TS1, to the moment that SFSPM-S receives the safety PDU at TS2, is the sum of the FSCP 8/2 network transmission delay and the operation cycle time of SFSPM-S on the reception side. Conversely, the period from the moment that SFSPM-S sends a safety PDU at TS3, to the moment that SFSPM-M receives the safety PDU at TS4, is the sum of the transmission delay and the operation cycle time of SFSPM-M on the reception side.

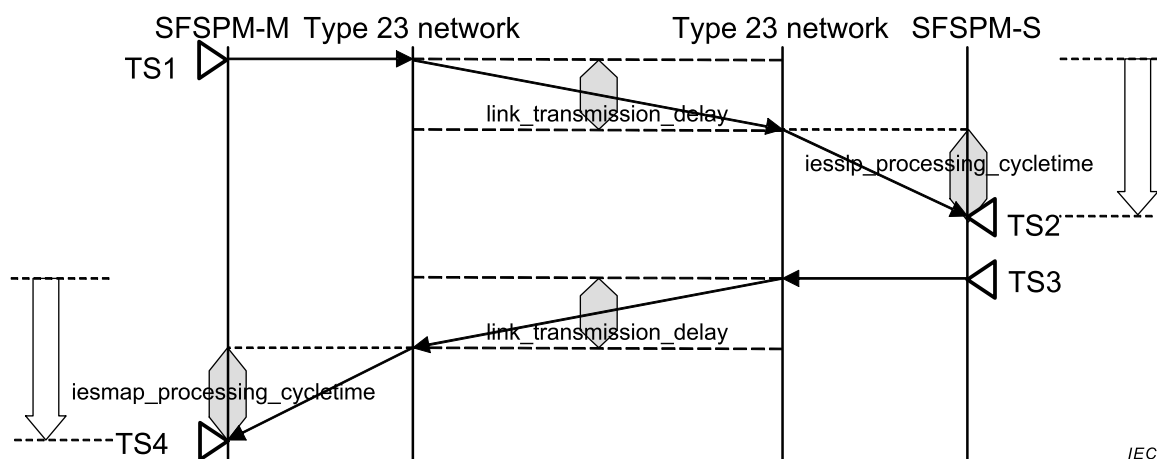


Figure 42 – Calculation of `allowable_delay`

12.8.1.6 `allowable_roundtrip_delay`

`allowable_roundtrip_delay` is a parameter that SFSPM-M uses in operations other than safety refresh. The unit is 128 μ s, and is equivalent to three times the `allowable_refresh_interval`. SFSPM-S uses a value determined in advance until it is notified of the `allowable_refresh_interval` by SFSPM-M.

12.8.2 Parameter Setup

The parameters shown in Table 44 are set up in the safety communication layer using the services described in 12.6.

12.8.3 Management Services

12.8.3.1 SM-SetSafetyStationInfo

SM-SetSafetyStationInfo is a service used to set up safety station information. Table 45 shows the parameters of SM-SetSafetyStationInfo.

Table 45 – SM-SetSafetyStationInfo

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			U	U(=)
R Data			U	U(=)

Parameter

Specifies the set parameters of safety station information. See Table 46.

R Data

Contains the result of parameter setup. The value is any value.

Table 46 – Safety station information setting parameters of SM-SetSafetyStationInfo

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
1	Network number	1	0 – 255	0 and 240-255: Reserved
2	Station number	1	0 – 255	121-255: Reserved
3	Safety station type	2	0x0000 – 0xFFFF	0x0: Safety PLC 0x1-0x3: Reserved 0x4: Safety remote device 0x5: Safety remote I/O 0x6-0xFFFF: Reserved
4	Vendor code	2	0x0000 – 0xFFFF	Code assigned to each vendor
5	Vendor model code	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	Unique code assigned to each product model managed by vendor
6	Operation specification version	2	0x0000 – 0xFFFF	Version of operation specifications of product managed by vendor
7	Safety protocol version	2	0x00 – 0xFF	This version: 00

12.8.3.2 SM-SetSafetyNetworkParameter

SM-SetSafetyNetworkParameter is a service used to set up safety network parameters. Table 47 shows the parameters of SM-SetSafetyNetworkParameter.

Table 47 – SM-SetSafetyNetworkParameter

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			U	U(=)
R Data			U	U(=)

Parameter

Specifies the safety network parameters. See Table 48.

R Data

Contains the result of parameter setup. The value is any value.

Table 48 – Safety network parameters of SM-SetSafetyNetworkParameter

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
1	Network number	1	0 – 255	0 and 240-255: Reserved
2	Station number	1	0 – 255	121-255: Reserved
3	Safety connection identifier	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	
4	Safety connection end type	1	0x0 – 0x1	0x0:SFSPM-M 0x1:SFSPM-S
5	Maximum transmission interval	2	2 – 65535	

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
6	Allowable refresh interval	2	1 – 65535	
7	Safety data size	1	0-16	Unit: Octets

12.8.3.3 SM-GetSafetyStationInfo

SM-GetSafetyStationInfo is a service used to read safety station information. Table 49 shows the parameters of SM-GetSafetyStationInfo.

Table 49 – SM-GetSafetyStationInfo

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			M	M(=)
R Data			M	M(=)

Parameter

Specifies the acquisition destination. See Table 50.

R Data

Contains the acquisition result. See Table 51.

Table 50 – Safety station information parameters of SM-GetSafetyStationInfo (Request)

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
1	Network number	1	0 – 255	0 and 240-255: Reserved
2	Station number	1	0 – 255	121-255: Reserved

Table 51 – Safety station information parameters of SM-GetSafetyStationInfo (Response)

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
1	Safety station type	2	0x0000 – 0xFFFF	0x0: Safety PLC 0x1-0x3: Reserved 0x4: Safety remote device 0x5: Safety remote I/O 0x6-0xFFFF: Reserved
2	Vendor code	2	0x0000 – 0xFFFF	Code assigned to each vendor to indicate the vendor.
3	Vendor model code	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	Unique code assigned to each product model managed by vendors.
4	Operation specification version	2	0x0000 – 0xFFFF	Version of operation specifications of product managed by vendor.
5	Safety protocol version	2	0x00 – 0xFF	This version: 00

12.8.3.4 SM-GetSafetyNetworkParameter

SM-GetSafetyNetworkParameter is a service used to read safety network parameters. Table 52 shows the parameters of SM-GetSafetyNetworkParameter.

Table 52 – SM-GetSafetyNetworkParameter

Parameter Name	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			M	M(=)
R Data			M	M(=)

Parameter

Specifies the acquisition destination. See Table 53.

R Data

Contains the acquisition result. See Table 54.

Table 53 – Parameters of SM-GetSafetyNetworkParameter request

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
1	Network number	1	0 – 255	0 and 240-255: Reserved
2	Station number	1	0 – 255	121-255: Reserved
3	Safety connection identifier	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	

Table 54 – Parameters of SM-GetSafetyNetworkParameter response

No	Item	Size (Octets)	Range	Remarks
1	Safety connection end type	1	0x0 – 0x1	0x0:SFSPM-M 0x1:SFSPM-S
2	Maximum transmission interval	2	1 – 65535	
3	Allowable refresh interval	2	1 – 65535	
4	Safety data size	1	0 – 16	Unit: Octets

12.9 System requirements for FSCP 8/2**12.9.1 Indicators and switches****12.9.1.1 Switches**

No switches are specified for FSCP 8/2.

12.9.1.2 Indicators

Indicator requirements are specified in Table 20 and Table 56 with the following interpretation:

M = mandatory

O = optional

R = recommended

Indicator type, color and shape are not specified. Also, where computers or other devices with screens are used, indication may be supported via indication on the screen. For communication port monitoring, provision of displays that enable identification of the number of each communication port on both the safety master station and the safety slave station is recommended.

Table 55 – Monitor LEDs

No.	LED Name	Description	Safety master station	Safety slave local station	Safety slave intelligent device station	Safety slave remote device station	Safety slave remote I/O station
1	PW	Lit: Power is on Out: Power is off	R	R	R	R	R
2	RUN	Lit: Operation is normal Out: Error has occurred at station	M	R	R	O	O
3	ERR	Lit: Error Safety master: - Station number conflict - Inconsistency in sampled network information - Error occurred at station Safety slave: - Error occurred at station Flashing: Data link error Safety master: - A station exists with a data link error Out: Operation is normal	M	R	R	O	O
4	MST	Lit: Station is operating as the master station Out: Station is not operating as the master station	O	—	—	—	—
5	D LINK	Lit: Cyclic transmission is being performed Out: Disconnection	M	R	R	O	O
6	L.ERR	Lit: Received data error Out: Received data are normal	M	R	R	R	R
7	SD	Lit: Data are being transmitted Out: Data are not being transmitted	R	R	R	R	R
8	RD	Lit: Data are being received Out: Data are not being received	R	R	R	R	R

Table 56 – Communication port monitor LEDs

No.	LED Name	Description	Safety master station	Safety slave local station	Safety slave intelligent device station	Safety slave remote device station	Safety slave remote I/O station
1	LINK	Lit: Link is operational Out: Link is not operational	O	O	O	O	O
2	L.ER	Lit: Received data error Out: Received data are normal	O	O	O	O	O

12.9.2 Installation guidelines

This standard specifies protocol and services for a safety communication system based on IEC 61158 Type 23. However, usage of safety devices with the safety protocol specified in this standard requires proper installation. All devices connected to a safety communication system defined in this part shall follow the recommendations and comply with the specifications given in IEC 61784-5-8.

12.9.3 Safety function response time

Figure 43 illustrates the concept of the response time during safety communication between FSCP 8/2 safety stations. Calculations are explained between two safety PLCs as an example.

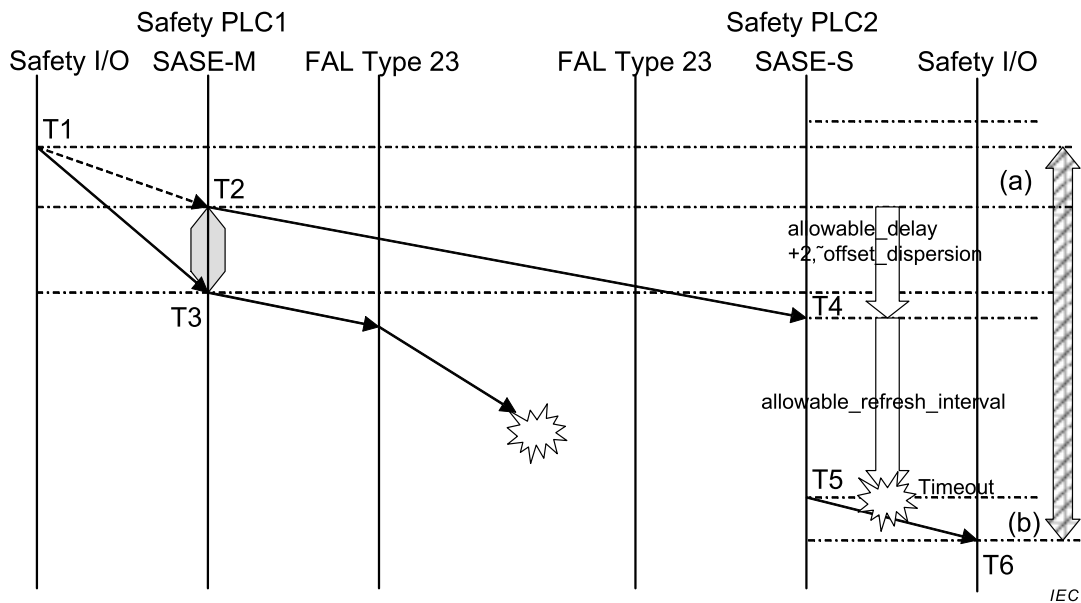


Figure 43 – Calculation of response time between safety PLCs

The response time of safety communication from safety PLC1 to safety PLC2 in Figure 43 is the period from T1 to T6. The period from T1 to T2 is the input device response time. When transmission is performed immediately before T2, transmission is performed at the next transmission interval, resulting in a wait time equal to the transmission_interval (SASE-M and SFSPM-M).

The worst case value is a case where the safety PDU sent at T3 is lost. At T5, it is determined that the safety PDU sent at T3 has not arrived within the specified time. The period from T5 to T6 is the output device response time. At this time, the worst case response time is calculated using the formula below:

Response Time

$$TR = a + D_a + (2 \times O_d) + I_{ar} + b$$

$$TR = a + D_{lt} + T_{mpc} + (2 \times D_{lt}) + I_t + D_{lt} + T_{spc} + b$$

$$TR = a + b + T_{mpc} + (4 \times D_{lt}) + (2 \times T_{spc})$$

where

- TR is the response time;
- a is the input device response time;
- D_a is the allowable delay;
- O_d is the offset dispersion;

I_{ar}	is the allowable refresh interval;
b	is the output device response time;
D_{lt}	is the FSCP 8/2 network link transmission delay;
T_{spc}	is the SASE-S processing cycle time;
T_{mpc}	is the SASE-M processing cycle time;
I_t	is the transmission interval (SFSPM-M).

NOTE Details of the addition of $2 \times$ offset dispersion are provided in Annex A.

12.9.4 Duration of demands

The duration of demand by the safety-related application to the safety communication layer shall be sufficient in duration such that demand is detected within the longest safety function response time by the application.

12.9.5 Constraints for calculation of system characteristics

12.9.5.1 Number of stations

The number of stations is not restricted. The maximum number of connections depends on the transmission interval. With 1 ms as the shortest actual transmission interval, the maximum number of connections is 1 814.

12.9.5.2 Probability considerations

The residual error rate shall be calculated using the following formula which is defined in IEC 61784-3:

Residual error rate

$$\Lambda_{SL}(P_e) = 3600 \times (v) \times (m) \times (R_{SL}(P_e))$$

where

$\Lambda_{SL}(P_e)$	is the residual error rate per hour of the safety communication layer related to bit error probability;
P_e	is the bit error probability;
$R_{SL}(P_e)$	is the residual error probability of safety messages;
v	is the maximum number of safety messages per second;
m	is the maximum number of information reception connections allowed per safety function.

The CRC generator polynomial described in 12.7.1.7 is the generator polynomial indicated as 0x1F1922815. This CRC generator polynomial exhibits properness when the sum of the message length and CRC length (n) is less than 2046. The CRC generator polynomial has a minimum hamming distance of 8 when n is within the range 99 to 1024 inclusively.

NOTE 1 Document [36] contains important information related to CRC.

When the CRC generator polynomial exhibits properness, approximate calculation of the residual error rate with a weighting factor of 2^{-r} is possible. See IEC 61784-3.

The safety PDU size of the FSCP 8/2 safety communication function is 256 bits (less than 2046), and the CRC generator polynomial exhibits properness. The residual error rate Λ is calculated using the following formula which applies 2^{-r} :

Residual error rate

$$\Lambda(P_e) = 3\,600 \times v \times m \times R_{CRC}(P_e)$$

$$\begin{aligned} \Lambda(P_e) &\approx 3\,600 \times v \times m \times 2^{-r} \times \sum_{k=d_{\min}}^n \binom{n}{k} \times P_e^k \times (1-P_e)^{n-k} \\ &\approx 3\,600 \times v \times m \times 2^{-r} \times \sum_{k=d_{\min}}^n \frac{n!}{k! \times (n-k)!} \times P_e^k \times (1-P_e)^{n-k} \end{aligned}$$

where

v	is the maximum number of safety messages per second;
m	is the number of connections $\times 2$ (for both directions);
$R_{CRC}(P_e)$	is the residual error probability with cyclic redundancy test applied;
$d_{\min}$	is the minimum hamming distance;
P_e	is the bit error probability;
n	is the bit stream length, including CRC;
r	is the CRC bit length.

Here the bit stream length including CRC is 256 bits, the CRC bit length is 32, and the minimum hamming distance is 8. 10^{-3} is used for bit error probability.

NOTE 2 The P_e value of 10^{-3} has been validated by an independent assessment organisation for FAL Type 23.

To achieve the safety level SL3, Λ less than 10^{-9} shall be satisfied.

Figure 44 shows the relationship between the number of safety connections and the residual error rate given a minimum transmission interval of 1ms on the transmission side. Λ less than 10^{-9} , which is required for SIL3, is satisfied in the range up to 1 814 connections.

transmission_interval is the maximum transmission interval, and the minimum value is 2 ms. See 12.7.2. The actual transmission interval is one half of the transmission_interval, and thus 1 ms is used as the minimum transmission interval.

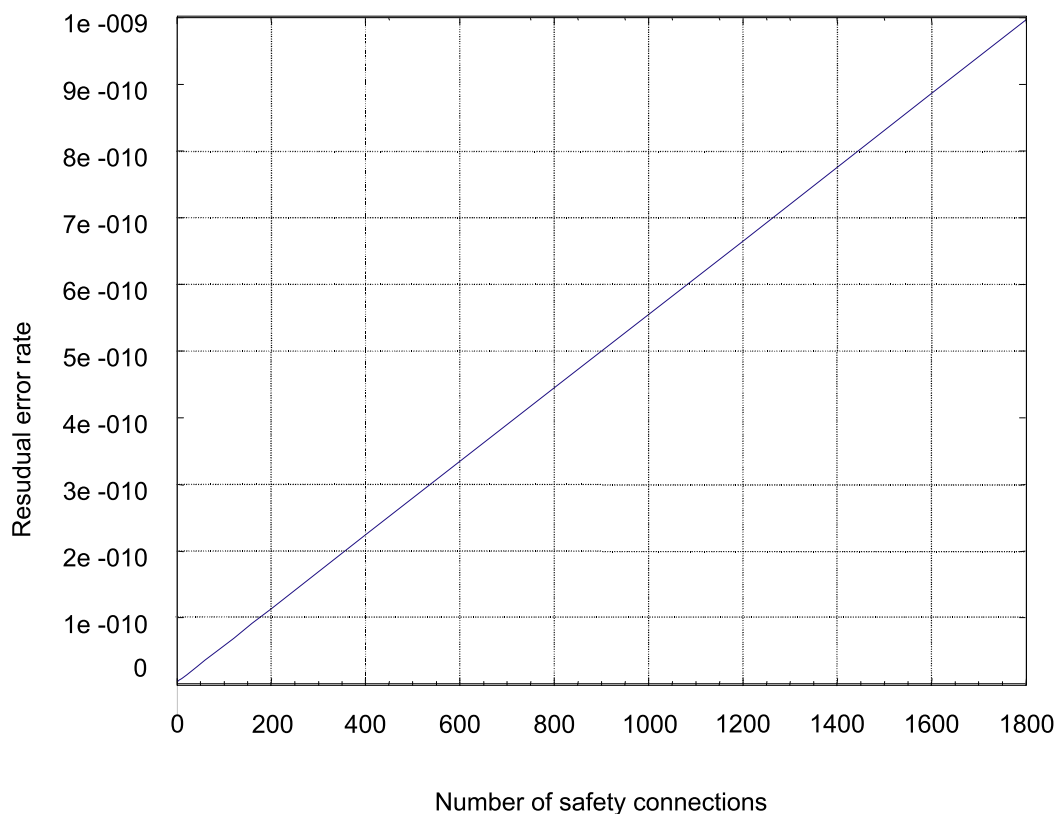


Figure 44 – Relationship between safety connections and residual error rate

12.9.6 Maintenance

There are no SCL specific requirements for maintenance for FSCP 8/2.

Specifications for system behavior in case of device repair and replacement are outside the scope of this standard. The specification of these activities and the responsibilities are not relevant for the specification of services and protocols. Usually this will be part of a functional safety management plan. However, repair, replacement as well as maintenance, overall safety validation, overall operation, modifications, retrofits and decommissioning or disposal according to IEC 61508 are important issues which have to be taken into account. It is recommended to contact the device or system supplier also.

For information on programming the SRP and setting the parameters of safety devices, it is strongly recommended to contact the device or system supplier. Additionally, it is recommended to take into account CC-Link Safety Specifications. These documents contain additional information for the user of a FSCP 8/2 system.

NOTE 3 Documents [34] and [35] contain important information related to maintenance.

Additional requirements for maintenance, as well as other requirements, are specified in IEC 61508, IEC 61511 and/or IEC 62061.

12.9.7 Safety manual

The supplier of safety slaves that incorporate the SCL according to FSCP 8/2 shall prepare an appropriate safety manual according to IEC 61508. This safety manual shall also include the installation requirements as specified in 11.9.2 as well as guidelines for the configuration of device switches where used.

A complete safety communication system based on IEC 61158 Type 23 shall consider the CC-Link Safety Specifications.

NOTE 1 Documents [34] and [35] contain important information related to safety manual.

NOTE 2 Before starting the implementation of a safety device it is good engineering practice to contact the CLPA to determine if there are amendments to implementation guidelines and/or implementation requirements.

12.10 Assessment for FSCP 8/2

It is the manufacturer's responsibility to develop the device to the appropriate development process according to the safety standards (see IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061, ...) and relevant legal regulations (e.g., European machinery directive).

Annex A (informative)

Additional information for functional safety communication profiles of CPF 8

A.1 Hash function calculation for FSCP 8/1

The CRC32 for FSCP 8/1 is calculated using the following algorithm:

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

This is the algorithm defined by IEEE 802.3.

A.2 Hash function calculation for FSCP 8/2

The CRC32 for FSCP 8/2 is calculated using the following algorithm:

$$G(x) = x^{32} + x^{31} + x^{30} + x^{29} + x^{28} + x^{24} + x^{23} + x^{20} + x^{17} + x^{13} + x^{11} + x^4 + x^2 + 1$$

This is the algorithm defined as 0x1F1922815 given in [36].

A.3 Meaning of response time calculation formula for FSCP 8/2

The period from the time T2 of SFSPM-M transmission to the time T4 of SFSPM-S reception in Figure 43 is the maximum allowable delay. In the response time calculation formula, the period from T2 to T4 is the `allowable_delay` + 2 × `offset_dispersions`. Figure A.1 illustrates the meaning of the addition of 2 × `offset_dispersions`.

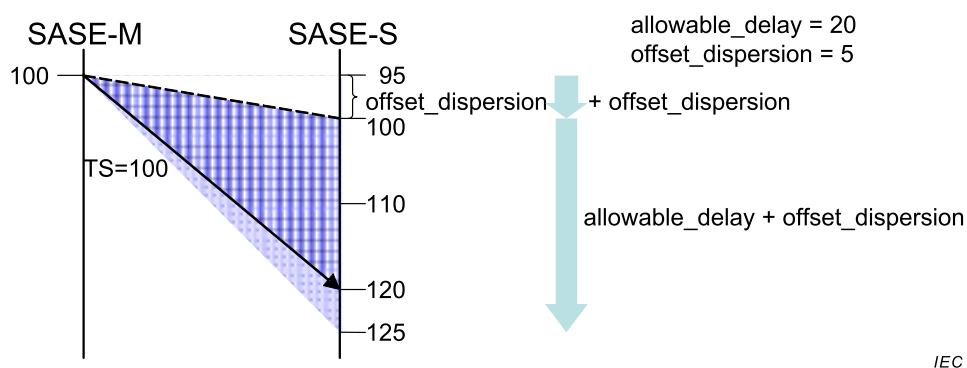


Figure A.1 – allowable_delay and offset calculation deviation

Due to the possibility that the calculation deviation `offset_dispersions` will occur in the offset calculation, a formula that takes into consideration the calculation deviation `offset_dispersions` in the allowable delay `allowable_delay` is used in determining the allowable delay described in 12.7.2. Furthermore, a maximum difference of `offset_dispersions` occurs between the SFSPM-M and SFSPM-S safety clocks. As a result, the addition of 2 × `offset_dispersions` (the combined value) is required.

Annex B (informative)

Information for assessment of the functional safety communication profiles of CPF 8

According to IEC rules, this standard does not make a statement on how to validate conformance. However, test and validation of compliance of FSCP 8/1 and FSCP 8/2 devices with IEC 61784-3-8 may be required by law.

Corresponding information relative to the test and compliance with this standard can be retrieved from the local National Committees of the IEC or from the relevant fieldbus organization.

NOTE For IEC 61784-3-8, the relevant fieldbus organization is CC-Link Partner Association, see www.cc-link.org.

Bibliography

- [1] IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary* (available at <http://www.electropedia.org/>)
- NOTE See also the IEC Multilingual Dictionary – Electricity, Electronics and Telecommunications (available on CD-ROM and at <http://www.electropedia.org>)
- [2] IEC TS 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena*
- [3] IEC 61000-6-7, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-7: Generic standards – Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety related system (functional safety) in industrial locations*
- [4] IEC 61131-6, *Programmable controllers – Part 6: Functional safety*
- [5] IEC 61496 (all parts), *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment*
- [6] IEC 61508-1:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements*
- [7] IEC 61508-4:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations*
- [8] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*
- [9] IEC 61784-2, *Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3*
- [10] IEC 61784-4 ⁷, *Industrial communication networks – Profiles – Part 4: Secure communications for fieldbuses*
- [11] IEC 61784-5 (all parts), *Industrial communication networks – Profiles – Part 5: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF x*
- [12] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*
- [13] IEC 61918, *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises*
- [14] IEC TR 62059-11:2002, *Electricity metering equipment – Dependability – Part 11: General concepts*
- [15] IEC TR 62210:2003, *Power system control and associated communications – Data and communication security*
- [16] IEC 62280:2014, *Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related communication in transmission systems*

⁷ Proposed new work item under consideration.

- [17] IEC 62443 (all parts), *Industrial communication networks – Network and system security*
- [18] IEC TR 62685, *Industrial communication networks – Profiles – Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs)*
- [19] ISO/IEC Guide 51:2014, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*
- [20] ISO/IEC 2382-14, *Information technology – Vocabulary – Part 14: Reliability, maintainability and availability*
- [21] ISO/IEC 2382-16:1996, *Information technology – Vocabulary – Part 16: Information theory*
- [22] ISO/IEC 7498-1, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model*
- [23] ISO 10218-1, *Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – Part 1: Robots*
- [24] ISO 12100, *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*
- [25] ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*
- [26] ISO 13849-2, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation*
- [27] ANSI/ISA-84.00.01-2004 (all parts), *Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector*
- [28] VDI/VDE 2180 (all parts), *Safeguarding of industrial process plants by means of process control engineering*
- [29] ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL, *Computer Networks*, 5th Edition, Prentice Hall, N.J., ISBN-10: 0132126958, ISBN-13: 978-0132126953
- [30] W. WESLEY PETERSON, EDWARD J. WELDON, *Error-Correcting Codes*, 2nd Edition 1972, MIT-Press, ISBN 0-262-16-039-0
- [31] NFPA79 (2012), *Electrical Standard for Industrial Machinery*
- [32] GUY E. CASTAGNOLI, *On the Minimum Distance of Long Cyclic Codes and Cyclic Redundancy-Check Codes*, 1989, Dissertation No. 8979 of ETH Zurich, Switzerland
- [33] GUY E. CASTAGNOLI, STEFAN BRÄUER, AND MARTIN HERRMANN, *Optimization of Cyclic Redundancy-Check Codes with 24 and 32 Parity Bits*, June 1993, IEEE Transactions On Communications, Volume 41, No. 6
- [34] CC-Link Safety Specifications, *Overview/Protocol*, BAP-C1603-001, CLPA
- [35] CC-Link Safety Specifications, *Implementation*, BAP-C1603-002, CLPA
- [36] CC-Link Safety Specifications, *Profiles*, BAP-C1603-003, CLPA

- [37] CC-Link IE Safety Specifications, *Overview, BAP-C1606-001, CLPA*
 - [38] CC-Link IE Safety Specifications, *Application Layer Service and Protocol Communication profile, BAP-C1606-002, CLPA*
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	109
0 Introduction	111
0.1 Généralités	111
0.2 Déclaration de droits de propriété	114
1 Domaine d'application.....	116
2 Références normatives	116
3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions	118
3.1 Termes et définitions	118
3.1.1 Termes et définitions communs	118
3.1.2 CPF 8: Termes et définitions supplémentaires	125
3.2 Symboles et abréviations	126
3.2.1 Symboles et abréviations communs	126
3.2.2 CPF 8: Symboles et abréviations supplémentaires	126
3.3 Conventions	127
4 Présentation générale.....	127
5 Généralités.....	127
6 Services de la couche de communication de sécurité	127
7 Protocole de couche de communication de sécurité.....	127
8 Gestion de la couche de communication de sécurité.....	128
9 Exigences système	128
10 Évaluation	128
11 FSCP 8/1	128
11.1 Domaine d'application – FSCP 8/1.....	128
11.2 Références normatives – FSCP 8/1	128
11.3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions – FSCP 8/1	128
11.4 Aperçu de FSCP 8/1 (CC-Link Safety™)	128
11.5 Généralités – FSCP 8/1	129
11.5.1 Documents externes de spécifications applicables au profil.....	129
11.5.2 Exigences fonctionnelles de sécurité	129
11.5.3 Mesures de sécurité.....	129
11.5.4 Structure de la couche de communication de sécurité	131
11.5.5 Relations avec la FAL (et DLL, PhL)	131
11.6 Services de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/1	132
11.6.1 Généralités	132
11.6.2 SASE.....	132
11.6.3 SAR.....	133
11.6.4 ASE SAR des données de processus	134
11.7 Protocole de couche de communication de sécurité pour FSCP 8/1	135
11.7.1 Format PDU de sécurité	135
11.7.2 Description d'état	141
11.8 Gestion de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/1	146
11.8.1 Généralités	146
11.8.2 Établissement de connexion et processus de confirmation	147
11.8.3 Vérification des esclaves de sécurité	147
11.9 Exigences système pour FSCP 8/1	148

11.9.1	Voyants et commutateurs	148
11.9.2	Lignes directrices d'installation	149
11.9.3	Temps de réponse de la fonction de sécurité	149
11.9.4	Durée des sollicitations	151
11.9.5	Contraintes liées au calcul des caractéristiques du système	151
11.9.6	Maintenance	153
11.9.7	Manuel de sécurité	153
11.10	Évaluation de FSCP 8/1	154
12	FSCP 8/2	154
12.1	Domaine d'application – FSCP 8/2	154
12.2	Références normatives – FSCP 8/2	154
12.3	Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions – FSCP 8/2	154
12.4	Présentation de FSCP 8/2 (fonction de communication de sécurité CC-Link IE™)	154
12.5	Généralités – FSCP 8/2	155
12.5.1	Documents externes de spécifications applicables au profil	155
12.5.2	Exigences fonctionnelles de sécurité	155
12.5.3	Mesures de sécurité	155
12.5.4	Structure de la couche de communication de sécurité	161
12.5.5	Relations avec la FAL (et DLL, PhL)	161
12.6	Services de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/2	161
12.6.1	Généralités	161
12.6.2	Services de rétablissement de la connexion	161
12.6.3	Services de transmission de données	163
12.6.4	Service de notification de fin de connexion	163
12.7	Protocole de couche de communication de sécurité pour FSCP 8/2	164
12.7.1	Format PDU de sécurité	164
12.7.2	Machine de protocole de service FAL de sécurité (SFSPM)	170
12.8	Gestion de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/2	195
12.8.1	Définitions de paramètre	195
12.8.2	Configuration de paramètre	200
12.8.3	Services de gestion	200
12.9	Exigences système pour FSCP 8/2	204
12.9.1	Voyants et commutateurs	204
12.9.2	Lignes directrices d'installation	206
12.9.3	Temps de réponse de la fonction de sécurité	206
12.9.4	Durée des sollicitations	207
12.9.5	Contraintes liées au calcul des caractéristiques du système	207
12.9.6	Maintenance	209
12.9.7	Manuel de sécurité	210
12.10	Évaluation pour FSCP 8/2	210
Annexe A (informative)	Informations supplémentaires pour les profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 8	211
A.1	Calcul de la fonction de hachage pour FSCP 8/1	211
A.2	Calcul de la fonction de hachage pour FSCP 8/2	211
A.3	Signification de la formule de calcul du temps de réponse pour FSCP 8/2	211
Annexe B (informative)	Informations pour l'évaluation des profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 8	212
Bibliographie		213

Figure 1 – Relation entre l'IEC 61784–3 et d'autres normes (machines)	112
Figure 2 – Relation entre l'IEC 61784–3 et d'autres normes (transformation).....	114
Figure 3 – Relation entre la SCL et les autres couches du Type 18 de l'IEC 61158.....	132
Figure 4 – Diagramme d'états	142
Figure 5 – Détection d'une répétition non prévue	157
Figure 6 – Détection d'une séquence incorrecte	157
Figure 7 – Détection d'une perte	158
Figure 8 – Détection d'un retard inacceptable par les horodatages.....	159
Figure 9 – Détection d'un retard inacceptable par le temporisateur	160
Figure 10 – Hiérarchie de protocole.....	161
Figure 11 – Structure du PDU de sécurité.....	164
Figure 12 – Configuration CTRL	165
Figure 13 – TS du SASE-M et du SASE-S	167
Figure 14 – S-Data lors du rafraîchissement de sécurité	168
Figure 15 – S-Data hors du rafraîchissement de sécurité	168
Figure 16 – Configuration d'en-tête S-Data.....	169
Figure 17 – Calcul de CRC.....	170
Figure 18 – Modèles de communication.....	171
Figure 19 – Diagramme de transition d'état SFSPM	172
Figure 20 – Séquence d'établissement d'une connexion	174
Figure 21 – Séquence de communication lors de la communication de rafraîchissement de sécurité	174
Figure 22 – Séquence de mesure et de génération du décalage lors de la communication de rafraîchissement de sécurité.....	175
Figure 23 – Diagramme de transition d'état SFSPM-M	176
Figure 24 – Séquence autre que celle réalisée lors du rafraîchissement de sécurité	179
Figure 25 – S-Connect-req.....	180
Figure 26 – S-InitConfirmNetPrm-req	180
Figure 27 – net_prm_list	181
Figure 28 – S-InitVerifyStnPrm-req.....	181
Figure 29 – stn_prm_list	182
Figure 30 – S-InvokeFunc-req	182
Figure 31 – S-WriteErrorInfo-req	183
Figure 32 – date_and_time_of_occurrence	184
Figure 33 – Diagramme de transition d'état SFSPM-S.....	185
Figure 34 – Séquence autre que celle réalisée lors du rafraîchissement de sécurité	190
Figure 35 – S-Connect-rsp	190
Figure 36 – S-InitConfirmNetPrm-rsp.....	191
Figure 37 – S-InitVerifyStnPrm-rsp	191
Figure 38 – S-InvokeFunc-rsp	192
Figure 39 – Procédure de calcul du décalage de l'horloge de sécurité.....	193
Figure 40 – Relation entre la variation de l'intervalle de transmission et transmission_interval	197

Figure 41 – Calcul d'allowable_refresh_interval	199
Figure 42 – Calcul d'allowable_delay.....	200
Figure 43 – Calcul du temps de réponse entre des PLC de sécurité	206
Figure 44 – Relation entre les connexions de sécurité et le taux d'erreurs résiduelles	209
Figure A.1 – allowable_delay et écart de calcul de décalage.....	211
Tableau 1 – Sélection des différentes mesures correspondant aux erreurs possibles	130
Tableau 2 – Format d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité M1	135
Tableau 3 – Format d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité S1.....	135
Tableau 4 – Format d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité M1.....	135
Tableau 5 – Format d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité S1	136
Tableau 6 – Format d'attributs de transmission cyclique de sécurité M1	136
Tableau 7 – Format d'attributs de transmission cyclique de sécurité S1	137
Tableau 8 – Codage d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité M1	137
Tableau 9 – Codage d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité S1	138
Tableau 10 – Codage d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité M1.....	138
Tableau 11 – Codage d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité S1	138
Tableau 12 – Codage d'attributs de transmission cyclique de sécurité M1	139
Tableau 13 – Codage d'attributs de transmission cyclique de sécurité S1.....	140
Tableau 14 – Fonctionnement du temporisateur de contrôle des appareils maîtres de sécurité	145
Tableau 15 – Fonctionnement du temporisateur de contrôle des appareils esclaves de sécurité	145
Tableau 16 – Fonctionnement du temporisateur de contrôle des données de sécurité	145
Tableau 17 – Détails de l'établissement de connexion et du processus de confirmation	147
Tableau 18 – Détails du processus de vérification des informations sur les esclaves	147
Tableau 19 – Détails du processus de transmission des paramètres des esclaves de sécurité	148
Tableau 20 – LED de contrôle	149
Tableau 21 – Calcul du temps de réponse de la fonction de sécurité.....	150
Tableau 22 – Définitions des termes relatifs au temps de réponse de la fonction de sécurité	150
Tableau 23 – Nombre de créneaux occupés et données de sécurité.....	152
Tableau 24 – Taux d'erreurs résiduelles Λ (créneaux occupés = 1)	152
Tableau 25 – Taux d'erreurs résiduelles Λ (créneaux occupés = 2)	153
Tableau 26 – Sélection des différentes mesures correspondant aux erreurs possibles.....	156
Tableau 27 – SS-Start	162
Tableau 28 – SS-Restart.....	162
Tableau 29 – SS-InvokeFunc	162
Tableau 30 – SS-Read.....	163
Tableau 31 – SS-Write.....	163
Tableau 32 – SS-Terminate	164
Tableau 33 – Éléments du PDU de sécurité.....	164
Tableau 34 – Éléments de CTRL.....	165

Tableau 35 – Liste des états	172
Tableau 36 – Temporisateurs SFSPM-M	176
Tableau 37 – Table des transitions d'état SFSPM-M	176
Tableau 38 – support_functions	180
Tableau 39 – error_category	183
Tableau 40 – error_category correspondant aux erreurs AL	183
Tableau 41 – error_code	184
Tableau 42 – Temporisateurs SFSPM-S	185
Tableau 43 – Table des transitions d'état SFSPM-S	186
Tableau 44 – Paramètres utilisés par la couche de communication de sécurité	196
Tableau 45 – SM-SetSafetyStationInfo	201
Tableau 46 – Paramètres de configuration des informations relatives au poste de sécurité de SM-SetSafetyStationInfo	201
Tableau 47 – SM-SetSafetyNetworkParameter	202
Tableau 48 – Paramètres de réseau de sécurité de SM-SetSafetyNetworkParameter	202
Tableau 49 – SM-GetSafetyStationInfo	202
Tableau 50 – Paramètres des informations relatives au poste de sécurité de SM-GetSafetyStationInfo (Demande)	203
Tableau 51 – Paramètres des informations relatives au poste de sécurité de SM-GetSafetyStationInfo (Réponse)	203
Tableau 52 – SM-GetSafetyNetworkParameter	203
Tableau 53 – Paramètres de la demande SM-GetSafetyNetworkParameter	204
Tableau 54 – Paramètres de la réponse SM-GetSafetyNetworkParameter	204
Tableau 55 – LED du moniteur	205
Tableau 56 – LED du moniteur de port de communication	206

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS –
PROFILS –****Partie 3-8: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle –
Spécifications supplémentaires pour CPF 8****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC") Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Norme internationale IEC 61784-3-8 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux industriels, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique. Les modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente sont énumérées ci-dessous.

- FSCP 8/2 ajouté;
- FSCP 8/2, Article 12 ajouté;
- Contenu relatif à FSCP 8/2 ajouté aux Articles 1 à 3 (domaine d'application, références, termes);
- FSCP 8/1 précédent déplacé vers l'Article 11 (rétrogradant tous les anciens en-têtes d'un niveau);

- Anciens Articles 4 à 10 restructurés pour pointer vers les paragraphes appropriés, selon le cas.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
65C/851/FDIS	65C/854/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61784-3, publiées sous le titre général *Réseaux de communication industriels – Profils – Bus de terrain de sécurité fonctionnelle*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera:

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.


0 Introduction

0.1 Généralités

La norme IEC 61158 relative aux bus de terrain, ainsi que ses normes associées IEC 61784-1 et IEC 61784-2, définit un ensemble de protocoles de communication qui assurent la commande répartie d'applications automatisées. La technologie de bus de terrain est désormais reconnue et bien éprouvée. Ainsi, les améliorations des bus de terrain continuent à se développer, traitant des applications pour des domaines tels que les applications en temps réel relatives à la sécurité et à la sûreté.

La présente norme définit les principes pertinents applicables aux communications en termes de sécurité fonctionnelle en référence à la série IEC 61508, et spécifie plusieurs couches de communication de sécurité (profils et protocoles correspondants) basées sur les profils de communication et les couches de protocole de l'IEC 61784-1, l'IEC 61784-2 et de la série IEC 61158. Elle ne couvre pas les aspects relatifs à la sécurité électrique et à la sécurité intrinsèque.

La Figure 1 représente les relations entre la présente norme et les normes pertinentes relatives à la sécurité et au bus de terrain dans un environnement machines.

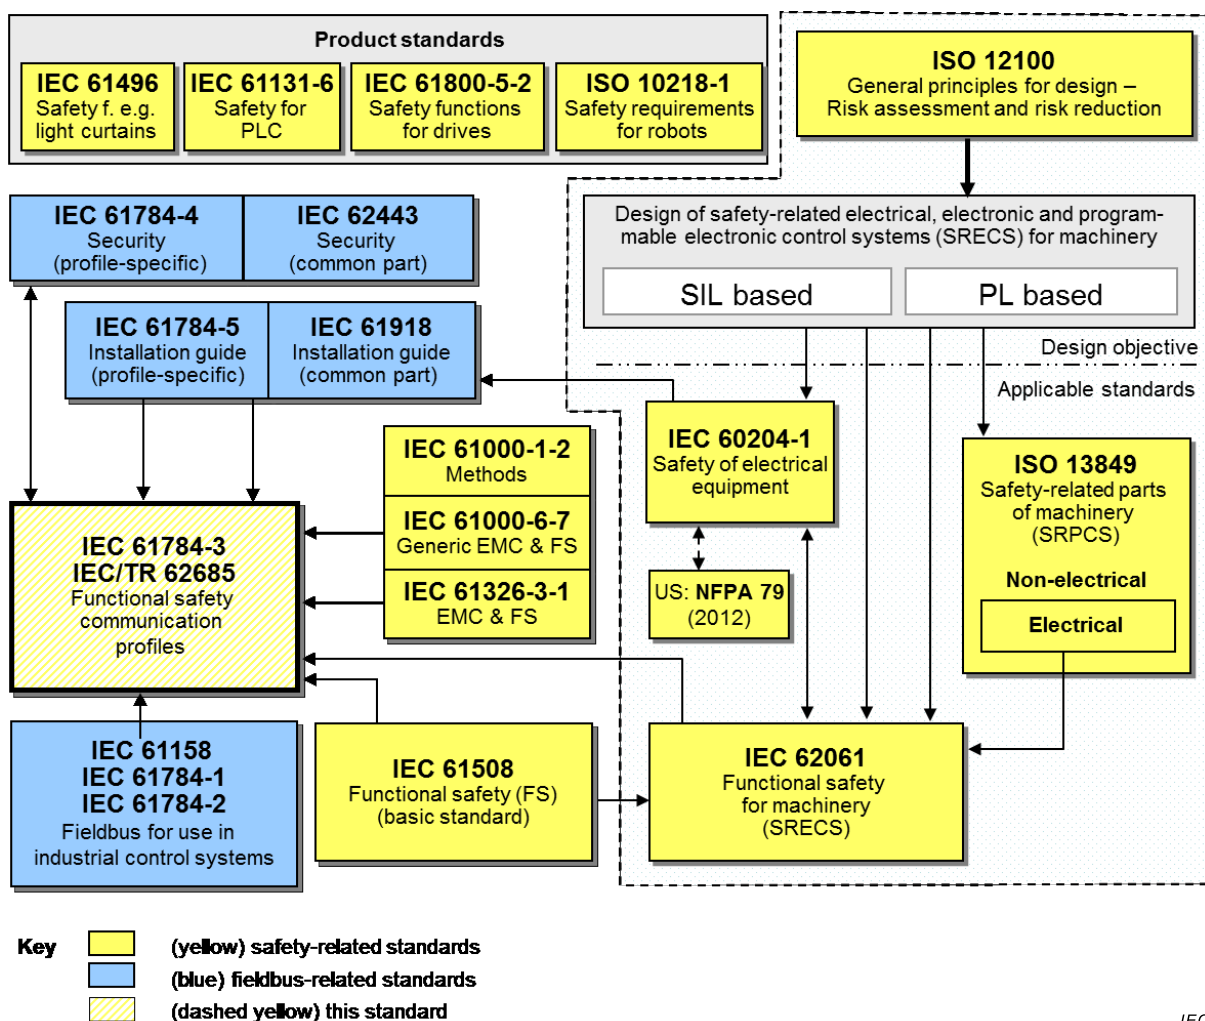

IEC


Anglais	Français
Product standards	Normes de produits
Safety function, e.g. light curtains	Fonction de sécurité, par exemple rideaux de lumière

Anglais	Français
Safety for PLC	Sécurité relative aux automates programmables
Safety functions for drives	Fonctions de sécurité applicables aux entraînements
Safety requirements for robots	Exigences de sécurité applicables aux robots
General principles for design – Risk assessment and risk reduction	Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque
Security (profile-specific)	Sûreté (spécifique au profil)
Security (common part)	Sûreté (partie commune)
Design of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (SRECS) for machinery	Conception des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité pour les machines
SIL based	Basé sur SIL
PL based	Basé sur PL
Installation guide (profile-specific)	Guide d'installation (spécifique au profil)
Installation guide (common part)	Guide d'installation (partie commune)
Design objective	Objectif de conception
Applicable standards	Normes applicables
Methods	Méthodes
Generic EMC & FS	CEM & FS génériques
EMC & FS	CEM & FS
Safety of electrical equipment	Sécurité des équipements électriques
Safety-related parts of machinery (SRPCS)	Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
Non-electrical	Non électrique
Electrical	Électrique
Functional safety communication profiles	Profil de communication de sécurité fonctionnelle
Fieldbus for use in industrial control systems	Bus de terrain pour utilisation dans des systèmes de commande industriels
Functional safety (FS) (basic standard)	Sécurité fonctionnelle (FS) (norme de base)
Functional safety for machinery (SRECS)	Sécurité fonctionnelle des machines
Key	Légende
(yellow) safety-related standards	(jaune) normes relatives à la sécurité
(blue) fieldbus-related standards	(bleu) normes relatives au bus de terrain
(dashed yellow) this standard	(jaune pointillé) la présente norme

NOTE Les paragraphes 6.7.6.4 (haute complexité) et 6.7.8.1.6 (faible complexité) de l'IEC 62061 spécifient la relation entre PL (catégorie) et SIL.

Figure 1 – Relation entre l'IEC 61784–3 et d'autres normes (machines)

La Figure 2 présente les relations entre la présente Norme et les normes pertinentes relatives à la sécurité et au bus de terrain dans un environnement de transformation.

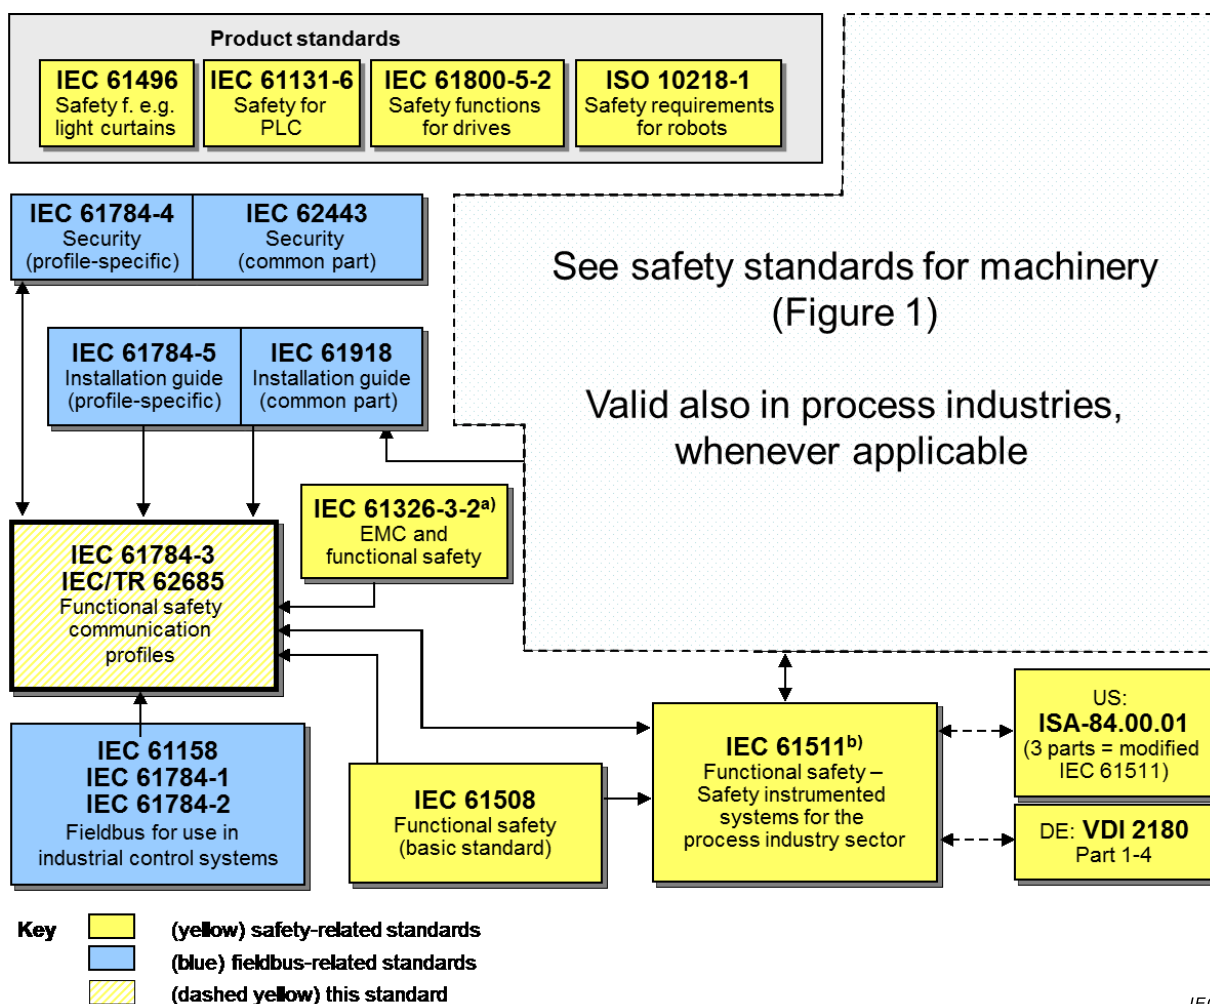

IEC

Anglais	Français
Product standards	Normes de produits
Safety function, e.g. light curtains	Fonction de sécurité, par exemple rideaux de lumière
Safety for PLC	Sécurité relative aux automates programmables
Safety functions for drives	Fonctions de sécurité applicables aux entraînements
Safety requirements for robots	Exigences de sécurité applicables aux robots
Security (profile-specific)	Sûreté (spécifique au profil)
Security (common part)	Sûreté (partie commune)
Installation guide (profile-specific)	Guide d'installation (spécifique au profil)
Installation guide (common part)	Guide d'installation (partie commune)
See safety standards for machinery (Figure 1)	Voir normes de sécurité pour les machines (Figure 1)
Valid also in process industries, whenever applicable	Valable également dans les industries de transformation, le cas échéant
Functional safety communication profiles	Profils de communication de sécurité fonctionnelle
EMC and functional safety	CEM et sécurité fonctionnelle
Fieldbus for use in industrial control systems	Bus de terrain pour utilisation dans des systèmes de commande industriels
Functional safety (basic standard)	Sécurité fonctionnelle (norme de base)
Functional safety–safety instrumented systems for the process industry sector	Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation
3 parts = modified IEC 61511	3 parties = IEC 61511 modifiée

Anglais	Français
Part 1 –4	Parties 1 à 4
Key	Légende
(yellow) safety-related standards	(jaune) normes relatives à la sécurité
(blue) fieldbus-related standards	(bleu) normes relatives au bus de terrain
(dashed yellow) this standard	(jaune pointillé) la présente norme

a Pour des environnements électromagnétiques spécifiés, sinon IEC 61326-3-1 ou IEC 61000-6-7.

b EN ratifiée.

Figure 2 – Relation entre l'IEC 61784–3 et d'autres normes (transformation)

Les couches de communication de sécurité mises en œuvre dans le cadre de systèmes relatifs à la sécurité conformément à la série IEC 61508, assurent la confiance nécessaire à accorder à la transmission de messages (information) entre deux participants ou plus sur un bus de terrain dans un système relatif à la sécurité, ou une fiabilité suffisante dans le comportement de sécurité en cas d'erreurs ou de défaillances du bus de terrain.

Les couches de communication de sécurité spécifiées dans la présente norme permettent de garantir cette assurance en utilisant un bus de terrain dans des applications nécessitant une sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité (SIL) spécifié par son profil de communication de sécurité fonctionnelle correspondant.

La revendication du SIL qui en résulte pour un système dépend de la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle (FSCP) retenu au sein du système – la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle dans un appareil normal ne suffit pas à le qualifier d'appareil de sécurité.

La présente norme décrit:

- les principes de base de mise en œuvre des exigences de la série IEC 61508 pour les communications de données relatives à la sécurité, y compris les défauts de transmission potentiels, les mesures correctives et les considérations concernant l'intégrité des données;
- les profils de communication de sécurité fonctionnelle pour plusieurs familles de profils de communication dans l'IEC 61784-1 et l'IEC 61784-2, y compris les extensions de la couche de sécurité aux sections relatives au service et aux protocoles de communication de la série IEC 61158.

0.2 Déclaration de droits de propriété

La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité aux dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation d'un brevet intéressant le FSCP 8/2 traité à l'Article 12, comme suit:

JP 2012-533784 US 13/821733 DE 112010005881.4 KR 10-2013-7006469 CN 201080069108.6	[MEC]	Appareil de communication et méthode de détection des retards
--	-------	---

L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à l'IEC qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs du monde entier, gratuitement ou à des termes et

conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à l'IEC. Des informations peuvent être demandées à:

[MEC]	Mitsubishi Electric Corporation Corporate Licensing Division 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 Japon
-------	---

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle autres que ceux identifiés ci-dessus. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

L'ISO (www.iso.org/patents) et l'IEC (<http://patents.iec.ch>) maintiennent à disposition des bases de données en ligne des brevets relatifs à leurs normes. Les utilisateurs sont invités à les consulter pour obtenir les dernières informations relatives à ces brevets.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

Partie 3-8: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Spécifications supplémentaires pour CPF 8

1 Domaine d'application

La présente partie de la série IEC 61784-3 spécifie une couche de communication de sécurité (services et protocole) reposant sur CPF 8 de l'IEC 61784-1, de l'IEC 61784-2 et de l'IEC 61158 Type 18 et Type 23. Elle identifie les principes en matière de communications de sécurité fonctionnelle définies dans l'IEC 61784-3 pertinents pour cette couche de communication de sécurité. Cette couche de communication de sécurité est destinée à être mise en œuvre uniquement sur les appareils de sécurité.

NOTE 1 Elle ne couvre pas les aspects relatifs à la sécurité électrique et à la sécurité intrinsèque. La sécurité électrique concerne les dangers tels que les chocs électriques. La sécurité intrinsèque concerne les dangers associés aux atmosphères explosibles.

La présente partie¹ définit les mécanismes de transmission des messages propres à la sécurité entre les participants d'un réseau réparti, en utilisant la technologie de bus de terrain conformément aux exigences de la série 61508² pour la sécurité fonctionnelle. Ces mécanismes peuvent être utilisés dans diverses applications industrielles, telles que la commande de processus, l'usinage automatique et les machines.

La présente partie fournit des lignes directrices tant pour les développeurs que pour les évaluateurs d'appareils et systèmes conformes.

NOTE 2 La revendication du SIL qui en résulte pour un système dépend de la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle retenu au sein du système – la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle, conforme à la présente partie, dans un appareil normal ne suffit pas à le qualifier d'appareil de sécurité.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60204-1, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1: Règles générales*

IEC 61131-2:2007, *Automates programmables – Partie 2: Exigences et essais des équipements*

IEC 61158 (toutes les parties), *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain*

¹ Dans les pages suivantes de la présente norme, "la présente partie" se substitue à "cette partie de la série IEC 61784-3".

² Dans les pages suivantes de la présente norme, "IEC 61508" se substitue à "série IEC 61508".

IEC 61158-2, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 2: Spécification et définition des services de la couche physique*

IEC 61158-3-18, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 3-18: Définition des services de la couche liaison de données – Éléments de Type 18*

IEC 61158-4-18, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 4-18: Spécification du protocole de couche de liaison de données – Éléments de Type 18*

IEC 61158-5-18, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-18: Application layer service definition – Type 18 elements* (disponible en anglais seulement)

IEC 61158-5-23, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 5-23: Définition des services de la couche application – Éléments de type 23*

IEC 61158-6-18, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-18: Application layer protocol specification – Type 18 elements* (disponible en anglais seulement)

IEC 61158-6-23, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 6-23: Spécification du protocole de la couche application – Éléments de type 23*

IEC 61326-3-1, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 3-1: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles générales*

IEC 61326-3-2, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié*

IEC 61508 (toutes parties), *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité*

IEC 61511 (toutes les parties), *Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation*

IEC 61784-1, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 1: Profils de bus de terrain*

IEC 61784-2, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 2: Profils de bus de terrain supplémentaires pour les réseaux en temps réel basés sur l'ISO/CEI 8802-3*

IEC 61784-3: —³, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 3: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Règles générales et définitions de profils*

IEC 62061, *Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité*

IEEE 802.3, *IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method And Physical Layer Specifications*

³ A publier.

3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE Les définitions des termes eux-mêmes définis à l'article 3.1 sont marquées en italique.

3.1.1 Termes et définitions communs

NOTE Ces termes et définitions communs proviennent de l'IEC 61784-3:—.

3.1.1.1

date absolue

date référencée par rapport à un temps global, commun à un groupe d'appareils utilisant un *bus de terrain*

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.1, modifié – utilisation utilisant d'appareils et de bus de terrain]

3.1.1.2

élément de réseau actif

élément de réseau contenant des composants actifs du point de vue électrique et/ou optique et permettant d'étendre le réseau

Note 1 à l'article: Les répéteurs et les commutateurs sont des exemples d'éléments de réseau actif.

[SOURCE: IEC 61918:2013, 3.1.2]

3.1.1.3

disponibilité

probabilité, pour un système automatisé, qu'il ne se produise pas de condition opérationnelle non satisfaisante, par exemple la perte de production, pendant une période donnée

3.1.1.4

probabilité d'erreurs sur les éléments binaires

P_e

probabilité de réception d'un bit donné avec la valeur incorrecte

3.1.1.5

canal noir

système de communication défini qui contient un ou plusieurs éléments sans preuve de conception ou de validation conformément à l'IEC 61508

Note 1 à l'article: Cette définition étend la signification habituelle du canal pour inclure le système qui contient le canal.

3.1.1.6

pont

appareil abstrait qui relie plusieurs segments de réseau le long de la couche de liaison de données

3.1.1.7

système de communication fermé

nombre fixe ou nombre maximal fixe d'éléments reliés par un système de communication dont les propriétés sont connues et fixées et où le risque d'accès non autorisé est considéré comme négligeable

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.6, modifié – "transmission" remplacé par "communication"]

3.1.1.8**canal de communication**

connexion logique entre deux points limites d'un *système de communication*

3.1.1.9**système de communication**

ensemble de matériels, de logiciels et de supports de propagation qui permet la transmission de *messages* (ISO/IEC 7498-1, couche d'application) d'une application à une autre

3.1.1.10**connexion**

liaison logique entre objets applicatifs au sein du même appareil ou d'appareils différents

3.1.1.11**contrôle de redondance cyclique****CRC**

<valeur> donnée redondante déduite et enregistrée ou transmise simultanément d'un bloc de données afin de détecter toute corruption des données

<méthode> procédure utilisée pour calculer les données redondantes

Note 1 à l'article: Les termes "code CRC" et "signature CRC", ainsi que les étiquettes comme CRC1, CRC2, peuvent également être utilisés dans la présente norme pour se référer aux données redondantes.

Note 2 à l'article: Voir également [29], [30]⁴.

3.1.1.12**système de communication défini****canal défini**

nombre fixe ou nombre maximal fixe d'éléments reliés par un système de communication à bus de terrain, dont les propriétés sont connues et fixées, par exemple les conditions d'installation, l'immunité électromagnétique, les éléments (actifs) de réseau industriel, et où le risque d'accès non autorisé est réduit à un niveau tolérable conformément au modèle de cycle de vie de l'IEC 62443, en utilisant par exemple des zones et des conduits

3.1.1.13**diversité**

moyens différents pour réaliser une fonction requise

Note 1 à l'article: La diversité peut être réalisée en utilisant des méthodes physiques ou des approches conceptuelles différentes.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.3.7]

3.1.1.14**erreur**

écart ou discordance entre une valeur ou une condition calculée, observée ou mesurée et la valeur ou la condition vraie, prescrite ou théoriquement correcte

Note 1 à l'article: Les erreurs peuvent être causées par des erreurs de conception du matériel/logiciel et/ou des informations altérées du fait d'un brouillage électromagnétique et/ou autres effets.

Note 2 à l'article: Les erreurs ne produisent pas nécessairement une *défaillance* ou une *anomalie*.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11, modifié – notes ajoutées]

⁴ Les chiffres entre crochets font référence à la bibliographie.

3.1.1.15

défaillance

cessation de l'aptitude d'une unité fonctionnelle à accomplir une fonction requise ou à fonctionner comme prévu

Note 1 à l'article: Une défaillance peut être causée par une *erreur* (problème de conception matérielle/logicielle ou rupture de message, par exemple).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modifié – notes et figures remplacées]

3.1.1.16

anomalie

condition anormale qui peut entraîner une réduction de capacité ou la perte de capacité d'une unité fonctionnelle à accomplir une fonction requise

Note 1 à l'article: L'IEC 60050-191:1990, 191-05-01, définit le terme "fault" (en français "panne") comme un état d'incapacité à accomplir une fonction requise, en excluant l'incapacité due à la maintenance préventive, à d'autres actions programmées ou à un manque de ressources extérieures.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modifié – référence à la figure supprimée]

3.1.1.17

bus de terrain

système de communication basé sur le transfert de données en série et utilisé dans des applications d'automatisation industrielle ou de commande de processus

3.1.1.18

système de bus de terrain

système qui utilise un *bus de terrain* avec des appareils reliés

3.1.1.19

DLPDU

DÉCONSEILLÉ: trame

Data Link Protocol Data Unit (Unité de données de protocole de liaison de données)

3.1.1.20

séquence de contrôle de trame

FCS

données redondantes issues d'un bloc de données d'une DLPDU (trame), qui utilisent une fonction de hachage et enregistrées ou transmises avec le bloc de données, afin de déterminer l'altération des données

Note 1 à l'article: Une FCS peut être calculée à l'aide d'un CRC ou d'une autre fonction de hachage.

Note 2 à l'article: Voir également [29], [30].

Note 3 à l'article: L'abréviation «FCS» est dérivée du terme anglais développé correspondant "Frame Check Sequence".

3.1.1.21

fonction de hachage

fonction (mathématique) de mise en correspondance des valeurs d'un ensemble (éventuellement) très grand de valeurs en une plage de valeurs (habituellement) plus petite

Note 1 à l'article: Les fonctions de hachage peuvent être utilisées pour déterminer l'altération des données.

Note 2 à l'article: Les fonctions de hachage communes incluent la parité, la somme de contrôle ou le CRC.

[SOURCE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modifié – ajout de "habituellement" et de notes]

3.1.1.22**danger**

état ou ensemble de conditions d'un système qui, avec d'autres conditions associées, entraîne inévitablement un préjudice pour les personnes, les biens ou l'environnement

3.1.1.23**maître**

entité de communication active capable d'initier et de programmer des activités de communication effectuées par d'autres stations qui peuvent être des maîtres ou des esclaves

3.1.1.24**message**

série ordonnée d'octets, destinée à véhiculer des informations

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modifié – caractère remplacé par octet]

3.1.1.25**collecteur de messages**

partie d'un *système de communication* destiné à recevoir des *messages*

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.03]

3.1.1.26**source de messages**

partie d'un *système de communication* destiné à envoyer des *messages*

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.02]

3.1.1.27**déclenchement de nuisance**

déclenchement parasite sans effet préjudiciable

Note 1 à l'article: Les erreurs anormales internes peuvent être générées dans des systèmes de communication, par exemple des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, du fait d'un trop grand nombre de nouvelles tentatives en présence de perturbations.

3.1.1.28**niveau de performance**

PL

niveau discret utilisé pour spécifier la capacité des parties relatives à la sécurité des systèmes de commande à accomplir une fonction de sécurité dans des conditions prévisibles

Note 1 à l'article: L'abréviation «PL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «performance level».

[SOURCE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23, traduction française modifiée – amélioration]

3.1.1.29**très basse tension de protection**

TBTP

circuit électrique dans lequel la tension ne peut pas dépasser 30 V eff. c.a., 42,4 V crête ou 60 V c.c. en conditions normales et en conditions de défaut isolé, sauf en conditions de défauts de terre dans d'autres circuits

Note 1 à l'article: Un circuit TBTP comprend un raccordement à un conducteur de protection. En l'absence de raccordement à un conducteur de protection, ou si une défaillance existe au niveau du raccordement, les tensions ne sont pas corrigées.

[SOURCE: IEC 61010-2-201:2013, 3.109, modifié – suppression de "circuit" dans le terme, et suppression de la seconde note à l'article]

3.1.1.30

redondance

existence de plusieurs moyens pour accomplir une fonction requise ou pour représenter des informations

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modifié – exemple et notes supprimés]

3.1.1.31

date relative

date référencée par rapport à l'horloge locale d'une entité

Note 1 à l'article: En général, il n'y a pas de relation avec les horloges des autres entités.

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.43]

3.1.1.32

fiabilité

probabilité pour qu'un système automatisé puisse accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné (t_1 , t_2)

Note 1 à l'article: On suppose en général que le système automatisé est en état d'accomplir la fonction requise au début de l'intervalle de temps donné.

Note 2 à l'article: Le terme "fiabilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité.

Note 3 à l'article: Au cours de la période MTBF ou MTTF, la probabilité qu'un système automatisé exécute une fonction exigée dans les conditions données décroît.

Note 4 à l'article: La fiabilité diffère de la disponibilité.

[SOURCE: IEC TR 62059-11:2002, 3.17, modifié – utilisation des mots "un système automatisé" à la place de "une entité" et ajout de deux notes]

3.1.1.33

probabilité d'erreurs résiduelles

RP

probabilité de non-détection d'une erreur par les mesures de sécurité SCL

Note 1 à l'article: L'abréviation «RP» est dérivée du terme anglais développé correspondant «residual error probability».

3.1.1.34

taux d'erreurs résiduelles

taux statistique de défaut de détection d'erreurs par les mesures de sécurité SCL

3.1.1.35

risque

combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité

Note 1 à l'article: Pour plus d'informations sur ce concept, voir l'Annexe A de l'IEC 61508-5:2010.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6, et Guide ISO/IEC 51:2014, définition 3.9, modifiés – note différente]

3.1.1.36

canal de communication de sécurité

canal de communication qui débute au sommet de la SCL de la source et qui se termine au sommet de la SCL du collecteur

Note 1 à l'article: Le canal peut être modélisé sous la forme de deux SCL reliées par un canal noir, un système de communication défini ou un canal défini.

3.1.1.37**couche de communication de sécurité**

SCL

couche de communication située au-dessus de la FAL qui comprend toutes les mesures supplémentaires nécessaires qui permettent d'assurer la transmission de données en toute sécurité conformément aux exigences de l'IEC 61508

Note 1 à l'article: L'abréviation «SCL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety communication layer».

3.1.1.38**connexion de sécurité**

connexion qui utilise le protocole de sécurité pour des transactions de communications

3.1.1.39**données de sécurité**

données transmises par un réseau de sécurité qui utilise un protocole de sécurité

Note 1 à l'article: La couche de communication de sécurité ne garantit pas la sécurité des données proprement dites, mais uniquement la transmission en toute sécurité de ces dernières.

3.1.1.40**appareil de sécurité**

appareil conçu conformément à l'IEC 61508 et qui met en œuvre le profil de communication de sécurité fonctionnelle

3.1.1.41**très basse tension de sécurité**

TBTS

circuit électrique dans lequel la tension ne peut pas dépasser 30 V eff. c.a., 42,4 V crête ou 60 V c.c. en conditions normales et en conditions de défaut isolé, y compris en conditions de défauts de terre dans d'autres circuits

[SOURCE: IEC 61010-2-201:2013, 3.110, suppression de "circuit" dans le terme, et suppression de la note à l'article]

3.1.1.42**fonction de sécurité**

fonction à réaliser par un système E/E/PE relatif à la sécurité ou par un dispositif externe de réduction de risque, prévue pour assurer ou maintenir un état de sécurité de l'EUC par rapport à un événement dangereux spécifique

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modifié – références et exemples supprimés]

3.1.1.43**temps de réponse de la fonction de sécurité**

temps écoulé dans le cas le plus défavorable à la suite de l'activation d'un capteur de sécurité relié à un bus de terrain, avant que ne soit atteint l'état de sécurité correspondant de ses actionneurs de sécurité, du fait d'erreurs ou de défaillances dans la fonction de sécurité

Note 1 à l'article: Ce concept, introduit dans l'IEC 61784-3:—, 5.2.4, est traité dans le cadre des profils de communication de sécurité fonctionnelle définis dans la présente partie.

3.1.1.44**niveau d'intégrité de sécurité**

SIL

niveau discret (parmi quatre possibles) correspondant à une gamme de valeurs d'intégrité de sécurité, où le niveau 4 d'intégrité de sécurité possède le plus haut degré d'intégrité et le niveau 1 possède le plus bas

Note 1 à l'article: Les objectifs chiffrés de défaillance (voir l'IEC 61508-4:2010, 3.5.17) pour les quatre niveaux d'intégrité de sécurité sont indiqués dans les Tableaux 2 et 3 de l'IEC 61508-1:2010.

Note 2 à l'article: Les niveaux d'intégrité de sécurité sont utilisés pour spécifier les exigences concernant l'intégrité de sécurité des fonctions de sécurité à allouer aux systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité.

Note 3 à l'article: Un niveau d'intégrité de sécurité (SIL) ne constitue pas une propriété d'un système, sous-système, élément ou composant. L'interprétation correcte de l'expression "système relatif à la sécurité à SIL *n*" (où *n* est 1, 2, 3 ou 4) signifie que le système est potentiellement capable de prendre en charge les fonctions de sécurité avec un niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à *n*.

Note 4 à l'article: L'abréviation «SIL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety integrity level».

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8, modifié — ajout de la Note 4]

3.1.1.45

mesure de sécurité

mesure permettant de contrôler les *erreurs* de communication éventuelles, qui est conçue et mise en œuvre conformément aux exigences de l'IEC 61508

Note 1 à l'article: Dans la pratique, plusieurs mesures de sécurité sont combinées pour atteindre le niveau d'intégrité de sécurité exigé.

Note 2 à l'article: Les *erreurs* de communication et les mesures de sécurité associées sont détaillées dans l'IEC 61784-3:—, 5.3 et 5.4.

3.1.1.46

PDU de sécurité

SPDU

PDU transféré via le canal de communication de sécurité

Note 1 à l'article: Le SPDU peut comporter plusieurs exemplaires des données de sécurité qui utilisent des structures de codage et des fonctions de hachage différentes, associées à des parties explicites de protections supplémentaires, par exemple une clé, un nombre de séquences ou un mécanisme d'horodatage.

Note 2 à l'article: Les SCL redondantes peuvent fournir deux versions différentes du SPDU en vue de son insertion dans des champs séparés de la trame de bus de terrain.

Note 3 à l'article: L'abréviation «SPDU» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety protocol data unit».

3.1.1.47

application relative à la sécurité

programmes conçus conformément à l'IEC 61508 pour satisfaire aux exigences SIL de l'application

3.1.1.48

système relatif à la sécurité

système qui exécute les *fonctions de sécurité* conformément à l'IEC 61508

3.1.1.49

esclave

entité de communication passive capable de recevoir des messages et de les envoyer en réponse à une autre entité de communication qui peut être maître ou esclave

3.1.1.50

déclenchement parasite

déclenchement provoqué par le système de sécurité sans injonction du processus

3.1.1.51

horodatage

information temporelle incluse dans un *message*

3.1.1.52**répartition uniforme**

loi de probabilité où toutes les valeurs d'un ensemble fini sont également susceptibles de se produire

Note 1 à l'article: Pour un champ de longueur de bit i , la probabilité d'occurrence d'une valeur de champ particulier est égale à 2^{-i} étant donné que la somme de toutes les probabilités d'occurrence est égale à 1.

3.1.1.53**canal blanc**

système de communication défini dans lequel tous les éléments pertinents du matériel et des logiciels sont conçus, mis en œuvre et validés conformément à l'IEC 61508

Note 1 à l'article: Cette définition étend la signification habituelle du canal pour inclure le système qui contient le canal.

3.1.2 CPF 8: Termes et définitions supplémentaires**3.1.2.1****cycle**

intervalle d'exécution d'une activité de manière répétitive et continue

3.1.2.2**relation d'application de sécurité**

SAR

relation d'application entre deux extrémités ou plus de relation d'application relative à la sécurité

Note 1 à l'article: L'abréviation «SAR» est dérivée du terme anglais développé correspondant "safety application relationship".

3.1.2.3**élément de service d'application de sécurité**

SASE

élément de service d'application relative à la sécurité

Note 1 à l'article: L'abréviation «SASE» est dérivée du terme anglais développé correspondant "safety application service element".

3.1.2.4**horloge de sécurité**

horloge (compteur) permettant d'enregistrer l'heure de l'occurrence d'événements tels que la transmission et la réception des messages relatifs à la communication de sécurité

3.1.2.5**temporisateur de contrôle des données de sécurité**

temporisateur utilisé par la fonction de temporisation pour la transmission des données de sécurité

3.1.2.6**temporisateur de contrôle de sécurité**

temporisateur utilisé par la fonction de temporisation pour la gestion des connexions de sécurité

3.1.2.7**rafraîchissement de sécurité**

transmission et réception périodiques des données de sécurité entre le poste maître et le poste esclave

3.1.2.8

créneau

quantum (granularité) du mapping dépendant de la position des champs de données cycliques

3.1.2.9

poste

appareil et sa SAREP correspondante associés à la transmission et à la réception des données de sécurité

Note 1 à l'article: Le numéro de poste est utilisé dans le mapping dépendant de la position des champs de données cycliques (un poste occupe un ou plusieurs créneaux).

3.1.2.10

informations de transmission des protocoles de sécurité

informations qui différencient les messages relatifs à la sécurité

3.2 Symboles et abréviations

3.2.1 Symboles et abréviations communs

CP	Communication Profile (Profil de communication)	[IEC 61784-1]
CPF	Communication Profile Family (Famille de profils de communication)	[IEC 61784-1]
CRC	Cyclic Redundancy Check (Contrôle de redondance cyclique)	
DLL	Data Link Layer (Couche de liaison de données)	[ISO/IEC 7498-1]
DLPDU	Data Link Protocol Data Unit (Unité de données de protocole de liaison de données)	
CEM	Compatibilité électromagnétique	
EUC	Equipment Under Control (Équipement commandé)	[IEC 61508-4:2010]
E/E/PE	Electrical/Electronic/Programmable Electronic (Électrique/électronique/électronique programmable)	[IEC 61508-4:2010]
FAL	Fieldbus Application Layer (Couche application de bus de terrain)	[IEC 61158-5]
FS	Functional Safety (Sécurité fonctionnelle)	
FSCP	Functional Safety Communication Profile (Profil de communication de sécurité fonctionnelle)	
FSPM	FAL Service Protocol Machine (Machine de protocole de service FAL)	[IEC 61158-1]
MTBF	Mean Time Between Failures (Durée moyenne de bon fonctionnement)	
MTTF	Mean Time To Failure (Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance)	
PDU	Protocol Data Unit (Unité de données de protocole)	[ISO/IEC 7498-1]
Pe	Bit error probability (Probabilité d'erreurs sur les éléments binaires)	
TBTP	Très basse tension de protection	
PhL	Physical Layer (Couche physique)	[ISO/IEC 7498-1]
PL	Performance Level (Niveau de performance)	[ISO 13849-1]
PLC	Programmable Logic Controller (Automate programmable)	
SCL	Safety Communication Layer (Couche de communication de sécurité)	
TBTS	Très basse tension de sécurité	
SIL	Safety Integrity Level (Niveau d'intégrité de sécurité)	[IEC 61508-4:2010]
SPDU	Safety PDU (PDU de sécurité)	

3.2.2 CPF 8: Symboles et abréviations supplémentaires

AR	Application Relationship (Relation d'application)
ASE	Application Service Element (Élément de service d'application)

CID	Connection Identifier (Identifiant de connexion)
CMD	Command Data (Données de commande)
LED	Light Emitting Diode (Diode Electroluminescente)
LID	Link Identifier (Identifiant de liaison)
OBL	Offset Base Line (Ligne de base décalée)
PSD	Protocol Support Data (Données de soutien au protocole)
RNO	Running Number (Numéro d'exécution)
SAR	Safety Application Relationship (Relation d'application de sécurité)
SAREP	Safety Application Relationship Endpoint (Extrémité de relation d'application de sécurité)
SARPM	Safety Application Relationship Protocol State Machine (Diagramme d'états de protocole de relation d'application de sécurité)
SASE	Safety Application Service Element (Élément de service d'application de sécurité)
SFSPM	Safety FSPM (appended with -S Slave or -M Master) (FSPM de sécurité [suivi d'un -S pour Esclave ou -M pour Maître])
SRC	Safety Relevant Controller (Contrôleur de sécurité)
SRP	Safety Relevant Peripheral (Périphérique de sécurité)
TPI	Safety Transmission Packet Information (Informations de paquets de transmission de sécurité)
TPI-T	Safety Transmission Packet Information from master (Informations de paquets de transmission de sécurité fournies par le maître)
TPI-R	Safety Transmission Packet Information from slave (Informations de paquets de transmission de sécurité fournies par l'esclave)
TS	Time Stamp (Datation [horodatage])

3.3 Conventions

Les conventions utilisées dans le présent document sont définies dans l'IEC 61158 Type 18 et Type 23, l'IEC 61784-1 CPF 8 et l'IEC 61784-2 CPF 8.

Pour aider le lecteur familiarisé avec la numérotation des articles de norme et pour assurer la cohérence et l'alignement avec l'IEC 61784-3, les Articles 4 à 10 renvoient aux Articles 11 à 17 de FSCP 8/1 et aux Articles 18 à 24 de FSCP 8/2.

4 Présentation générale

Pour FSCP 8/1, voir 11.4. Pour FSCP 8/2, voir 12.4.

5 Généralités

Pour FSCP 8/1, voir 11.5. Pour FSCP 8/2, voir 12.5.

6 Services de la couche de communication de sécurité

Pour FSCP 8/1, voir 11.6. Pour FSCP 8/2, voir 12.6.

7 Protocole de couche de communication de sécurité

Pour FSCP 8/1, voir 11.7. Pour FSCP 8/2, voir 12.7.

8 Gestion de la couche de communication de sécurité

Pour FSCP 8/1, voir 11.8. Pour FSCP 8/2, voir 12.8.

9 Exigences système

Pour FSCP 8/1, voir 11.9. Pour FSCP 8/2, voir 12.9.

10 Évaluation

Pour FSCP 8/1, voir 11.10. Pour FSCP 8/2, voir 12.10.

11 FSCP 8/1

11.1 Domaine d'application – FSCP 8/1

Voir l'Article 1

11.2 Références normatives – FSCP 8/1

Voir l'Article 2.

11.3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions – FSCP 8/1

Voir l'Article 3.

11.4 Aperçu de FSCP 8/1 (CC-Link Safety™)

La Famille de profils de communication 8 (souvent appelée CC-Link™⁵) définit les profils de communication reposant sur l'IEC 61158-2 Type 18, l'IEC 61158-3-18, l'IEC 61158-4-18, l'IEC 61158-5-18 et l'IEC 61158-6-18.

Les profils de base CP 8/1, CP 8/2 et CP 8/3 sont définis dans l'IEC 61784-1. Le profil de communication de sécurité fonctionnelle CPF 8 FSCP 8/1 (CC-Link Safety™⁵) repose sur les profils de base CPF 8 de l'IEC 61784-1 et les spécifications de couche de communication de sécurité définis dans la présente partie.

Le FSCP 8/1 est un protocole de communication des données relatives à la sécurité tel que les signaux d'arrêt d'urgence entre les participants d'un réseau réparti, en utilisant la technologie de bus de terrain conformément aux exigences de l'IEC 61508 concernant la sécurité fonctionnelle. Ce protocole peut être utilisé dans diverses applications telles que la commande de processus, l'usinage automatique et les machines.

Le protocole FSCP 8/1 est conçu de manière à prendre en charge le niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 (IEC 61508) qui utilise CPF 8, en spécifiant par ailleurs des mécanismes de mise en œuvre des numéros de séquence, délai, authentification de connexion, message de réaction, assurance d'intégrité des données et différentes mesures de sécurité dédiées à ladite assurance.

⁵ CC-Link™ et CC-Link Safety™ désignent les appellations commerciales de l'organisme sans but lucratif CC-Link Partner Association. Ces informations sont données pour des raisons de commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constituent en aucun cas un entérinement par l'IEC du titulaire de la marque ou de l'un de ses produits. La conformité à la présente norme n'exige pas l'emploi des appellations CC-Link™ ou CC-Link Safety™. L'emploi des appellations CC-Link™ ou CC-Link Safety™ exige l'autorisation de la CC-Link Partner Association et la conformité aux conditions d'utilisation (essais et validation).

Les capacités SCL de FSCP 8/1 sont fournies avec l'introduction d'éléments de service d'application de sécurité (SASE). Ces SASE sont utilisés à la place de leurs ASE correspondants, comme spécifié dans la présente partie. Cependant, dans la mesure où ces SASE proviennent directement des classes de parent définies pour la CPF 8, ils spécifient les ajouts exigés par cette dernière en vue de la sécurité fonctionnelle, en appliquant la méthode du canal noir.

11.5 Généralités – FSCP 8/1

11.5.1 Documents externes de spécifications applicables au profil

Les fabricants d'appareils de sécurité FSCP 8/1 sont encouragés à consulter les documents [34], [35] et [36] qui donnent des spécifications supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la SCL définie dans la présente partie.

11.5.2 Exigences fonctionnelles de sécurité

La présente norme spécifie les services et protocoles d'un système de communication de sécurité fonctionnelle reposant sur le Type 18 de l'IEC 61158. Les technologies de communication spécifiées dans la présente norme doivent être mises en œuvre uniquement dans les appareils conçus conformément aux exigences de l'IEC 61508.

Les exigences suivantes doivent s'appliquer au développement des appareils qui mettent en œuvre les protocoles FSCP 8/1. Les mêmes exigences ont été utilisées dans le développement de FSCP 8/1.

- Les protocoles FSCP 8/1 sont conçus de manière à prendre en charge le niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL 3) (se reporter à l'IEC 61508).
- Les mises en œuvre des protocoles FSCP 8/1 doivent être conformes à l'IEC 61508.
- Les exigences de base qui s'appliquent au développement du protocole FSCP 8/1 sont spécifiées dans l'IEC 61784-3.
- L'état de sécurité des données discrètes est l'état hors tension (0). Pour les valeurs analogiques, l'état hors tension doit être défini par l'application relative à la sécurité.
- Les conditions environnementales doivent être conformes à l'IEC 61131-2 pour les niveaux de base et aux IEC 61326-3-1 et IEC 61326-3-2 pour les essais de marge de sécurité, à moins que des normes de produits spécifiques existent.
- Sauf spécification explicite dans la présente partie, les exigences CPF 8 ne doivent pas être modifiées pour la sécurité.

11.5.3 Mesures de sécurité

11.5.3.1 Généralités

La couche de communication de sécurité décrite dans la présente norme fournit les mesures correctives déterministes suivantes pour sa mise en œuvre:

- numéro de séquence;
- délai;
- authentification de connexion;
- message de réaction;
- assurance d'intégrité des données (CRC 32);
- différents systèmes d'assurance d'intégrité des données.

La sélection des différentes mesures correspondant aux erreurs possibles est présentée au Tableau 1.

Tableau 1 – Sélection des différentes mesures correspondant aux erreurs possibles

Erreurs de communication	Mesures correctives déterministes							
	Numéro de séquence	Datation (horodatage)	Délai	Authentification de connexion	Message de réaction	Assurance d'intégrité des données	Redondance avec contre-vérification	Différents systèmes d'assurance d'intégrité des données
Corruption						X		
Répétition non prévue	X							
Séquence incorrecte	X							
Perte	X							
Retard inacceptable			X					
Insertion	X			X	X			
Déguisement				X	X			X
Adressage				X				
NOTE Tableau adapté de l'IEC 62280:2014.								

11.5.3.2 Numéro de séquence

Les messages de sécurité contiennent un numéro de séquence (RNO) d'une largeur de 4 bits et une séquence spécifiée (voir 11.7.1 et 11.7.2). Si la séquence n'est pas respectée, tous les signaux de sortie relatifs à la sécurité doivent être définis sur leurs états de sécurité.

11.5.3.3 Délai

Un temporisateur intégré indiquant le délai de chaque canal de sortie de chaque esclave de sortie de sécurité assure un temps de réponse de la fonction de sécurité, qui est le temps qui s'écoule entre la détection d'un événement au niveau de l'esclave d'entrée de sécurité et la réponse apportée par le(s) canal(aux) de sortie correspondant(s) de l'(des) esclave(s) de sortie de sécurité, hors temps de traitement de l'entrée de sécurité. Pour plus de détails, voir également 11.9.3.

Le temps de réponse de la fonction de sécurité est le temps de transmission de bus de terrain entre un esclave d'entrée de sécurité et le maître et entre le maître de sécurité et l'esclave de sortie de sécurité, en y intégrant les éventuelles répétitions du PDU de sécurité dues aux erreurs de transmission, le temps de traitement de l'esclave de sortie de sécurité et le temps de traitement du contrôleur de sécurité (SRC).

En cas de dépassement du temps de réponse de la fonction de sécurité d'un canal de sortie spécifique d'un esclave de sortie de sécurité, le canal de sortie correspondant est réglé sur son état de sécurité, qui est en général l'état OFF (Inactif). Cette règle doit être respectée par la couche d'application du SRP.

11.5.3.4 Authentification de connexion

Elle est mise en œuvre par un ensemble d'identifiants de connexion de sécurité (ID de liaison) et de numéro de poste. Chaque esclave de sécurité utilise un ID de liaison à 3 bits qui spécifie son système de réseau de sécurité. Ceci fournit au SRC un nombre maximal de 8 systèmes de réseaux de sécurité. L'attribution des valeurs d'identifiant de liaison doit être unique dans un système de communication de sécurité fonctionnelle. Les messages de sécurité contiennent toujours l'ID de liaison.

11.5.3.5 Message de réaction

Il est fourni par chaque esclave qui confirme la réception de messages en provenance du maître. Le message de réaction contient des informations relatives à l'état d'erreur fournies par l'esclave, ainsi que l'acquittement du RNO, de l'ID de liaison, de l'ID de commande et du champ de données de soutien au protocole.

11.5.3.6 Différents systèmes d'assurance d'intégrité des données

Distinction entre les messages de sécurité et les messages de non-sécurité: Les messages de sécurité contiennent une somme de contrôle CRC (32 bits). Le protocole de Type 18 de l'IEC 61158 utilise un autre algorithme CRC (CRC 16 bits). De plus, chaque message transmis contient un champ de données de soutien au protocole de 16 bits, un ID de commande de 8 bits, un ID de liaison de 3 bits et un RNO de 4 bits.

11.5.4 Structure de la couche de communication de sécurité

Les capacités SCL de FSCP 8/1 sont fournies avec l'introduction d'éléments de service d'application de sécurité (SASE). Ces SASE sont utilisés à la place de leurs éléments de service d'application (SASE) correspondants comme spécifié ici. Dans la mesure où ces SASE proviennent directement des classes de parent définies pour la CPF 8, ils spécifient des ajouts à cette dernière. Les SASE sont mis en œuvre sur la base des éléments suivants:

- Gestionnaire d'appareil – Spécification de classe ASE pour le gestionnaire d'appareil de types M1 et S1;
- Gestionnaire de connexion – Définition de classe AR pour le gestionnaire de connexion de types M1 et S1;
- Transmission cyclique – Spécification de classe ASE AR de données de processus pour la transmission cyclique de types M1 et S1

La SCL enrichit ces définitions ASE par les ajouts suivants:


- gestionnaire d'appareil de sécurité de types M1 et S1;
- gestionnaire de connexion de sécurité de types M1 et S1;
- transmission cyclique de sécurité de types M1 et S1;

L'ensemble des gestions, comportements et fonctions de la SCL est traité avec ces éléments de service d'application de sécurité.

11.5.5 Relations avec la FAL (et DLL, PhL)

11.5.5.1 Présentation générale

La Figure 3 représente la relation entre la SCL et les autres couches de la pile de communication du Type 18 de l'IEC 61158.

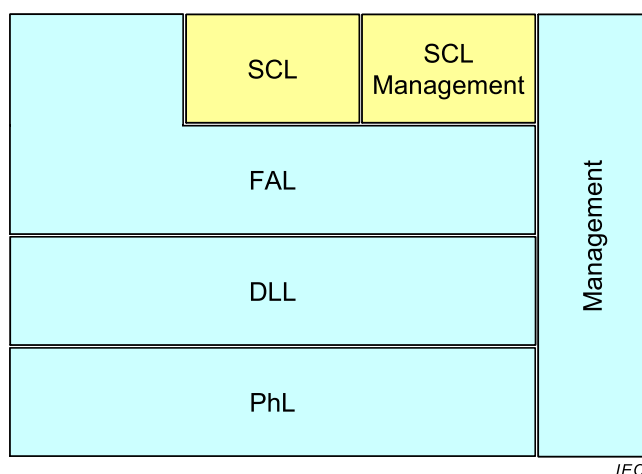

Anglais	Français
SCL Management	Gestion SCL
Management	Gestion

Figure 3 – Relation entre la SCL et les autres couches du Type 18 de l'IEC 61158

11.5.5.2 Types de données

Les types de données de sécurité sont spécifiés dans l'IEC 61158-5-18.

11.6 Services de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/1

11.6.1 Généralités

La SAR FSCP 8/1 utilise le transport tamponné pour les entrées et les sorties de données de processus. Les services de type de déclenchement de transmission sont nécessaires selon la configuration des objets instanciés. La classe de gestionnaire de connexion de sécurité prend en charge la gestion de connexion. Les applications relatives à la sécurité utilisent les éléments de service d'application de sécurité pour communiquer par l'intermédiaire de la couche de communication de sécurité. Les modèles formels de ces éléments de service sont définis en 11.6.

11.6.2 SASE

11.6.2.1 Spécification de classe de gestionnaire d'appareil de sécurité M1

La classe de gestionnaire d'appareil de sécurité M1 prend en charge un utilisateur SCL de type maître avec une mise en œuvre DL de type interrogation.

ASE SCL:			SASE de gestion
CLASS:			gestionnaire d'appareil de sécurité M1
CLASS ID:			non utilisé
PARENT CLASS:			gestionnaire d'appareil M1
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribut:	Information de gestion
1.1	(m)	Attribut:	Id de liaison
1.2	(o)	Attribut:	Version de logiciel/protocole
2	(m)	Attribut:	Information de gestion des esclaves connectés
2.1	(m)	Attribut:	Version de logiciel/protocole 1
...	...	...	...

2.n	(m)	Attribut:	Version de logiciel/protocole n
...	...	...	...
2.64	(m)	Attribut:	Version de logiciel/protocole 64

11.6.2.2 Spécification de classe de gestionnaire d'appareil de sécurité S1

La classe de gestionnaire d'appareil de sécurité S1 prend en charge un utilisateur SCL de type esclave avec une mise en œuvre DL de type interrogation.

ASE SCL:			SASE de gestion
CLASS:			gestionnaire d'appareil de sécurité S1
CLASS ID:			non utilisé
PARENT CLASS:			gestionnaire d'appareil S1
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribut:	Information de gestion
1.1	(m)	Attribut:	Id de liaison
1.2	(m)	Attribut:	Version de logiciel/protocole

11.6.3 SAR

11.6.3.1 Classe de gestionnaire de connexion de sécurité M1

La classe de gestionnaire de connexion de sécurité M1 prend en charge un utilisateur SCL de type maître avec une mise en œuvre DL de type interrogation.

ASE SCL:			SASE de gestion
CLASS:			Gestionnaire de connexion de sécurité M1
CLASS ID:			non utilisé
PARENT CLASS:			Gestionnaire de connexion M1
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribut:	Informations concernant les paramètres
1.1	(m)	Attribut:	Valeur du temporisateur de contrôle de sécurité
1.2	(m)	Attribut:	Valeur du temporisateur de contrôle des données de sécurité
1.3	(m)	Attribut:	Spécification relative aux esclaves de sécurité
1.4	(m)	Attribut:	Source de spécification relative aux esclaves de sécurité
1.5	(m)	Attribut:	Informations sur les produits concernant les esclaves de sécurité
2	(m)	Attribut:	Données de paramètres relatives aux esclaves de sécurité
3	(m)	Attribut:	État de liaison des esclaves de sécurité

11.6.3.2 Classe de gestionnaire de connexion de sécurité S1

La classe de gestionnaire de connexion de sécurité S1 prend en charge un utilisateur SCL de type esclave avec une mise en œuvre DL de type interrogation.

ASE SCL:			SASE de gestion
CLASS:			Gestionnaire de connexion de sécurité S1
CLASS ID:			non utilisé
PARENT CLASS:			Gestionnaire de connexion S1
ATTRIBUTES:			
1	(m)	Attribut:	Informations sur les produits de sécurité
2	(m)	Attribut:	Données de paramètres relatives aux esclaves de sécurité

11.6.4 ASE SAR des données de processus

11.6.4.1 Spécification de classe de transmission cyclique de sécurité M1

La classe de transmission cyclique de sécurité M1 prend en charge un utilisateur SCL de type maître associé à un gestionnaire de connexion de sécurité M1.

ASE SCL:			ASE SAR des données de processus
CLASS:			Transmission cyclique de sécurité M1
CLASS ID:			non utilisé
PARENT CLASS:			Transmission cyclique M1
ATTRIBUTES:			
1.	(m)	Attribut:	Données de sortie
1.1.	(m)	Attribut:	Données RY de sécurité
1.2.	(m)	Attribut:	Données RWw
1.2.1.	(m)	Attribut:	Données RWw de sécurité
1.2.2.	(m)	Attribut:	TPI-T de sécurité
2.	(m)	Attribut:	Données d'entrée
2.1.	(m)	Attribut:	Données de sécurité en 1
2.1.1.	(m)	Attribut:	Données RX de sécurité 1
2.1.2.	(m)	Attribut:	Données RWw 1
2.1.2.1	(m)	Attribut:	Données RWr de sécurité 1
2.1.2.2	(m)	Attribut:	TPI-R de sécurité 1
...	...	...	...
2.n.	(m)	Attribut:	Données de sécurité d'entrée en n
...	...	...	...
2.64.	(m)	Attribut:	Données de sécurité en 64

11.6.4.2 Spécification de classe de transmission cyclique de sécurité S1

La classe de transmission cyclique de sécurité S1 prend en charge un utilisateur SCL de type esclave associé à un gestionnaire de connexion de sécurité S1.

ASE SCL:			ASE SAR des données de processus
CLASS:			Transmission cyclique de sécurité S1
CLASS ID:			non utilisé
PARENT CLASS:			Transmission cyclique S1
ATTRIBUTES:			
1.	(m)	Attribut:	Données de sortie
1.1	(m)	Attribut:	Données RY de sécurité
1.2	(m)	Attribut:	Données RWw
1.2.1.	(m)	Attribut:	Données RWw de sécurité
1.2.2.	(m)	Attribut:	TPI-T de sécurité
2.	(m)	Attribut:	Données d'entrée
2.1	(m)	Attribut:	Données RX de sécurité
2.2	(m)	Attribut:	Données RWr
2.2.1	(m)	Attribut:	Données RWr de sécurité
2.2.2	(m)	Attribut:	TPI-R de sécurité

11.7 Protocole de couche de communication de sécurité pour FSCP 8/1

11.7.1 Format PDU de sécurité

11.7.1.1 Généralités

La syntaxe et le codage PDU de sécurité sont décrits comme dans l'IEC 61158-6-18 en termes de syntaxe abstraite et de syntaxe de transfert.

11.7.1.2 Syntaxe abstraite

11.7.1.2.1 Syntaxe abstraite PDU de gestionnaire d'appareil de sécurité M1

La syntaxe abstraite applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrite au Tableau 2.

Tableau 2 – Format d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité M1

Attribut	Format	Taille (bits)
Information de gestion	Structure de 2 éléments:	11
Id de liaison	Unsigned3	3
Version de logiciel/protocole	1 octet, en mode points	8
Information de gestion des esclaves connectés	Matrice de 64 membres	64 octets
Version de logiciel/protocole	1 octet, en mode points	8

11.7.1.2.2 Syntaxe abstraite PDU de gestionnaire d'appareil de sécurité S1

La syntaxe abstraite applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrite au Tableau 3.

Tableau 3 – Format d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité S1

Attribut	Format	Taille (bits)
Information de gestion	Structure de 3 éléments:	11
Id de liaison	Unsigned3	3
Version de logiciel/protocole	1 octet, en mode points	8

11.7.1.2.3 Syntaxe abstraite PDU de gestionnaire de connexion de sécurité M1

La syntaxe abstraite applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrite au Tableau 4.

Tableau 4 – Format d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité M1

Attribut	Format	Taille (bits)
Informations concernant les paramètres	Structure de 5 éléments:	2 004 octets
Valeur du temporisateur de contrôle de sécurité	Unsigned16	16
Valeur du temporisateur de contrôle des données de sécurité	Unsigned16	16
Spécification relative aux esclaves de sécurité	8 octets, en mode points	64
Source de spécification relative aux esclaves de sécurité	8 octets, en mode points	64
Informations sur les produits concernant les esclaves de sécurité	Matrice de 64 membres	1 984 octets

Attribut	Format	Taille (bits)
Informations sur les produits de sécurité 1 – 64	Structure de données par mot	31 octets
Données de paramètres relatives aux esclaves de sécurité	16 – 52 224 octets	16 – 52 224 octets
État de liaison des esclaves de sécurité	8 octets, en mode points	64

11.7.1.2.4 Syntaxe abstraite PDU de gestionnaire de connexion de sécurité S1

La syntaxe abstraite applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrite au Tableau 5.

Tableau 5 – Format d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité S1

Attribut	Format	Taille (bits)
Informations sur les produits de sécurité 1 – 64	Structure de données par mot	31 octets
Données de paramètres relatives aux esclaves de sécurité	16 – 816 octets	16 – 816 octets

11.7.1.2.5 Syntaxe abstraite PDU de transmission cyclique de sécurité M1

La syntaxe abstraite applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrite au Tableau 6.

Tableau 6 – Format d'attributs de transmission cyclique de sécurité M1

Attribut	Format	Taille (bits)
Données de sortie	Structure de 2 éléments:	$96 \times n$
Données RY de sécurité	Structure de données orientées sur les bits	$32 \times n$
Données RWw	Structure de données par mot	$64 \times n$
Données RWw de sécurité	Données par mot	$64 \times (n - m)$
TPI-T de sécurité	Informations de paquets de transmission de sécurité	$64 \times m$
Données d'entrée	Structure de n éléments:	$96 \times n$
Données de sécurité en 1	Structure de 2 éléments:	$96 \times p_1$
Données RX de sécurité	Structure de données orientées sur les bits	$32 \times p_1$
Données RWr	Structure de données par mot	$64 \times p_1$
Données RWr de sécurité	Données par mot	$64 \times (p_1 - 1)$
TPI-R de sécurité	Informations de paquets de transmission de sécurité	64
...	...	...
Données de sécurité d'entrée en n	Structure de 2 éléments:	$96 \times p_n$

NOTE Les valeurs de n et de m dépendent des valeurs des paramètres de configuration correspondants dans l'état du maître. La valeur de p dépend du nombre de créneaux occupés par le poste esclave.

11.7.1.2.6 Syntaxe abstraite PDU de transmission cyclique de sécurité S1

La syntaxe abstraite applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrite au Tableau 7.

Tableau 7 – Format d'attributs de transmission cyclique de sécurité S1

Attribut	Format	Taille (bits)
Données de sortie	Structure de 2 éléments:	96 × p
Données RY de sécurité	Structure de données orientées sur les bits	32 × p
Données RWw	Structure de données par mot	64 × p
Données RWw de sécurité	Données par mot	64 × (p – 1)
TPI-T de sécurité	Informations de paquets de transmission de sécurité	64
Données d'entrée	Structure de 2 éléments:	96 × p
Données RX de sécurité	Structure de données orientées sur les bits	32 × p
Données RWr	Structure de données par mot	64 × p
Données RWr de sécurité	Données par mot	64 × (p – 1)
TPI-R de sécurité	Informations de paquets de transmission de sécurité	64
NOTE La valeur de p dépend du nombre de créneaux occupés par le poste esclave.		

11.7.1.3 Syntaxe de transfert**11.7.1.3.1 Codage PDU de gestionnaire d'appareil de sécurité M1**

Le codage PDU spécifique applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrit au Tableau 8.

Tableau 8 – Codage d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité M1

Attribut	Codage		
Information de gestion	Spécifie la configuration de l'appareil maître		
Id de liaison	0 – 7 = plage admissible		
Version de logiciel/protocole	Bit	Description	Valeur
	5 – 0	Version de logiciel	1 – 63 = plage admissible
	7 – 6	Version de protocole	0 = Version 1 1 = Version 2 2 = Version 3 3 = Version 4
Information de gestion des esclaves connectés	Spécifie la configuration des esclaves connectés		
Informations sur les esclaves 1 – 64	Matrice de 64 éléments, chaque élément étant codé comme suit:		
Version de logiciel/protocole	Bit	Description	Valeur
	5 – 0	Version de logiciel	1 – 63 = plage admissible
	7 – 6	Version de protocole	0 = Version 1 1 = Version 2 2 = Version 3 3 = Version 4

11.7.1.3.2 Codage PDU de gestionnaire d'appareil de sécurité S1

Le codage PDU spécifique applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrit au Tableau 9.

Tableau 9 – Codage d'attributs de gestionnaire d'appareil de sécurité S1

Attribut	Codage		
Information de gestion	Spécifie la configuration de l'appareil maître		
Id de liaison	0 – 7 = plage admissible		
Version de logiciel/protocole	Bit	Description	Valeur
	5 – 0	Version de logiciel	1 – 63 = plage admissible
	7 – 6	Version de protocole	0 = Version 1 1 = Version 2 2 = Version 3 3 = Version 4

11.7.1.3.3 Codage PDU de gestionnaire de connexion de sécurité M1

Le codage PDU spécifique applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrit au Tableau 10.

Tableau 10 – Codage d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité M1

Attribut	Codage
Informations concernant les paramètres	Spécifie la configuration de connexion
Valeur du temporisateur de contrôle de sécurité	1 – 65 535 = ms
Valeur du temporisateur de contrôle des données de sécurité	1 – 65 535 = ms
Spécification relative aux esclaves de sécurité	Les Bits 0 – 63 correspondent aux créneaux 1 – 64, où: 0 = SCL non prise en charge 1 = SCL prise en charge
Source de spécification relative aux esclaves de sécurité	Les Bits 0 – 63 correspondent aux créneaux 1 – 64, où: 0 = spécification de l'utilisateur SCL non prise en charge 1 = spécification de l'utilisateur SCL prise en charge
Informations sur les produits d'esclaves de sécurité 1 – 64	Matrice de 64 éléments, chaque élément étant codé comme suit:
Informations sur les produits de sécurité	31 octets pour les données correspondant aux informations sur les produits de sécurité
Données de paramètres de sécurité	0 – 52 224 octets de données pour l'accès à la mémoire esclave
État de liaison des esclaves de sécurité	Les Bits 0 – 63 correspondent aux créneaux 1 – 64, où: 0 = Poste esclave de sécurité hors fonctionnement 1 = Poste esclave de sécurité en fonctionnement

11.7.1.3.4 Codage PDU de gestionnaire de connexion de sécurité S1

Le codage PDU spécifique applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrit au Tableau 11.

Tableau 11 – Codage d'attributs de gestionnaire de connexion de sécurité S1

Attribut	Codage
Informations sur les produits de sécurité	31 octets de données pour les informations sur les produits de sécurité
Données de paramètres de sécurité	0 – 816 octets de données pour l'accès à la mémoire esclave

11.7.1.3.5 Codage PDU de transmission cyclique de sécurité M1

Le codage PDU spécifique applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrit au Tableau 12.

Tableau 12 – Codage d'attributs de transmission cyclique de sécurité M1

Attribut	Codage			
Données de sortie	Registres de données de processus réglés par le maître pour la sortie de l'appareil esclave			
Données RY de sécurité	Champ à mapping positionnel de données de sortie orientées sur les bits pour tous les appareils esclaves connectés ordonnés par créneau avec 32 bits par créneau			
Données RWw	Champ à mapping positionnel dans lequel sont mises en correspondance les données de sortie par mot pour tous les appareils esclaves de sécurité connectés et toutes les informations de paquets de transmission de sécurité pour une transmission aux appareils esclaves de sécurité			
Données RWw de sécurité	Champ à mapping positionnel de données de sortie par mot pour tous les appareils esclaves connectés. Contient 4 mots par créneau, en commençant par le second créneau. Ceci est dû au fait que le champ suivant occupe l'espace alloué au premier créneau dans un esclave de non-sécurité			
TPI-T de sécurité	Octet	Bit	Description	Valeurs
	0 – 1	–	Données de soutien au protocole (PSD) utilisé par la gestion SCL	0 – 65 535
	2 – 3	0 – 3	Numéro d'exécution	0 – 15
		4 – 6	Id de liaison	0 – 7
		7	réservé	0
		8 – 11	Type de données de transmission	0 – 15
		12	Drapeau occupé	0 = occupé 1 = non occupé
		13	réservé	0
		14	Demande de lecture	0 = pas de demande 1 = demande
		15	mode d'application de l'utilisateur SCL	0 = mode d'essai 1 = mode de sécurité
	4 – 7	–	CRC32	CRC32
Données d'entrée	Registres de données de processus lus par le maître représentant les entrées de l'appareil esclave			
Données de sécurité d'entrée	Registres de données de processus lus par le maître représentant les entrées de l'appareil esclave de sécurité			
Données RX de sécurité	Champ contenant les données d'entrée orientées sur les bits à partir de l'appareil esclave n ordonné par créneau avec 32 bits par créneau. Le nombre de créneaux occupés par l'appareil esclave détermine la longueur totale de ce champ			
Données RWr	Champ contenant les données d'entrée orientées part mot à partir de l'appareil esclave n ordonné par créneau avec 4 mots par créneau. Le nombre de créneaux occupés par l'appareil esclave détermine la longueur totale de ce champ			

Attribut	Codage		
Données RWr de sécurité	Champ à mapping positionnel des données d'entrée par mot à partir de l'appareil esclave n. Contient 4 mots par créneau en commençant par le second créneau. Ceci est dû au fait que le champ suivant occupe l'espace alloué au premier créneau dans un esclave de non-sécurité		
TPI-R de sécurité	Bit	Description	Valeurs
	0 – 15	Données de soutien au protocole (PSD) utilisé par la gestion SCL	0 – 65 535
	16 – 19	Numéro d'exécution	0 – 15
	20 – 22	Id de liaison	0 – 7
	23	réservé	0
	24 – 27	Type de données de transmission	0 – 15
	28	Drapeau occupé	0 = occupé 1 = non occupé
	29	Notification d'erreur	0 = pas d'erreur 1 = erreur
	30	réservé	0
	31	mode d'application de l'utilisateur SCL	0 = mode d'essai 1 = mode de sécurité
	32 – 63	CRC32	CRC32

11.7.1.3.6 Codage PDU de transmission cyclique de sécurité S1

Le codage PDU spécifique applicable aux attributs appartenant à cette classe est décrit au Tableau 13.

Tableau 13 – Codage d'attributs de transmission cyclique de sécurité S1

Attribut	Codage
Données de sortie	Données de processus transmises par le maître
Données RY de sécurité	Champ contenant les données d'entrée orientées sur les bits ordonnées par créneau avec 32 bits par créneau. Le nombre de créneaux occupés par l'appareil esclave détermine la longueur totale de ce champ
Données RWw	Champ à mapping positionnel dans lequel sont mises en correspondance les données de sortie par mot (facultativement) et les informations de paquets de transmission de sécurité fournies par le maître
Données RWw de sécurité	Champ à mapping positionnel de données de sortie par mot pour l'appareil esclave. Contient 4 mots par créneau, en commençant par le second créneau. Ceci est dû au fait que le champ suivant occupe l'espace alloué au premier créneau dans un esclave de non-sécurité


Attribut	Codage		
	Bit	Description	Valeurs
TPI-T de sécurité	0 – 15	Données de soutien au protocole(PSD) utilisé par la gestion SCL	0 – 65 535
	16 – 19	Numéro d'exécution	0 – 15
	20 – 22	Id de liaison	0 – 7
	23	réservé	0
	24 – 27	Type de données de transmission	0 – 15
	28	Drapeau occupé	0 = occupé 1 = non occupé
	29	réservé	0
	30	Demande de lecture	0 = pas de demande 1 = demande
	31	mode d'application de l'utilisateur SCL	0 = mode d'essai 1 = mode de sécurité
	32 – 63	CRC32	CRC32
Données d'entrée	Données de processus transmises au maître		
Données RX de sécurité	Champ contenant les données d'entrée orientées sur les bits ordonnées par créneau avec 32 bits par créneau. Le nombre de créneaux occupés par l'appareil esclave détermine la longueur totale de ce champ		
Données RWr	Champ contenant les données d'entrée par mot fournies par le maître. Le nombre de créneaux occupés par l'appareil esclave détermine la longueur totale de ce champ		
Données RWr de sécurité	Champ à mapping positionnel de données d'entrée par mot pour l'appareil esclave. Contient 4 mots par créneau, en commençant par le second créneau. Ceci est dû au fait que le champ suivant occupe l'espace alloué au premier créneau dans un esclave de non-sécurité		
TPI-R de sécurité	Bit	Description	Valeurs
	0 – 15	Données de soutien au protocole (PSD) utilisé par la gestion SCL	0 – 65 535
	16 – 19	Numéro d'exécution	0 – 15
	20 – 22	Id de liaison	0 – 7
	23	réservé	0
	24 – 27	Type de données de transmission	0 – 15
	28	Drapeau occupé	0 = occupé 1 = non occupé
	29	Notification d'erreur	0 = pas d'erreur 1 = erreur
	30	réservé	0
	31	mode d'application de l'utilisateur SCL	0 = mode d'essai 1 = mode de sécurité
	32 – 63	CRC32	CRC32

11.7.2 Description d'état

11.7.2.1 Présentation générale

L'extension du modèle d'état SCL s'effectue à partir du Type 18 de l'IEC 61158 avec un état de sécurité (voir la Figure 4). L'état de sécurité est actif dans des conditions d'erreur et est

configuré afin de s'assurer que toutes les sorties sont maintenues dans des états de sécurité. Les sorties numériques sont les suivantes: faible, nul ou hors tension, et les sorties analogiques sont maintenues à un niveau de sécurité configuré précédemment par l'utilisateur SCL. L'appareil maître de sécurité M1 gère les états de chaque appareil esclave de sécurité de manière individuelle.

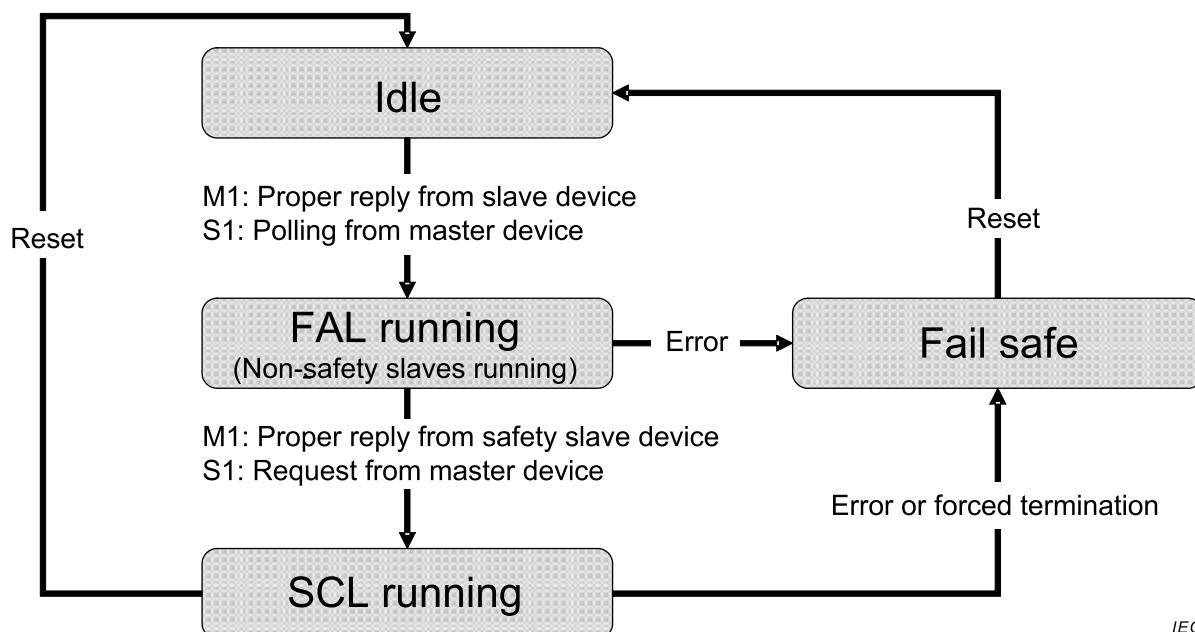

Anglais	Français
Idle	Repos
Proper reply from slave device	Réponse correcte de l'appareil esclave
Polling from master device	Interrogation de l'appareil maître
FAL running (Non-safety slaves running)	Exécution FAL (esclaves non relatifs à la sécurité en fonctionnement)
Proper reply from safety slave device	Réponse correcte de l'appareil esclave de sécurité
Request from master device	Demande de l'appareil maître
SCL running	Exécution SCL
Reset	Réinitialisation
Fail safe	Sécurité intrinsèque
Error	Erreur
Error or forced termination	Erreur ou interruption forcée

Figure 4 – Diagramme d'états

La méthode générale d'établissement de connexions, de vérification des esclaves et de rafraîchissement des données s'étend également au-delà de celle du Type 18 de l'IEC 61158, et inclut la transmission et le traitement des paramètres de sécurité (voir gestion SCL en 11.8), ainsi que la transmission des données de sécurité et le contrôle de la confirmation.

11.7.2.2 Repos

11.7.2.2.1 Présentation générale

L'état de repos existe préalablement aux communications FAL éventuelles entre les appareils.

11.7.2.2.2 Transition

Sur demande appropriée de l'utilisateur FAL à l'appareil maître de sécurité M1, la réception d'une réponse adaptée de l'appareil esclave de sécurité S1 génère une transition de l'état de repos à l'état d'exécution FAL.

Sur réception de communications d'interrogation provenant du maître de sécurité M1, l'appareil esclave de sécurité S1 passe à l'état d'exécution FAL.

11.7.2.3 Exécution FAL

11.7.2.3.1 Présentation générale

Les appareils maîtres de sécurité M1 et les appareils esclaves de sécurité S1 ont établi des communications de non-sécurité.

11.7.2.3.2 Transition

Sur réception d'une demande provenant du maître de sécurité M1, l'appareil esclave de sécurité S1 passe à l'état d'exécution SCL.

Sur réception de réponses adaptées provenant des appareils esclaves de sécurité S1, l'appareil maître de sécurité M1 passe à l'état d'exécution SCL.

Toute condition d'erreur ou d'anomalie au cours de l'état d'exécution FAL ou toute tentative avortée de passage à l'état d'exécution SCL entraîne le passage d'un appareil FSCP 8/1 à l'état de sécurité intrinsèque.

11.7.2.4 Exécution SCL

11.7.2.4.1 Présentation générale

Les détails de l'état d'exécution SCL sont expliqués en 11.8.

11.7.2.4.2 Transition

Comme expliqué en 11.7.2.6, un appareil FSCP 8/1 passe à l'état de sécurité intrinsèque lorsque l'un des types d'erreur suivants est détecté:

- numéro de séquence;
- délai;
- authentification de connexion;
- message de réaction;
- assurance d'intégrité des données;
- différents systèmes d'assurance d'intégrité des données.

Comme expliqué en 11.7.2.7, un appareil FSCP 8/1 passe à l'état de sécurité intrinsèque sur réception d'une demande d'interruption forcée.

11.7.2.5 A sécurité intrinsèque

11.7.2.5.1 Présentation générale

L'état de sécurité intrinsèque est un état dont toutes les sorties sont maintenues dans leur état de sécurité. Pour les sorties numériques, et sauf spécification contraire, il s'agit de l'état hors tension (ou nul ou faible), et pour les sorties analogiques, sauf spécification contraire, il s'agit de l'état de sortie nulle (c'est-à-dire pas de tension et/ou pas de courant).

Généralement, les sorties analogiques sont configurées avec une valeur de sécurité imposée sur la sortie dans l'état de sécurité intrinsèque.

11.7.2.5.2 Transition

La sortie de l'état de sécurité intrinsèque est possible uniquement par une réinitialisation des esclaves.

11.7.2.6 Transmission et traitement des données de sécurité

11.7.2.6.1 Présentation générale

La SCL du protocole FSCP 8/1 fournit les mesures de sécurité suivantes:

- numéro de séquence;
- délai;
- authentification de connexion;
- message de réaction;
- assurance d'intégrité des données;
- différents systèmes d'assurance d'intégrité des données.

Le maître de sécurité et chaque esclave de sécurité gèrent et analysent les transmissions de sécurité afin de vérifier leur intégrité.

11.7.2.6.2 Numéro de séquence

Les messages de sécurité contiennent un numéro de séquence (RNO) d'une largeur de 4 bits et une séquence spécifiée. Le RNO est incrémenté et transmis par le maître de sécurité. L'esclave de sécurité renvoie le RNO reçu. En cas de réception d'un RNO hors séquence, l'esclave de sécurité passe à l'état de sécurité.

11.7.2.6.3 Délai

La SCL utilise un temporisateur de contrôle de sécurité et des temporisateurs de contrôle des données de sécurité afin d'assurer des communications continues fiables. La gestion SLC configure la valeur du temporisateur à une valeur comprise entre 1 ms et 65 535 ms.

Le temporisateur de contrôle de sécurité permet de confirmer que la communication cyclique de sécurité s'effectue dans des conditions normales, et les temporisateurs de contrôle des données de sécurité permettent de confirmer que les communications cycliques de sécurité successives s'effectuent également dans des conditions normales. Les postes de sécurité contrôlent l'intervalle de réception des données cycliques qui sont protégées par les informations de protection des données de sécurité normales fournies par ce temporisateur de contrôle de sécurité. De plus, les postes esclaves de sécurité contrôlent les intervalles de réception des données cycliques qui sont protégées par les informations de protection des données de sécurité normales fournies par les temporisateurs de contrôle des données de sécurité.

Le Tableau 14 et le Tableau 15 décrivent le fonctionnement du temporisateur de contrôle de sécurité pour les appareils maîtres et esclaves de sécurité.

Tableau 14 – Fonctionnement du temporisateur de contrôle des appareils maîtres de sécurité

Démarrage	Fin	Fin d'erreur
Transmission des données de sécurité (RNO ≠ 0)	Réception des données (de rafraîchissement) de la réponse des appareils esclaves (du même RNO que le RNO transmis) auxquelles les informations de protection des données de sécurité ont été ajoutées de manière appropriée	(1) Lors d'une temporisation de contrôle (2) Lors de la détection d'une erreur RNO

Tableau 15 – Fonctionnement du temporisateur de contrôle des appareils esclaves de sécurité

Démarrage	Réinitialisation	Fin
Réception des données de sécurité (CMD ID=01h)	Réception des données d'interrogation et de rafraîchissement du poste maître (précédemment RNO+1) auxquelles les informations de protection des données de sécurité ont été ajoutées de manière appropriée	(1) Lors d'une temporisation de contrôle (2) Lors de la détection d'une erreur RNO (3) A la réception d'une demande d'interruption forcée

Tableau 16 – Fonctionnement du temporisateur de contrôle des données de sécurité

Démarrage	Réinitialisation	Fin
Réception des données E/S cycliques de sécurité (CMD ID=0Fh)	Réception des données d'interrogation et de rafraîchissement du poste maître (précédemment RNO+2) auxquelles les informations de protection des données de sécurité ont été ajoutées de manière appropriée	(1) Lors d'une temporisation de contrôle (2) Lors de la détection d'une erreur RNO (3) À la réception d'une demande d'interruption forcée
NOTE Les postes esclaves de sécurité ont deux temporisateurs de contrôle des données de sécurité. Un temporisateur de contrôle des données de sécurité se déclenche à réception des données E/S cycliques de sécurité (CMS ID=0Fh et RNO=n), la réception de deux données successives (RNO=n+2) le réinitialise. L'autre temporisateur de contrôle des données de sécurité se déclenche à réception des données E/S cycliques de sécurité (CMS ID=0Fh et RNO=n)+1, la réception de deux données successives (RNO=n+3) le réinitialise.		

Le comportement d'un maître de sécurité à l'expiration du temporisateur de contrôle de sécurité est spécifié comme suit:

- 1) Traitement à sécurité intrinsèque tel que la mise à zéro des données S-RX fournies à l'utilisateur SCL.
- 2) Notification d'erreur à l'utilisateur SCL.
- 3) Passage à l'état de repos.

Le comportement d'un esclave de sécurité à l'expiration du temporisateur de contrôle de sécurité est spécifié comme suit:

- 1) Traitement à sécurité intrinsèque tel que l'interruption de la sortie avec les appareils externes.
- 2) Notification d'erreur à l'utilisateur SCL.
- 3) Passage à l'état de sécurité.

11.7.2.6.4 Authentification de connexion

Elle est mise en œuvre par un ensemble d'identifiants de connexion de sécurité (ID de liaison) et de numéro de poste. Chaque esclave de sécurité utilise un ID de liaison à 3 bits qui spécifie son système de réseau de sécurité. Ceci fournit au SRC un nombre maximal de 8 systèmes de réseaux de sécurité. L'attribution des valeurs d'identifiant de liaison doit être unique dans un système de communication de sécurité fonctionnelle. Les messages de sécurité contiennent toujours l'ID de liaison.

De plus, l'ID de connexion logique de 16 bits transmis est annexé au SPDU pour validation. Ce champ, qui est composé de A1 (ID source de 8 bits) et A2 (ID de destination de 8 bits) est vérifié quant à l'exactitude et également inclus dans les mesures d'intégrité des données, comme présenté en 11.9.5.2.

11.7.2.6.5 Message de réaction

Il est fourni par chaque esclave qui confirme la réception de messages en provenance du maître. Le message de réaction contient des informations relatives à l'état d'erreur fournies par l'esclave, ainsi que l'acquittement du RNO, de l'ID de liaison, de l'ID de commande et du champ de données de soutien au protocole.

11.7.2.6.6 Intégrité des données

Le CRC32 pour le protocole FSCP 8/1 est calculé tel que décrit à l'Annexe A. Le taux d'erreurs résiduelles pour ce protocole est traité en 11.9.5.2.

11.7.2.6.7 Différents systèmes d'assurance d'intégrité des données

La distinction entre les messages importants pour la sécurité et les messages non importants pour la sécurité est garantie par la validation du caractère unique des messages de sécurité à contenir une somme de contrôle CRC à format approprié (32 bits), un champ de données de soutien au protocole de 16 bits, un ID de commande de 8 bits, un ID de liaison de 3 bits et un RNO de 4 bits.

Le protocole de Type 18 de l'IEC 61158 utilise un algorithme CRC différent (CRC de 16 bits), en excluant tout champ de données de soutien au protocole, ainsi que tout ID de commande ou de liaison ou tout RNO.

11.7.2.7 Interruption forcée

Le traitement à interruption forcée est utilisé lorsqu'un maître de sécurité demande à un esclave de sécurité d'interrompre la communication. L'esclave de sécurité qui reçoit la demande d'interruption forcée passe à l'état de sécurité intrinsèque (en interrompant toute sortie externe), puis interrompt alors immédiatement la communication.

11.8 Gestion de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/1

11.8.1 Généralités

Les applications relatives à la sécurité utilisent les services suivants pour configurer le système de communication de sécurité:

- établir une connexion;
- vérifier la configuration des appareils esclaves;
- transmettre des paramètres d'esclaves de sécurité.

11.8.2 Établissement de connexion et processus de confirmation

A l'établissement de la connexion, la configuration initiale est confirmée par la validation du fait que les appareils de sécurité contiennent les SAREP et que la transmission cyclique de sécurité est prise en charge. Ce processus est décrit au Tableau 17.

Tableau 17 – Détails de l'établissement de connexion et du processus de confirmation

Type de SAREP	Détails du processus
Maître de sécurité	(1) Confirmer que l'esclave est un appareil esclave de sécurité. (Cela est confirmé par la communication des données cycliques de sécurité). (2) Confirmer que l'esclave de sécurité a reçu la commande Établir connexion. (Ceci est confirmé par la vérification du fait que les CMD et PSD des données de réponse sont identiques aux données transmises). (3) Transmettre la valeur du temporisateur de contrôle de sécurité.
Esclave de sécurité	(1) Confirmer que le maître est un appareil maître de sécurité. (Cela est confirmé par la communication des données cycliques de sécurité). (2) Recevoir la valeur du temporisateur de contrôle de sécurité et enregistrer cette dernière de manière interne.

Le poste maître de sécurité transmet $RNO = 0$ lors de la transmission de la commande Établir connexion.

11.8.3 Vérification des esclaves de sécurité

11.8.3.1 Généralités

Le processus de vérification des informations sur les produits confirme que les postes esclaves de sécurité effectivement connectés sont adaptés aux postes esclaves de sécurité actuellement définis selon les paramètres de réseau du poste maître de sécurité, afin de détecter les défauts de connexion et de configuration. Un appareil esclave de substitution qui n'est pas un esclave de sécurité est détecté et désactivé au démarrage.

11.8.3.2 Processus de vérification des informations sur les esclaves de sécurité

Le processus de vérification des informations sur les esclaves de sécurité est décrit au Tableau 18.

Tableau 18 – Détails du processus de vérification des informations sur les esclaves

Type de SAREP	Détails du processus
Maître de sécurité	(1) Lire les informations sur les produits fournies par les esclaves de sécurité, et vérifier ces informations par rapport aux informations sur les produits définies selon les paramètres de réseau. (2) Après vérification, transmettre les informations sur les produits aux postes esclaves de sécurité.
Esclave de sécurité	(1) Vérifier les informations sur les produits de l'esclave par rapport aux informations sur les produits fournies par le maître de sécurité.

Le processus de vérification des informations sur les esclaves vérifie les informations sur les produits fournies par les esclaves de sécurité.

11.8.3.3 Transmission des paramètres d'esclaves de sécurité

Le maître de sécurité transmet les paramètres de configuration des esclaves de sécurité à chaque esclave de sécurité. Ce processus est décrit au Tableau 19.

**Tableau 19 – Détails du processus de transmission
des paramètres des esclaves de sécurité**

Type de SAREP	Détails du processus
Maître de sécurité	(1) Lire le CRC32 des paramètres de la mémoire ROM issus des postes esclaves de sécurité, et vérifier ce CRC32 avec le CRC32 des paramètres de la mémoire ROM enregistrés issus de l'utilisateur SCL. (2) Transmettre les paramètres des esclaves de sécurité à l'esclave de sécurité.
Esclave de sécurité	(1) Recevoir les paramètres de l'esclave de sécurité issus du maître de sécurité, confirmer les valeurs de réglage et exécuter un processus d'enregistrement interne.

11.9 Exigences système pour FSCP 8/1

11.9.1 Voyants et commutateurs

11.9.1.1 Commutateurs

Chaque appareil de sécurité doit fournir les moyens physiques permettant de régler les éléments suivants:

- Activé (en ligne) – Régler ce mode pour établir une liaison de données.
- Nombre de postes – 0: Maître de sécurité, 1 à 64: Esclave de sécurité – exigé uniquement pour l'esclave de sécurité.
- ID de liaison – 0 à 7
- Débit en baud – 156 kbit/s, 625 kbit/s, 2,5 Mbit/s, 5 Mbit/s, 10 Mbit/s – exigé uniquement pour le maître de sécurité.
- Réinitialisation – exigé uniquement pour l'esclave de sécurité

et fournit éventuellement les moyens physiques permettant de régler les éléments suivants:

- Nombre de créneaux occupés – Créneaux de postes (1 ou 2) occupés par un poste esclave de sécurité.
- Vérification de ligne 1 – Vérifie que le maître est capable de se connecter à tous les postes esclaves.
- Vérification de ligne 2 – Vérifie que le maître est capable de se connecter à un poste esclave spécifique.
- Essai de vérification de paramètres – Vérifie le contenu des paramètres.
- Essai de matériel – Vérifie que chaque module individuel fonctionne normalement.

11.9.1.2 Voyants

Les exigences relatives aux voyants sont spécifiées au Tableau 20 avec l'interprétation suivante:

M = obligatoire

O = facultatif

Le type, la couleur et la forme des voyants ne sont pas spécifiés. De même, lorsque des ordinateurs ou autres appareils avec écrans sont utilisés, l'indication peut être prise en charge par une indication visuelle sur l'écran.

Tableau 20 – LED de contrôle

N°	Nom de LED	Description	Poste de maître de sécurité	Poste d'appareil distant de sécurité	Poste E/S distant de sécurité
1	RUN	Allumée: Module normal Sortie: Erreur de temporisateur de chien de garde	M	O	O
2	ERR	Allumée: Erreur de communication avec tous les postes Cette LED s'allume lorsque l'une des situations suivantes se produit: · Erreur de réglage des commutateurs · Duplication du poste maître sur la même ligne · Erreur de contenu des paramètres · Activation du temporisateur de contrôle de liaison de données · Rupture des conducteurs de câble Ou câble influencé par le bruit sur le chemin de transmission Clignotement: Erreur de communication	M	O	O
3	L RUN	Allumée: Exécution de la liaison de données en cours	M	O	O
4	L ERR	Allumée: Erreur de communication (poste automatique) Clignotement: Modification du paramétrage du type de commutateur sous tension (position ON)	M	O	O

11.9.2 Lignes directrices d'installation

La présente Norme spécifie le protocole et les services d'un système de communication de sécurité reposant sur le Type 18 de l'IEC 61158. Toutefois, l'utilisation d'appareils de sécurité avec le protocole de sécurité spécifié dans la présente Norme exige une installation correcte. Tous les appareils connectés à un système de communication de sécurité défini dans la présente partie doivent satisfaire aux exigences TBTS/TBTP, qui sont spécifiées dans les normes IEC correspondantes telles que l'IEC 60204-1.

Des informations supplémentaires relatives à l'installation sont également données en [34] et [35] de la Bibliographie.

11.9.3 Temps de réponse de la fonction de sécurité

11.9.3.1 Généralités

Comme indiqué en 11.5.3, un temporisateur (chien de garde) intégré indique le délai de chaque canal de sortie de chaque esclave de sortie de sécurité. Il assure un temps de réponse de la fonction de sécurité, qui est le temps qui s'écoule entre la détection d'un événement au niveau de l'esclave d'entrée de sécurité et la réponse apportée par le(s) canal(aux) de sortie correspondant(s) de l'(des) esclave(s) de sortie de sécurité.

Le temps de réponse de la fonction de sécurité est le temps de transmission de bus de terrain entre un esclave d'entrée de sécurité et le maître et entre le maître de sécurité et l'esclave de sortie de sécurité, en y intégrant les éventuelles répétitions du PDU de sécurité dues aux erreurs de transmission, le temps de traitement de chaque esclave (d'entrée et de sortie) de sécurité et le temps de traitement du SRC.

En cas de dépassement du temps de réponse de la fonction de sécurité d'un canal de sortie spécifique d'un esclave de sortie de sécurité, le canal de sortie correspondant est réglé sur son état de sécurité, qui est en général l'état OFF (Inactif).

11.9.3.2 Calcul du temps

Un temporisateur intégré indiquant le délai de chaque canal de sortie de chaque esclave de sortie de sécurité assure un temps de réponse de la fonction de sécurité, qui est le temps qui s'écoule entre la détection d'un événement au niveau de l'esclave d'entrée de sécurité et la réponse apportée par le(s) canal(aux) de sortie correspondant(s) de l'(des) esclave(s) de sortie de sécurité, hors temps de traitement de l'entrée de sécurité.

Le temps de réponse de la fonction de sécurité est le temps de transmission de bus de terrain entre un esclave d'entrée de sécurité et le maître et entre le maître de sécurité et l'esclave de sortie de sécurité, en y intégrant les éventuelles répétitions du PDU de sécurité dues aux erreurs de transmission, le temps de traitement de l'esclave de sortie de sécurité et le temps de traitement du SRC.

Le temps de réponse de la fonction de sécurité est calculé comme la somme de (a) à (f) indiquée au Tableau 21 avec les termes définis au Tableau 22.

NOTE 1 Le maître de sécurité calcule la temporisation en se fondant sur le temps de contrôle du rafraîchissement des données de sécurité – $((WDT \times n) \times 2)$

NOTE 2 $(WDT \times n) \times 2$ est le temps exigé par le maître de sécurité pour transmettre les données de communication.

Tableau 21 – Calcul du temps de réponse de la fonction de sécurité

Élément	Maximum
(a) Temps de réponse de l'appareil d'entrée	DT1
(b) Temps de traitement de l'entrée de l'esclave de sécurité	Temps de traitement du filtre de suppression de bruit + Temps de traitement du poste d'entrée distant
(c) Temps de contrôle entre l'entrée et la sortie de sécurité	Temps de contrôle des données de sécurité
(d) Temps de traitement de la sortie de l'esclave de sécurité	Temps de traitement du poste de sortie distant
(e) Temps de réponse de l'appareil de sortie	DT2
Total	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Tableau 22 – Définitions des termes relatifs au temps de réponse de la fonction de sécurité

Élément	Définition
LS	Temps d'analyse de liaison spécifié par le fabricant
n	Valeur après la décimale de LS/WDT (arrondie à l'unité supérieure la plus proche)
SRRP	Temps de traitement de la réponse de rafraîchissement des données de sécurité. Tel que spécifié par le fabricant
m	Valeur après la décimale de SRRP/(WDT × n) (arrondie à l'unité supérieure la plus proche)
Temps de traitement du filtre de suppression de bruit	Configuré selon les paramétrages du poste distant de sécurité (Valeur de réglage: 1 ms à 50 ms)
DT1, DT2	Temps de réponse du capteur ou appareil de contrôle de la destination de sortie. Tel que spécifié par le fabricant.

Élément	Définition
Temps de contrôle des données de sécurité	Temps défini dans le paramètre de réseau. Utiliser la valeur issue de la formule suivante comme la mesure: Temps de contrôle de rafraîchissement des données de sécurité $\times 2 - ((\text{WDT} \times n) \times m) - 10$ [ms]
Temps de contrôle de rafraîchissement des données de sécurité	Temps défini dans le paramètre de réseau. Utiliser la valeur obtenue par la formule de calcul suivante comme la mesure: En mode déclenché: $(\text{WDT} \times n) \times 3 + (\text{WDT} \times n) \times m \times 2 + (\text{WDT} \times \alpha)$ [ms] En mode libre: $(\text{WDT} \times n) \times 3 + \text{LS} + (\text{WDT} \times n) \times m \times 2 + (\text{WDT} \times \alpha)$ [ms] où: $\alpha = 0$, pour $\text{LS} \leq 1,5$ ms $\alpha = 1$, pour $\text{LS} > 1,5$ ms
WDT (Temporisateur de chien de garde)	Temps défini dans le paramètre de configuration.
Mode déclenché	Mode qui exécute la liaison de données lorsque l'analyse de séquence est synchronisée avec l'analyse de liaison. En mode déclenché, l'analyse de séquence et l'analyse de liaison commencent de manière simultanée
Mode libre	Mode qui exécute la liaison de données sans synchronisation du programme de séquences

11.9.4 Durée des sollicitations

La durée de la sollicitation entre l'application relative à la sécurité et la couche de communication de sécurité doit être suffisante de manière à ce que la sollicitation soit détectée par l'application dans le cadre du temps de réponse le plus long de la fonction de sécurité.

11.9.5 Contraintes liées au calcul des caractéristiques du système

11.9.5.1 Caractéristiques du système

Les données de base suivantes doivent être conformes:

- Type 18 de l'IEC 61158: Aucune restriction
- Nombre maximal de créneaux de sécurité: 64
- Durée minimale du cycle d'analyse: 10 ms
- Nombre maximal de bits E/S de sécurité par PDU de sécurité – esclave à maître: 208
- Nombre maximal de bits E/S de sécurité par PDU de sécurité – maître à esclave: 7 168

11.9.5.2 Taux d'erreurs résiduelles (Λ)

Les appareils esclaves de sécurité et leur nombre correspondant de créneaux occupés dans la configuration du système ont un impact direct sur le taux d'erreurs résiduelles, Λ . Le Tableau 23 présente l'influence du nombre de créneaux occupés de l'esclave de sécurité sur la longueur de trame obtenue pour son PDU de sécurité correspondant.

Tableau 23 – Nombre de créneaux occupés et données de sécurité

Créneaux occupés	Structure du PDU de sécurité		Longueur de trame (bits)
	SAR	Structure	
1	Poste de maître de sécurité → Poste d'esclave de sécurité		112
	Poste d'esclave de sécurité → Poste de maître de sécurité		112
2	Poste de maître de sécurité → Poste d'esclave de sécurité		208
	Poste d'esclave de sécurité → Poste de maître de sécurité		208

Sur la base de la longueur de trame et du nombre d'esclaves de sécurité dans le système correspondant, Λ apparaît au Tableau 24 et au Tableau 25.

Tableau 24 – Taux d'erreurs résiduelles Λ (créneaux occupés = 1)

Probabilité du taux d'erreurs résiduelles, R_{pCRC32}	Nombre d'esclaves de sécurité	Durée minimale du cycle ms	Taux d'erreurs résiduelles, Λ
$1,01 \times 10^{-24}$	1	10,0	$7,27 \times 10^{-17}$
	8	10,0	$5,81 \times 10^{-16}$
	16	10,0	$1,16 \times 10^{-15}$
	32	10,0	$2,33 \times 10^{-15}$
	42	10,0	$3,05 \times 10^{-15}$

Tableau 25 – Taux d'erreurs résiduelles Λ (créneaux occupés = 2)

Probabilité du taux d'erreurs résiduelles, R_{pCRC32}	Nombre d'esclaves de sécurité	Durée minimale du cycle ms	Taux d'erreurs résiduelles, Λ
$2,05 \times 10^{-19}$	1	10,0	$1,47 \times 10^{-11}$
	8	10,0	$1,18 \times 10^{-10}$
	16	10,0	$2,36 \times 10^{-10}$
	32	10,0	$4,72 \times 10^{-10}$

Le taux d'erreurs résiduelles résultant pour toutes les configurations spécifiées du protocole FSCP 8/1 est maintenu sous le taux 10^{-7} (10^{-9} imputable au réseau) exigé afin de satisfaire au niveau SIL3 et à la catégorie 4.

11.9.6 Maintenance

Aucune exigence spécifique à la SCL pour la maintenance n'est exigée.

Les spécifications du comportement du système en cas de réparation et de remplacement de l'appareil n'entrent pas dans le domaine d'application de la présente norme. La spécification de ces activités et les responsabilités ne concernent pas la spécification des services et des protocoles. En règle générale, cela fait partie intégrante d'un plan de gestion de sécurité fonctionnelle. Toutefois, la réparation, le remplacement et la maintenance, la validation de la sécurité globale, le fonctionnement global, les modifications, les mises à niveau et le déclassement ou la mise au rebut conformément à l'IEC 61508 sont des questions importantes qui doivent être prises en compte. Il est également recommandé de prendre contact avec le fournisseur de l'appareil ou du système.

Pour obtenir des informations relatives à la programmation du SRP et à la définition des paramètres des appareils de sécurité, il est vivement recommandé de prendre contact avec le fournisseur de l'appareil ou du système. Il est par ailleurs recommandé de s'appuyer sur les documents [34] et [35] de la Bibliographie. Dans ces documents, des informations supplémentaires, par exemple, des listes de contrôle, sont données à l'intention de l'utilisateur d'un système CC-LINK-Safety.

NOTE Des exigences de maintenance supplémentaires (entre autres) sont spécifiées dans l'IEC 61508, l'IEC 61511 et/ou l'IEC 62061.

11.9.7 Manuel de sécurité

Le fournisseur d'esclaves de sécurité intégrant la SCL conformément aux spécifications correspondantes données dans la présente Norme doit élaborer un manuel de sécurité approprié conformément à l'IEC 61508. Ce manuel de sécurité doit également comprendre les exigences d'installation telles que spécifiées en 11.9.2, ainsi que les lignes directrices applicables à la configuration des commutateurs d'appareil. Outre les commutateurs communs au Type 18 de l'IEC 61158, ces lignes directrices doivent inclure l'indication selon laquelle tous les appareils de sécurité présents sur le même réseau doivent être configurés avec le même ID de liaison. Voir 11.9.1.1.

Selon le système de communication de sécurité reposant sur le Type 18 de l'IEC 61158, il est vivement recommandé de tenir compte des spécifications [34], [35] et [36] de la Bibliographie.

NOTE Avant de commencer la mise en œuvre d'un appareil de sécurité, il est judicieux de prendre contact avec la CPLA pour déterminer si des modifications ont été apportées aux lignes directrices et/ou exigences de mise en œuvre.

11.10 Évaluation de FSCP 8/1

Il revient au fabricant de développer l'appareil en fonction des processus appropriés conformes aux normes de sécurité (voir l'IEC 61508, l'IEC 61511, l'IEC 62061, ...) et aux règlements juridiques pertinents (Directive européenne relative aux machines, par exemple).

12 FSCP 8/2

12.1 Domaine d'application – FSCP 8/2

Voir l'Article 1.

12.2 Références normatives – FSCP 8/2

Voir l'Article 2.

12.3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions – FSCP 8/2

Voir l'Article 3.

12.4 Présentation de FSCP 8/2 (fonction de communication de sécurité CC-Link IE™)

Le profil de communication 8/4 et 8/5 (communément appelé CC-Link IE™⁶) définit les profils de communication reposant sur l'IEEE 802.3, l'IEC 61158-5-23 et l'IEC 61158-6-23.

Les profils de base CP 8/4 et CP 8/5 sont définis dans l'IEC 61784-2. Le profil de communication de sécurité fonctionnelle CPF 8 FSCP 8/2 (fonction de communication de sécurité CC-Link IE™⁵) repose sur les profils de base CP 8/4 et CP 8/5 de l'IEC 61784-2 et les spécifications de couche de communication de sécurité définis dans la présente partie.

Le FSCP 8/2 est un protocole de communication des données relatives à la sécurité tel que les signaux d'arrêt d'urgence entre les participants d'un réseau réparti, en utilisant la technologie de bus de terrain conformément aux exigences de l'IEC 61508 concernant la sécurité fonctionnelle. Ce protocole peut être utilisé dans diverses applications telles que la commande de processus, l'usinage automatique et les machines.

Le protocole FSCP 8/2 est conçu de manière à prendre en charge le niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 (IEC 61508) qui utilise CP 8/4 et CP 8/5, en spécifiant par ailleurs des mécanismes de mise en œuvre des numéros de séquence, délai, authentification de connexion, message de réaction, assurance d'intégrité des données et différentes mesures de sécurité dédiées à ladite assurance.

Les capacités SCL de FSCP 8/2 sont fournies avec l'introduction d'éléments de service d'application de sécurité (SASE). Ces SASE sont utilisés à la place de leurs ASE correspondants, comme spécifié dans la présente partie. Toutefois, dans la mesure où ces SASE proviennent directement des classes parents définies pour CP 8/4 et CP 8/5, ils spécifient les ajouts exigés à CP 8/4 et CP 8/5 pour la sécurité fonctionnelle, en appliquant la méthode du canal noir.

La construction du maître et de l'esclave donne deux SASE: SASE-M et SASE-S respectivement. Chacun d'eux est géré par une machine de protocole de service FAL, la SFSPM-M et la SFSPM-S, respectivement.

⁶ CC-Link IE™ est une appellation commerciale de l'organisme sans but lucratif CC-Link Partner Association. Ces informations sont données pour des raisons de commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constituent en aucun cas un entérinement par l'IEC du titulaire de la marque ou de l'un de ses produits. La conformité à la présente Norme n'exige pas l'utilisation de l'appellation commerciale CC-Link IE™. L'utilisation de l'appellation commerciale CC-Link IE™ exige l'autorisation de la CC-Link Partner Association et la conformité aux conditions d'utilisation (essais et validation).

12.5 Généralités – FSCP 8/2

12.5.1 Documents externes de spécifications applicables au profil

Les fabricants d'appareils de sécurité FSCP 8/2 sont encouragés à consulter les Spécifications de sécurité CC-Link, qui donnent des spécifications supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la SCL définie dans la présente partie.

NOTE Les documents [34] et [35] contiennent des informations importantes relatives à FSCP 8/2.

12.5.2 Exigences fonctionnelles de sécurité

La présente partie spécifie les services et protocoles d'un système de communication de sécurité fonctionnelle reposant sur le Type 23 de l'IEC 61158. Les technologies de communication spécifiées dans la présente norme doivent être mises en œuvre uniquement dans les appareils conçus conformément aux exigences de l'IEC 61508.

Les exigences suivantes doivent s'appliquer au développement des appareils qui mettent en œuvre les protocoles FSCP 8/2. Les mêmes exigences ont été utilisées dans le développement de FSCP 8/2.

- Les protocoles FSCP 8/2 sont conçus de manière à prendre en charge le niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL 3) (se reporter à l'IEC 61508).
- Les mises en œuvre des protocoles FSCP 8/2 doivent être conformes à l'IEC 61508.
- Les exigences de base qui s'appliquent au développement du protocole FSCP 8/2 sont spécifiées dans l'IEC 61784-3.
- L'état de sécurité des données discrètes est l'état hors tension (0). Pour les valeurs analogiques, l'état hors tension doit être défini par l'application relative à la sécurité.
- Les conditions environnementales doivent être conformes à l'IEC 61131-2 pour les niveaux de base et aux IEC 61326-3-1 et IEC 61326-3-2 pour les essais de marge de sécurité, à moins que des normes de produits spécifiques existent.
- Sauf spécification explicite dans la présente partie, les exigences CPF 8 ne doivent pas être modifiées pour la sécurité.

12.5.3 Mesures de sécurité

12.5.3.1 Généralités

La couche de communication de sécurité décrite dans la présente norme fournit les mesures correctives déterministes suivantes pour sa mise en œuvre:

- datation (horodatage);
- délai;
- authentification de connexion;
- message de réaction;
- assurance d'intégrité des données;
- différents systèmes d'assurance d'intégrité des données.

La sélection des différentes mesures correspondant aux erreurs possibles est présentée au Tableau 26.

Tableau 26 – Sélection des différentes mesures correspondant aux erreurs possibles

Erreurs de communication	Mesures correctives déterministes							
	Numéro de séquence	Datation (horodatage)	Délai	Authentification de connexion	Message de réaction	Assurance d'intégrité des données	Redondance avec contre-vérification	Différents systèmes d'assurance d'intégrité des données
Corruption						X		
Répétition non prévue		X						
Séquence incorrecte		X						
Perte		X ^{a,c}			X ^b			
Retard inacceptable		X ^c	X					
Insertion				X				
Déguisement								X
Adressage				X				
A Évalué par horodatage reçu. b Utilisé dans le modèle de demande/réponse. c Non utilisé dans le modèle de demande/réponse.								

12.5.3.2 Corruption

La corruption est détectée à l'aide du CRC inclus dans le PDU de sécurité. Le nœud de transmission envoie le PDU de sécurité en incluant le CRC calculé. Le nœud de réception compare le CRC inclus dans le PDU de sécurité reçu au CRC calculé à partir de ce même PDU, puis détermine si une corruption s'est produite. Si la comparaison ne révèle aucune correspondance, le nœud de réception considère qu'une corruption s'est produite et doit écarter le PDU de sécurité reçu. Si le PDU de sécurité reçu est écarté, le temporisateur delay_detection_timer utilisé pour les délais inacceptables ne doit pas être réinitialisé.

12.5.3.3 Répétition non prévue

La répétition non prévue est la réception répétée d'un PDU de sécurité qui n'est pas le dernier PDU de sécurité avec la temporisation appropriée, après une erreur, une anomalie ou une interférence. L'identité du PDU de sécurité est détectée à l'aide de l'horodatage qu'il contient. Le nœud de transmission envoie des PDU de sécurité contenant un horodatage (TS).

Le nœud de réception reçoit le PDU de sécurité et conserve son TS afin de détecter la répétition non prévue du PDU de sécurité à la réception suivante. Lors de la réception du PDU de sécurité, le nœud de réception compare son TS au TS conservé du PDU de sécurité déjà reçu. Si le TS du PDU de sécurité reçu est identique au TS déjà reçu, le nœud de réception considère qu'une répétition non prévue s'est produite et doit ignorer le PDU de sécurité reçu. En cas de réception d'un PDU de sécurité comportant la même valeur de TS, le temporisateur delay_detection_timer utilisé pour détecter les délais inacceptables ne doit pas être réinitialisé.

La Figure 5 présente la séquence lorsque des PDU de sécurité sont envoyés de SASE-M à SASE-S, et qu'une répétition non prévue est détectée dans SASE-S. De même, lorsqu'un PDU de sécurité est envoyé de SASE-S à SASE-M, une répétition non prévue est détectée par SASE-M sur le nœud de réception.

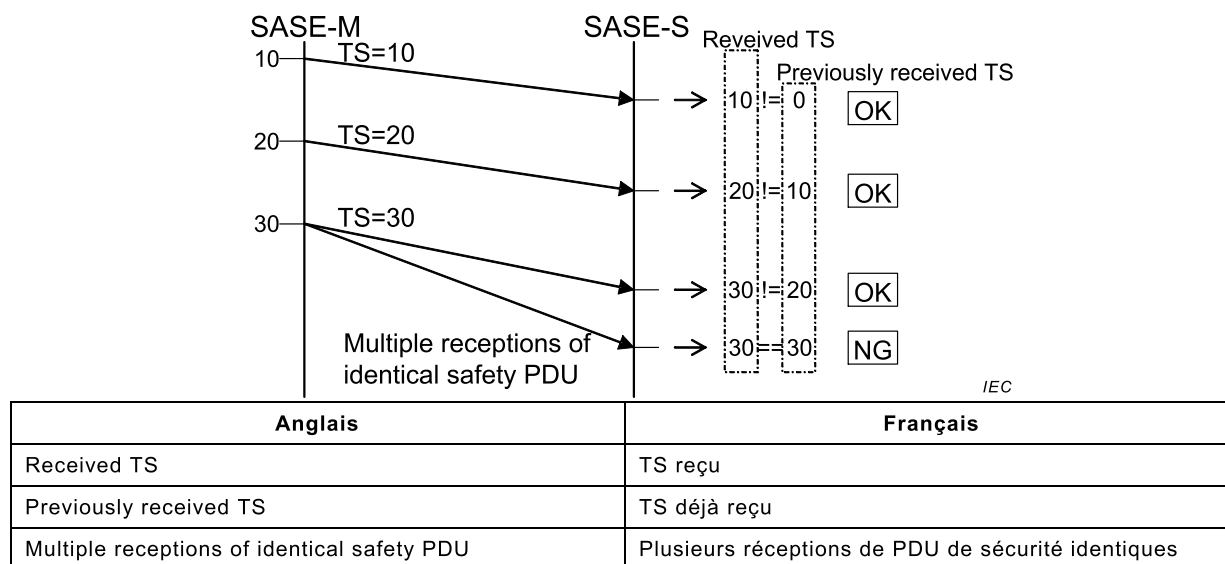



Figure 5 – Détection d'une répétition non prévue

12.5.3.4 Séquence incorrecte

Une séquence incorrecte est la réception de PDU de sécurité par le nœud de réception dans un ordre différent de celui dans lequel les PDU de sécurité ont été envoyés du nœud de transmission. L'ordre est détecté à l'aide des horodatages inclus dans les PDU de sécurité. Le nœud de transmission envoie des PDU de sécurité contenant un TS.

Le nœud de réception reçoit un PDU de sécurité dont il conserve le TS. Lors de la réception du PDU de sécurité suivant, le nœud de réception compare son TS au TS conservé du PDU de sécurité déjà reçu. Si le TS du PDU reçu est inférieur au TS déjà reçu, le nœud de réception considère que l'ordre est incorrect, et doit interrompre la connexion de sécurité.

La Figure 6 présente la séquence lorsque des PDU de sécurité sont envoyés de SASE-M à SASE-S, et qu'un ordre incorrect est détecté dans SASE-S. De même, lorsqu'un PDU de sécurité est envoyé de SASE-S à SASE-M, un ordre incorrect est détecté par SASE-M sur le nœud de réception.

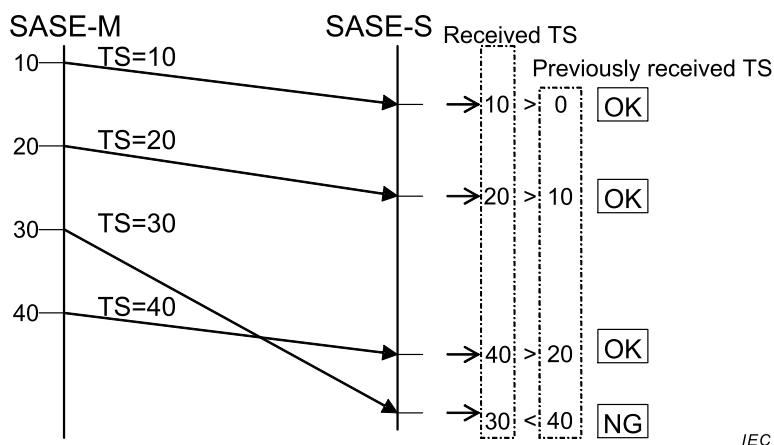

Anglais	Français
Received TS	TS reçu
Previously received TS	TS déjà reçu

Figure 6 – Détection d'une séquence incorrecte


12.5.3.5 Perte

La perte est détectée à l'aide des horodatages.

SASE-M envoie régulièrement des PDU de sécurité à SASE-S en fonction de l'intervalle de transmission SASE-M (`transmission_interval`). Le TS inclus dans le PDU de sécurité envoyé par SASE-M est la valeur de l'horloge de sécurité pendant la transmission du PDU de sécurité. SASE-S envoie régulièrement des PDU de sécurité à SASE-M en fonction de l'intervalle de transmission SASE-S (`transmission_interval`). Le TS inclus dans le PDU de sécurité envoyé par SASE-S est une valeur calculée en fonction de la valeur de l'horloge de sécurité pendant la transmission du PDU de sécurité et du décalage `ts_offset` avec SASE-M.

Le nœud de réception reçoit un PDU de sécurité, vérifie que son TS n'est pas supérieur à la somme de `transmission_interval` du nœud de transmission ajouté au TS du PDU de sécurité déjà reçu, et considère qu'une perte s'est produite si c'est le cas. Si une perte est détectée, le nœud de réception doit interrompre la connexion de sécurité.

La Figure 7 présente la séquence lorsque des PDU de sécurité sont envoyés de SASE-M à SASE-S, et qu'une perte est détectée dans SASE-S. De même, lorsqu'un PDU de sécurité est envoyé de SASE-S à SASE-M, une perte est détectée dans SASE-M sur le nœud de réception.

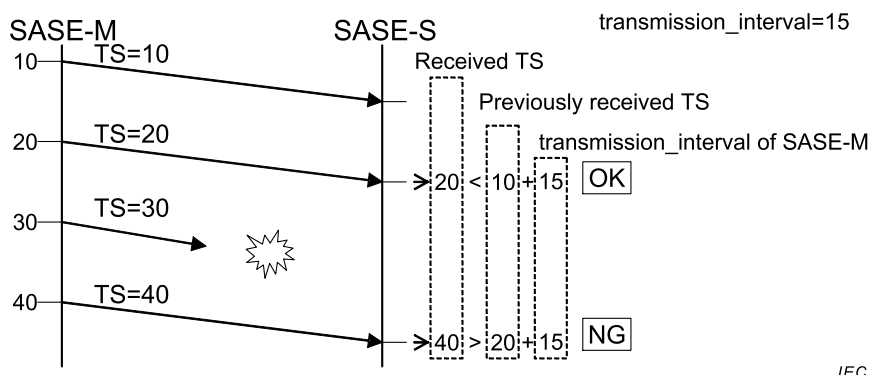

Anglais	Français
Received TS	TS reçu
Previously received TS	TS déjà reçu
<code>transmission_interval</code> of SASE-M	<code>transmission_interval</code> de SASE-M

Figure 7 – Détection d'une perte

12.5.3.6 Retard inacceptable

Un retard inacceptable est détecté à l'aide des temporisateurs et des horodatages.

SASE-M envoie régulièrement des PDU de sécurité à SASE-S en fonction de l'intervalle de transmission SASE-M (`transmission_interval`). Le TS inclus dans le PDU de sécurité envoyé par SASE-M est la valeur de l'horloge de sécurité lors de la transmission du PDU de sécurité. SASE-S envoie régulièrement des PDU de sécurité à SASE-M en fonction de l'intervalle de transmission SASE-S (`transmission_interval`). Le TS inclus dans le PDU de sécurité envoyé par SASE-S est la somme de la valeur de l'horloge de sécurité lors de la transmission du PDU de sécurité et du décalage `ts_offset` avec SASE-M.

SASE-S sur le nœud de réception reçoit un PDU de sécurité de la part de SASE-M, enregistre la valeur de l'horloge de sécurité au moment de la réception du PDU de sécurité et lance ou réinitialise le temporisateur `delay_detection_timer`. SASE-S calcule la différence entre la somme de la valeur de l'horloge de sécurité enregistrée et le décalage `ts_offset` et le TS reçu,


puis calcule la valeur de retard entre SASE-M et SASE-S. Si la valeur calculée ne satisfait pas la condition suivante qui tient compte de la dispersion de décalage (offset_dispersions), le nœud de réception considère qu'un retard inacceptable s'est produit.

$$\text{offset_dispersion} < \text{Valeur calculée} < \text{allowable_delay} + \text{offset_dispersion}$$

Si aucun PDU de sécurité valide n'est reçu avant l'expiration du temporisateur delay_detection_timer, qui se produit à allowable_refresh_interval, le nœud de réception considère qu'un retard inacceptable s'est produit. Si cela se produit, SASE-S doit interrompre la connexion de sécurité.

SASE-M sur le nœud de réception reçoit un PDU de sécurité de la part de SASE-S, enregistre la valeur de l'horloge de sécurité au moment de la réception du PDU de sécurité et lance ou réinitialise le temporisateur delay_detection_timer. SASE-M calcule la différence entre la valeur de l'horloge de sécurité enregistrée et le TS reçu, puis calcule la valeur de retard entre SASE-S et SASE-M. Si la valeur calculée ne satisfait pas la formule d'évaluation SASE-S décrite ci-dessus, le nœud de réception considère qu'un retard inacceptable s'est produit. De plus, si un PDU de sécurité valide ne peut pas être reçu avant l'expiration de delay_detection_timer, le nœud de réception considère qu'un retard inacceptable s'est produit. Si cela se produit, SASE-M doit interrompre la connexion de sécurité.

La Figure 8 présente la séquence lorsque des PDU de sécurité sont envoyés de SASE-M à SASE-S et qu'un retard inacceptable est détecté par les horodatages dans SASE-S. La Figure 9 présente un cas dans lequel un retard inacceptable est détecté par un temporisateur dans SASE-S. De même, lorsqu'un PDU de sécurité est envoyé de SASE-S à SASE-M, un retard inacceptable est détecté dans SASE-M sur le nœud de réception.

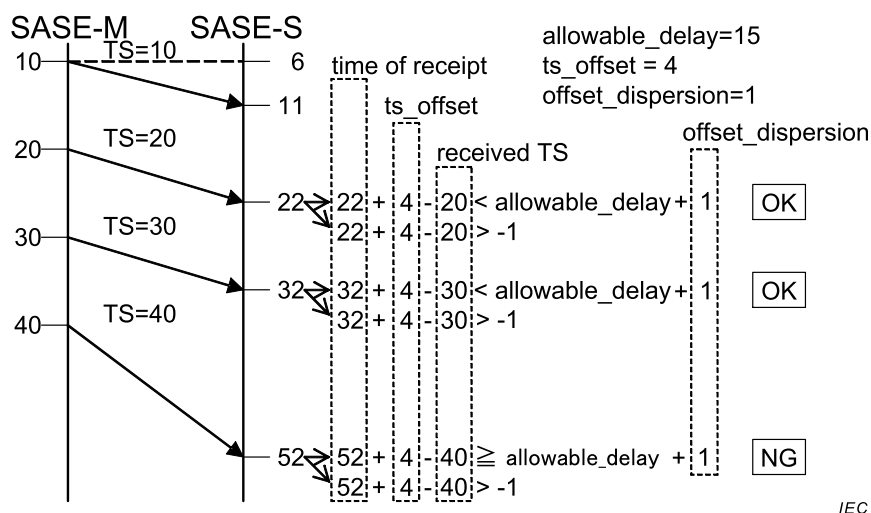

Anglais	Français
time of receipt	heure de réception
received TS	TS reçu

Figure 8 – Détection d'un retard inacceptable par les horodatages

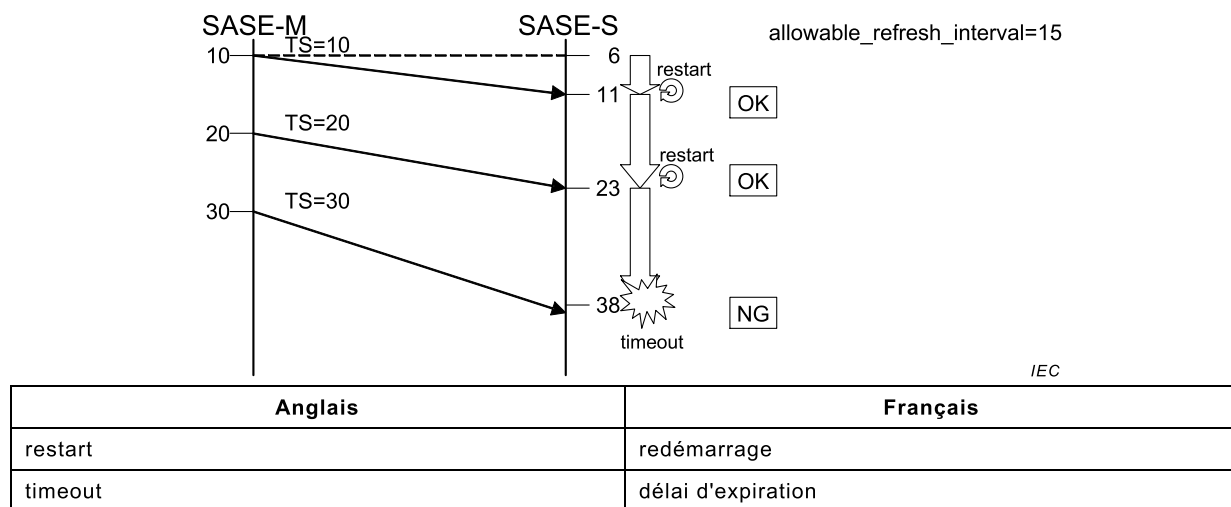


Figure 9 – Détection d'un retard inacceptable par le temporisateur

12.5.3.7 Insertion

L'insertion consiste à insérer un message provenant d'une source de transmission imprévue ou inconnue. L'insertion est détectée à l'aide de l'identifiant de connexion de sécurité `connection_id` (CID) inclus dans le PDU de sécurité. Le nœud de transmission envoie un PDU de sécurité dont le CID contient le `connection_id`.

Le nœud de réception compare le CID inclus dans le PDU de sécurité au `connection_id` convenu au moment de l'établissement de la connexion, puis détermine s'ils correspondent. S'ils ne correspondent pas, le nœud de réception doit ignorer le PDU de sécurité reçu. Si le PDU de sécurité reçu est ignoré, le temporisateur `delay_detection_timer` utilisé pour détecter les retards inacceptables ne doit pas être réinitialisé.

12.5.3.8 Déguisement

Le déguisement est la réception d'un message dangereux par un poste de sécurité et l'insertion du message à partir de ce qui semble être une source de transmission valide par suite d'une anomalie ou une interférence. Le déguisement est détecté à l'aide du CRC généré par un polynôme générateur différent de celui d'une communication non sûre.

Le nœud de transmission envoie un PDU de sécurité qui contient le CRC calculé. Le nœud de réception compare le CRC inclus dans le PDU de sécurité au CRC calculé à partir du PDU de sécurité reçu. S'ils ne correspondent pas, le nœud de réception doit ignorer le PDU de sécurité reçu. Si le PDU de sécurité reçu est ignoré, le temporisateur `delay_detection_timer` utilisé pour détecter les retards inacceptables ne doit pas être réinitialisé.


12.5.3.9 Adressage

L'adressage est la transmission d'un message de sécurité au mauvais poste de sécurité, et son traitement comme message incorrect après une anomalie ou une interférence. L'adressage est détecté à l'aide de l'identifiant de connexion de sécurité `connect_id` inclus dans le PDU de sécurité.

Le nœud de transmission envoie un PDU de sécurité dont le CID contient le `connection_id`. Le nœud de réception compare le CID inclus dans le PDU de sécurité au `connection_id` convenu au moment de l'établissement de la connexion, puis détermine s'ils correspondent. S'ils ne correspondent pas, le nœud de réception doit ignorer le PDU de sécurité reçu. Si le PDU de sécurité reçu est ignoré, le temporisateur `delay_detection_timer` utilisé pour détecter les retards inacceptables ne doit pas être réinitialisé.

12.5.4 Structure de la couche de communication de sécurité

La hiérarchie de protocole du poste de sécurité est composée de la hiérarchie de protocole de CP 8/4 et CP 8/5 (IEEE 802.3 et FAL Type 23) qui sert de fondement, de la couche de communication de sécurité FSCP 8/2 qui met en œuvre la communication de sécurité, et des applications relatives à la sécurité. Cette hiérarchie est présentée (pour CP 8/5) à la Figure 10.

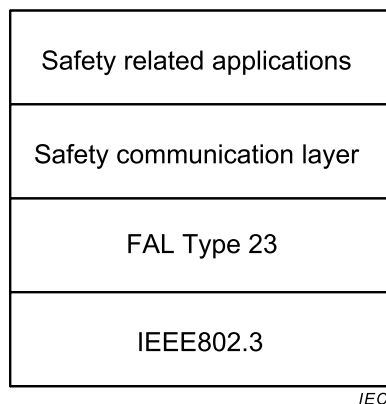

Anglais	Français
Safety related applications	Applications relatives à la sécurité
Safety communication layer	Couche de communication de sécurité

Figure 10 – Hiérarchie de protocole

12.5.5 Relations avec la FAL (et DLL, PhL)

12.5.5.1 Généralités

Il n'existe aucune exigence FAL autre que celles établies dans le présent document.

FSCP 8/2 utilise les services de la FAL CP 8/4, CP 8/5. La livraison de données de sécurité utilise le service de transmission transitoire. Le CP 8/4 utilise les services de "Read memory" et de "Write memory", et le CP 8/5 utilise le service "AC Send ND". Les deux sont décrits dans la FAL Type 23.

12.5.5.2 Types de données

Les types de données de sécurité sont spécifiés dans l'IEC 61158-5-23.

12.6 Services de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/2

12.6.1 Généralités

Le FSCP 8/2 est structuré autour de deux diagrammes d'états: le SFSPM-M du maître de sécurité et le SFSPM-S de l'esclave de sécurité, les transitions d'état étant réalisées par l'intermédiaire des services décrits en 12.6. Les applications relatives à la sécurité utilisent les services d'application de sécurité pour communiquer par l'intermédiaire de la couche de communication de sécurité.

12.6.2 Services de rétablissement de la connexion

12.6.2.1 SS-Start

SS-Start est un service utilisé pour demander le lancement de la communication de sécurité. Le Tableau 27 présente les paramètres de SS-Start.

Tableau 27 – SS-Start

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
ConnectionID	M	M(=)		

ConnectionID

Spécifie l'ID de la connexion de sécurité devant lancer la communication de sécurité. Sa taille est de 32 bits.

12.6.2.2 SS-Restart

SS-Restart est un service utilisé pour demander la relance de la communication de sécurité. Le Tableau 28 présente les paramètres de SS-Restart.

Tableau 28 – SS-Restart

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
ConnectionID	M	M(=)		

ConnectionID

Spécifie l'ID de la connexion de sécurité devant relancer la communication de sécurité. Sa taille est de 32 bits.

12.6.2.3 SS-InvokeFunc

SS-InvokeFunc est un service utilisé pour demander l'exécution d'une commande d'application de sécurité. Le Tableau 29 présente les paramètres de SS-InvokeFunc.

Tableau 29 – SS-InvokeFunc

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
ConnectionID	M	M(=)		
Command	M	M(=)		
Data	C	C(=)		
Result			C	C(=)
R Data			C	C(=)

ConnectionID

Spécifie l'ID de la connexion de sécurité cible. Sa taille est de 32 bits.

Command

Spécifie la commande à exécuter.

Data

Spécifie les informations relatives à la commande à exécuter.

R Data

Contient les informations renvoyées par le service exécuté.

12.6.3 Services de transmission de données

12.6.3.1 SS-Read

Ce service est utilisé pour lire les données de sécurité d'une taille spécifiée dans une mémoire cyclique de sécurité. Le Tableau 30 indique les paramètres de ce service.

Tableau 30 – SS-Read

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Address	M	M(=)		
Size	M	M(=)		
Result			M	M(=)
R Data			M	M(=)

Address

Spécifie l'adresse de tête de mémoire cible.

Size

Spécifie la taille de la mémoire cible (unités binaires).

Data

Contient le contenu de la mémoire en lecture.

12.6.3.2 SS-Write

Ce service est utilisé pour écrire les données de sécurité d'une taille spécifiée dans une mémoire cyclique de sécurité. Le Tableau 31 indique les paramètres de ce service.

Tableau 31 – SS-Write

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Address	M	M(=)		
Size	M	M(=)		
Data	M	M(=)		

Address

Spécifie l'adresse de tête de mémoire cible.

Size

Spécifie la taille de la mémoire cible (unités binaires).

Data

Spécifie les données de sécurité à écrire dans la mémoire cible.

12.6.4 Service de notification de fin de connexion

12.6.4.1 SS-Terminate

Ce service est utilisé pour émettre une notification de fin de la connexion de sécurité. Le Tableau 32 indique les paramètres de ce service.

Tableau 32 – SS-Terminate

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument		M		
CID		M		

CID


Spécifie le CID de la connexion de sécurité terminée.

12.7 Protocole de couche de communication de sécurité pour FSCP 8/2

12.7.1 Format PDU de sécurité

12.7.1.1 Structure du PDU de sécurité

La Figure 11 présente la structure du PDU de sécurité utilisé par la fonction de communication de sécurité FSCP 8/2. S-Data indique la zone de données de sécurité et stocke les données d'entrée de sécurité ou les données de sortie de sécurité. La taille maximale de S-Data est de 128 bits.

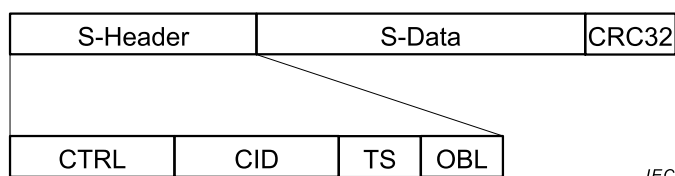

IEC

Figure 11 – Structure du PDU de sécurité


Le Tableau 33 indique les noms, tailles et contenus des éléments qui composent le PDU de sécurité.

Tableau 33 – Éléments du PDU de sécurité

Attribut	Description	Taille (bits)
S-Header	Structure de 4 éléments:	96
CTRL	Type de commande, état	32
CID	Identifiant de connexion de sécurité	32
TS	Horodatage	16
OBL	Informations de génération de décalage	16
S-Data	Données de sécurité	128 max
CRC32	Contrôle de redondance cyclique (Cyclic Redundancy Check)	32

12.7.1.2 CTRL

La Figure 12 présente la configuration de CTRL. Le Tableau 34 décrit le contenu des éléments qui composent CTRL.

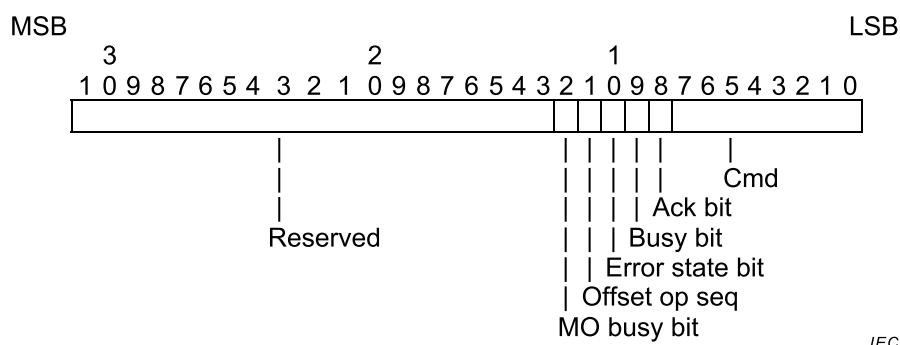

IEC

Anglais	Français
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible
Ack bit	Bit d'acquittement positif
Busy bit	Bit d'état occupé
Error state bit	Bit d'état d'erreur
Offset op seq	Séquence op de décalage
MO busy bit	Bit d'état occupé MO
Reserved	Réservé

Figure 12 – Configuration CTRL

Tableau 34 – Éléments de CTRL

Élément		Valeur	Description
Cmd	S-Connect	0x00	Établir la connexion de sécurité
	S-InitConfirmNetPrm	0x01	Confirmer les paramètres de réseau de sécurité
	S-InitVerifyStnPrm	0x02	Vérifier les paramètres du poste de sécurité
	S-InvokeFunc	0x03	Commande d'application de sécurité
	Réservé	0x04 – 0xF0	Pour une extension ultérieure
	S-ReadErrorInfo	0xFA	Lire les informations relatives à l'erreur
	S-WriteErrorInfo	0xFB	Émettre la notification d'erreur
	S-RefreshReady	0xFC	Émettre la notification de rafraîchissement de sécurité et mesurer le décalage
	S-RefreshMO	0xFD	Rafraîchissement de sécurité; mesurer le décalage
	S-RefreshGO	0xFE	Rafraîchissement de sécurité; générer le décalage
	S-Refresh	0xFF	Rafraîchissement de sécurité
Bit d'acquittement positif		0x00	Demande
		0x01	Réponse
Bit d'état occupé		0x00	Traitement terminé
		0x01	Traitement non terminé
Bit d'état d'erreur		0x00	Pas d'erreur
		0x01	Erreur
Séquence op de décalage		0x00, 0x01	Mesurage du décalage/numéro de séquence de génération
Bit d'état occupé MO		0x00	Traitement terminé
		0x01	Traitement non terminé
Réservé		—	Pour une extension ultérieure

Cmd

Indique le type de PDU de sécurité.

Bit d'acquittement positif

Indique si Cmd est une demande ou une réponse. 0 indique une demande et 1 une réponse.

Bit d'état occupé

Indique si le traitement dont fait l'objet Cmd par le nœud de transmission s'est terminé à un moment différent du rafraîchissement de sécurité. 0 indique que le processus de demande est terminé, et 1 que le processus de demande n'est pas terminé. La valeur du Bit d'état occupé doit être 0 pendant le rafraîchissement de sécurité.

Si Cmd est envoyé et que la valeur du Bit d'état occupé est 1, SASE-M doit envoyer le même Cmd avec le Bit d'état occupé défini sur 0 à l'issue du traitement qui a généré le Bit d'état occupé. À la réception d'un PDU de sécurité dont le Bit d'état occupé est défini sur 1, SASE-M ignore le PDU de sécurité reçu, relance `roundtrip_time`, puis renvoie le même Cmd. À la réception d'un PDU de sécurité dont le Bit d'état occupé est défini sur 1, SASE-S ignore le PDU de sécurité reçu, relance `roundtrip_timer`, puis envoie une réponse avec le Bit d'état occupé défini sur 0.

Bit d'état d'erreur

Indique l'état d'erreur. 0 indique l'absence d'erreur et 1 la présence d'une erreur. Le Bit d'état d'erreur est défini sur 1 entre le moment où une erreur se produit et le moment où elle est résolue.

Séquence op de décalage

Permet d'associer les demandes envoyées par SASE-M aux réponses envoyées par SASE-S au moment du mesurage du décalage et de la génération du décalage. La Séquence op de décalage est utilisée lorsque Cmd est:

S-RefreshReady,

S-RefreshMO, ou

S-RefreshGO.

Sa valeur initiale est 0. D'autre part, SASE-M spécifie 0 et 1 à chaque mesurage du décalage. Avec la génération du décalage mise en œuvre suite au mesurage du décalage, la valeur utilisée avec le mesurage du décalage est utilisée comme Séquence op de décalage. SASE-S utilise la valeur de Séquence op de décalage dans une demande provenant de SASE-M en tant que réponse de Séquence op de décalage.

NOTE 1 Lors du mesurage du décalage et de la génération du décalage qui suit, le mesurage du décalage et la génération du décalage sont associés par la même valeur que Séquence op de décalage.

Bit d'état occupé MO

Indique si le traitement du nœud de transmission est terminé ou pas pour le mesurage du décalage lors du rafraîchissement de sécurité. 0 indique que le traitement est terminé, et 1 qu'il ne l'est pas. Lors de la réception d'un PDU de sécurité avec un Bit d'état occupé MO défini sur 1, le redémarrage doit avoir lieu si `roundtrip_timer` a été lancé. Lors de la transmission d'un PDU de sécurité avec un bit d'état occupé MO défini sur 1, le nœud de transmission ne lance pas `roundtrip_timer`.

NOTE 2 Le Bit d'état occupé MO est utilisé pour relancer `roundtrip_timer` uniquement. Il n'étend pas l'intervalle d'interpolation de décalage d'horloge.

12.7.1.3 CID

Le CID est un identifiant de connexion de sécurité qui indique la relation entre une source de transmission et une destination de transmission. Le CID est généré de manière à inclure l'adresse du SASE-M et l'adresse du SASE-S.

Chaque ensemble de postes de sécurité comporte au maximum deux connexions. Soit n1 le numéro de réseau du poste A, n2 le numéro de poste, n3 le numéro de réseau du poste B et n4 le numéro de poste, les CID sont les suivants:

CID

$$CID_1 = ((n1 \times 256 + n2) \times 65536) + (n3 \times 256 + n4)$$

$$CID_2 = ((n3 \times 256 + n4) \times 65536) + (n1 \times 256 + n2)$$

où

CID_1 est le CID de la connexion de sécurité 1

CID_2 est le CID de la connexion de sécurité 2

12.7.1.4 TS

TS est un horodatage qui indique les 16 bits inférieurs d'une horloge de sécurité de 48 bits. Son unité est 128 microsecondes. TS utilise l'horloge de sécurité de SASE-M comme étant sa norme.

NOTE La période de temps traitée par l'horloge de sécurité de 48 bits (unité: 128 microsecondes) est d'environ 1 140 ans.


Lorsque le SASE-M exécute une demande Cmd, la valeur des 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité pendant la demande Cmd doit être stockée dans TS.

Lorsque SASE-S exécute une demande Cmd, la valeur calculée par la formule ci-dessous doit être stockée dans TS. sending_time est la valeur des 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité de SASE-S, et son ts_offset est le décalage de l'horloge de sécurité SASE-M.

Horodatage

$$TS = (\text{sending_time} + \text{ts_offset}) \bmod 2^{16}$$

La Figure 13 indique la relation entre les horloges de sécurité SASE-M et SASE-S et le TS lors d'une demande Cmd.

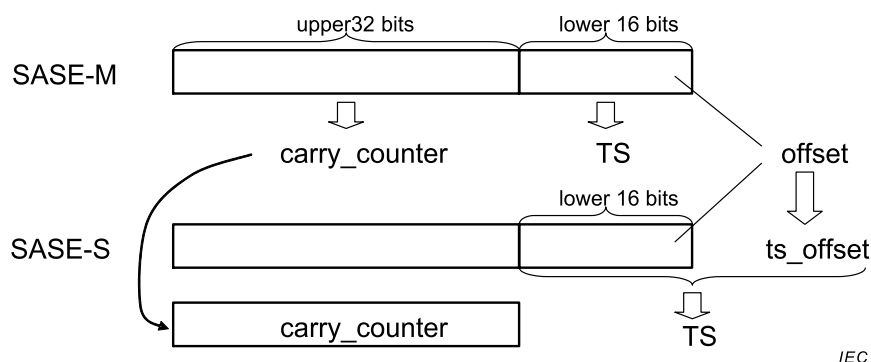

IEC

Anglais	Français
upper32 bits	32 bits supérieurs
lower 16 bits	16 bits inférieurs
offset	décalage

Figure 13 – TS du SASE-M et du SASE-S

Lorsqu'une réponse est envoyée à la demande Cmd, la valeur de TS doit être identique au TS utilisé par le nœud de demande Cmd.

Les 32 bits supérieurs de l'horloge de sécurité de 48 bits sont appelés carry_counter et sont déduits des 32 bits supérieurs de l'horloge de sécurité SASE-M. SASE-M informe SASE-S de la valeur initiale de carry_counter lors de l'établissement de la connexion.

SASE-S utilise alors la valeur identifiée par SASE-M en tant que `carry_counter`. `carry_counter` est utilisé comme valeur initiale de la génération CRC stockée dans le PDU de sécurité.

L'exactitude de l'horloge de sécurité mise en œuvre doit être de ± 100 ppm.

12.7.1.5 OBL

OBL est une information utilisée pour générer le décalage `ts_offset` de l'horloge de sécurité. OBL est utilisé dans la demande S-RefreshGO-req envoyée par SASE-M et dans la réponse S-RefreshGO-rsp envoyée par SASE-S.

Les informations stockées dans l'OBL de S-RefreshGO-req sont `offset_baseline` décrites en 12.7.2.5. Les informations stockées dans l'OBL de S-RefreshGO-rsp sont la valeur de la différence entre le `ts_offset` calculé et le `ts_offset` utilisé, également décrit en 12.7.2.5.

12.7.1.6 S-Data

12.7.1.6.1 Structure

S-Data est une zone qui permet de stocker les données de sécurité. Lors du rafraîchissement de sécurité, S-Data utilise le format présenté à la Figure 14, dans lequel `safety_data` représente les données de rafraîchissement de sécurité.

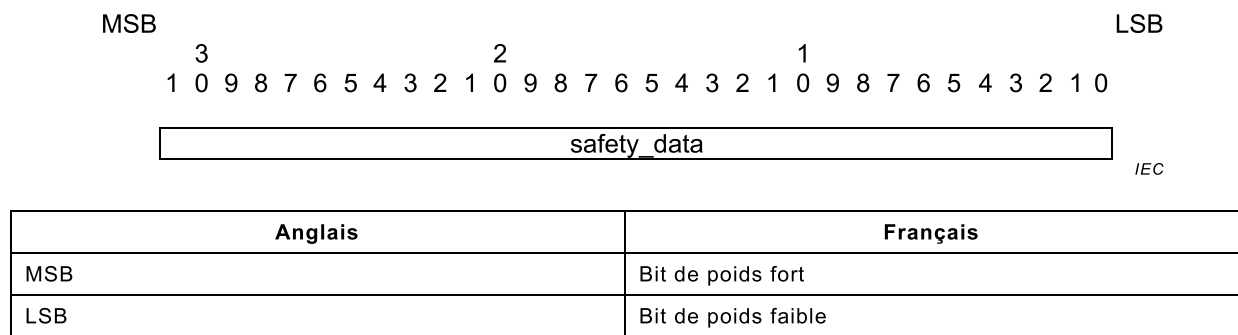


Figure 14 – S-Data lors du rafraîchissement de sécurité

La Figure 15 et la Figure 16 présentent les formats S-Data utilisés à des périodes autres que le rafraîchissement de sécurité.


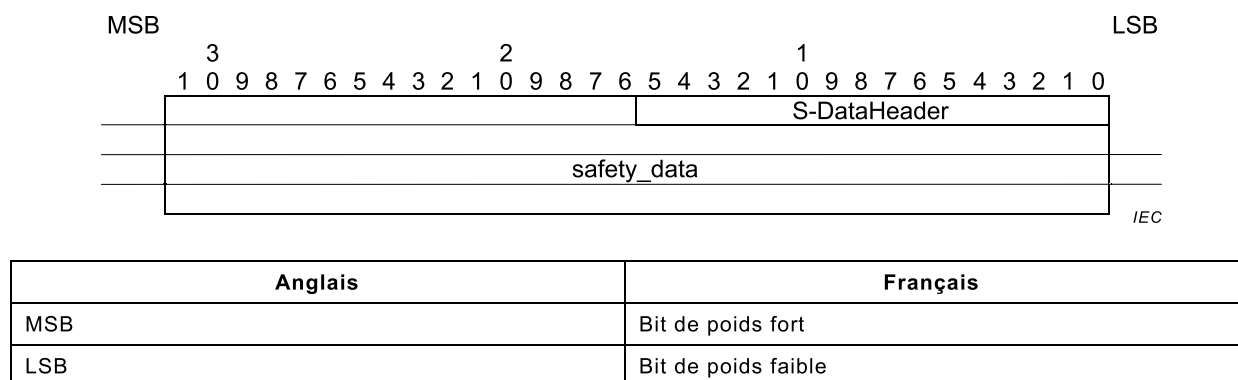


Figure 15 – S-Data hors du rafraîchissement de sécurité

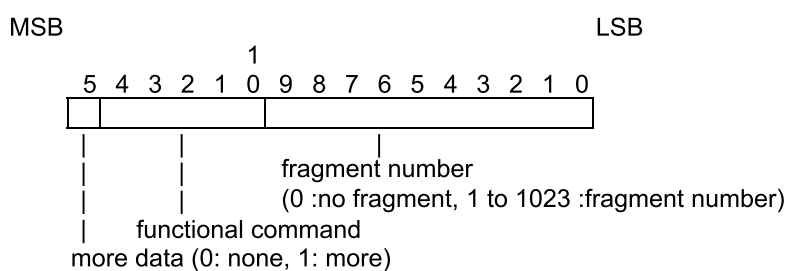

IEC

Anglais	Français
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible
fragment number	numéro de fragment
0: no fragment	0: pas de fragment
1 to 1023: fragment number	1 à 1 023: numéro de fragment
functional command	commande fonctionnelle
more data	données complémentaires
0: none	0: aucune
1: more	1: plusieurs

Figure 16 – Configuration d'en-tête S-Data

S-DataHeader

L'en-tête utilisé lors de la transmission des données de sécurité en fragments ou lors de l'exécution d'une commande fonctionnelle.

Numéro de fragment

Indique le numéro de fragment. 0 indique l'absence de fragment, et 1 à 1 023 indique le numéro de fragment.

Commande fonctionnelle

Indique la commande fonctionnelle.

Données complémentaires

Indique la présence ou pas de données complémentaires lorsque les données de sécurité sont transmises en fragments. 0 indique l'absence de données complémentaires et 1 la présence de données complémentaires.

12.7.1.6.2 Fragmentation

Si les données de sécurité sont transmises en fragments, SASE-M attribue la valeur 1 au numéro de fragment du premier S-DataHeader des données de sécurité fragmentées et la valeur 1 aux données complémentaires. Dans le deuxième S-DataHeader, SASE-M attribue de manière séquentielle une valeur au numéro de fragment par incrément de 1. SASE-M attribue la valeur 0 aux données complémentaires uniquement s'il s'agit du dernier fragment, et la valeur 1 dans les autres cas.

Lorsqu'il est demandé à SASE-S de transmettre les données de sécurité, SASE-M envoie une demande contenant le numéro de fragment de S-DataHeader défini sur 1 et les données complémentaires définies sur 0. Lorsque SASE-S transmet les données de sécurité en fragments, SASE-S attribue la valeur 1 au numéro de fragment et la valeur 1 aux données complémentaires dans le S-DataHeader des premières données de sécurité fragmentées. Lorsque SASE-M reçoit les premières données de sécurité fragmentées de la part de SASE-S, il envoie une demande en attribuant la valeur 2 au numéro de fragment de S-DataHeader (valeur au moment de la transmission de la demande précédente, augmentée de 1) et la valeur 0 aux données complémentaires. SASE-S entre alors une valeur augmentée de 1 en tant que valeur de fragment du deuxième S-DataHeader qui suit.

SASE-S entre la valeur 0 pour les dernières données complémentaires uniquement, et 1 pour toutes les autres valeurs de données complémentaires. SASE-M entre toujours une valeur équivalente à la valeur précédente, augmentée de 1 pour les données de fragment de S-DataHeader, et 0 pour les données complémentaires.

12.7.1.7 CRC32


CRC32 est un CRC 32 bits destiné à la communication de sécurité. La formule suivante doit être utilisée comme le polynôme générateur de CRC avec la fonction de communication de sécurité FSCP 8/2.

Polynôme générateur de CRC (0x1F1922815)

$$G(x) = x^{32} + x^{31} + x^{30} + x^{29} + x^{28} + x^{24} + x^{23} + x^{20} + x^{17} + x^{13} + x^{11} + x^4 + x^2 + 1$$

NOTE Ce polynôme générateur de CRC est décrit en [36]. Il apparaît judicieux lorsque la longueur du bloc (n), qui est la somme de la longueur du message et de la longueur du CRC, est inférieure à 2 046. Dans la plage $99 \leq n \leq 1\,024$, la distance de Hamming minimale de ce polynôme générateur de CRC est de 8.

CRC32 doit être calculé à l'aide de CTRL, de CID, de TS, d'OBL, de S-Data et du carry_counter inclus dans le PDU de sécurité (voir la Figure 17).

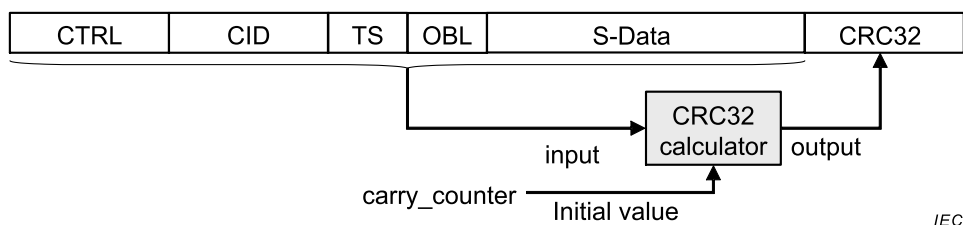

Anglais	Français
input	entrée
output	sortie
CRC32 calculator	Calculateur de CRC32
Initial value	Valeur initiale


Figure 17 – Calcul de CRC

12.7.2 Machine de protocole de service FAL de sécurité (SFSPM)

12.7.2.1 Présentation générale

Le comportement de la couche de communication de sécurité de FSCP 8/2 est défini par les diagrammes d'états, SFSPM-M et SFSPM-S, à chaque connexion de sécurité. La communication SFSPM-M et SFSPM-S utilise les modèles présentés à la Figure 18 lors des opérations de rafraîchissement de sécurité configurées pour transmettre et recevoir une entrée et une sortie de sécurité, et lors des opérations autres que le rafraîchissement de sécurité.

Lorsque des opérations autres que le rafraîchissement de sécurité sont réalisées, SFSPM-M envoie une demande à SFSPM-S, et SFSPM-S envoie une réponse à SFSPM-M. Lorsque des opérations de rafraîchissement de sécurité sont réalisées, SFSPM-M et SFSPM-S s'envoient indépendamment des demandes l'un à l'autre.

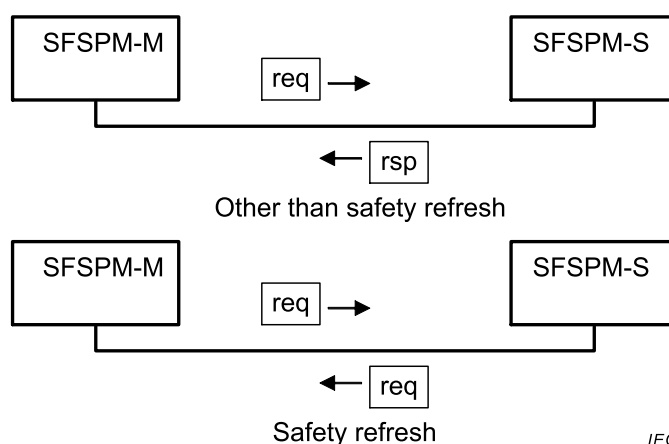


IEC

Anglais	Français
Req	Demande
Other than safety refresh	Autre que le rafraîchissement de sécurité
Safety refresh	Rafraîchissement de sécurité
Rsp	Réponse

Figure 18 – Modèles de communication

La Figure 19 donne un aperçu des transitions d'état de la couche de communication de sécurité.

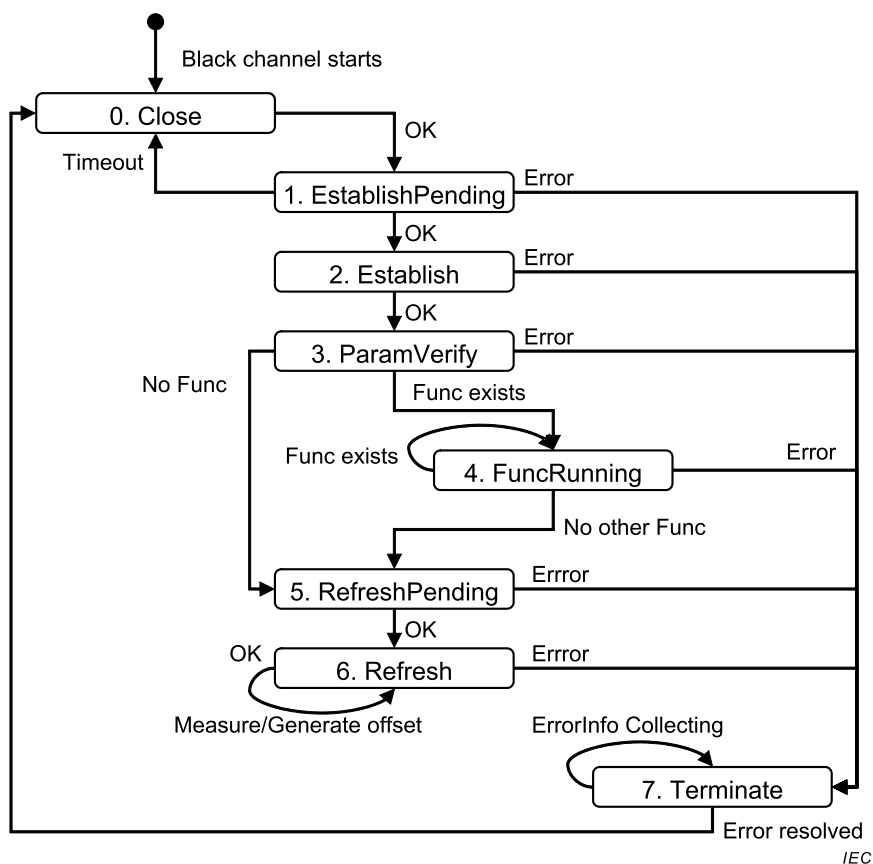

Anglais	Français
Black channel starts	Début du canal noir
Timeout	Délai d'expiration

Anglais	Français
No Func	Pas de fonction
Error	Erreur
Func exists	La fonction existe
Measure/Generate offset	Mesurer/Générer un décalage
Error resolved	Erreur résolue
No other func	Pas d'autre fonction

Figure 19 – Diagramme de transition d'état SFSPM

Le Tableau 35 décrit les états présentés à la Figure 19.

Tableau 35 – Liste des états

N°	Nom de l'état	État	Description
0	Close	Connexion de sécurité non établie	Aucune connexion de sécurité n'est établie entre SFSPM-M et SFSPM-S.
1	EstablishPending	En attente d'établissement de la connexion de sécurité	L'établissement d'une connexion de sécurité entre SFSPM-M et SFSPM-S est en attente.
2	Establish	Connexion de sécurité établie	Une connexion de sécurité est établie entre SFSPM-M et SFSPM-S.
3	ParamVerify	Vérification de paramètre	Les paramètres de SFSPM-M et SFSPM-S sont en cours de vérification.
4	FuncRunning	Fonction en cours	Les fonctions auxiliaires de SFSPM-M et de SFSPM-S sont en cours. Pour la fonction auxiliaire exécutable, voir le Tableau 38, bits 2 à 31. Cet état est pour une extension ultérieure. Les transitions vers cet état ne se produisent pas.
5	RefreshPending	Rafraîchissement de sécurité en attente	La vérification de l'état prêt du rafraîchissement de sécurité de SFSPM-M et SFSPM-S et le mesurage du décalage de l'horloge de sécurité sont en cours.
6	Refresh	Rafraîchissement de sécurité en cours	SFSPM-M et SFSPM-S échangent actuellement des informations d'entrée/de sortie de sécurité. Au même moment, le mesurage et la génération périodiques du décalage de l'horloge de sécurité sont en cours.
7	Terminate	Connexion de sécurité terminée	Une erreur s'est produite sur SFSPM-M et/ou SFSPM-S et la connexion de sécurité a été interrompue.

12.7.2.2 Comportement

12.7.2.2.1 Initialisation de sécurité

La couche de communication de sécurité établit une connexion de sécurité avant la communication (voir la Figure 20). La connexion de sécurité est établie selon la procédure suivante:

- 1) SFSPM-M démarre. SFSPM-M envoie une demande d'établissement de connexion de sécurité à SFSPM-S en fonction de paramètres préalablement fournis.
- 2) SFSPM-S reçoit la demande d'établissement de connexion de sécurité de la part de SFSPM-M et envoie une réponse correspondante à SFSPM-M.
- 3) SFSPM-M reçoit la réponse d'établissement de connexion de sécurité de la part de SFSPM-S et, selon les informations de fonction auxiliaire convenue au moment de l'établissement de la connexion de sécurité, envoie une demande à SFSPM-S relative aux fonctions auxiliaires. SFSPM-M envoie une demande de confirmation de paramètre de réseau de sécurité à SFSPM-S concernant les fonctions auxiliaires.

- 4) SFSPM-S reçoit la demande de confirmation de paramètre de réseau de sécurité de la part de SFSPM-M, stocke les paramètres reçus et envoie une réponse de confirmation de paramètre de réseau de sécurité à SFSPM-M.
- 5) SFSPM-M reçoit la réponse de confirmation de paramètre de réseau de sécurité de la part de SFSPM-S et stocke les paramètres reçus.
- 6) Si la confirmation de paramètre de réseau de sécurité aboutit, SFSPM-M envoie une demande de vérification de paramètre de poste de sécurité à SFSPM-S.
- 7) SFSPM-S reçoit la demande de vérification de paramètre de poste de sécurité de la part de SFSPM-M et envoie la réponse correspondante à SFSPM-M, y compris les paramètres préalablement fournis.
- 8) SFSPM-M reçoit la réponse de vérification de paramètre de poste de sécurité de la part de SFSPM-S et vérifie si les paramètres de poste de sécurité sont corrects.
- 9) SFSPM-M vérifie que les paramètres de poste de sécurité sont corrects, et envoie et reçoit des réponses de manière ininterrompue tant que toutes les demandes relatives aux fonctions auxiliaires n'ont pas été formulées.
- 10) SFSPM-S reçoit de manière ininterrompue les demandes et envoie des réponses pendant la période où les demandes relatives aux fonctions auxiliaires continuent.
- 11) Une fois formulées toutes les demandes relatives aux fonctions auxiliaires, SFSPM-M envoie une demande de préparation de rafraîchissement et de mesurage du décalage à SFSPM-S.
- 12) SFSPM-S reçoit la demande de préparation de rafraîchissement et de mesurage du décalage de la part de SFSPM-M et envoie une réponse correspondante à SFSPM-M.
- 13) SFSPM-M reçoit la réponse de préparation de rafraîchissement et de mesurage du décalage, génère les informations exigées pour le calcul du décalage, et envoie une demande de rafraîchissement de sécurité et de génération de décalage à SFSPM-S, accompagnée des informations générées.
- 14) SFSPM-S reçoit la demande de rafraîchissement de sécurité et de génération de décalage de la part de SFSPM-M, génère un décalage en fonction des informations fournies et envoie une réponse de rafraîchissement de sécurité et de génération de décalage à SFSPM-M.
- 15) SFSPM-M lance le rafraîchissement de sécurité en envoyant une demande de rafraîchissement de sécurité et de génération de décalage et, à l'issue de l'intervalle de transmission, envoie une demande de rafraîchissement de sécurité.
- 16) SFSPM-S lance le rafraîchissement de sécurité en envoyant une réponse de rafraîchissement de sécurité et de génération de décalage et, à l'issue de l'intervalle de transmission, envoie une demande de rafraîchissement de sécurité.

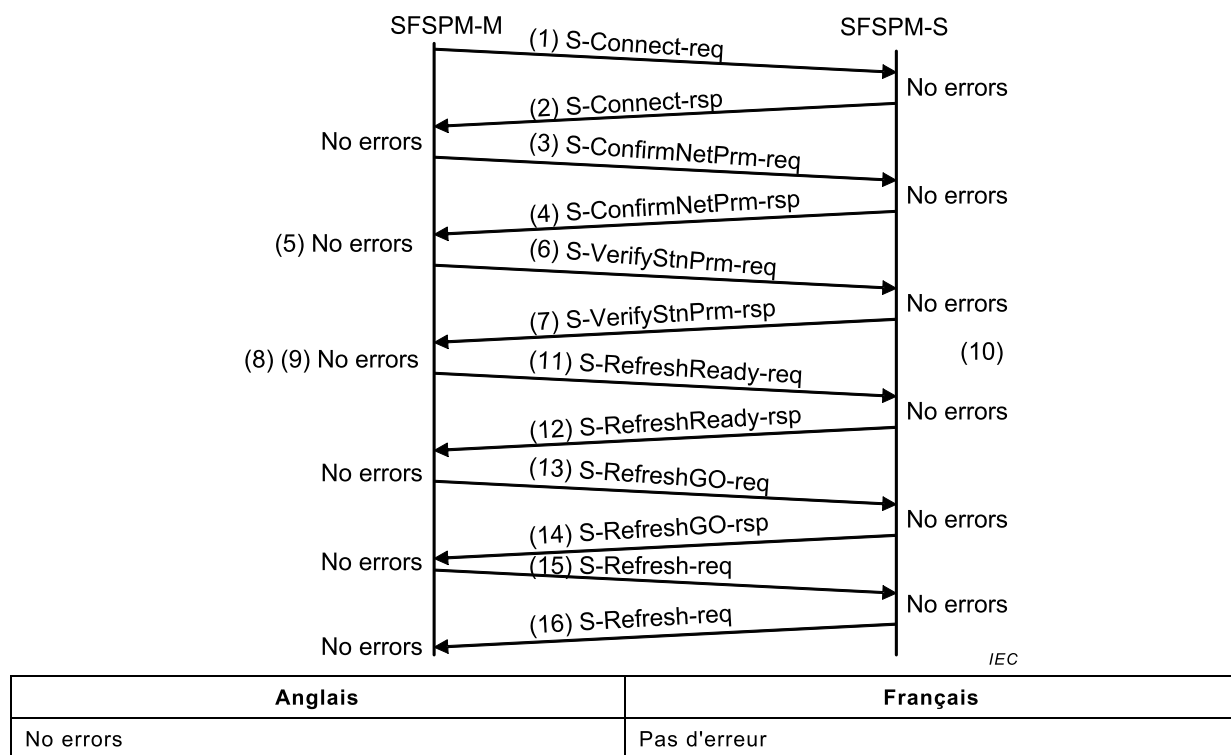


Figure 20 – Séquence d'établissement d'une connexion

12.7.2.2.2 Rafraîchissement de sécurité

La Figure 21 présente la séquence de communication normale entre SFSPM-M et SFSPM-S lors de la communication de rafraîchissement de sécurité qui procède à la transmission et à la réception d'entrée/de sortie.

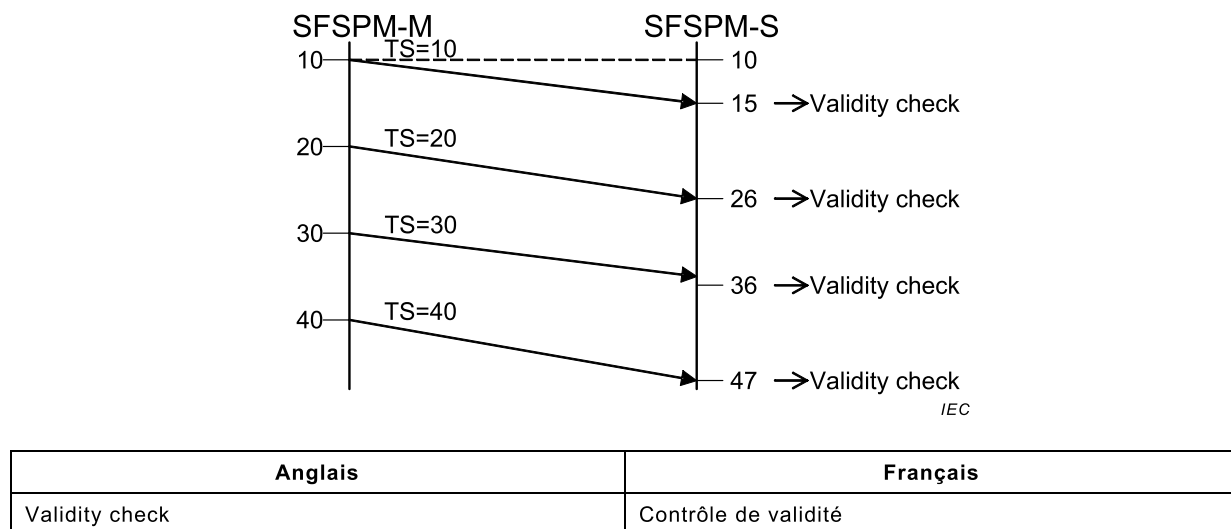


Figure 21 – Séquence de communication lors de la communication de rafraîchissement de sécurité

SFSPM-M envoie régulièrement des PDU de sécurité à SFSPM-S en fonction de l'intervalle de transmission SFSPM-M (transmission_interval). SFSPM-S vérifie les PDU de sécurité reçus.

SFSPM-S envoie régulièrement des PDU de sécurité à SFSPM-M en fonction de l'intervalle de transmission SFSPM-S (`transmission_interval`). SFSPM-M vérifie les PDU de sécurité reçus.

SFSPM-M et SFSPM-S doivent vérifier l'identifiant de connexion de sécurité, le CRC et l'horodatage des PDU de sécurité reçus. SFSPM-M et SFSPM-S doivent mutuellement surveiller la transmission périodique des PDU de sécurité.

SFSPM-M et SFSPM-S doivent fournir les données de sécurité reçues aux couches supérieures lorsque les résultats de la vérification d'un PDU de sécurité reçu indiquent que le PDU est normal.

Lors de la communication de rafraîchissement de sécurité, SFSPM-M et SFSPM-S procèdent régulièrement au mesurage et à la génération du décalage. La Figure 22 présente la séquence au moment du mesurage et de la génération du décalage entre SFSPM-M et SFSPM-S.

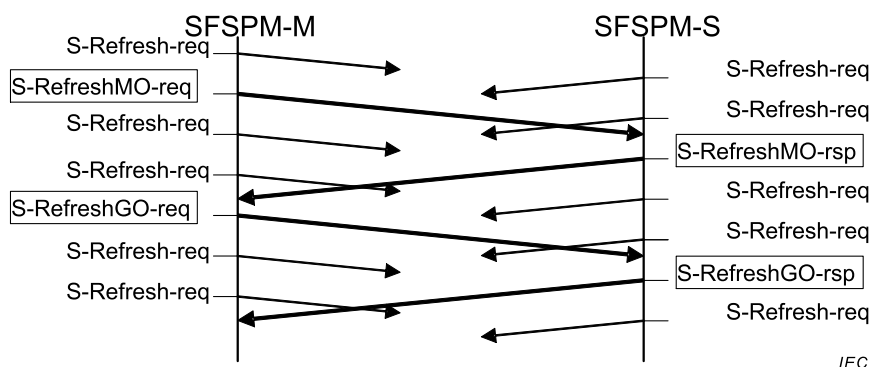


Figure 22 – Séquence de mesure et de génération du décalage lors de la communication de rafraîchissement de sécurité

12.7.2.2.3 Interruption de connexion de sécurité

Lorsqu'une erreur de communication est détectée lors de l'initialisation de sécurité ou du rafraîchissement de sécurité, SFSPM-M et SFSPM-S arrêtent le rafraîchissement de sécurité (si l'erreur s'est produite à ce moment là) et interrompent la connexion de sécurité.

SFSPM-M ou SFSPM-S doit interrompre la connexion de sécurité selon la procédure suivante.

- 1) SFSPM-M ou SFSPM-S détecte une erreur obligeant à interrompre la connexion de sécurité.
- 2) SFSPM-M ou SFSPM-S émet une notification adressée à la couche sécurité de l'utilisateur en indiquant qu'une erreur s'est produite l'obligeant à interrompre la connexion de sécurité, ce qui risque de se produire.
- 3) L'application de couche sécurité de l'utilisateur indique l'état et les informations relatives à la connexion de sécurité si l'erreur s'est produite à l'état sûr.
- 4) SFSPM-M ou SFSPM-S interrompt la connexion de sécurité à l'endroit où l'erreur s'est produite.
- 5) SFSPM-M rétablit la connexion de sécurité une fois l'erreur résolue.

12.7.2.3 SFSPM-M

12.7.2.3.1 Transitions d'état

La Figure 23 présente un diagramme de transition d'état SFSPM-M.

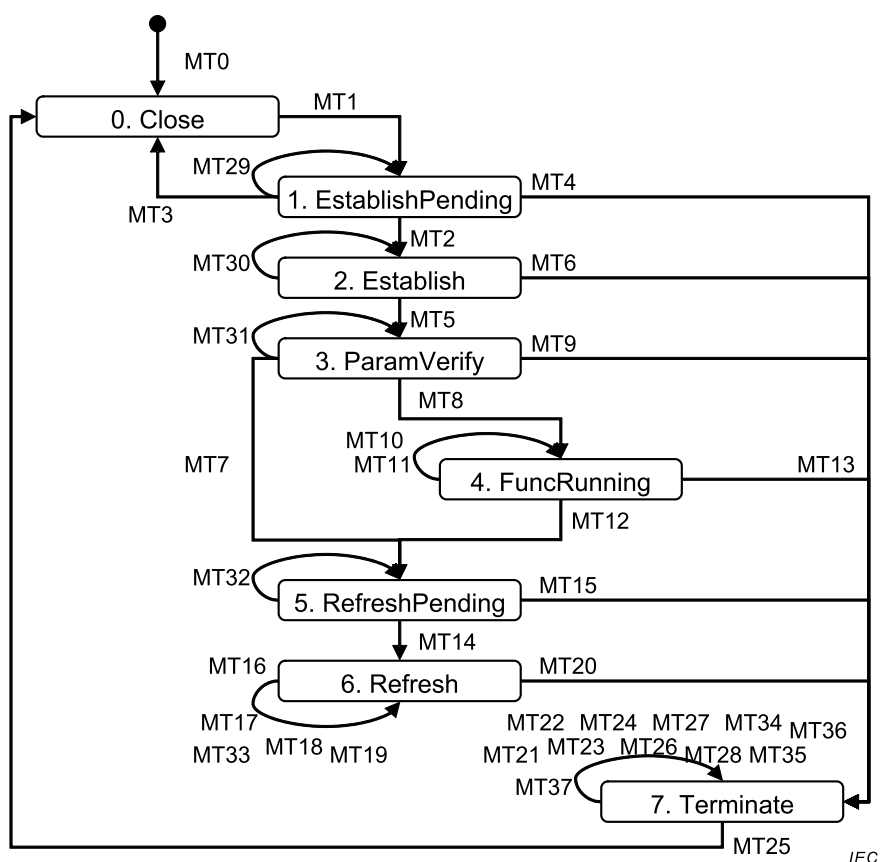


Figure 23 – Diagramme de transition d'état SFSPM-M

Le Tableau 36 décrit les temporisateurs utilisés par SFSPM-M.

Tableau 36 – Temporisateurs SFSPM-M

Nom	Description
roundtrip_timer	Utilisé pour détecter les délais inadmissibles autres que ceux se produisant lors du rafraîchissement de sécurité. Il expire lorsque allowable_roundtrip_delay s'est écoulé.
delay_detection_timer	Utilisé pour détecter les délais inadmissibles. Il expire lorsque allowable_refresh_interval s'est écoulé.

Le Tableau 37 présente la table des transitions d'état SFSPM-M.

Tableau 37 – Table des transitions d'état SFSPM-M

Trans	État	Condition	Action	État suivant
MT0	—	Canal noir prêt	—	0.Close
MT1	0.Close	—	Envoyer S-Connect-req && Lancer roundtrip_timer	1.EstablishPending
MT2	1.EstablishPending	Recevoir S-Connect-rsp [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitConfirmNetPrm-req && Lancer roundtrip_timer	2.Establish
MT29	1.EstablishPending	Recevoir S-Connect-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-Connect-req déjà envoyé	1.EstablishPending

Trans	État	Condition	Action	État suivant
			&& Lancer roundtrip_timer	
MT3	1.EstablishPending	temporisation roundtrip_timer	—	0.Close
MT4	1.EstablishPending	Recevoir S-Connect-rsp [Error]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT5	2.Establish	Recevoir S-InitConfirmNetPrm-rsp [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitVerifyStnPrm-req && Lancer roundtrip_timer	3.ParamVerify
MT30	2.Establish	Recevoir S-InitConfirmNetPrm-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitConfirmNetPrm-req déjà envoyé && Lancer roundtrip_timer	2.Establish
MT6	2.Establish	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
MT6	2.Establish	Recevoir S-InitConfirmNetPrm-rsp [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT7	3.ParamVerify	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-rsp [NoError] && OptFuncs n'existe pas	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-req && Lancer roundtrip_timer	6.RefreshPending
MT8	3.ParamVerify	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-rsp [NoError] && OptFuncs existe	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-req && Lancer roundtrip_timer	4.FuncRunning
MT31	3.ParamVerify	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitVerifyStnPrm-req déjà envoyé && Lancer roundtrip_timer	3.ParamVerify
MT9	3.ParamVerify	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
MT9	3.ParamVerify	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-rsp [Error]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT10	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-rsp [NoError] && Une autre OptFunc existe	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-req && Lancer roundtrip_timer	4.FuncRunning
MT11	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-req déjà envoyé && Lancer roundtrip_timer	4.FuncRunning
MT12	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-rsp [NoError] && Aucune autre OptFunc n'existe	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-req && Lancer roundtrip_timer	6.RefreshPending
MT13	4.FuncRunning	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
MT13	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-rsp [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT14	5.RefreshPending	Recevoir S-RefreshReady-rsp [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshGO-req &&	6.Refresh


Trans	État	Condition	Action	État suivant
			Lancer roundtrip_timer	
MT32	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshReady-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-req déjà envoyé && Lancer roundtrip_timer	6.RefreshPending
MT15	5.RefreshPending	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
MT15	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshReady-rsp [Error]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT16	6.Refresh	Durée d'envoi [NoError]	Envoyer S-Refresh-req	6.Refresh
MT17	6.Refresh	Durée de mesure du décalage	Envoyer S-RefreshMO-req && Lancer roundtrip_timer	6.Refresh
MT18	6.Refresh	ReceiveS-RefreshMO-rsp [NoError]	Arrêter roundtrip_timer	6.Refresh
MT18	6.Refresh	Durée d'envoi [en premier lieu après S-RefreshMO-rsp avec NoMOBusy reçu]	Envoyer S-RefreshGO-req && Lancer roundtrip_timer	6.Refresh
MT33	6.Refresh	ReceiveS-RefreshMO-rsp [MOBusy]	Arrêter roundtrip_timer && Lancer roundtrip_timer	6.Refresh
MT19	6.Refresh	ReceiveS-RefreshGO-rsp [NoError]	Arrêter roundtrip_timer	6.Refresh
MT20	6.Refresh	Recevoir S-Refresh-req [Error]	—	7.Terminate
MT20	6.Refresh	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
MT20	6.Refresh	ReceiveS-RefreshMO-rsp [Error]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT20	6.Refresh	ReceiveS-RefreshGO-rsp [Error]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT21	7.Terminate	Nécessité de collecter des informations sur l'erreur	Envoyer S-ReadErrorInfo-req && Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT22	7.Terminate	Recevoir S-ReadErrorInfo-rsp [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT34	7.Terminate	Recevoir S-ReadErrorInfo-rsp [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && S-ReadErrorInfo-req && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
MT35	7.Terminate	ReceiveS-ReadErrorInfo-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-ReadErrorInfo-req déjà envoyé && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
MT23	7.Terminate	Nécessité d'envoyer des informations sur l'erreur	Envoyer S-WriteErrorInfo-req && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
MT24	7.Terminate	Recevoir S-WriteErrorInfo-rsp [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT36	7.Terminate	Recevoir S-WriteErrorInfo-rsp [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && S-WriteErrorInfo-req && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
MT37	7.Terminate	ReceiveS-WriteErrorInfo-rsp [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-req déjà envoyé && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate

Trans	État	Condition	Action	État suivant
MT25	7.Terminate	Erreur résolue	—	0.Close
MT26	7.Terminate	Nécessité d'appeler la fonction	Envoyer S-InvokeFunc-req && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
MT27	7.Terminate	Recevoir S-InvokeFunc-rsp	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
MT28	7.Terminate	Recevoir S-InvokeFunc-rsp [Occupé]	Envoyer S-InvokeFunc-req déjà envoyé	7.Terminate
Erreurs MT4, MT6, MT9, MT13 et MT15: CTRL anormal, Bit d'état d'erreur = 1, S-Data anormal				
Erreur MT20: Ordre incorrect, Perte, Délai inadmissible, CTRL anormal, Bit d'état d'erreur = 1				

12.7.2.3.2 Opérations autres que celles réalisées lors du rafraîchissement de sécurité

SFSPM-M lance le temporisateur roundtrip_timer au même moment que l'envoi d'une demande. SFSPM-M reçoit une réponse à la demande de la part de SFSPM-S et arrête le temporisateur roundtrip_timer. Le temporisateur roundtrip_timer expire à allowable_roundtrip_delay. Si SFSPM-M ne reçoit pas de réponse à la demande avant l'expiration du temporisateur roundtrip_timer, un délai inadmissible se produit. La Figure 24 présente la séquence correspondant aux états autres que le rafraîchissement de sécurité.

Lors de l'envoi d'une demande, SFSPM-M insère les 16 bits inférieurs de la valeur d'horloge de sécurité dans le TS du PDU de sécurité et envoie la demande. Lors de l'envoi d'une réponse, SFSPM-S insère la valeur du TS inclus dans le PDU de sécurité de la demande correspondante dans le TS du PDU de sécurité devant faire office de réponse. SFSPM-M vérifie que la réponse correspond à la demande en comparant la valeur du TS inclus dans la réponse à celle du TS envoyé. Si elles ne correspondent pas, SFSPM-M doit ignorer le PDU de sécurité reçu.

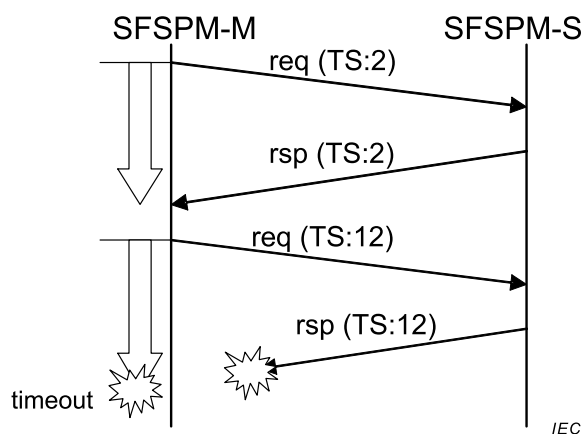

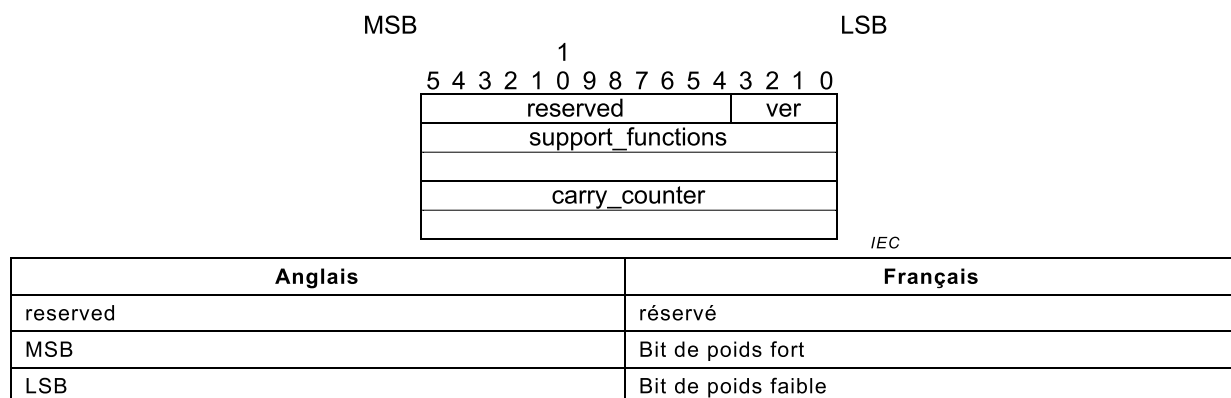
Anglais	Français
timeout	délai d'expiration
Req	Demande
Rsp	Réponse

Figure 24 – Séquence autre que celle réalisée lors du rafraîchissement de sécurité

12.7.2.3.3 Syntaxe S-Data

12.7.2.3.3.1 S-Connect-req

S-Connect-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données décrites à la Figure 25.

**Figure 25 – S-Connect-req****ver**

Indique la version du protocole de FSCP 8/2 prise en charge par SFSPM-M. La version du protocole est 0000b.

réservé

Réservé pour une extension ultérieure.

support_functions

Le Tableau 38 décrit les détails des fonctions auxiliaires de S-Connect-req. Chaque bit indique si la fonction indiquée dans le tableau est prise en charge ou pas. 1 indique que la fonction est prise en charge et 0 qu'elle ne l'est pas.

Tableau 38 – support_functions

Bit	Fonction	Description
0	Vérification de paramètre de réseau de sécurité	Vérifie les paramètres de sécurité du réseau gérés par SFSPM-M et SFSPM-S.
1	Vérification de paramètre de poste de sécurité	Vérifie les paramètres de poste de sécurité gérés par SFSPM-M et SFSPM-S.
2 – 31	Pour une extension ultérieure	Pour une extension ultérieure


carry_counter

La valeur initiale de carry_counter utilisée par SFSPM-M et SFSPM-S après la transmission/réception S-Connect.

Si S-Data du PDU de sécurité est S-connect-req, la valeur du carry_counter utilisé dans la génération de CRC32 comme valeur initiale est 0.


12.7.2.3.3.2 S-InitConfirmNetPrm-req

S-InitConfirmNetPrm-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données décrites à la Figure 26.

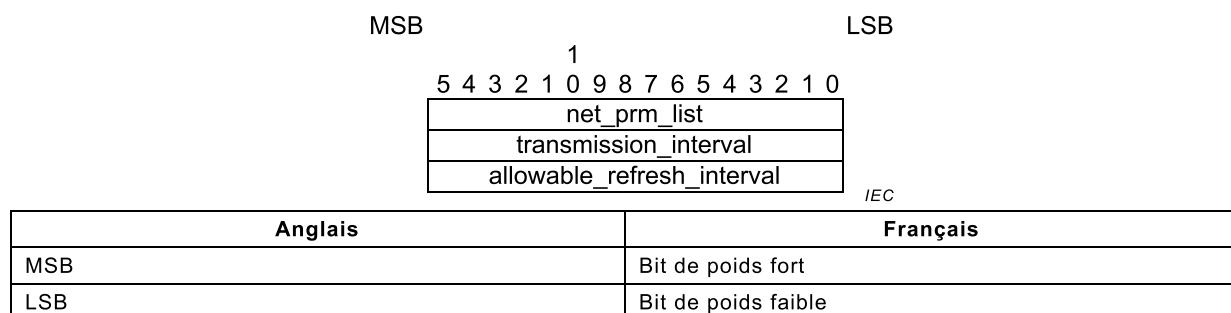**Figure 26 – S-InitConfirmNetPrm-req**

net_prm_list

Liste des paramètres de réseau de sécurité à confirmer. La Figure 27 présente la configuration de net_prm_list. 1 indique que le paramètre est à confirmer et 0 qu'il ne l'est pas. La valeur 1 est attribuée aux bits de transmission_interval et d'allowable_refresh_interval.

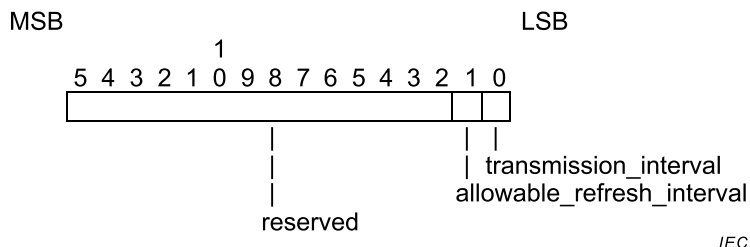

Anglais	Français
reserved	réservé
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible

Figure 27 – net_prm_list**transmission_interval**


Intervalle de transmission des PDU de sécurité de SFSPM-M lors du rafraîchissement de sécurité. L'unité est 128 µs.

allowable_refresh_interval

Intervalle de réception admissible utilisé par SFSPM-M et SFSPM-S lors du rafraîchissement de sécurité. L'unité est 128 µs.

12.7.2.3.3.3 S-InitVerifyStnPrm-req

S-InitVerifyStnPrm-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données décrites à la Figure 28.

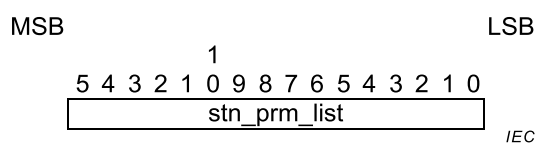

Anglais	Français
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible

Figure 28 – S-InitVerifyStnPrm-req**stn_prm_list**

Liste des paramètres de poste de sécurité à vérifier. La Figure 29 présente la configuration de stn_prm_list. 1 indique que le paramètre est à vérifier et 0 qu'il ne l'est pas.

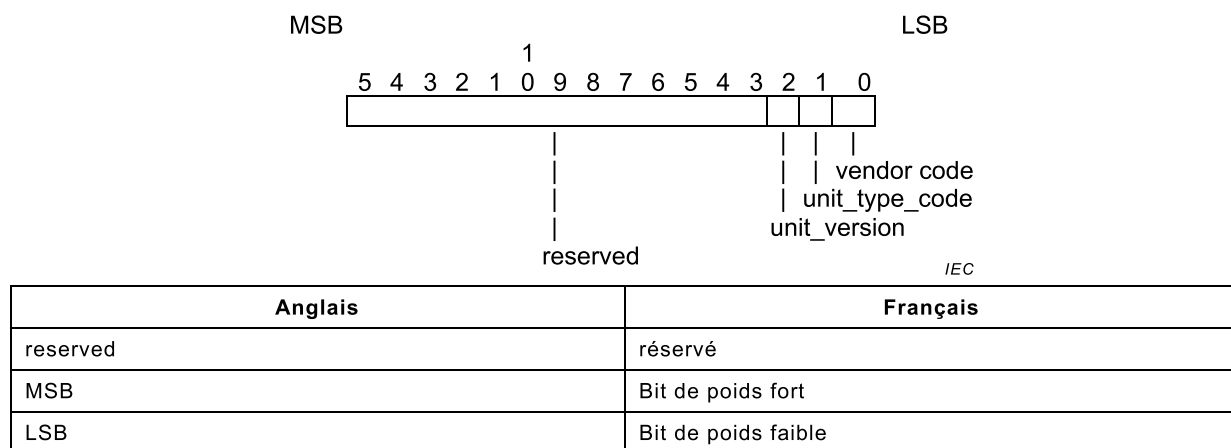


Figure 29 – stn_prm_list

12.7.2.3.3.4 S-InvokeFunc-req

S-InvokeFunc-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone `safety_data` stocke les données décrites à la Figure 30.

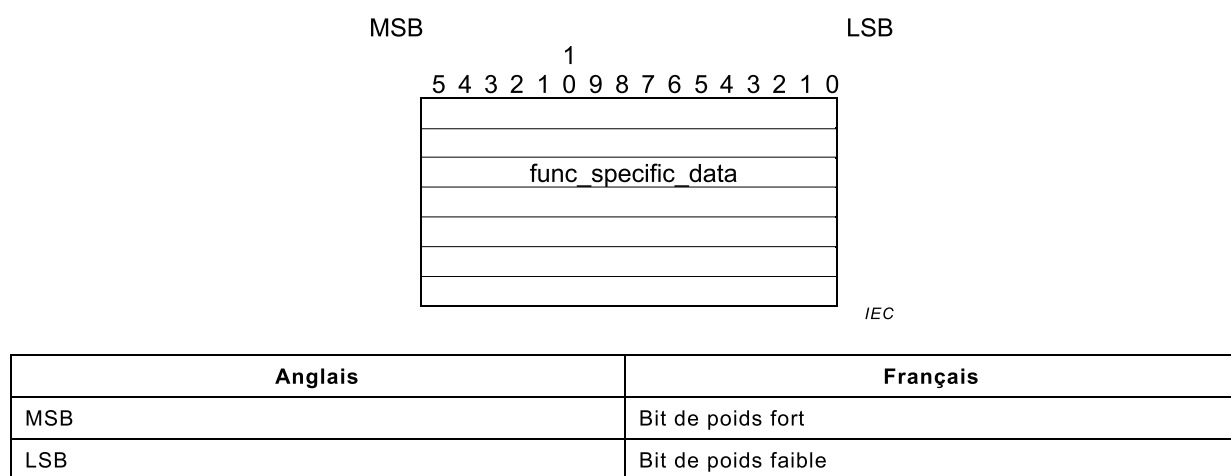


Figure 30 – S-InvokeFunc-req

func_specific_data

Données relatives à la fonction spécifiée par la commande fonctionnelle de S-DataHeader. `funcspecific_data` est déterminé pour chaque commande fonctionnelle.

12.7.2.3.3.5 S-RefreshReady-req


S-RefreshReady-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone `safety_data` ne stocke aucune information.

12.7.2.3.3.6 S-ReadErrorInfo-req

S-ReadErrorInfo-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone `safety_data` ne stocke aucune information.

12.7.2.3.3.7 S-WriteErrorInfo-req

S-WriteErrorInfo-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone `safety_data` stocke les données décrites à la Figure 31.

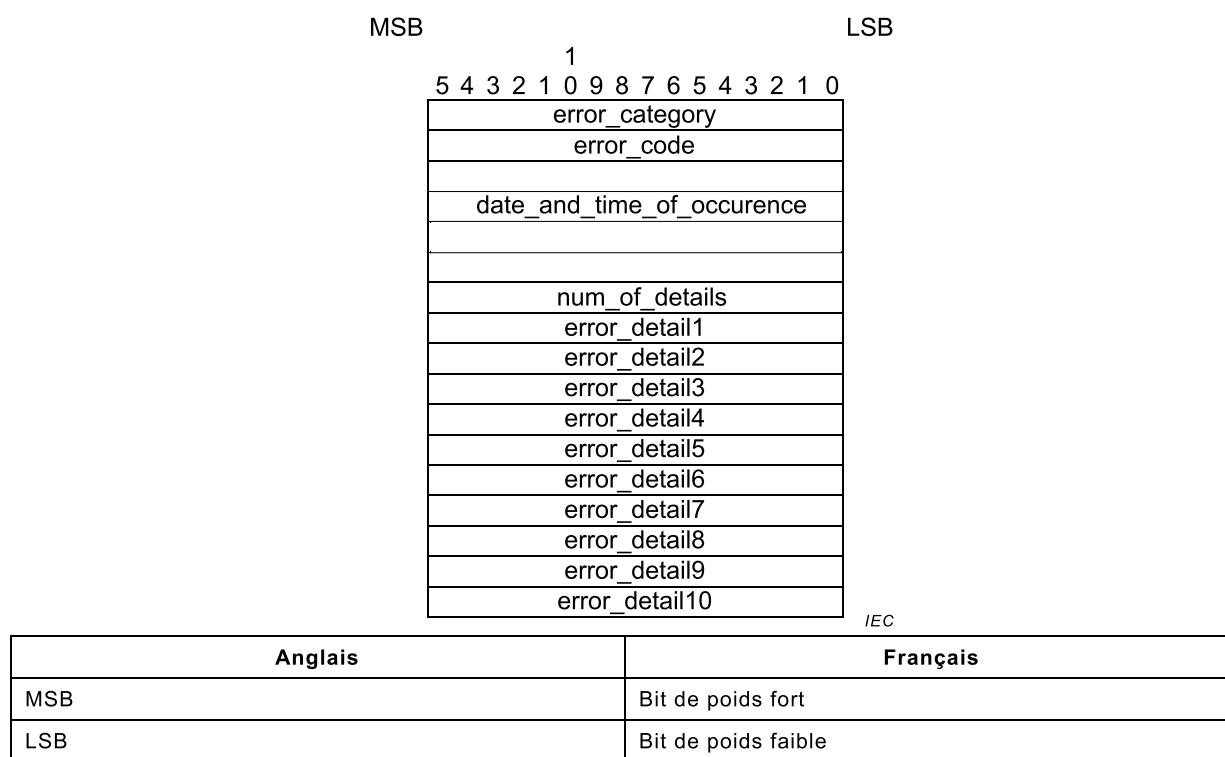**Figure 31 – S-WriteErrorInfo-req****error_category**

Indique la catégorie d'une erreur et utilise les valeurs indiquées au Tableau 39 et au Tableau 40.

Tableau 39 – error_category

Valeur	Signification
0 – 299	Pour une extension ultérieure
300 – 349	Erreur commune de couche d'application (voir le Tableau 40.)
350	Erreur de définition du fournisseur de couche d'application
351 – 399	Pour une extension ultérieure (erreur de couche d'application)
400~449	Pour une extension ultérieure (erreur commune de couche d'utilisateur de service)
450	Erreur de définition du fournisseur de couche d'utilisateur de service
451 – 449	Pour une extension ultérieure (erreur de couche d'utilisateur de service)
500 – 66535	Pour une extension ultérieure

Tableau 40 – error_category correspondant aux erreurs AL

Valeur	Signification
300 – 309	Pour une extension ultérieure
310 – 314	Erreur de couche d'application

error_code


Indique le numéro d'erreur. Les numéros utilisés sont présentés au Tableau 41.

Tableau 41 – error_code

error_category	error_code	Signification
310	0	Détection d'erreur CRC
	1	Erreur TS
	2	Erreur CID
311	0	temporisation delay_detection_timer
	1	temporisation roundtrip_timer
312	0	Erreur de numéro de fragment
313	0	Erreur de paramètre de réseau de sécurité
314	0	Erreur de paramètre de poste de sécurité

date_and_time_of_occurrence

Indique la date et l'heure d'occurrence de l'erreur. Le format utilisé est présenté à la Figure 32. year_upper (deux premiers chiffres de l'année), year_lower (deux derniers chiffres de l'année), month, day, hour, minute, second, et day_of_week sont exprimés en code BCD.

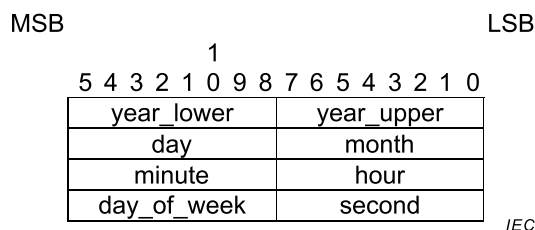

Anglais	Français
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible

Figure 32 – date_and_time_of_occurrence**num_of_details**

Indique le nombre de détails d'erreur exprimés par error_detail1 à error_detail10.

error_detail

Indique les détails de l'erreur (1 – 10).

réservé

Réservé pour une extension ultérieure.

12.7.2.3.3.8 S-RefreshMO-req

S-RefreshMO-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 14. safety_data représente les données de rafraîchissement de sécurité.

12.7.2.3.3.9 S-RefreshGO-req

S-RefreshGO-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 14. safety_data représente les données de rafraîchissement de sécurité.

12.7.2.3.3.10 S-Refresh-req

S-Refresh-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 14. safety_data représente les données de rafraîchissement de sécurité.

12.7.2.4 SFSPM-S

12.7.2.4.1 Transitions d'état

La Figure 33 présente un diagramme de transition d'état SFSPM-S.

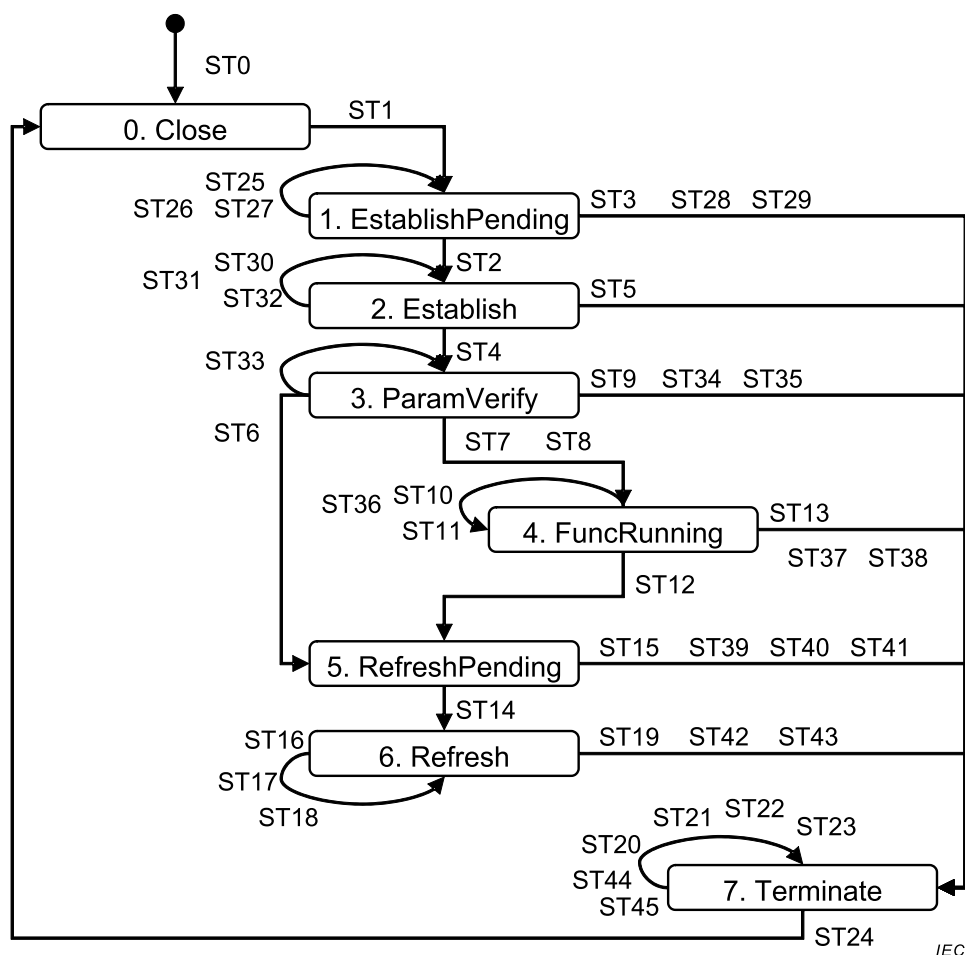


Figure 33 – Diagramme de transition d'état SFSPM-S

Le Tableau 42 décrit les temporisateurs utilisés par SFSPM-S.

Tableau 42 – Temporisateurs SFSPM-S

Nom	Description
roundtrip_timer	Utilisé pour détecter les délais inadmissibles autres que ceux se produisant lors du rafraîchissement de sécurité. Il expire lorsque allowable_roundtrip_delay s'est écoulé.
delay_detection_timer	Utilisé pour détecter les délais inadmissibles. Il expire lorsque allowable_refresh_interval s'est écoulé.

Le Tableau 43 présente la table des transitions d'état SFSPM-S.

Tableau 43 – Table des transitions d'état SFSPM-S

Transition	État	Condition	Action	État suivant
ST0	—	Canal noir prêt	—	0.Close
ST1	0.Close	Recevoir S-Connect-req [NoError]	Envoyer S-Connect-rsp && Lancer roundtrip_timer	1.EstablishPending
ST2	1.EstablishPending	Recevoir S-InitConfirmNetPrm-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitConfirmNetPrm-rsp && Lancer roundtrip_timer	2.Establish
ST25	1.EstablishPending	Recevoir S-Connect-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-Connect-rsp && Lancer roundtrip_timer	1.EstablishPending
ST26	1.EstablishPending	Recevoir S-InitConfirmNetPrm-req [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitConfirmNetPrm-rsp && Lancer roundtrip_timer	1.EstablishPending
ST27	1.EstablishPending	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
ST3	1.EstablishPending	Recevoir S-InitConfirmNetPrm-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitConfirmNetPrm-rsp	7.Terminate
ST28	1.EstablishPending	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST29	1.EstablishPending	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST4	2.Establish	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitVerifyStnPrm-rsp && Lancer roundtrip_timer	3.ParamVerify
ST30	2.Establish	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-req [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitVerifyStnPrm-rsp && Lancer roundtrip_timer	2.Establish
ST31	2.Establish	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST32	2.Establish	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST5	2.Establish	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
ST5	2.Establish	Recevoir S-InitVerifyStnPrm-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InitVerifyStnPrm-rsp	7.Terminate
ST6	3.ParamVerify	Recevoir S-RefreshReady-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-rsp && Lancer roundtrip_timer	5.RefreshPending

Transition	État	Condition	Action	État suivant
ST33	3.ParamVerify	Recevoir S-RefreshReady-req [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-rsp && Lancer roundtrip_timer	3.ParamVerify
ST7	3.ParamVerify	Recevoir S-InvokeFunc-req [NoError] && Traitement terminé	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-rsp [NoBusy] && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST8	3.ParamVerify	Recevoir S-InvokeFunc-req [NoError] && Fonction en cours	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-rsp [Busy] && Lancer roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST34	3.ParamVerify	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST35	3.ParamVerify	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rspStart roundtrip_timer	7.Terminate
ST9	3.ParamVerify	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
ST9	3.ParamVerify	Recevoir S-InvokeFunc-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
ST9	3.ParamVerify	Recevoir S-RefreshReady-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-rsp	7.Terminate
ST10	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-req [NoError] && Traitement terminé	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-rsp [NoBusy] && Start roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST11	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-req [NoError] && Fonction en cours	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-rsp [Busy] && Lancer roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST12	4.FuncRunning	Recevoir S-RefreshReady-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-rsp && Lancer roundtrip_timer	5.RefreshPending
ST36	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-req [Occupé]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-InvokeFunc-rsp && Lancer roundtrip_timer	4.FuncRunning
ST37	4.FuncRunning	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST38	4.FuncRunning	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST13	4.FuncRunning	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
ST13	4.FuncRunning	Recevoir S-InvokeFunc-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer &&	7.Terminate


Transition	État	Condition	Action	État suivant
			Envoyer S-InvokeFunc-rsp	
ST13	4.FuncRunning	Recevoir S-RefreshReady-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshReady-rsp	7.Terminate
ST14	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshGO-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshGO-rsp	6.Refresh
ST39	5.RefreshPending	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST40	5.RefreshPending	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST15	5.RefreshPending	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
ST15	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshGO-req [ErrorA]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
ST15	5.RefreshPending	ReceiveS-RefreshGO-req [ErrorB]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-RefreshGO-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST16	6.Refresh	Durée d'envoi [NoError]	Envoyer S-Refresh-req	6.Refresh
ST17	6.Refresh	Recevoir S-RefreshMO-req [NoError]	Arrêter roundtrip_timer	6.Refresh
ST17	6.Refresh	Durée d'envoi [en premier lieu après S-RefreshMO-req avec NoError reçu]	Envoyer S-RefreshMO-rsp && Lancer roundtrip_timer	6.Refresh
ST18	6.Refresh	Recevoir S-RefreshGO-req [NoError]	—	6.Refresh
ST18	6.Refresh	Durée d'envoi [en premier lieu après S-RefreshGO-req avec NoError reçu]	Envoyer S-RefreshGO-rsp	6.Refresh
ST41	6.Refresh	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp	7.Terminate
ST42	6.Refresh	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Recevoir S-Refresh-req [Erreur]	—	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Durée d'envoi [en premier lieu après S-Refresh-req avec ErrorA reçu]	Envoyer S-Refresh-req && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Recevoir S-RefreshMO-req [Erreur]	—	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Durée d'envoi [en premier lieu après S-RefreshMO-req avec ErrorA reçu]	Envoyer S-RefreshMO-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Recevoir S-RefreshGO-req [Erreur]	Arrêter roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	Durée d'envoi [en premier lieu après S-RefreshGO-req avec ErrorA reçu]	Envoyer S-RefreshGO-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST19	6.Refresh	temporisation roundtrip_timer	—	7.Terminate
ST20	7.Terminate	Recevoir S-ReadErrorInfo-req [Pas de données]	Envoyer S-ReadErrorInfo-rsp	7.Terminate

Transition	État	Condition	Action	État suivant
		complémentaires]		
ST43	7.Terminate	Recevoir S-ReadErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-ReadErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST21	7.Terminate	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Pas de données complémentaires]	Envoyer S-WriteErrorInf-rsp	7.Terminate
ST44	7.Terminate	Recevoir S-WriteErrorInfo-req [Données complémentaires]	Arrêter roundtrip_timer && Envoyer S-WriteErrorInfo-rsp && Lancer roundtrip_timer	7.Terminate
ST22	7.Terminate	Recevoir S-InvokeFunc-req [NoError] && Traitement terminé	Envoyer S-InvokeFunc-rsp [NoBusy]	7.Terminate
ST23	7.Terminate	Recevoir S-InvokeFunc-req [NoError] && Fonction en cours	Envoyer S-InvokeFunc-rsp [Occupé]	7.Terminate
ST24	7.Terminate	Erreur résolue	—	0.Close
Erreurs ST3, ST5, ST9 et ST13: CTRL anormal, Bit d'état d'erreur = 1, S-Data anormal Erreur ST15 A: Délai inadmissible Erreur ST15 B: Ordre incorrect, CTRL anormal, Bit d'état d'erreur = 1 Erreur ST19: Ordre incorrect, Perte, Délai inadmissible, CTRL anormal, Bit d'état d'erreur = 1 Erreur ST19 A: Ordre incorrect, CTRL anormal, Bit d'état d'erreur = 1				

12.7.2.4.2 Opérations autres que celles réalisées lors du rafraîchissement de sécurité

SFSPM-S lance le temporisateur roundtrip_timer au même moment que l'envoi d'une réponse. SFSPM-S reçoit la demande suivante après sa réponse de la part de SFSPM-M, puis arrête le temporisateur roundtrip_timer. Le temporisateur roundtrip_timer expire à allowable_roundtrip_delay. Si SFSPM-S ne reçoit pas la demande suivante après sa réponse avant l'expiration du temporisateur roundtrip_timer, un délai inadmissible se produit. La Figure 34 présente la séquence correspondant aux états autres que le rafraîchissement de sécurité.

Lors de l'envoi d'une réponse, SFSPM-S insère la valeur de TS inclus dans le PDU de sécurité de la demande correspondante dans le TS du PDU de sécurité.

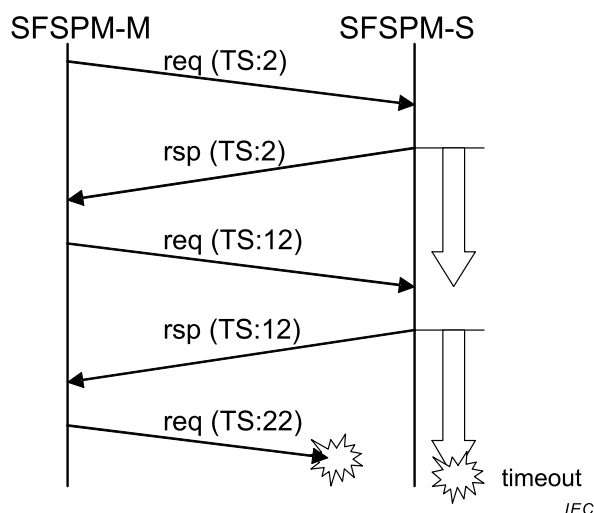


Anglais	Français
timeout	délai d'expiration
Req	Demande
Rsp	Réponse

Figure 34 – Séquence autre que celle réalisée lors du rafraîchissement de sécurité

12.7.2.4.3 Syntaxe S-Data

12.7.2.4.3.1 S-Connect-rsp

S-Connect-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone `safety_data` stocke les données décrites à la Figure 35.

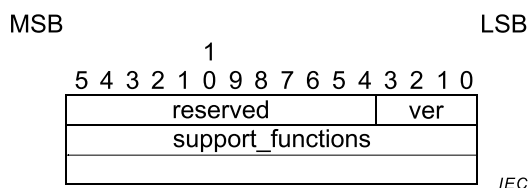

Anglais	Français
reserved	réservé
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible

Figure 35 – S-Connect-rsp

Ver

Indique la version du protocole de la fonction de communication de sécurité FSCP 8/2 prise en charge par SFSPM-S. La version du protocole est 0000b.

réservé

Réservé pour une extension ultérieure.

support_functions

Indique les fonctions prises en charge par SFSPM-S parmi les `support_functions` que SFSPM-M a signalées à SFSPM-S. Le Tableau 38 décrit les détails à spécifier. Chaque bit indique si la fonction indiquée dans le tableau est prise en charge ou pas. 1 indique que la fonction est prise en charge et 0 qu'elle ne l'est pas. SFSPM-S considère la valeur du produit

logique des support_functions indiquées par SFSPM-M et les fonctions prises en charge par SFSPM-S en tant que support_functions.

12.7.2.4.3.2 S-InitConfirmNetPrm-rsp

S-InitConfirmNetPrm-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données décrites à la Figure 36.

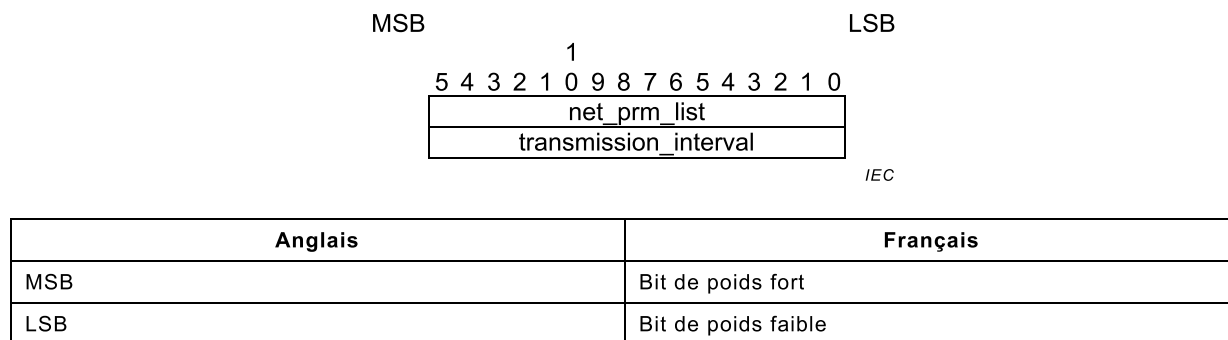


Figure 36 – S-InitConfirmNetPrm-rsp

net_prm_list

Liste des paramètres de réseau de sécurité à confirmer. 1 indique que le paramètre est à confirmer et 0 qu'il ne l'est pas. Pour la configuration de net_prm_list, voir la Figure 27. La valeur 1 est attribuée au bit de transmission_interval.

transmission_interval

Intervalle de transmission des PDU de sécurité de SFSPM-S lors du rafraîchissement de sécurité. L'unité est 128 µs.

12.7.2.4.3.3 S-InitVerifyStnPrm-rsp

S-InitVerifyStnPrm-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données décrites à la Figure 37.

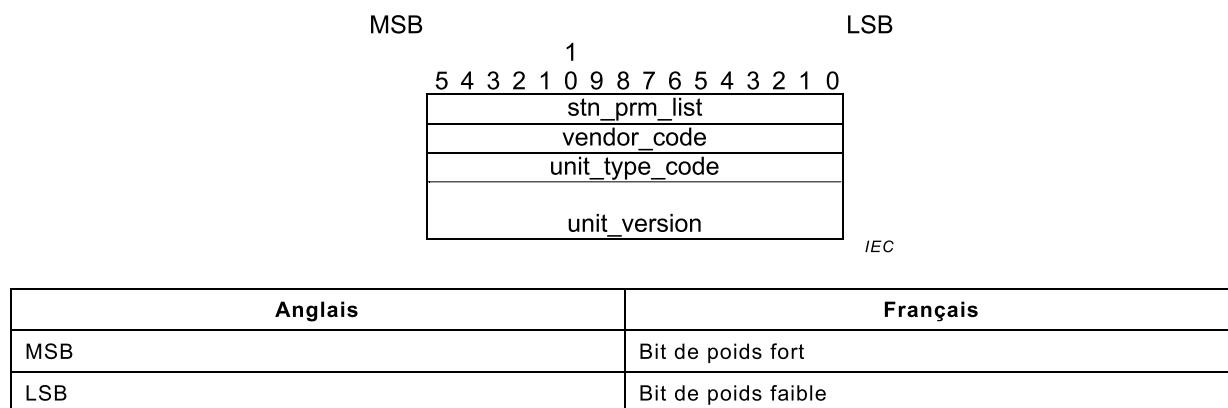


Figure 37 – S-InitVerifyStnPrm-rsp

stn_prm_list

Liste des paramètres de poste de sécurité à vérifier. Pour plus de détails, voir 12.7.2.3.3.3.

vendor_code

Un code unique attribué à un fournisseur pour l'identifier.

unit_type_code


Un code unique attribué à chaque modèle de produit géré par le fournisseur.

unit_version

La version des spécifications de fonctionnement du produit géré par le fournisseur.

12.7.2.4.3.4 S-InvokeFunc-rsp

S-InvokeFunc-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données décrites à la Figure 38.

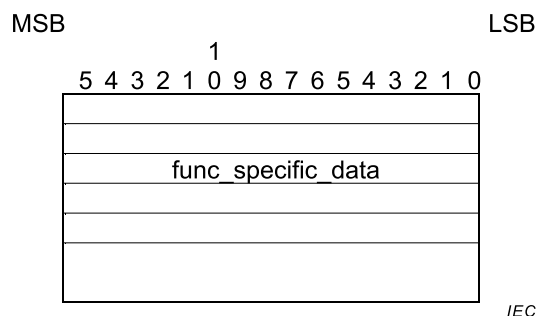

Anglais	Français
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible

Figure 38 – S-InvokeFunc-rsp

func_specific_data

Données relatives à la fonction spécifiée par la commande fonctionnelle de S-DataHeader. funcspecific_data est déterminé pour chaque commande fonctionnelle.

12.7.2.4.3.5 S-RefreshReady-rsp

S-RefreshReady-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data ne stocke aucune information.

12.7.2.4.3.6 S-ReadErrorInfo-rsp

S-ReadErrorInfo-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data stocke les données présentées à la Figure 31. Pour plus de détails sur safety_data, voir 12.7.1.6.

12.7.2.4.3.7 S-WriteErrorInfo-rsp

S-WriteErrorInfo-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 15. La zone safety_data ne stocke aucune information.

12.7.2.4.3.8 S-RefreshMO-rsp

S-RefreshMO-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 14. safety_data représente les données de rafraîchissement de sécurité.

12.7.2.4.3.9 S-RefreshGO-rsp

S-RefreshGO-rsp utilise le format S-Data présenté à la Figure 14. safety_data représente les données de rafraîchissement de sécurité.

12.7.2.4.3.10 S-Refresh-req

S-Refresh-req utilise le format S-Data présenté à la Figure 14. safety_data représente les données de rafraîchissement de sécurité.

12.7.2.5 Correction du décalage de l'horloge

La différence entre les horloges de sécurité de SFSPM-M et SFSPM-S est le décalage ts_offset .

SFSPM-M doit utiliser la valeur des 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité de son propre nœud pour générer des horodatages.

SFSPM-S doit utiliser la valeur $current_time$ des 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité de son propre nœud et le décalage ts_offset pour générer des horodatages. SFSPM-S doit utiliser la formule suivante pour ce calcul:

$$TS = (current_time + ts_offset) \bmod 2^{16}$$

La Figure 39 présente la procédure de calcul du décalage de l'horloge de sécurité.

NOTE 1 Ce calcul est une version modifiée du célèbre algorithme de Cristian.

NOTE 2 FSCP 8/2 utilise le contrôle d'accès au support déterministe reposant sur le passage de jeton. La transmission étant assurée uniquement par le nœud contenant le jeton, plusieurs trames ne sont jamais en conflit ni placées en file d'attente dans les nœuds intermédiaires. De plus, un seul chemin logique est établi entre deux nœuds.

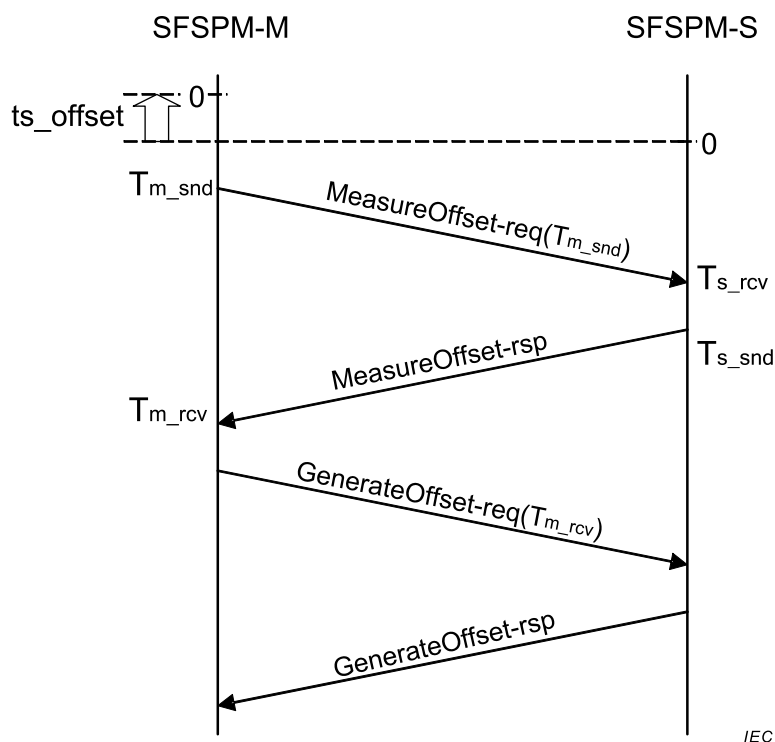


Figure 39 – Procédure de calcul du décalage de l'horloge de sécurité

SFSPM-M génère MeasureOffset-req, puis envoie MeasureOffset-req, qui inclut la valeur d'horloge de sécurité au moment de la transmission de MeasureOffset-req à SFSPM-S.

SFSPM-S reçoit MeasureOffset-req et enregistre la valeur d'horloge de sécurité au moment de la réception, ainsi que la valeur d'horloge de sécurité incluse dans MeasureOffset-req. SFSPM-S génère ensuite MeasureOffset-rsp, enregistre la valeur d'horloge de sécurité au moment de la transmission de MeasureOffset-rsp, puis envoie le MeasureOffset-rsp généré à SFSPM-M.

SFSPM-M reçoit MeasureOffset-rsp et enregistre la valeur d'horloge de sécurité au moment de la réception. SFSPM-M, qui a reçu MeasureOffset-rsp, génère alors GenerateOffset-req

avec des informations sur le calcul du décalage, à savoir la valeur d'horloge de sécurité au moment de la réception de MeasureOffset-rsp, puis envoie GenerateOffset-req à SFSPM-S.

SFSPM-S reçoit GenerateOffset-req, calcule et stocke le ts_offset en fonction de la valeur d'horloge de sécurité enregistrée et des informations sur le calcul du décalage dans GenerateOffset-req. SFSPM-S génère alors GenerateOffset-rsp, qui stocke la différence entre le ts_offset utilisé et le ts_offset calculé dans OBL, puis envoie GenerateOffset-rsp à SFSPM-M.

SFSPM-S vérifie que le délai de transmission en boucle au moment du calcul du décalage se trouve dans la plage avant de calculer ts_offset à l'aide de la formule ci-dessous. Si la valeur ne se trouve pas dans la plage, SFSPM-S ne doit pas utiliser les informations collectées dans le calcul de décalage.

$$0 < (T_{m_rcv} - T_{m_snd}) - (T_{s_snd} - T_{s_rcv}) \leq 2 * link_transmission_delay$$

$link_transmission_delay$ est le délai de transmission du réseau FSCP 8/2, qui est calculé à partir des trois paramètres suivants: $allowable_refresh_interval$, $transmission_interval$ de SFSPM-M et $transmission_interval$ de SFSPM-S (décrits en 12.7.2). La formule de calcul est la suivante:

$$D_{lt} = I_{ar} - I_{mt} - I_{st}$$

où

D_{lt}	est le délai de transmission de liaison
I_{ar}	est l'intervalle de rafraîchissement admissible
I_{mt}	est l'intervalle de transmission de SFSPM-M
I_{st}	est l'intervalle de transmission de SFSPM-S

La formule suivante doit être utilisée pour calculer le décalage ts_offset :

$$ts_offset = 0.5 * ((T_{m_rcv} + T_{m_snd}) - (T_{s_snd} + T_{s_rcv}))$$

La dispersion calculée $offset_dispersion$ de la formule suivante est incluse dans le décalage ts_offset calculé:

$$offset_dispersion = 0.5 * ((T_{m_rcv} - T_{m_snd}) + (T_{s_rcv} - T_{s_snd}))$$

La valeur maximale de l'écart de calcul $offset_dispersion$ est $link_transmission_delay$.

SFSPM-M confirme que le SFSPM-S a calculé le décalage avec la réception de GenerateOffset-rsp. SFSPM-M reçoit GenerateOffset-rsp et utilise un TS ajusté à la place du TS inclus dans GenerateOffset-rsp pour détecter l'ordre incorrect et la perte du GenerateOffset-rsp reçu, et déterminer l'intervalle de transmission décrit en 12.7.2. Le TS ajusté est une valeur obtenue en soustrayant la valeur stockée dans l'OBL du GenerateOffset-rsp reçu par SFSPM-M, c'est-à-dire en calculant la différence entre le ts_offset calculé par SFSPM-S et le ts_offset utilisé par SFSPM-S, à partir de la valeur stockée dans le TS du GenerateOffset-rsp reçu.

NOTE Si SFSPM-S modifie le ts_offset par suite d'un calcul de décalage réalisé pendant le rafraîchissement de sécurité, l'intervalle de transmission réel de SFSPM-S diffère de la valeur calculée par soustraction du TS du PDU déjà reçu du TS de GenerateOffset-rsp. La mise en œuvre de cette procédure donne deux valeurs correspondantes.

Le décalage est calculé au moment de l'établissement de la connexion de sécurité, puis régulièrement pendant le rafraîchissement de sécurité. Au moment de l'établissement de la connexion de sécurité, S-RefreshReady est utilisé comme MeasureOffset, et S-RefreshGO comme GenerateOffset. T_{m_snd} et T_{m_rcv} provenant de SFSPM-M sont livrés à SFSPM-S comme le TS de S-RefreshReady et l'OBL de S-RefreshGO, respectivement. Lors du rafraîchissement de sécurité, S-RefreshMO est utilisé comme MeasureOffset, et S-RefreshGO comme GenerateOffset. T_{m_snd} et T_{m_rcv} provenant de SFSPM-M sont livrés à SFSPM-S comme le TS de S-RefreshMO et l'OBL de S-RefreshGO, respectivement.

Lors du rafraîchissement de sécurité, SFSPM-M doit corriger le décalage d'horloge à l'intervalle défini ci-dessous. Le `resolution_factor` doit être déterminé de manière à ce que l'erreur générée par la dérive d'horloge soit toujours inférieure à 128 microsecondes, qui est l'unité de mesure de l'horloge de sécurité.

$$\text{interval} = \text{transmission_interval} * \text{resolution_factor}$$

Si l'exactitude de l'horloge de sécurité est de 100 ppm, l'erreur est de $\pm 100 \mu\text{s}$ par seconde, au maximum. Si les erreurs des horloges de sécurité SFSPM-M et SFSPM-S sont dans le sens opposé, la différence générée par la dérive d'horloge est de $200 \mu\text{s}$ par seconde, au maximum. A cet instant, le décalage d'horloge peut être corrigé toutes les 640 ms, voire moins, afin de maintenir l'erreur inférieure à $128 \mu\text{s}$. Dans ce cas, la formule de calcul de `resolution_factor` est la suivante:

$$\text{resolution_factor} < 640/\text{transmission_interval}$$

12.7.2.6 Calcul du temps de réception

SFSPM-M doit utiliser la valeur des 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité au moment de la réception.

SFSPM-S doit utiliser la valeur calculée à l'aide de la formule ci-dessous, reposant sur `receipt_time`, qui est la valeur des 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité au moment de la réception, et le décalage `ts_offset`.

$$\text{temps} = (\text{receipt_time} + \text{ts_offset}) \bmod 2^{16}$$

12.7.2.7 Fonctionnement de `carry_counter`

SFSPM-S calcule le `SFSPM-M_current_time` à l'aide de la formule ci-dessous à partir de `current_time`, qui représente les 16 bits inférieurs de l'horloge de sécurité de SFSPM-S, et le décalage `ts_offset`, à chaque réception et envoi d'un PDU de sécurité.

$$\text{SFSPM-M_current_time} = (\text{current_time} + \text{ts_offset}) \bmod 2^{16}$$

Si la formule suivante est satisfaite, `carry_counter` est augmenté de 1.

$$\text{prev_SFSPM-M_current_time} > \text{SFSPM-M_current_time}$$

Ici, `prev_SFSPM-M_current_time` est le `SFSPM-M_current_time` précédemment calculé.

L'intervalle de transmission `transmission_interval` et l'unité de mesure et de taille `current_time` sont identiques. Par conséquent, le compte de dépassement de `current_time` est égal à 1 (valeur maximale, tant que la transmission se trouve dans le `transmission_interval`). Il en résulte que `carry_counter` est augmenté de 1.

12.8 Gestion de la couche de communication de sécurité pour FSCP 8/2

12.8.1 Définitions de paramètre

12.8.1.1 Liste de paramètres

Le Tableau 44 répertorie les paramètres utilisés par FSCP 8/2.

Tableau 44 – Paramètres utilisés par la couche de communication de sécurité

Nom de paramètre	Contenu	Configurable/Généré
connection_id	Identifiant de connexion de sécurité	Configurable
transmission_interval	Intervalle de transmission	Configurable
allowable_refresh_interval	Intervalle de rafraîchissement admissible	Configurable
allowable_delay	Délai maximal admissible	Généré par la couche de communication de sécurité
allowable_roundtrip_delay	Délai de propagation en boucle admissible	Généré par la couche de communication de sécurité

12.8.1.2 connection_id

Connection_id est un paramètre configurable qui indique l'identifiant de la relation entre la source de transmission et la destination de transmission. Sa taille est de 32 bits. Une valeur unique doit être attribuée à connection_id au sein du réseau. Pour assurer le caractère unique, connection_id doit être une valeur déduite de l'adresse de la source de transmission et de l'adresse de la destination de transmission (16 bits chacune). L'adresse de la source de transmission et l'adresse de la destination de transmission sont générées à partir du numéro de réseau et du numéro de poste (8 bits chacun).


12.8.1.3 transmission_interval

Transmission_interval est un paramètre configurable qui spécifie l'intervalle maximal de transmission des PDU de sécurité lors du rafraîchissement de sécurité. Sa taille est de 16 bits, et l'unité est de 128 µs. La valeur minimale est 2.

Parfois, l'intervalle de transmission des PDU de sécurité varie. La variation réelle de l'intervalle de transmission doit être dans la plage ci-dessous:

$$\text{transmission_interval}/2 < \text{intervalle de transmission réel} \leq \text{transmission_interval}$$

Pour recevoir normalement les PDU de sécurité envoyés à intervalle de transmission maximal (transmission_interval), la limite supérieure de l'intervalle de transmission réel doit être inférieure ou égale à l'intervalle de transmission maximal. D'autre part, l'intervalle de transmission réel exige la présence d'une limite inférieure pour détecter la perte d'un PDU de sécurité médian parmi trois PDU de sécurité envoyés à intervalle de transmission minimale. La Figure 40 présente la séquence dans ce type de situation. La perte du deuxième PDU de sécurité peut être détectée si la valeur est inférieure à deux fois l'intervalle de transmission minimal.

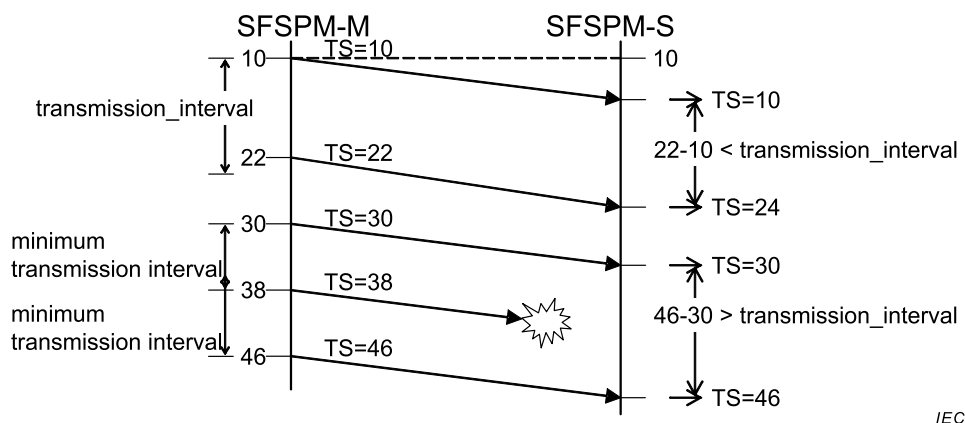

Anglais	Français
minimum transmission interval	intervalle de transmission minimal
Minimum transmission interval	intervalle de transmission minimal

Figure 40 – Relation entre la variation de l'intervalle de transmission et transmission_interval

12.8.1.4 allowable_refresh_interval

allowable_refresh_interval est un paramètre configurable qui spécifie l'intervalle de rafraîchissement admissible par le nœud de réception. Sa taille est de 16 bits, et l'unité est de 128 μ s.

La formule suivante est utilisée pour calculer allowable_refresh_interval dans le SFSPM-S lorsque des PDU de sécurité sont envoyés de SFSPM-M à SFSPM-S:

Intervalle de rafraîchissement admissible SFSPM-S

$$I_{sar} = I_t + D_{lt} + T_{spc}$$

où

I_{sar} est l'intervalle de rafraîchissement admissible de SFSPM-S

I_t intervalle de transmission de SFSPM-M

D_{lt} délai de transmission de liaison du réseau FAL Type 23

T_{spc} durée du cycle de traitement de SFSPM-S

Si SFSPM-S est un appareil logique de sécurité, la durée du cycle de traitement de SFSPM-S dépend du contenu traité. Si SFSPM-S est un appareil d'entrée/sortie de sécurité, la durée du cycle de traitement de SFSPM-S dépend de la mise en œuvre.

La Figure 41 représente le concept de détermination d'allowable_refresh_interval de SFSPM-S et de SFSPM-M.

Si le temps de retard maximal (TS3 – TS4) suit le temps de retard le plus court (TS1 – TS2) lors de la communication entre SFSPM-M et SFSPM-S, l'intervalle de réception est calculé comme suit, où transmission_interval (SFSPM-M) indique le transmission_interval de SFSPM-M.

Intervalle de réception de SFSPM-S

$$I_{sr} = I_t + D_t + T_{soc}$$

$$I_{sr} = I_{tm} + D_{lt} + T_{spc}$$

où

I_{sr}	est l'intervalle de réception de SFSPM-S (TS4 – TS2);
I_t	est l'intervalle de transmission (TS3 – TS1);
D_t	est le délai de transmission du réseau Type 23;
T_{soc}	est la durée de cycle de fonctionnement de SFSPM-S;
I_{tm}	est l'intervalle de transmission de SFSPM-M;
D_{lt}	est le délai de transmission de liaison;
T_{spc}	est la durée de cycle de traitement de SFSPM-S.

Le même concept s'applique à SFSPM-S. `transmission_interval` (SFSPM-S) indique le `transmission_interval` de SFSPM-S.

Intervalle de rafraîchissement admissible de SFSPM-S

$$I_{sar} = I_t + D_{lt} + T_{mpc}$$

où

I_{sar}	est l'intervalle de rafraîchissement admissible de SFSPM-S;
I_t	est l'intervalle de transmission;
D_{lt}	est le délai de transmission de liaison;
T_{mpc}	est la durée de cycle de traitement de SFSPM-M.

Étant donné que `transmission_interval` est égal à la durée de cycle de fonctionnement, la formule du calcul devient la même pour SFSPM-M et pour SFSPM-S. La formule de calcul est la suivante:

Intervalle de rafraîchissement admissible

$$I_{ar} = D_{lt} + T_{mpc} + T_{spc}$$

où

I_{ar}	est l'intervalle de rafraîchissement admissible;
D_{lt}	est le délai de transmission de liaison;
T_{mpc}	est la durée de cycle de traitement de SFSPM-M;
T_{spc}	est la durée de cycle de traitement de SFSPM-S.

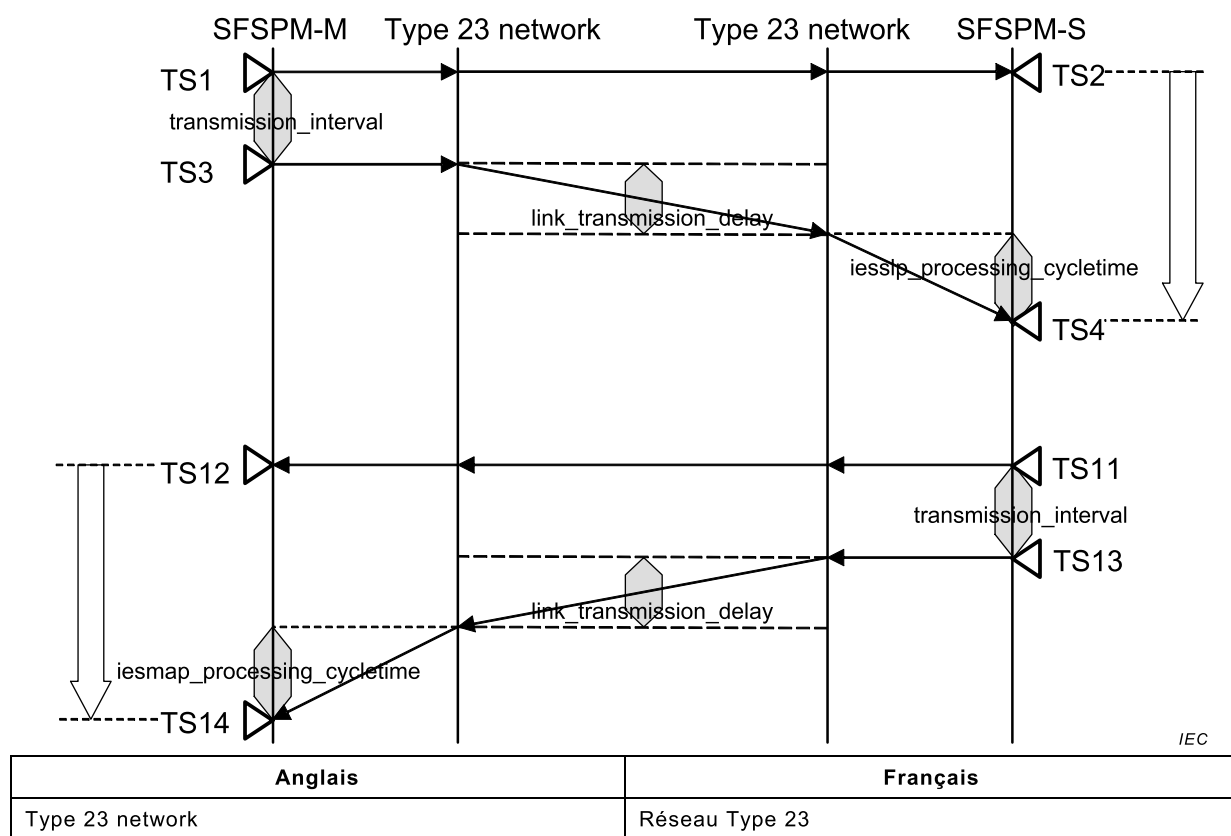


Figure 41 – Calcul d'allowable_refresh_interval

12.8.1.5 allowable_delay

allowable_delay est le délai maximal admissible. Il s'agit d'un paramètre utilisé pour détecter la présence de délais inadmissibles. Sa taille est de 16 bits, et l'unité est de 128 µs.

La formule utilisée pour calculer allowable_delay est présentée ci-dessous. Transmission_interval (SFSPM-M) et transmission_interval (SFSPM-S) indiquent respectivement les intervalles de transmission de SFSPM-M et de SFSPM-S. Comme pour allowable_refresh_interval, transmission_interval est censé être égal à la durée de cycle de fonctionnement.

Délai admissible pour SFSPM-M

$$D_{ma} = D_{lt} + T_{mpc}$$

$$D_{ma} = I_{ar} - I_{st}$$

Délai admissible pour SFSPM-S

$$D_{sa} = D_{lt} + T_{spc}$$

$$D_{sa} = I_{ar} - I_{mt}$$


où

- D_{ma} est le délai admissible de SFSPM-M;
- D_{ms} est le délai admissible de SFSPM-S;
- D_{lt} est le délai de transmission de liaison;
- T_{mpc} est la durée de cycle de traitement de SFSPM-M;
- T_{spc} est la durée de cycle de traitement de SFSPM-S;
- I_{ar} est l'intervalle de rafraîchissement admissible;

I_{mt} est l'intervalle de transmission de SFSPM-M;
 I_{st} est l'intervalle de transmission de SFSPM-S.

La Figure 42 représente le concept de détermination d'`allowable_delay` pour la transmission entre SFSPM-M et SFSPM-S, et pour la transmission entre SFSPM-S et SFSPM-M.

La période entre le moment où SFSPM-M envoie un PDU de sécurité en TS1 et le moment où SFSPM-S le reçoit en TS2 est égale à la somme du délai de transmission du réseau FSCP 8/2 et de la durée de cycle de fonctionnement de SFSPM-S côté réception. Inversement, la période entre le moment où SFSPM-S envoie un PDU de sécurité en TS3 et le moment où SFSPM-M le reçoit en TS4 est égale à la somme du délai de transmission et de la durée de cycle de fonctionnement de SFSPM-M côté réception.

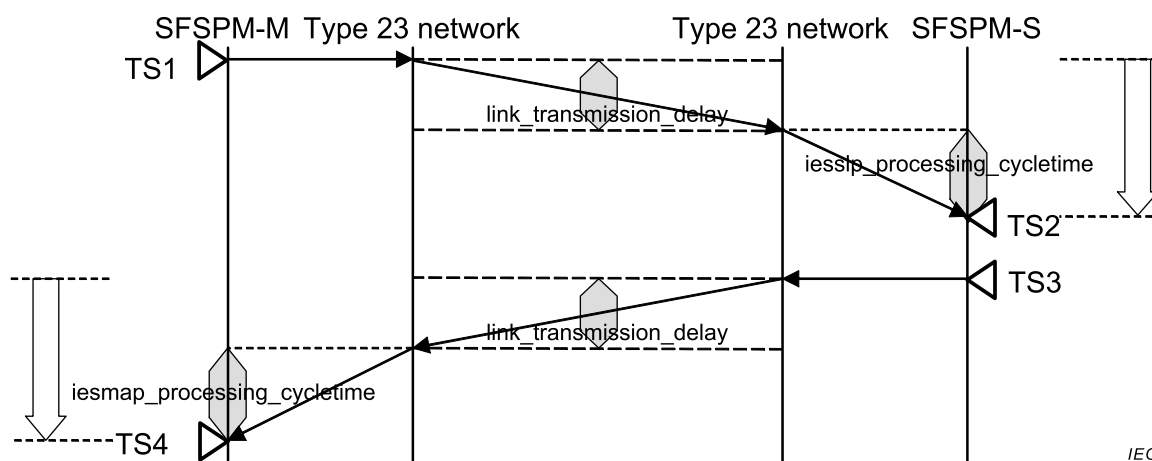

Anglais	Français
Type 23 network	Réseau Type 23

Figure 42 – Calcul d'`allowable_delay`

12.8.1.6 allowable_roundtrip_delay

`allowable_roundtrip_delay` est un paramètre que SFSPM-M utilise dans le cadre d'opérations autres que le rafraîchissement de sécurité. L'unité est de 128 μ s. Elle est égale à trois fois `allowable_refresh_interval`. SFSPM-S utilise une valeur préalablement déterminée tant qu'il n'a pas été informé de l'`allowable_refresh_interval` par SFSPM-M.

12.8.2 Configuration de paramètre

Les paramètres présentés au Tableau 44 sont configurés dans la couche de communication de sécurité à l'aide des services décrits en 12.6.

12.8.3 Services de gestion

12.8.3.1 SM-SetSafetyStationInfo

SM-SetSafetyStationInfo est un service utilisé pour configurer les informations relatives au poste de sécurité. Le Tableau 45 présente les paramètres de SM-SetSafetyStationInfo.

Tableau 45 – SM-SetSafetyStationInfo

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			U	U(=)
R Data			U	U(=)

Parameter

Spécifie les paramètres configurés des informations relatives au poste de sécurité. Voir Tableau 46.

R Data

Contient le résultat de la configuration de paramètre. Il s'agit de n'importe quelle valeur.

Tableau 46 – Paramètres de configuration des informations relatives au poste de sécurité de SM-SetSafetyStationInfo

N°	Élément	Taille (Octets)	Plage	Remarques
1	Numéro de réseau	1	0 – 255	0 et 240 à 255: Réservé
2	Numéro de poste	1	0 – 255	121-255: Réservé
3	Type de poste de sécurité	2	0x0000 – 0xFFFF	0x0: PLC de sécurité 0x1-0x3: Réservé 0x4: Appareil distant de sécurité 0x5: E/S distante de sécurité 0x6-0xFFFF: Réservé
4	Code fournisseur	2	0x0000 – 0xFFFF	Code attribué à chaque fournisseur
5	Code de modèle de fournisseur	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	Code unique attribué à chaque modèle de produit géré par le fournisseur
6	Version de spécification de fonctionnement	2	0x0000 – 0xFFFF	Version des spécifications de fonctionnement du produit géré par le fournisseur
7	Version de protocole de sécurité	2	0x00 – 0xFF	Cette version: 00

12.8.3.2 SM-SetSafetyNetworkParameter

SM-SetSafetyNetworkParameter est un service utilisé pour configurer les paramètres de réseau de sécurité. Le Tableau 47 présente les paramètres de SM-SetSafetyNetworkParameter.

Tableau 47 – SM-SetSafetyNetworkParameter

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			U	U(=)
R Data			U	U(=)

Parameter

Spécifie les paramètres de réseau de sécurité. Voir Tableau 48.

R Data

Contient le résultat de la configuration de paramètre. Il s'agit de n'importe quelle valeur.

Tableau 48 – Paramètres de réseau de sécurité de SM-SetSafetyNetworkParameter

N°	Élément	Taille (Octets)	Plage	Remarques
1	Numéro de réseau	1	0 – 255	0 et 240 à 255: Réserve
2	Numéro de poste	1	0 – 255	121-255: Réserve
3	Identifiant de connexion de sécurité	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	
4	Type de fin de connexion de sécurité	1	0x0 – 0x1	0x0:SFSPM-M 0x1:SFSPM-S
5	Intervalle de transmission maximal	2	2 – 65535	
6	Intervalle de rafraîchissement admissible	2	1 – 65535	
7	Taille de données de sécurité	1	0-16	Unité: Octets

12.8.3.3 SM-GetSafetyStationInfo

SM-GetSafetyStationInfo est un service utilisé pour lire les informations relatives au poste de sécurité. Le Tableau 49 présente les paramètres de SM-GetSafetyStationInfo.

Tableau 49 – SM-GetSafetyStationInfo

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			M	M(=)
R Data			M	M(=)

Parameter

Spécifie la destination d'acquisition. Voir le Tableau 50.

R Data

Contient le résultat de l'acquisition. Voir le Tableau 51.

Tableau 50 – Paramètres des informations relatives au poste de sécurité de SM-GetSafetyStationInfo (Demande)

N°	Élément	Taille (Octets)	Plage	Remarques
1	Numéro de réseau	1	0 – 255	0 et 240 à 255: Réservé
2	Numéro de poste	1	0 – 255	121-255: Réservé

Tableau 51 – Paramètres des informations relatives au poste de sécurité de SM-GetSafetyStationInfo (Réponse)

N°	Élément	Taille (Octets)	Plage	Remarques
1	Type de poste de sécurité	2	0x0000 – 0xFFFF	0x0: PLC de sécurité 0x1-0x3: Réservé 0x4: Appareil distant de sécurité 0x5: E/S distante de sécurité 0x6-0xFFFF: Réservé
2	Code fournisseur	2	0x0000 – 0xFFFF	Code attribué à un fournisseur pour l'identifier.
3	Code de modèle de fournisseur	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	Code unique attribué à chaque modèle de produit géré par les fournisseurs.
4	Version de spécification de fonctionnement	2	0x0000 – 0xFFFF	Version des spécifications de fonctionnement du produit géré par le fournisseur.
5	Version de protocole de sécurité	2	0x00 – 0xFF	Cette version: 00

12.8.3.4 SM-GetSafetyNetworkParameter

SM-GetSafetyNetworkParameter est un service utilisé pour lire les paramètres de réseau de sécurité. Le Tableau 52 présente les paramètres de SM-GetSafetyNetworkParameter.

Tableau 52 – SM-GetSafetyNetworkParameter

Nom de paramètre	Req	Ind	Rsp	Cnf
Argument	M	M(=)		
Parameter	M	M(=)		
Result			M	M(=)
R Data			M	M(=)

Parameter

Spécifie la destination d'acquisition. Voir le Tableau 53.

R Data

Contient le résultat de l'acquisition. Voir le Tableau 54.

Tableau 53 – Paramètres de la demande SM-GetSafetyNetworkParameter

N°	Élément	Taille (Octets)	Plage	Remarques
1	Numéro de réseau	1	0 – 255	0 et 240 à 255: Réservé
2	Numéro de poste	1	0 – 255	121-255: Réservé
3	Identifiant de connexion de sécurité	4	0x00000000 – 0xFFFFFFFF	

Tableau 54 – Paramètres de la réponse SM-GetSafetyNetworkParameter

N°	Élément	Taille (Octets)	Plage	Remarques
1	Type de fin de connexion de sécurité	1	0x0 – 0x1	0x0:SFSPM-M 0x1:SFSPM-S
2	Intervalle de transmission maximal	2	1 – 65535	
3	Intervalle de rafraîchissement admissible	2	1 – 65535	
4	Taille de données de sécurité	1	0 – 16	Unité: Octets

12.9 Exigences système pour FSCP 8/2

12.9.1 Voyants et commutateurs

12.9.1.1 Commutateurs

Aucun commutateur n'est spécifié pour FSCP 8/2.

12.9.1.2 Voyants

Les exigences relatives aux voyants sont spécifiées au Tableau 20 et au Tableau 56 avec l'interprétation suivante:

M = obligatoire

O = facultatif

R = recommandé

Le type, la couleur et la forme des voyants ne sont pas spécifiés. De même, lorsque des ordinateurs ou autres appareils avec écrans sont utilisés, l'indication peut être prise en charge par une indication visuelle sur l'écran. Pour la surveillance du port de communication, il est recommandé de prévoir des écrans permettant d'identifier le numéro de chaque port de communication sur le poste de maître de sécurité et le poste d'esclave de sécurité.

Tableau 55 – LED du moniteur

N°	Nom de LED	Description	Poste de maître de sécurité	Poste local d'esclave de sécurité	Poste d'appareil intelligent d'esclave de sécurité	Poste d'appareil distant d'esclave de sécurité	Poste E/S distant d'esclave de sécurité
1	PW	Allumée: Alimentation activée Sortie: Alimentation désactivée	R	R	R	R	R
2	RUN	Allumée: Fonctionnement normal Sortie: Une erreur s'est produite au niveau du poste	M	R	R	O	O
3	ERR	Allumée: Erreur Maître de sécurité: - Conflit de numéro de poste - Incohérence des informations relatives au réseau échantillonné - Erreur au niveau du poste Esclave de sécurité: - Erreur au niveau du poste Clignotement: Erreur de liaison de données Maître de sécurité: - Un poste contient une erreur de liaison de données Sortie: Fonctionnement normal	M	R	R	O	O
4	MST	Allumée: Le poste fonctionne comme le poste maître Sortie: Le poste ne fonctionne pas comme le poste maître	O	—	—	—	—
5	D LINK	Allumée: Transmission cyclique en cours Sortie: Déconnexion	M	R	R	O	O
6	L.ERR	Allumée: Erreur de données reçue Sortie: Les données reçues sont normales	M	R	R	R	R
7	SD	Allumée: Les données sont en cours de transmission Sortie: Les données ne sont pas en cours de transmission	R	R	R	R	R
8	RD	Allumée: Les données sont en cours de réception Sortie: Les données ne sont pas en cours de réception	R	R	R	R	R

Tableau 56 – LED du moniteur de port de communication


N°	Nom de LED	Description	Poste de maître de sécurité	Poste local d'esclave de sécurité	Poste d'appareil intelligent d'esclave de sécurité	Poste d'appareil distant d'esclave de sécurité	Poste E/S distant d'esclave de sécurité
1	LINK	Allumée: La liaison est opérationnelle Sortie: La liaison n'est pas opérationnelle	O	O	O	O	O
2	L.ER	Allumée: Erreur de données reçue Sortie: Les données reçues sont normales	O	O	O	O	O

12.9.2 Lignes directrices d'installation

La présente norme spécifie le protocole et les services d'un système de communication de sécurité reposant sur le Type 23 de l'IEC 61158. Toutefois, l'utilisation d'appareils de sécurité avec le protocole de sécurité spécifié dans la présente Norme exige une installation correcte. Tous les appareils connectés à un système de communication de sécurité défini dans la présente partie doivent suivre les recommandations et satisfaire aux spécifications données dans l'IEC 61784-5-8.

12.9.3 Temps de réponse de la fonction de sécurité

La Figure 43 représente le concept de temps de réponse pendant la communication de sécurité entre les postes de sécurité FSCP 8/2. Les calculs sont expliqués entre deux PLC de sécurité en tant qu'exemple.

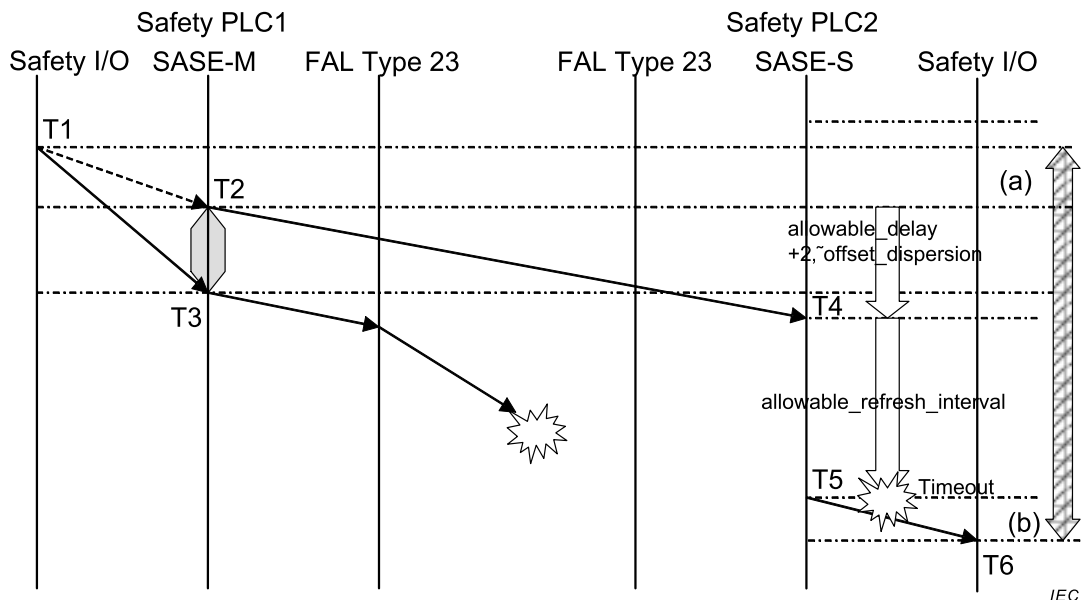

Anglais	Français
Safety I/O	E/S de sécurité
Safety PLC1	PLC1 de sécurité
Safety PLC2	PLC2 de sécurité
Timeout	Délai d'expiration

Figure 43 – Calcul du temps de réponse entre des PLC de sécurité

Le temps de réponse de la communication de sécurité entre le PLC1 de sécurité et le PLC2 de sécurité de la Figure 43 est égal à la période entre T1 et T6. La période entre T1 et T2 est le temps de réponse de l'appareil d'entrée. Si la transmission a lieu immédiatement avant T2, elle est assurée à l'intervalle de transmission suivant, donnant un temps d'attente égal à $\text{transmission_interval}$ (SASE-M et SFSPM-M).

Le cas le plus défavorable est lorsque le PDU de sécurité envoyé en T3 est perdu. En T5, il est déterminé que le PDU de sécurité envoyé en T3 n'est pas arrivé dans le temps imparti. La période entre T5 et T6 est le temps de réponse de l'appareil d'entrée. A cet instant, le temps de réponse le plus défavorable est calculé à l'aide de la formule ci-dessous:

Temps de réponse

$$TR = a + D_a + (2 \times O_d) + I_{ar} + b$$

$$TR = a + D_{lt} + T_{mpc} + (2 \times D_{lt}) + I_t + D_{lt} + T_{spc} + b$$

$$TR = a + b + T_{mpc} + (4 \times D_{lt}) + (2 \times T_{spc})$$

où

TR	est le temps de réponse;
a	est le temps de réponse de l'appareil d'entrée;
D_a	est le délai admissible;
O_d	est la dispersion de décalage;
I_{ar}	est l'intervalle de rafraîchissement admissible;
b	est le temps de réponse de l'appareil de sortie;
D_{lt}	est le délai de transmission de la liaison de réseau FSCP 8/2;
T_{spc}	est la durée de cycle de traitement SASE-S;
T_{mpc}	est la durée de cycle de traitement SASE-M;
I_t	est l'intervalle de transmission (SFSPM-M).

NOTE Plus de détails sur l'ajout de $2 \times$ dispersion de décalage sont fournis à l'Annexe A.

12.9.4 Durée des sollicitations

La durée de la sollicitation entre l'application relative à la sécurité et la couche de communication de sécurité doit être suffisante de manière à ce que la sollicitation soit détectée par l'application dans le cadre du temps de réponse le plus long de la fonction de sécurité.

12.9.5 Contraintes liées au calcul des caractéristiques du système

12.9.5.1 Nombre de postes

Le nombre de postes n'est pas limité. Le nombre maximal de connexions dépend de l'intervalle de transmission. 1 ms étant l'intervalle de transmission réel le plus court, le nombre maximal de connexions est de 1 814.

12.9.5.2 Considérations en matière de probabilité

Le taux d'erreurs résiduelles doit être calculé à l'aide de la formule suivante, définie dans l'IEC 61784-3:

Taux d'erreurs résiduelles

$$\Lambda_{SL}(P_e) = 3600 \times (v) \times (m) \times (R_{SL}(P_e))$$

où

$\Lambda_{SL}(P_e)$ est le taux d'erreurs résiduelles par heure de la couche de communication de sécurité en fonction de la probabilité d'erreurs sur les bits;

P_e	est la probabilité d'erreurs sur les bits;
$R_{SL}(P_e)$	est la probabilité d'erreurs résiduelles des messages de sécurité;
v	est le nombre maximal de messages de sécurité par seconde;
m	est le nombre maximal de connexions de réception d'informations admises par fonction de sécurité.

Le polynôme générateur de CRC décrit en 12.7.1.7 est celui présenté sous la forme 0x1F1922815. Ce polynôme générateur de CRC apparaît judicieux lorsque la somme de la longueur du message et de la longueur du CRC (n) est inférieure à 2 046. Le polynôme générateur de CRC présente une distance de Hamming minimale de 8 lorsque n se trouve dans la plage comprise entre 99 et 1 024 inclus.

NOTE 1 Le document [36] contient des informations importantes relatives au CRC.

Si le polynôme générateur de CRC apparaît judicieux, il est possible de calculer approximativement le taux d'erreurs résiduelles avec un facteur de pondération de 2^{-r} . Voir l'IEC 61784-3.

La taille du PDU de sécurité de la fonction de communication de sécurité FSCP 8/2 est de 256 bits (inférieure à 2 046), le polynôme générateur de CRC apparaissant judicieux. Le taux d'erreurs résiduelles Λ est calculé à l'aide de la formule suivante, qui applique 2^{-r} :

Taux d'erreurs résiduelles

$$\begin{aligned}\Lambda(P_e) &= 3\,600 \times v \times m \times R_{CRC}(P_e) \\ \Lambda(P_e) &\approx 3\,600 \times v \times m \times 2^{-r} \times \sum_{k=d_{\min}}^n \binom{n}{k} \times P_e^k \times (1-P_e)^{n-k} \\ &\approx 3\,600 \times v \times m \times 2^{-r} \times \sum_{k=d_{\min}}^n \frac{n!}{k! \times (n-k)!} \times P_e^k \times (1-P_e)^{n-k}\end{aligned}$$

où

v	est le nombre maximal de messages de sécurité par seconde;
m	est le nombre de connexions $\times 2$ (pour les deux directions);
$R_{CRC}(P_e)$	est la probabilité d'erreurs résiduelles avec l'essai de redondance cyclique appliqué;
$d_{\min}$	est la distance de Hamming minimale;
P_e	est la probabilité d'erreurs sur les bits;
n	est la longueur du flux binaire, incluant le CRC;
r	est la longueur binaire du CRC


Ici, la longueur du flux binaire incluant le CRC est de 256 bits, la longueur binaire du CRC de 32 et la distance de Hamming minimale de 8. 10^{-3} est utilisé pour la probabilité d'erreurs sur les bits.

NOTE 2 La valeur P_e de 10^{-3} a été validée par un organisme d'évaluation indépendant pour la FAL Type 23.

Pour obtenir le niveau de sécurité SL3, la condition " Λ inférieur à 10^{-9} " doit être satisfaite.

La Figure 44 présente la relation entre le nombre de connexions de sécurité et le taux d'erreurs résiduelles, compte tenu d'un intervalle de transmission minimal de 1 ms côté transmission. La condition " Λ inférieur à 10^{-9} ", exigée pour SIL3, est satisfaite jusqu'à 1 814 connexions.

transmission_interval est l'intervalle de transmission maximal, la valeur minimale étant de 2 ms. Voir 12.7.2. L'intervalle de transmission réel équivaut à la moitié de transmission_interval. Par conséquent, 1 ms est utilisé comme intervalle de transmission minimal.

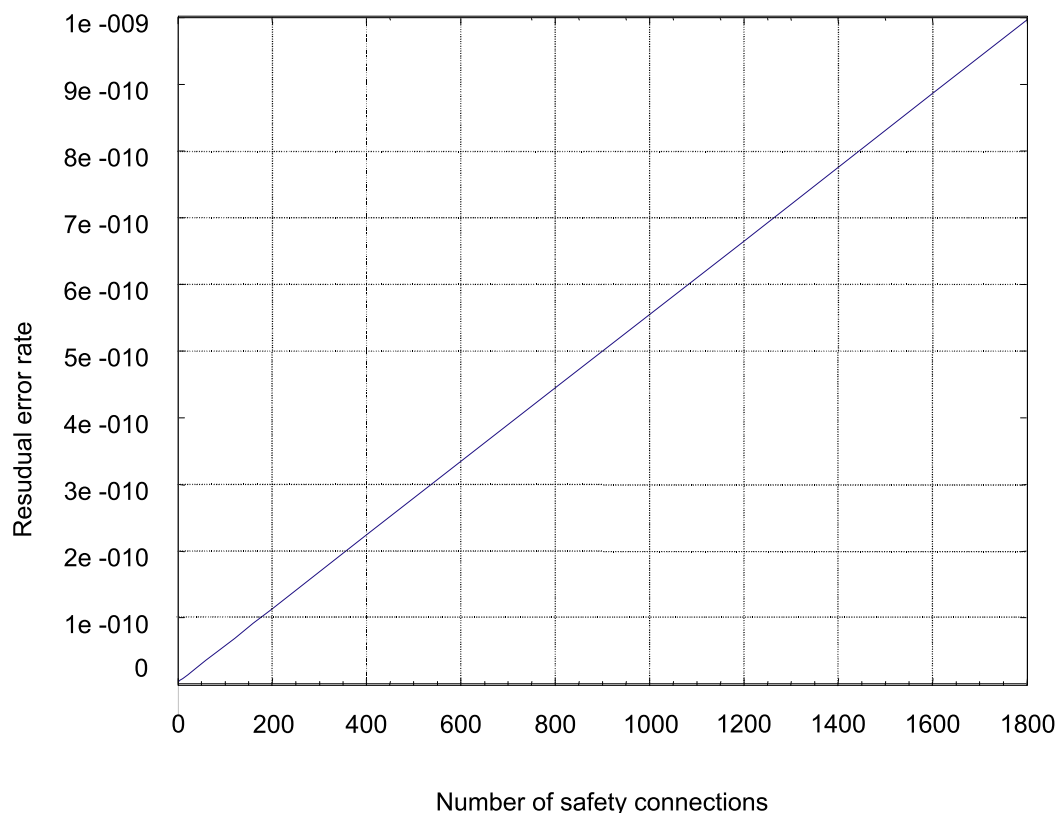

IEC

Anglais	Français
Residual error rate	Taux d'erreurs résiduelles
Number of safety connections	Nombre de connexions de sécurité

Figure 44 – Relation entre les connexions de sécurité et le taux d'erreurs résiduelles

12.9.6 Maintenance

Aucune exigence spécifique à la SCL pour la maintenance n'est exigée pour FSCP 8/2.

Les spécifications du comportement du système en cas de réparation et de remplacement de l'appareil n'entrent pas dans le domaine d'application de la présente Norme. La spécification de ces activités et les responsabilités ne concernent pas la spécification des services et des protocoles. En règle générale, cela fait partie intégrante d'un plan de gestion de sécurité fonctionnelle. Toutefois, la réparation, le remplacement et la maintenance, la validation de la sécurité globale, le fonctionnement global, les modifications, les mises à niveau et le déclassement ou la mise au rebut conformément à l'IEC 61508 sont des questions importantes qui doivent être prises en compte. Il est également recommandé de prendre contact avec le fournisseur de l'appareil ou du système.

Pour obtenir des informations relatives à la programmation du SRP et à la définition des paramètres des appareils de sécurité, il est vivement recommandé de prendre contact avec le fournisseur de l'appareil ou du système. De plus, il est recommandé de tenir compte des Spécifications de sécurité CC-Link. Ces documents contiennent des informations complémentaires destinées aux utilisateurs de système FSCP 8/2.

NOTE 3 Les documents [34] et [35] contiennent des informations importantes relatives à la maintenance.

Des exigences de maintenance supplémentaires (entre autres) sont spécifiées dans l'IEC 61508, l'IEC 61511 et/ou l'IEC 62061.

12.9.7 Manuel de sécurité

Le fournisseur d'esclaves de sécurité intégrant la SCL conformément à FSCP 8/2 doit élaborer un manuel de sécurité approprié conformément à l'IEC 61508. Ce manuel de sécurité doit également comprendre les exigences d'installation telles que spécifiées en 11.9.2, ainsi que les lignes directrices applicables à la configuration des commutateurs d'appareil utilisés.

Un système de communication de sécurité complet reposant sur l'IEC 61158 Type 23 doit tenir compte des Spécifications de sécurité CC-Link.

NOTE 1 Les documents [34] et [35] contiennent des informations importantes relatives au manuel de sécurité.

NOTE 2 Avant de commencer la mise en œuvre d'un appareil de sécurité, il est judicieux de prendre contact avec la CPLA pour déterminer si des modifications ont été apportées aux lignes directrices et/ou exigences de mise en œuvre.

12.10 Évaluation pour FSCP 8/2

Il revient au fabricant de développer l'appareil en fonction des processus appropriés conformes aux normes de sécurité (voir l'IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061, ...) et aux règlements juridiques pertinents (Directive européenne relative aux machines, par exemple).

Annexe A (informative)

Informations supplémentaires pour les profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 8

A.1 Calcul de la fonction de hachage pour FSCP 8/1

Le CRC32 pour le protocole FSCP 8/1 est calculé à l'aide de l'algorithme suivant:

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

Il s'agit de l'algorithme défini par l'IEEE 802.3.

A.2 Calcul de la fonction de hachage pour FSCP 8/2


Le CRC32 pour le protocole FSCP 8/2 est calculé à l'aide de l'algorithme suivant:

$$G(x) = x^{32} + x^{31} + x^{30} + x^{29} + x^{28} + x^{24} + x^{23} + x^{20} + x^{17} + x^{13} + x^{11} + x^4 + x^2 + 1$$

Il s'agit de l'algorithme défini sous la forme 0x1F1922815 donné en [36].

A.3 Signification de la formule de calcul du temps de réponse pour FSCP 8/2

La période entre le temps T2 de la transmission SFSPM-M et le temps T4 de la réception SFSPM-S de la Figure 43 est le délai maximal admissible. Dans la formule de calcul du temps de réponse, la période entre T2 et T4 est `allowable_delay + 2 × offset_dispersions`. La Figure A.1 représente la signification de l'ajout de `2 × offset_dispersions`.

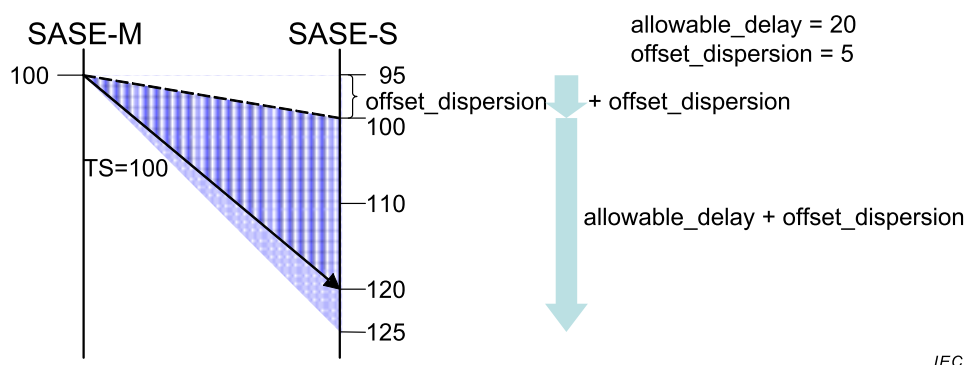

IEC

Figure A.1 – allowable_delay et écart de calcul de décalage

Compte tenu de la possibilité d'un écart de calcul d'`offset_dispersions` dans le calcul de décalage, une formule tenant compte de l'écart de calcul d'`offset_dispersions` dans l'`allowable_delay` de délai admissible est utilisée en déterminant le délai admissible en 12.7.2. De plus, une différence maximale d'`offset_dispersions` se produit entre les horloges de sécurité SFSPM-M et SFSPM-S. En conséquence, l'ajout de `2 × offset_dispersions` (valeur combinée) est exigé.

Annexe B (informative)

Informations pour l'évaluation des profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 8

Selon les règles de l'IEC, la présente norme n'énonce pas les conditions de validation de la conformité. Toutefois, les essais et validation de conformité des appareils FSCP 8/1 et FSCP 8/2 à l'IEC 61784-3-8 peuvent être exigés par la loi.

L'information correspondante relative aux essais et à la conformité à la présente norme peut être obtenue auprès des comités nationaux locaux de l'IEC ou de l'organisation de bus de terrain compétente.

NOTE Pour l'IEC 61784-3-8, l'organisation de bus de terrain compétente est CC-Link Partner Association, voir www.cc-link.org.

Bibliographie

- [1] IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Électrotechnique International* disponible sur <http://www.electropedia.org/>
- NOTE Voir également le dictionnaire multilingue de l'IEC – Électricité, électronique et télécommunications (disponible sur CD-ROM et à l'adresse <<http://www.electropedia.org>>).
- [2] IEC TS 61000-1-2, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 1-2: Généralités – Méthodologie pour la réalisation de la sécurité fonctionnelle des matériels électriques et électroniques du point de vue des phénomènes électromagnétiques*
- [3] IEC 61000-6-7, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-7: Normes génériques – Exigences d'immunité pour les équipements visant à exercer des fonctions dans un système lié à la sécurité (sécurité fonctionnelle) dans des sites industriels*
- [4] IEC 61131-6, *Automates programmables – Partie 6: Sécurité fonctionnelle*
- [5] IEC 61496 (toutes les parties), *Sécurité des machines – Équipements de protection électro-sensibles*
- [6] IEC 61508-1:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 1: Exigences générales*
- [7] IEC 61508-4:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 4: Définitions et abréviations*
- [8] IEC 61508-5:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 5: Exemples de méthodes de détermination des niveaux d'intégrité de sécurité*
- [9] IEC 61784-2, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 2: Profils de bus de terrain supplémentaires pour les réseaux en temps réel basés sur l'ISO/CEI 8802-3*
- [10] IEC 61784-4 ⁷, *Industrial communication networks – Profiles – Part 4: Secure communications for fieldbuses* (disponible en anglais seulement)
- [11] IEC 61784-5 (toutes les parties), *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 5: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF x*
- [12] IEC 61800-5-2, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-2: Exigences de sécurité – Fonctionnelle*
- [13] IEC 61918, *Réseaux de communication industriels – Installation de réseaux de communication dans des locaux industriels*
- [14] IEC TR 62059-11:2002, *Équipements de comptage de l'électricité – Sûreté de fonctionnement – Partie 11: Concepts généraux*
- [15] IEC TR 62210:2003, *Power system control and associated communications – Data and communication security* (disponible en anglais seulement)

⁷ Proposition d'un nouveau sujet d'étude à l'étude.

- [16] IEC 62280:2014, *Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement – Communication de sécurité dans les systèmes de transmission*
- [17] IEC 62443 (toutes les parties), *Industrial communication networks – Network and system security* (disponible en anglais seulement)
- [18] IEC TR 62685, *Réseaux de communication industriels – Profils – Lignes directrices pour l'évaluation des appareils de sécurité utilisant les profils de communication pour la sécurité fonctionnelle (FSCP) de la CEI 61784-3*
- [19] ISO/IEC Guide 51:2014, *Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes*
- [20] ISO/IEC 2382-14, *Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 14: Fiabilité, maintenabilité et disponibilité*
- [21] ISO/IEC 2382-16:1996, *Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 16: Théorie de l'information*
- [22] ISO/IEC 7498-1, *Information Technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model* (disponible en anglais seulement)
- [23] ISO 10218-1, *Robots et dispositifs robotiques – Exigences de sécurité pour les robots industriels – Partie 1: Robots*
- [24] ISO 12100, *Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque*
- [25] ISO 13849-1:2006, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception*
- [26] ISO 13849-2, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 2: Validation*
- [27] ANSI/ISA-84.00.01-2004 (toutes les parties), *Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector* (disponible en anglais seulement)
- [28] VDI/VDE 2180 (toutes les parties), *Safeguarding of industrial process plants by means of process control engineering* (disponible en anglais seulement)
- [29] ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL, *Computer Networks*, 5th Edition, Prentice Hall, N.J., ISBN-10: 0132126958, ISBN-13: 978-0132126953 (disponible en anglais seulement)
- [30] W. WESLEY PETERSON, EDWARD J. WELDON, *Error-Correcting Codes*, 2nd Edition 1972, MIT-Press, ISBN 0-262-16-039-0 (disponible en anglais seulement)
- [31] NFPA79 (2012), *Electrical Standard for Industrial Machinery* (disponible en anglais seulement)
- [32] GUY E. CASTAGNOLI, *On the Minimum Distance of Long Cyclic Codes and Cyclic Redundancy-Check Codes*, 1989, Dissertation No. 8979 of ETH Zurich, Switzerland (disponible en anglais seulement)

- [33] GUY E. CASTAGNOLI, STEFAN BRÄUER, AND MARTIN HERRMANN, *Optimization of Cyclic Redundancy-Check Codes with 24 and 32 Parity Bits*, June 1993, IEEE Transactions On Communications, Volume 41, No. 6 (disponible en anglais seulement)
 - [34] CC-Link Safety Specifications, *Overview/Protocol*, BAP-C1603-001, CLPA (disponible en anglais seulement)
 - [35] CC-Link Safety Specifications, *Implementation*, BAP-C1603-002, CLPA (disponible en anglais seulement)
 - [36] CC-Link Safety Specifications, *Profiles*, BAP-C1603-003, CLPA (disponible en anglais seulement)
 - [37] CC-Link IE Safety Specifications, *Overview*, BAP-C1606-001, CLPA (disponible en anglais seulement)
 - [38] CC-Link IE Safety Specifications, *Application Layer Service and Protocol Communication profile*, BAP-C1606-002, CLPA (disponible en anglais seulement)
-

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch